


PP1; M 1:250

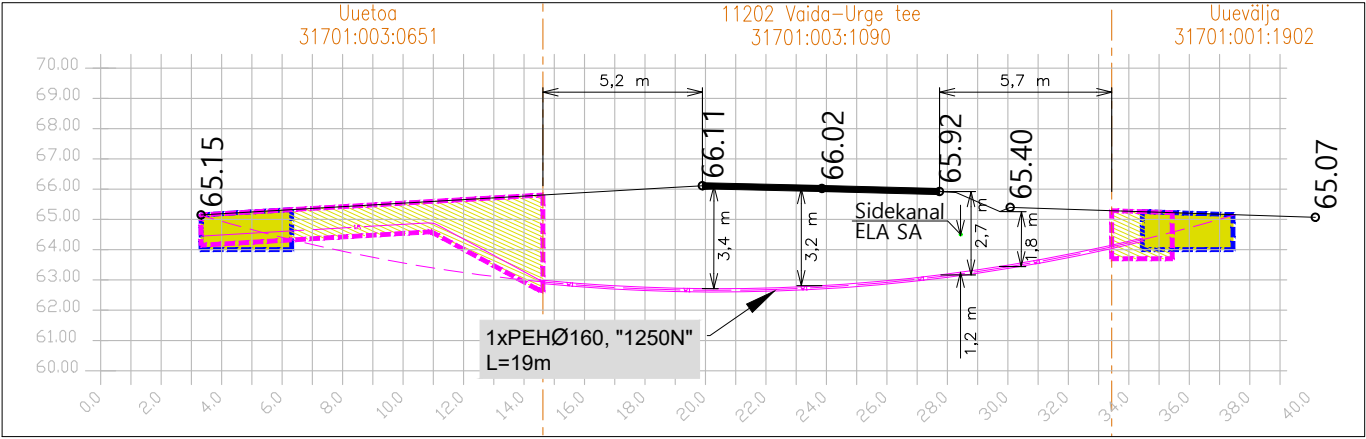

TINGMÄRGID

- Proj. 0,4 kV kaabelliin
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumiskilp
- Puurimiskaevik
- Lahtine kaevik
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev kanal
- Olemasolev katastripiir
- Riigitee kaitsevööndi piir

TINGMÄRGID: Landverk OÜ, töö nr T2308; 28.04.2023

- Katastriüksuse piir
- Katastriüksuse positsiooninumber
- Plan. asfaltkatte serv
- Plan. mulde ülemine serv
- Plan. nõlvajoon
- Plan. mulde nõlv
- Plan. maapinna/ Olol. maapinna samakõrgusjooned
- Plan. sõidutee telg ja piketaaz

LIIKLUSKORRALDUS

- Plan. nähtavuskolmnurk
- Plan. katemärgistus
- Olol. katemärgistus
- Olol. liiklusemärk
- Plan. liiklusemärk
- Plan. liiklusemärgi post
- Plan. tähistused sinine/ kollane

HALJASTUS

- Plan. liikvideeritav kõrghaljastus
- Plan. pink

KATENDID


- Plan. konstruktsioon 1, sõidutee
- Plan. konstruktsioon 2, ooteplatvorm
- Plan. konstruktsioon 3, tugipeenar ja mahasõitude lõpuosad
- Plan. konstruktsioon 4, muld ja murukülv

KITSENDUSED

- Tee kaitsevöönd
- Tee kaitsevöönd

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr. 433933.
- Rajada 0,4 kV kaabelliin vastavalt joonistele LR8498-1 ja LR8498-2.
- Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele, haritavaal maal min 1,0 m, riigitee nr 11202 all vastavalt pikiprofiilile.
- Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------|--|-------------|--|----------|--|-------------------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| Projekt: | | | | Uuesilla kinnistu elektriliitumine, Angerja küla, Kohila vald, Raplamaa | | | | Tellija: | | | | Enefit Connect OÜ | | | | | | | |
| Joonis: | | | | 0,4 kV elektrivõrgu plaan | | | | Joonise nr: | | | | LR8498-1 | | | | | | | |
| <div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div> | | | | Projekteeris | | L. Saamel | | 27.06.2023 | | Mõõtkava | | | | M 1:1000 | | Leht | | Lehti | |
| | | | | Kontrollis | | K. Pärn | | | | | | | | Stadium | | TP | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |