

# 10 kV õhuliini ristumine 21121 Randvere-Ansi tee 0,51 km-l


Metsa  
34801:006:0299

21121 Randvere-Ansi tee  
34801:006:0483

Porna  
27001:001:0234

## Märkused:

1. Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tagada nõutav teegabariit.

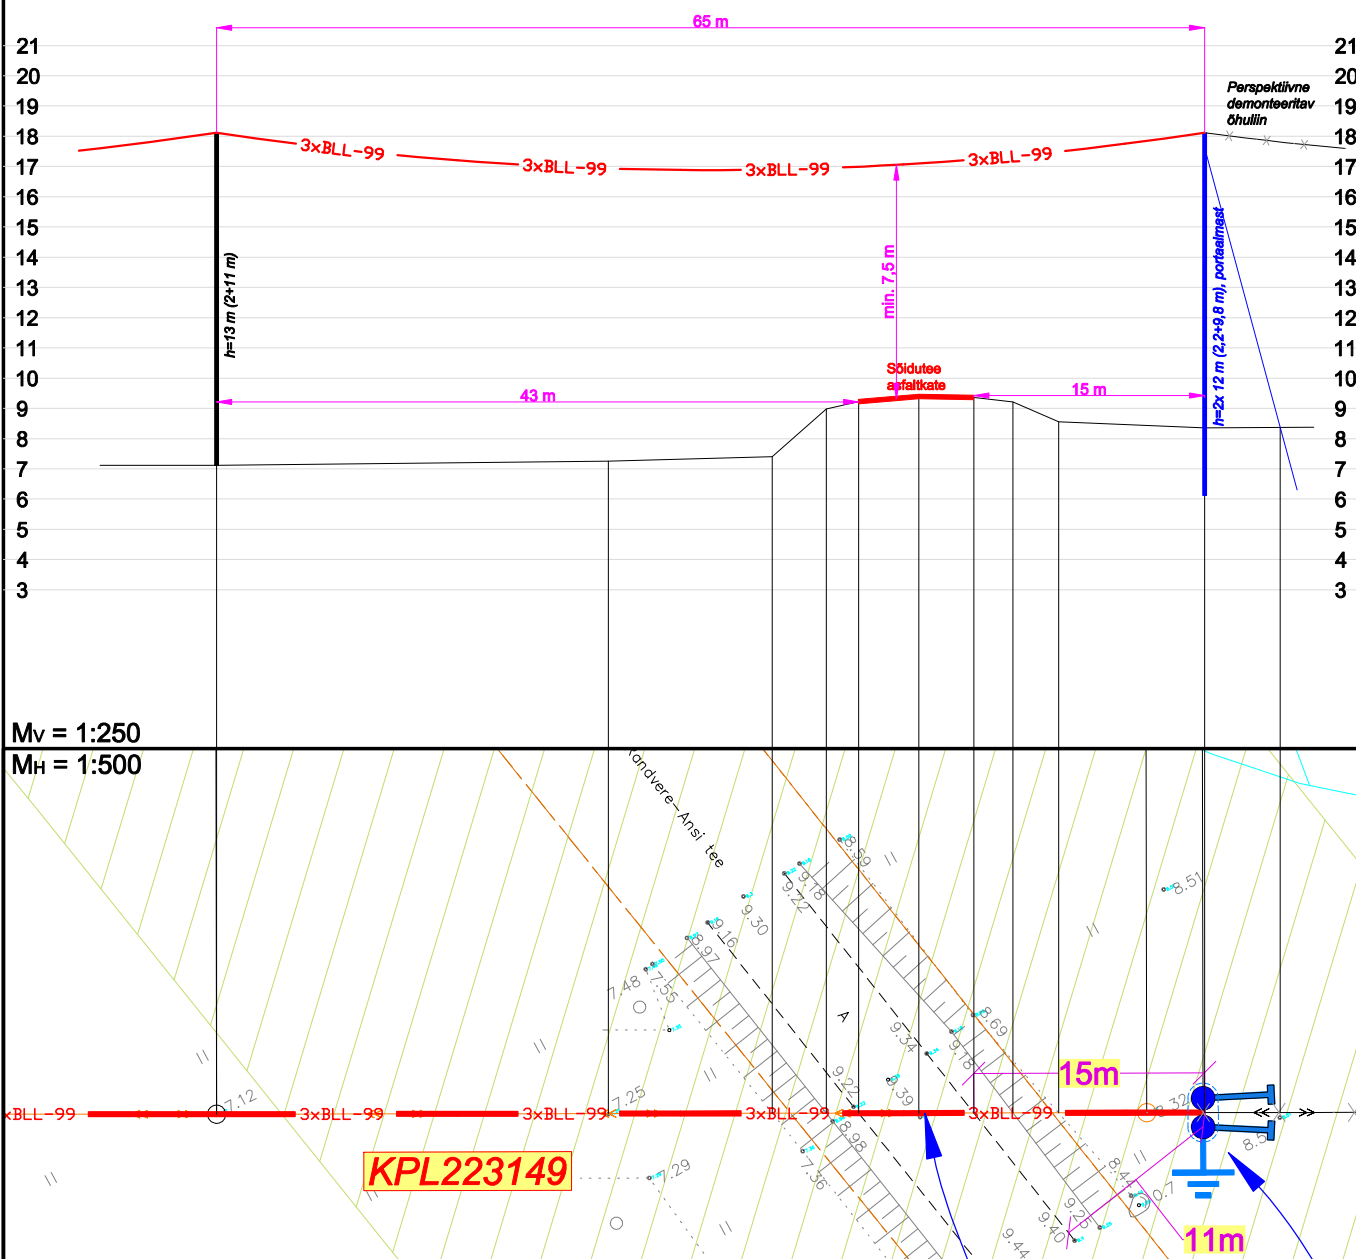

M<sub>v</sub> = 1:250

M<sub>H</sub> = 1:500

Projekt:		Sikassaare - Randvere (Tõlli HL) 10 kV õhuliini rekonstrueerimine Ansi küla, Tõlli küla ja Suur-Randvere küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Tellija:		Enefit Connect OÜ			
Joonis:		Ristmevälli		Joonise nr:		IP6376-6			
<p>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</p>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		Möötkava	1:500 / 1:250	Leht	Lehti
						Stadium	Tööprojekt	2	2