
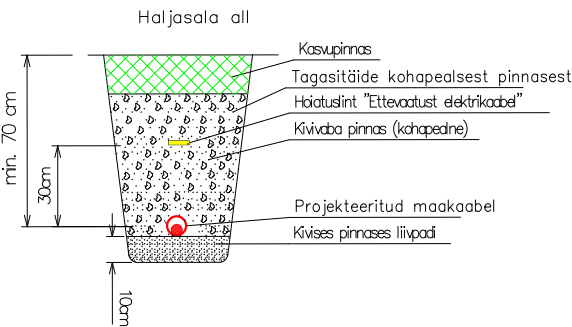


Kilbi paigaldus

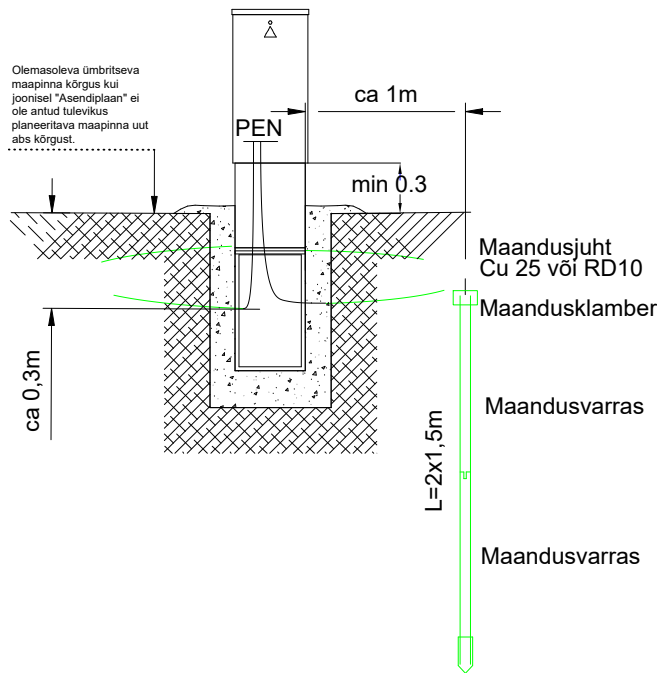

- MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
  2. Tagasitõimisel panna sügavamale peenem pinnas.
  3. Täitmisel pinnas tihendada.
  4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
  5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
  6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
  7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
  8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Olemasolev MP maakaabel  
→→ Projektteeritud liitumiskilp  
→→ Olemasolev jaotus- ja liitumiskilp  
→→ Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N  
→→ Kinnistu piir  
→→ Olemasolev KP maakaabel  
→→ Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-164
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõimide pinnas tihendada.

AJ 9725:(Märjamaa) asendada olemasolev trafo 250kVA uue 400kVA trafo vastu.

50402:001:0019  
29 Märjamaa–Koluvere tee

Paigaldada maakaablid 2 tk AXPK 4G240 (MPL429964 ja MPL429965), lahtisel meetodil kuni olemasoleva jaotuskilbini JK34997,minimaalselt 0.7m sügavusele, L=42/50m. Maakaablid paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse D110, 750N.

Paigaldada tarbija kaablikaitsetoru, 2m D75, 450N.

Olemasolev kaabel MPL41079 ühendada lahti ja otsad lühistada.

Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK230723, peakaitsmega 3x225A.

50402:001:0203  
Kõrtsu

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.08.2024 Töö nr: RP/24/013
Töö nimetus: Kõrtsu kinnistu liitumine madalpingel, Orgita küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC1708	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:250	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi		