



TRANSPORDIAMET

Erki Autalu
Elering AS
info@elering.ee
Kadaka tee 42
12915, Tallinn, Harju maakond


Teie 01.08.2025 nr 12-9/2025/492

Meie 06.08.2025 nr 8-1/21-362/12744-3

Tehnilistest tingimustest 01.08.2025 nr 12-9/2025/492

Austatud hr Autalu

Tutvunud tingimustega palub Transpordiamet üle vaadata tingimuste p 5 ja p 15 (teede kaugus mastidest ning ankrumastide kavandamise nõue), kuivõrd tegemist on olemasoleva maantee ümberehitusega olevas asukohas/koridoris. Eelprojektis on riigitee paremal küljel asuvale mastile lähim projekteeritud objekt ulukitara, mis paikneb mastist ca 15 m kaugusel. Kogujatee katte serv asub ca 19 m ja põhimaantee katte serv ca 38 m kaugusel (järgnevalt esitatud väljavõtte eelprojekti asendiplaani joonisest).

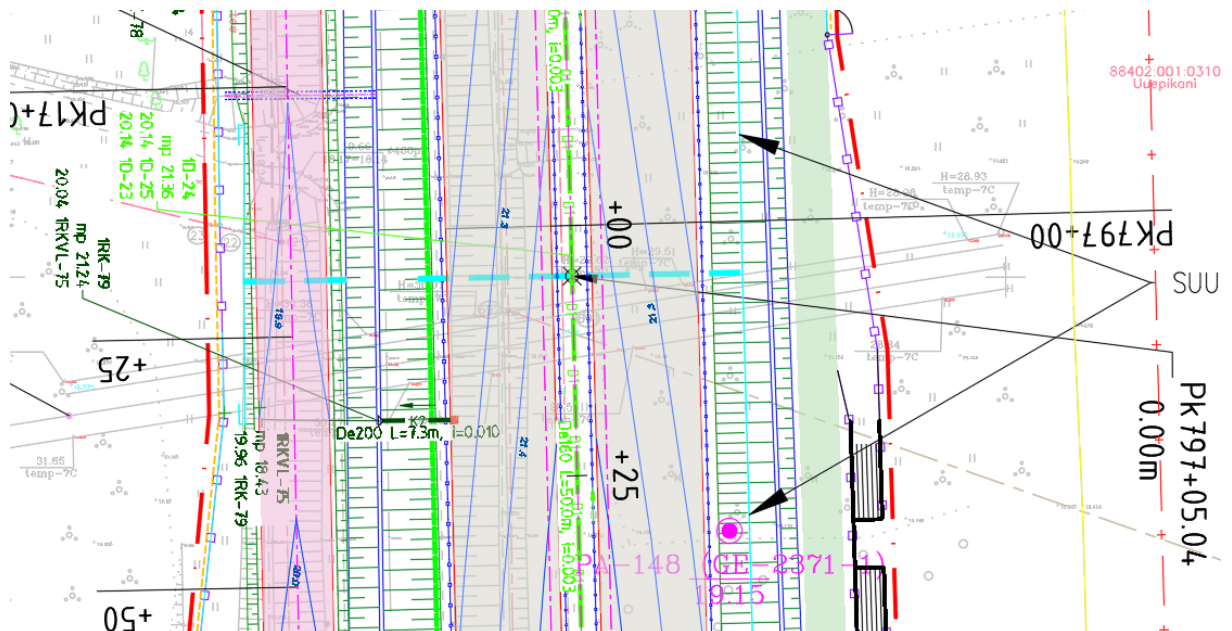

Kuivõrd liini kõrgusgabariidi (8,1m katte pinnast) tagamiseks puudub vajadus liini ümberehituseks ning liin on hõlmatud riigi eriplaneeringu alasse (Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering), millega kavandatakse võrguvaldaja initsiatiivil sama liini

ümberehitust, ei ole Transpordiametil otstarbekas käesoleva teeprojekti raames liini osas mistahes ümberehitusi teostada. Palume seetõttu üheselt mõistetavuse huvides korrigeerida tehnilisi tingimusi (p 5 ja p 15).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Elle Tamm

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm

55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee