



Kaeviku ristlõige (1 toru).

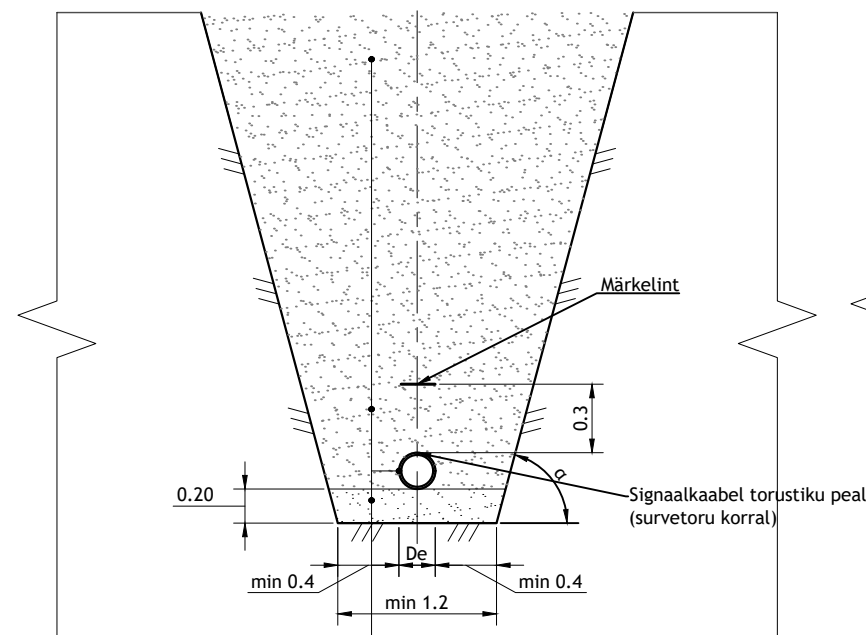


kaeviku ülemise osa tagasitäitmise juhitud katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Toestatud kaeviku ristlõige (1 toru).

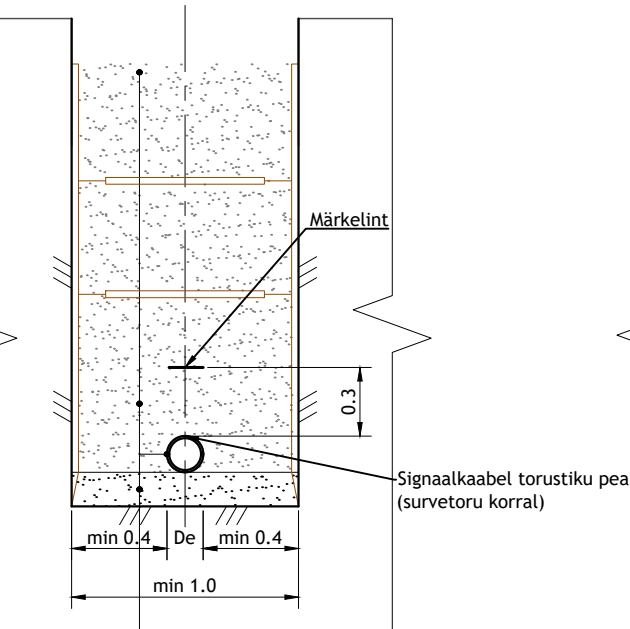


kaeviku ülemise osa tagasitäitmise juhitud katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Kaeviku ristlõige (2 toru).

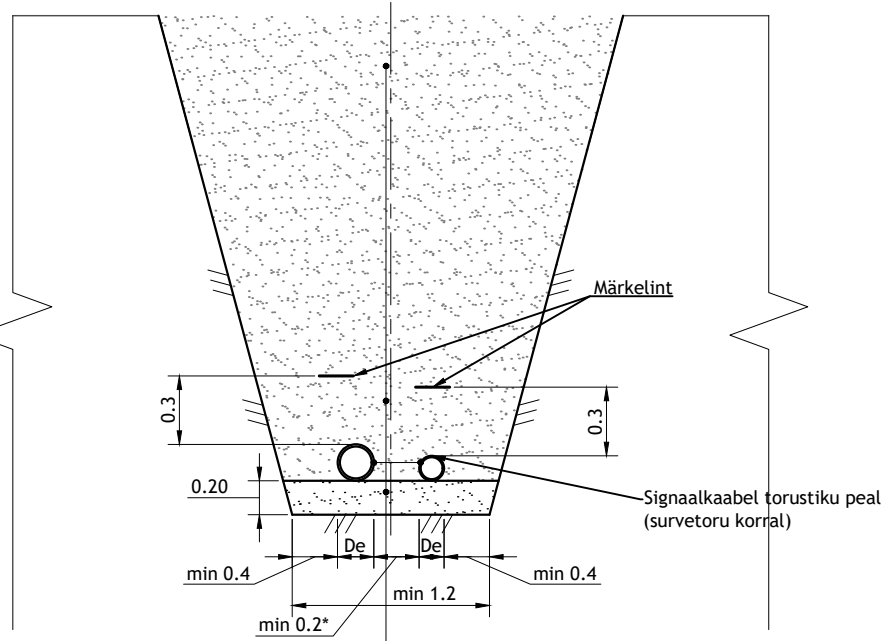


kaeviku ülemise osa tagasitäitmise juhitud katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Kaeviku ristlõige (2 toru).

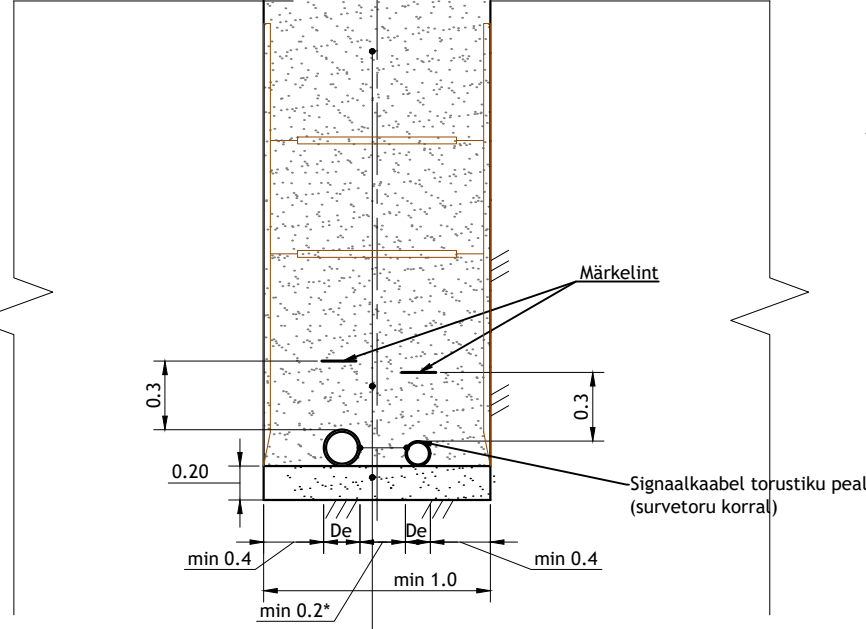


kaeviku ülemise osa tagasitäitmise juhitud katendi taastamise ristlõikest
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95
proj. toru
toru alus - killustik 20cm*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)


Könnitee asfaltkatte taastamine

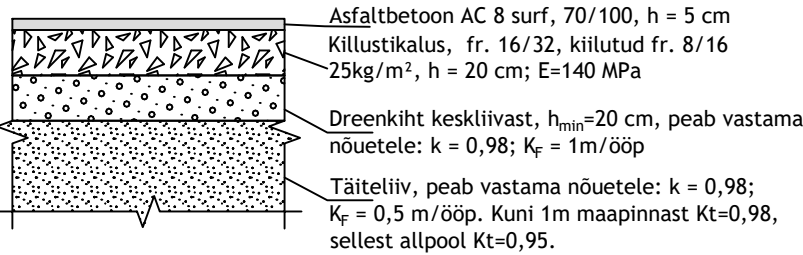


Killustikkatte taastamine




Kivi- ja plaatkatte taastamine




Kruuskatte taastamine




Murukatte taastamine

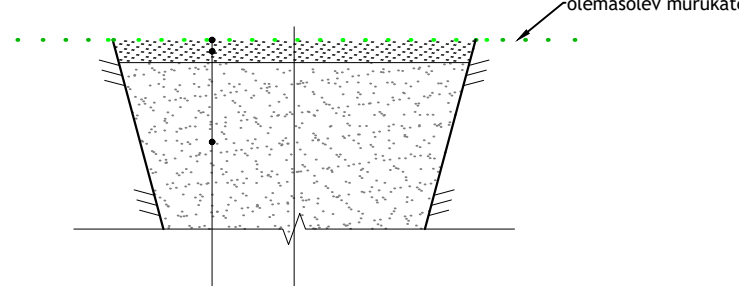


Ühekihilise asfaltkatte taastamine

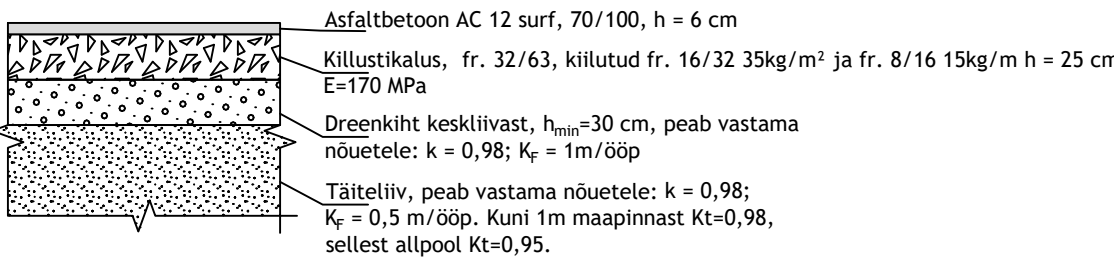

Soojustatud toru ristlõige

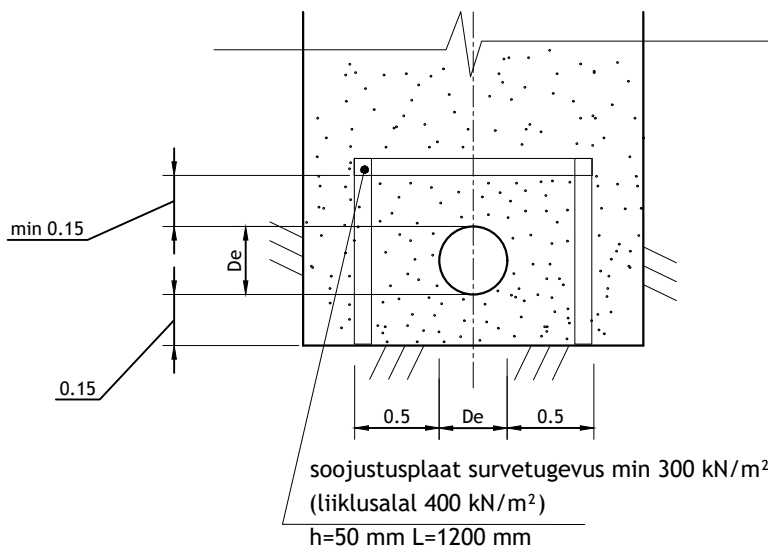

Sademeveetoru otsa kindlustamine kraavis

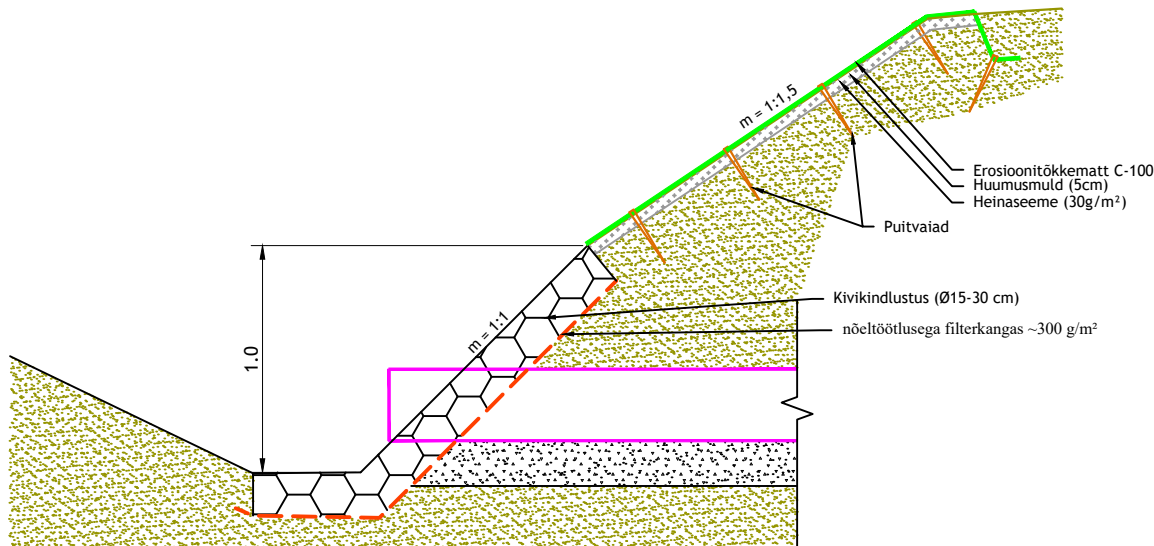

Märkused:

- Ühikuta moodud meetrites.
- Järgida RIL 77-2013 "Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud" paigaldusjuhendit.
- *Kahe isevoolse kanalisatsioonitoru korral peab olema minimaalne vahekaugus 0,3m. Survetoru ja isevoolse torustiku seinavahe võib olla minimaalselt 0,2m (RIL77-2013).
- Kui toru paigaldatakse väikese kandevõimega pinnasesse või suure pinnasevee pealevooluga tingimustes, siis tuleb toru alus rajada killustikust ning vajadusel lisaks ümbritseda geotekstiiliga. Killustikust toru aluse ja geotekstiili kasutamise vajaduse otsustab omanikujärelevalve. Kui kaevikus pinnasevett ei esine võib toru aluskihina kasutada killustiku asemel liiva (h=15cm).
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (a) määrab Töövõtja konkreetset tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetset tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Katted taastada vastavalt MTM 03.08.2015. a. määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteerija:	Vastutav spetsialist:	Selgitus:
Projekteerija:		Töö nimetus:		Töö number:
OÜ PALMPRO, Võitlee tee 11a, Haage, Tähtvere vald, 61402 Tartumaa tel: 735 2929; 509 7516; e-mail: info@palmpro.ee MTR reg.nr. EEP000168		Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehituse põhiprojekt		226
Vastutav spetsialist:		Joonise nimetus:		Joonise number:
Olev Saago		Ehituskaeviku ja katete taastamise tüüpistlõiked		VK-7-01
Projekteerija:	Allkiri:	Ehituse aadress:	Kiviõli linn, Graniidi ja Jõe tänav	
Olev Saago		Projekti staadium:	Põhiprojekt	Kuupäev:
Töö väljaandmise aeg:		Valminud lahendusvariandi jrk. nr.	Jrk. nr. 1	Skaala: