




0,4 kV maakaabelliini ristumine kinnisel kõrvalmaanteega 25211 Vastseliina koolimaja tee (0,51km)

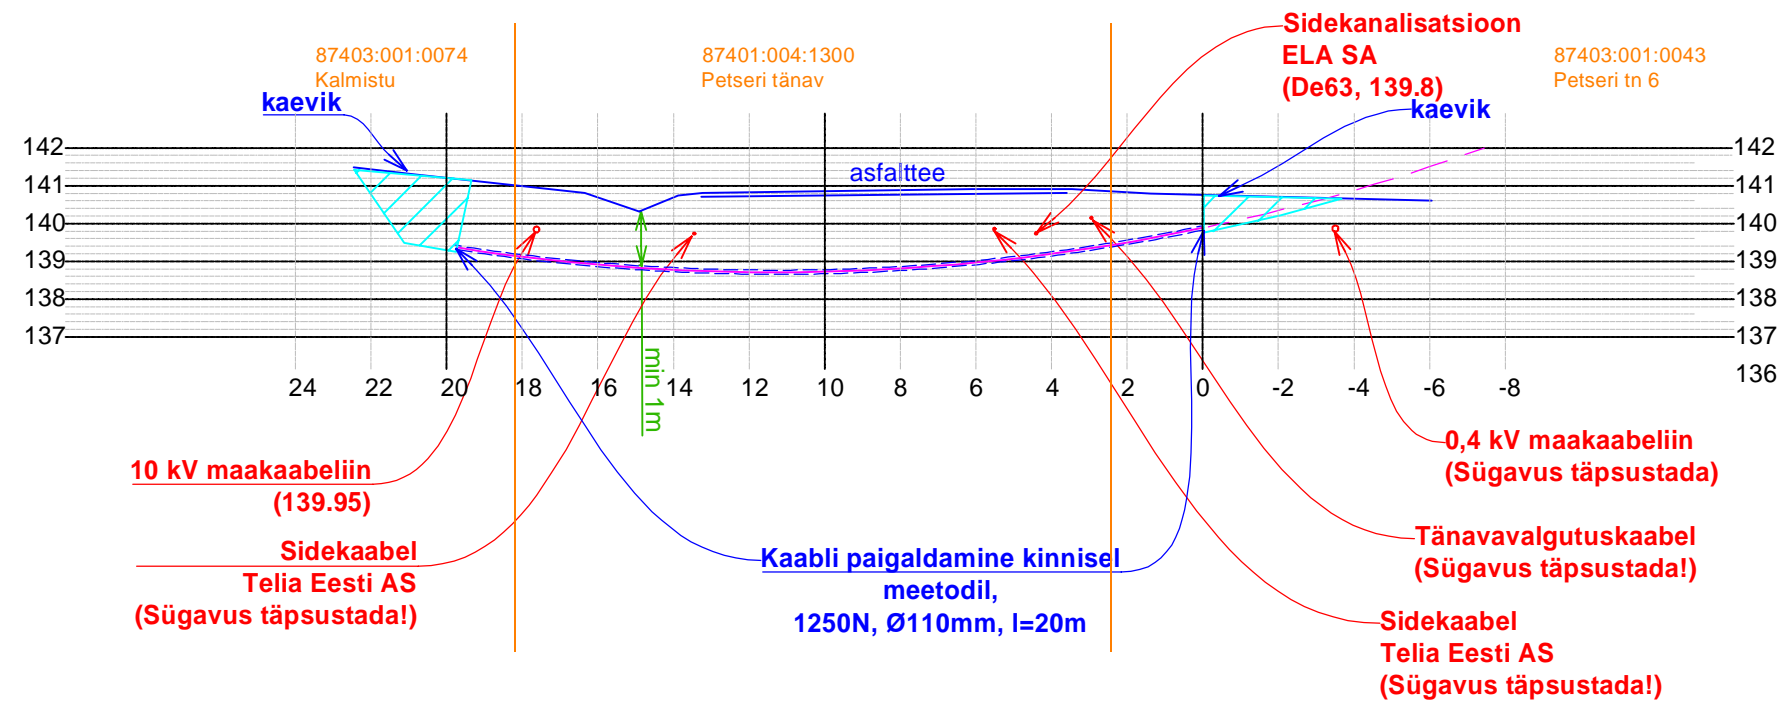

x) Kaabli minimaalne paigaldussügavus tee all 1,5m.  
x) Kaabli minimaalne paigaldussügavus kraavi põhjast 1m.

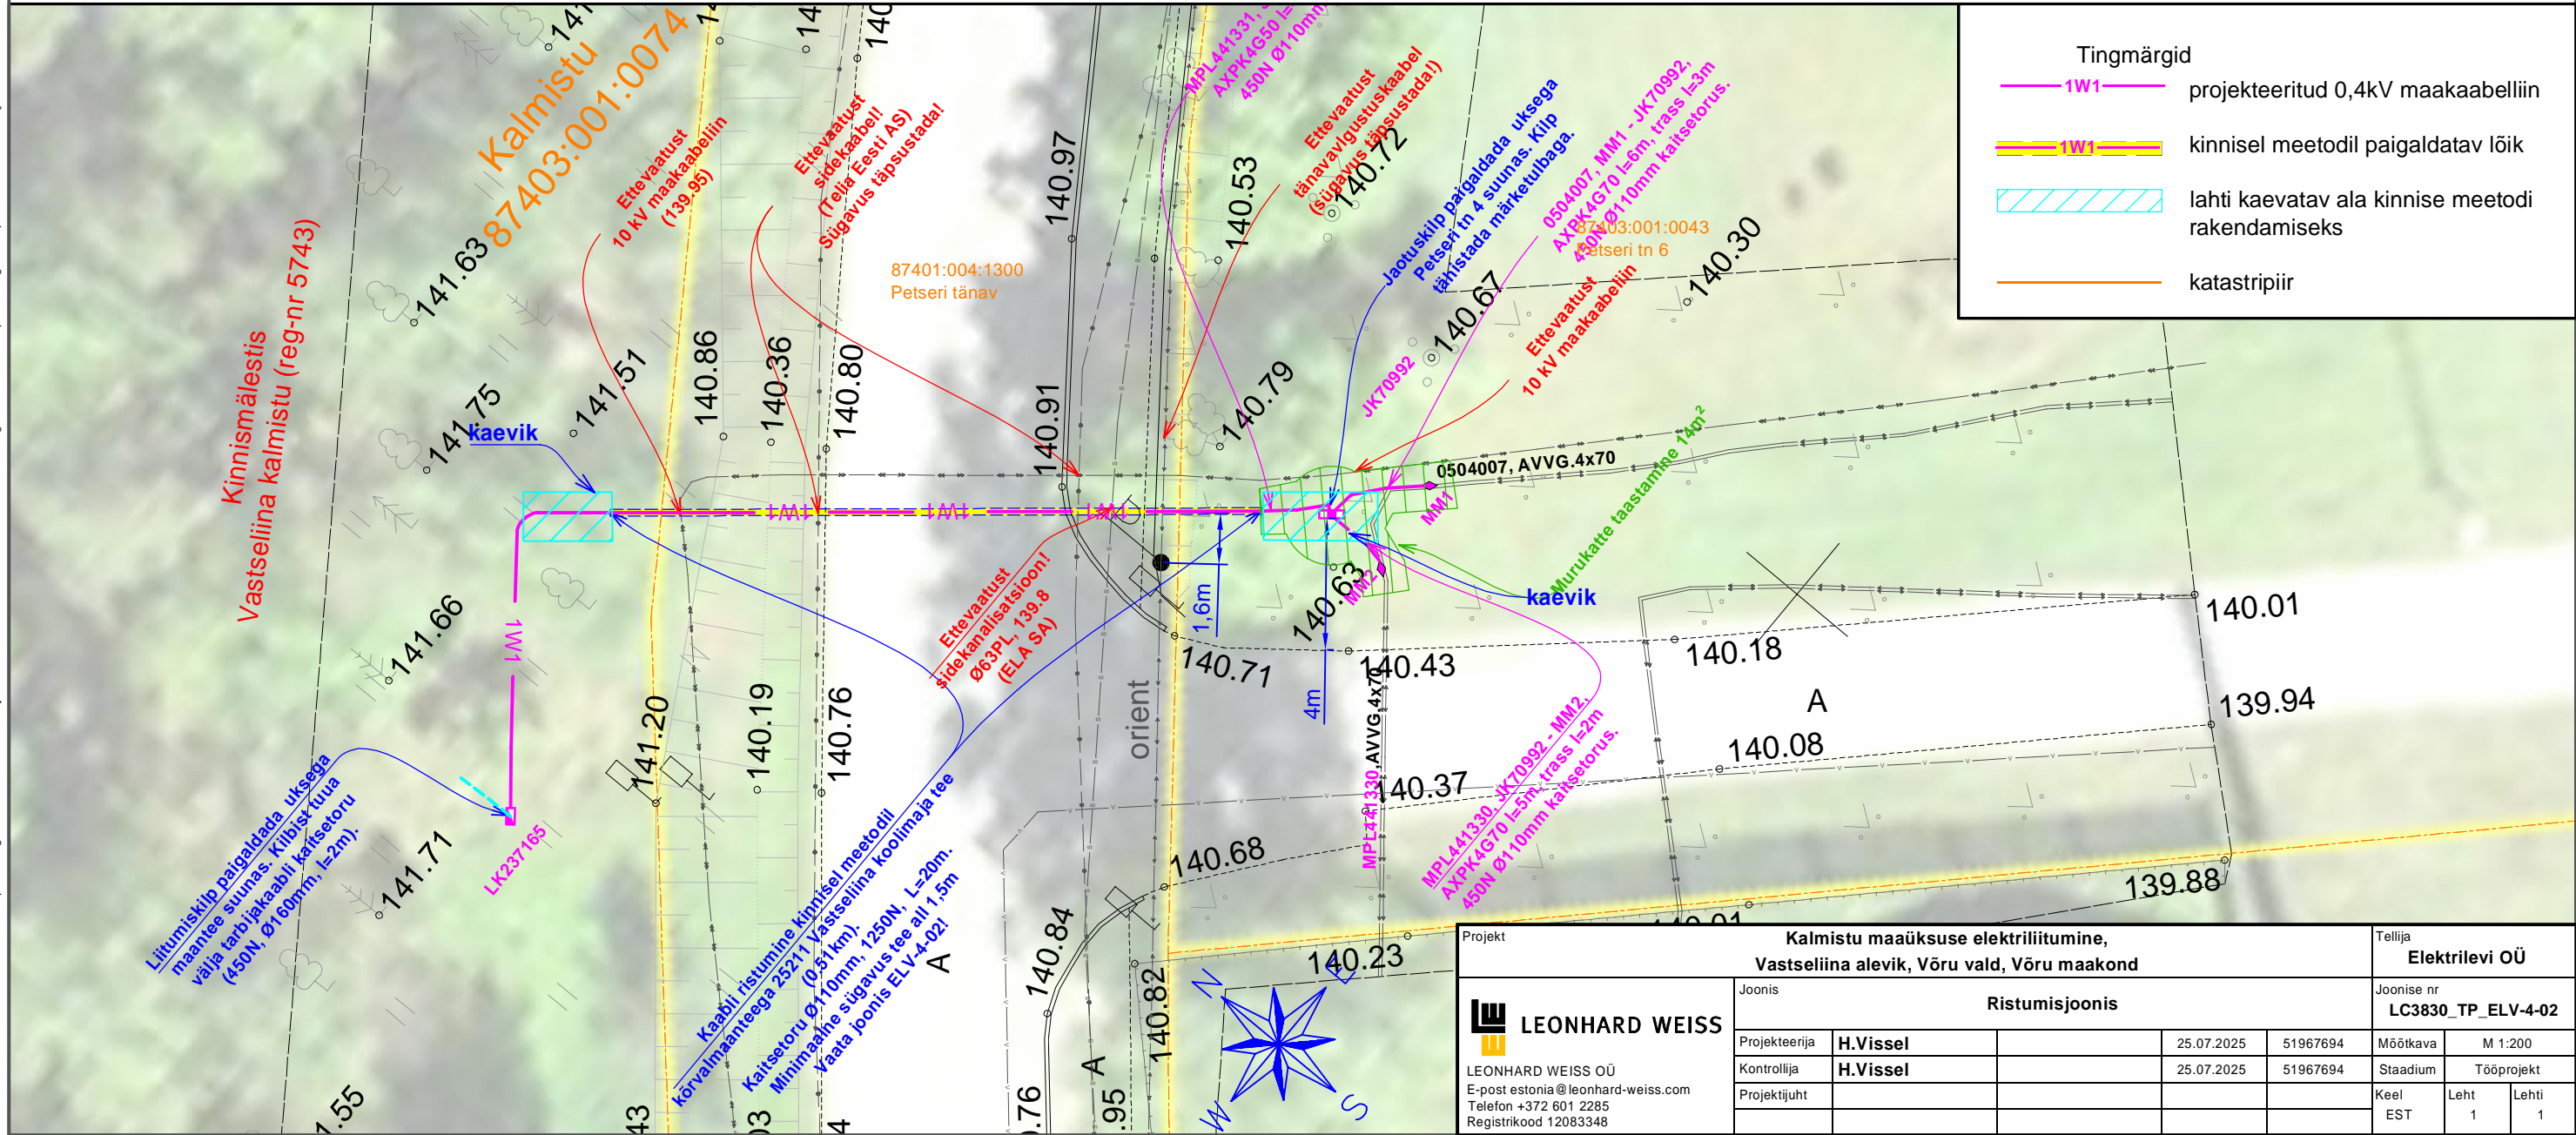

Projekt						Kalmistu maaüksuse elektriliitumine, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond					Tellija Elektrilevi OÜ						
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</div>						Joonis		Ristumisjoonis					Joonise nr LC3830_TP_ELV-4-02				
						Projekteerija		H.Vissel				25.07.2025		51967694		Mõõtkava M 1:200	
						Kontrollija		H.Vissel				25.07.2025		51967694		Stadium Tööprojekt	
						Projektijuht										Keel EST	
																Leht 1	
												Lehti 1					