

NB! Tööga VT1990 on kavandatud ELASA sisetraasse sidekaevu 063YK04 paigaldamine ning sinna kaablivaru jätmine 30m. Võimalusel ehitada objektid VT1990 ja VT1991 samaaegselt või VT1991 peale sõda, kui VT1990 on võimsa ehitatud.

ELA SA sidekaevu 063YK04 paigaldada kaablivaru 063YK01.
Tööga VT1990 paigaldatavasse sidekaevu 063YK04 on kavandatud jätta paigaldatavale kaabile 063YK01H02 kaablivaru 30m.

Paigaldada ELA SA sidekaevu 063YK04 kaabile 063YK02 muh. Muhi lahtis 063YK01.



ELA SA sisetraasil peale paigaldada sidekaevu (veemeter).

Kaevu lahtis 063YK02.
Sidekaevu 063YK05 kahtlaseks ELA SA 4-avalise müüritoru 2 mikrotoru (orand).
Rajada sisetraasi aluse ELA SA sidekaevust 063YK05 ca 14/10mm müüritoru kuni Enefit sisetraapi L=980m, etaki paigaldada sisetraasi mehaaniline kuni Enefit sisetraapi.
Puhuda 48-kuuline kaabel (min 050mm, TIA vähimkoostajal sidekaevu 063YK04.
063YK05 võttes 4-avalise müüritoru 2 mikrotoru (orand). Lõpu lahtis 063YK01H02.
Sidekaevust 063YK05 puhuda kaabel etaki tööde paigaldatud sisetraapi sisetraapi.
Sidekaevu 063YK04 jätta kaablivaru 2x15m+15m ja sidekaevu 063YK05 jätta kaablivaru 30m. Enefit sidekaevu olemas 30m-ni sidekaapi 15m.

NB! Juhul, kui VT1991 läheb enne ehitusse, kui VT1990, siis tuleb puhuda kaabel lõigus 063K13 - 063YK05 ning jätta kaevu 063YK05 kaablivaru 30m.

Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 27.02.2023 koostatud töö nr. 9523G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Sidetraasi paigaldussügavus haljasalal on 0,5m ja tee all 1,0m, v.a. riigitee maüksusel, kus paigaldamissügavus peab olema 1,0 ja ristumisel kõrvalmaanteega 1,5m.
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste" peatükis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

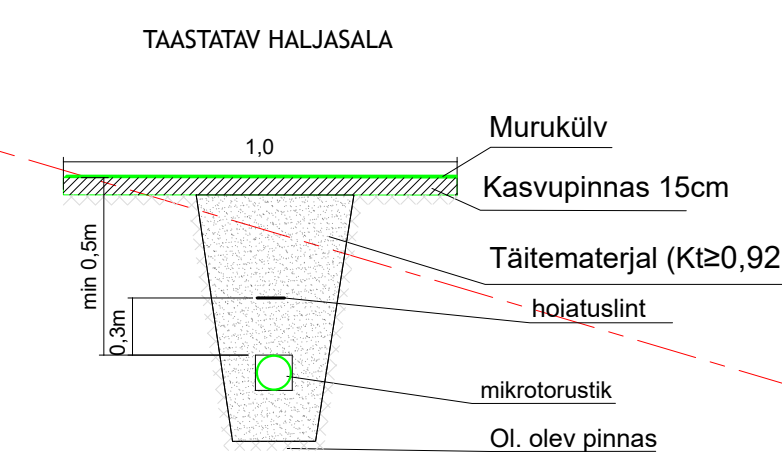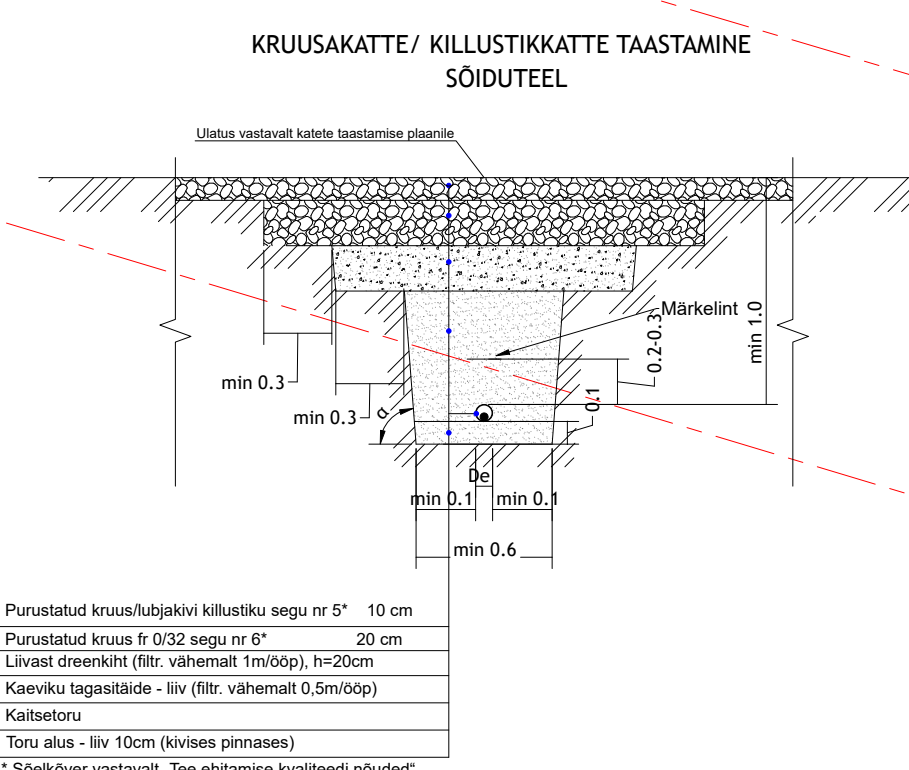


Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Olukor. maapealne k/m	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Toru pinnas k/m	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Toru sisetraapi sügavus	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Võimsus	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Tööde ajad	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Olukor. maapealne k/m	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Toru pinnas k/m	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Toru sisetraapi sügavus	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Võimsus	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Tööde ajad	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Tüüpiline ristõike riigitee alt puurimise kaevu taastamise kohta



Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250
Ristõike joonis Väijaväe 1250

TINGMÄRGID:

- KATASTRISÜSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNAS
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=110mm 1250N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=100mm 750N
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- ⊠ PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
- ▲ PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIION
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA
- PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKT
- PROJEKTEERITAV MAST
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNAS

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 27.02.2023 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonete asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 9523P VT1991

Objekt: Kihnu vald Rootsiküla

Enefit Connect sisetraapi

koostatud: 30.05.2023

Objekti aadress

Mõõtkava 1:500

Leht 1


Lehti 9

fail: 9523P VT1991 Asendiplaan

Koostas T.Raide

Joonis: Asendiplaan

Kontrollis H.Jürman



Kirjanurk

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

Hievälja tee 20 Oru küla

Kose vald Harju maakond

tel: +37257503312