


**10 kV kaabelliini ristumine R1 kõrvalmaanteega
23204 Puka-Kuigatsi tee 0,59 km -l.**

M 1:200

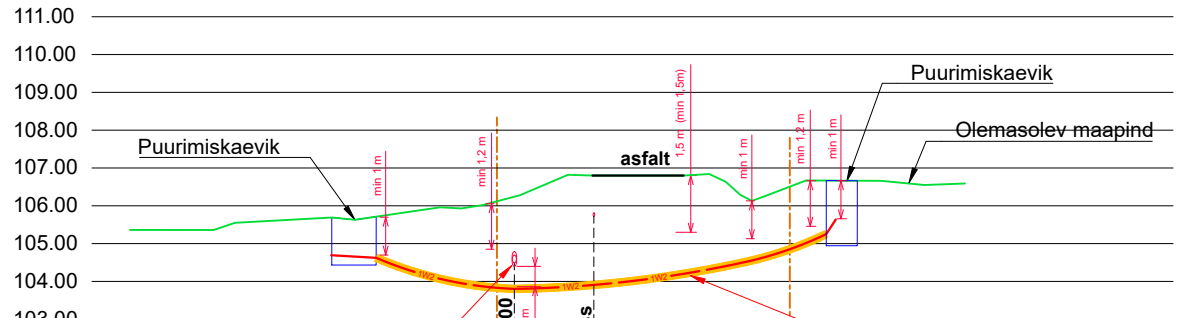

M 1:500

NB! Toru sügavus täpsustada kohapeal üle kaevude kõrguste järgi

Kinnine kaev
1250N Ø160, L=30m kaitsetorus
Al 3x120 10 kV kaabel


Soosaare
60802:002:0890

Kanalisisatsioon D300

23204 Puka-Kuigatsi tee
60802:002:1068

Teia sidetrass

Võru mnt 8a
60803:001:0023

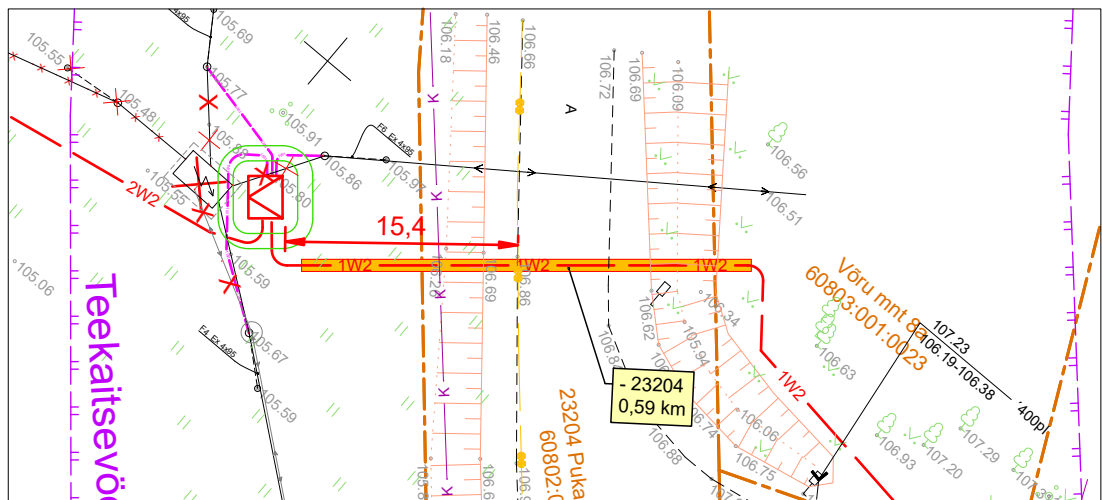

<p>Projekt</p> <p align="center">Rõngu - Puka 10 kV fiidri rekonstrueerimise 2. etapp. Puka alevik ja Ruuna küla, Otepää vald, Valga maakond.</p> <p>Tellija Elektrilevi OÜ</p>	<p align="center">Joonis Ristmävälja joonised</p> <p align="center">10 kV kaabli ristmävälil R1 23204 Puka-Kuigatsi tee 0,59 km -l.</p>				<p>Töö nr IP8969-K2</p> <p>Joonise nr EL-4-04</p>		
	<p>LEONHARD WEISS</p> <p>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</p>	<p>Projekteeris A. Mee</p> <p>Kontrollis H. Vissel</p> <p>Projektijuht -</p>	<p>30.04.2026</p> <p>30.04.2026</p> <p>-</p>	<p>511 9005</p> <p>5196 7694</p> <p>-</p>	<p>Möötkava M 1: 500 / 200</p> <p>Stadium Tööprojekt</p>	<p>Keel EST</p>	<p>Leht 1</p> <p>Lehti 2</p>
	<p>Project description and details in Estonian.</p>						
	<p>Project details and contact information.</p>						
	<p>Additional project information and notes.</p>						

