Vaade 1

N W E S

Demonteerida r/b M128 mast ja OT-2 mastalajaam

Demonteerida AS-70 õhuliini juhe L=3x 226m

Ühendada lahti MP kaabel

Demonteerida puit M129 mast ja KP lüliti 183. Lüliti läheb mastile M125

KPL226052 ühendada olemasoleva AHXAMK-W 3x120+35 kaabli asemele KASEKÄRU II:KAB 10kV fiidri lahtrisse Demonteerida kasutuseta jääb kaabel

MPL425314 ühendada olemasoleva 4G70 kaabli sisendi asemele Demonteerida kasutuseta jääb kaabel

Lahtine kaeve. L=86m, 750N , D=160

Kinnine läbimine truubi ja tee alt. L=22m, 1250N , D=160

Lahtine kaeve. L=8m, 750N , D=160

MPL425314 Al 4G120 Kaabel L(trass/varuga)=57/70m Toru L=57m, 450N, D=110

MPL425314 ühendada Ol.Ol AJ12286:(Pärnu M) uude F11 lülitisse

KPL226052 AHXAMK-W 3x240+35 Kaabel L(trass/varuga)=401/441m

Lõigata lahti olemasolev KASEKÄRU II fiider ja eemaldada vana kaabel. Uus kaablikaitsetoru ühendada olemasolevaga

AJ12286:(Pärnu M) MP jaotlasse paigaldada uus jadavinnaklüliti F11

Kabli alajaam 56801:001:1357

Kabli-Oja 62401:001:2039

Kabli jaotla 56801:001:1358

Pardi 56801:005:0070

56801:005:0062 Ilvese

56801:005:0114 56800:054 Tammuru tehnokülla tee

Seljametsa 10kV

Vee 10kV

Vaskrääma 10kV

Pardi I 10kV

Hane 10 kV

päikesepaneelid

bet

kraav

kr

pinnastee

TAASTATAV HALJASALA

Murukülv (külvitihedus 20g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10cm
Täide väljakaevatud pinnasega Kt=0.92	
Torustiku ümbruse materjalid(vt.eriosa projekti)	

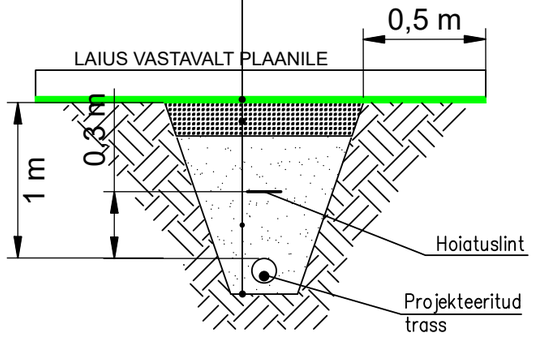

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele (parnump@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 3 kirjeldatud viisil.

Tingmärgid

- 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV maakaabelliin torus lahtisel kaevel
- 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV maakaabelliin torus kinnisel läbimisel
- 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin torus
- Projekteeritud 10kV portaalmast
- Demonteeritav õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Ol.ol 0,4 kV maakaabel
- Ol.ol 10 kV maakaabel
- Ol.ol 10 kV ohuliin
- S S S — Ol.ol sidetrass
- D — Ol.ol Drenaaž

Vaade 3

Vaade 2

Vaade 1

Projekt: **Kabli alajaama võrgu ümberehitus, Tammuru küla, Pärnu linn, Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaan vaade 1**				Joonise nr: **TC0231-1**		
Projekteeris	**J.Hövel**			53051974	Mõõtkava	M 1:500	
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
					Keel: EST	Leht: 1	Lehti: 3