
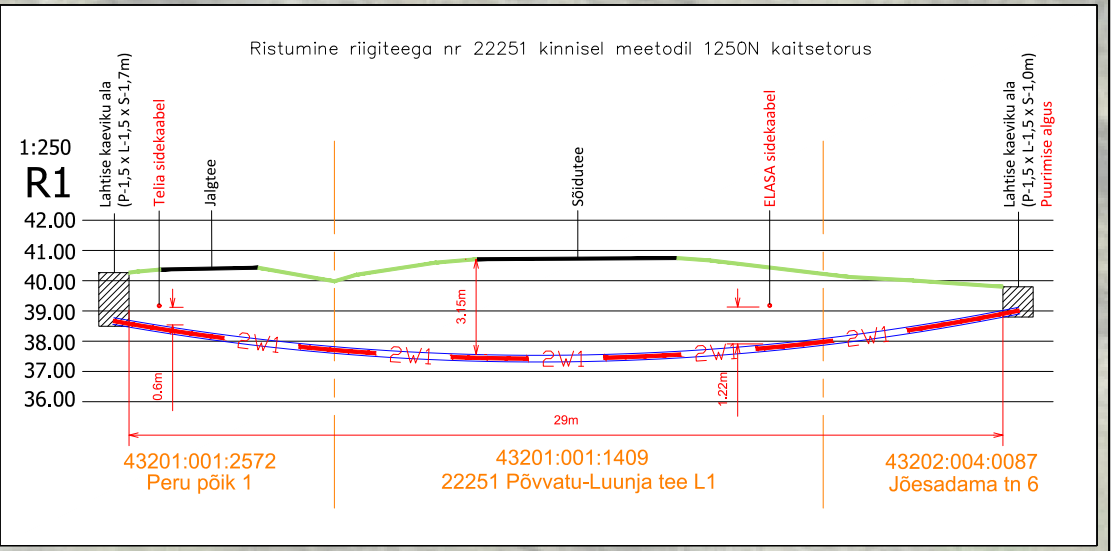


TINGMÄRGID

	Projekteeritud 0,4 kV maakaablid kaitsetorudes (2 kaablit)
	Projekteeritud tarbijakaabli kaitsetoru
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Katastriüksuse piir
	Transpordiameti kaitsevöönd
	Puurimiskaevik
	Puurimismasina asukoht
	Projekteeritud murukatte taastamine
	Puu kaitsevöönd 2m
	Luunja mõisa pargi kaitsevöönd

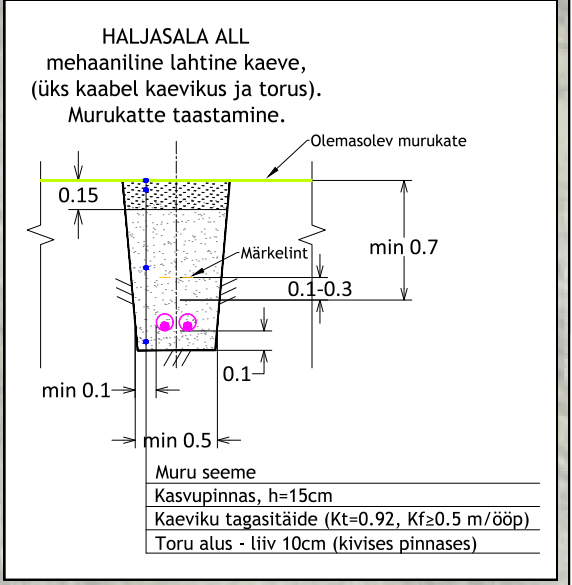

Alusplaanima on kasutatud:
 - Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12865G). Koostamise aeg: 06.11.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
 1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
 2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellijä:	ELEFISH	Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 03.12.2024
Töö nimetus:	Peru põik 1 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Töö nr: LC2215 Joonise nr: 01
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Tanel Heering Kontrollija: Tanel Heering	Mõõtkava: M 1:500/A3 Muudatus: Ver 1