

Päästemeeskonna toitesisend
BOGDANOV liitmikud DN80 korgiga ja kettiga - 2 tk.
Paigaldatud kõrgusele +1.0 kuni +1.2 m maapinnast
(möödetuna toru keskeljelt),
sellega paraleelsele tasandile.

TINGMÄRGID:




Tsingitud terastoru


Tagasilöögiklapp

BOGDANOV tüüpi liitmik korgiga ja kettiga

Tuletõrjekraan DN50 korgiga ja kettiga

Manomeeter

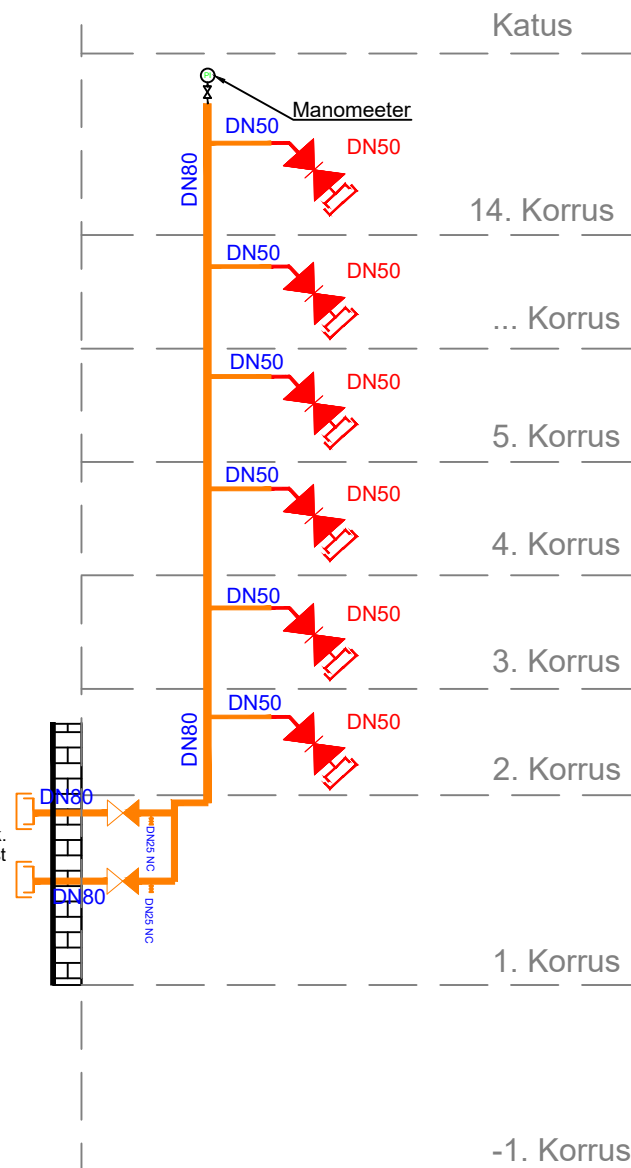

v01	-		-
nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev
 FIRE TEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn tel. 602 4550, 555 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee		Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn	
Projekti osa: VKT		Töö nr: FRT669	
Vastutav spetsialist: Georg Kangur		Mõõtkava: -	
Projekteerija: Vitalii Povietkin		Formaat: A4	
Projekteerija:		Versioon: v01	
Projekteerija:		Stadium: TJ	Kuupäev: 10.07.2023
		Joonise nr: VKT-5-01	