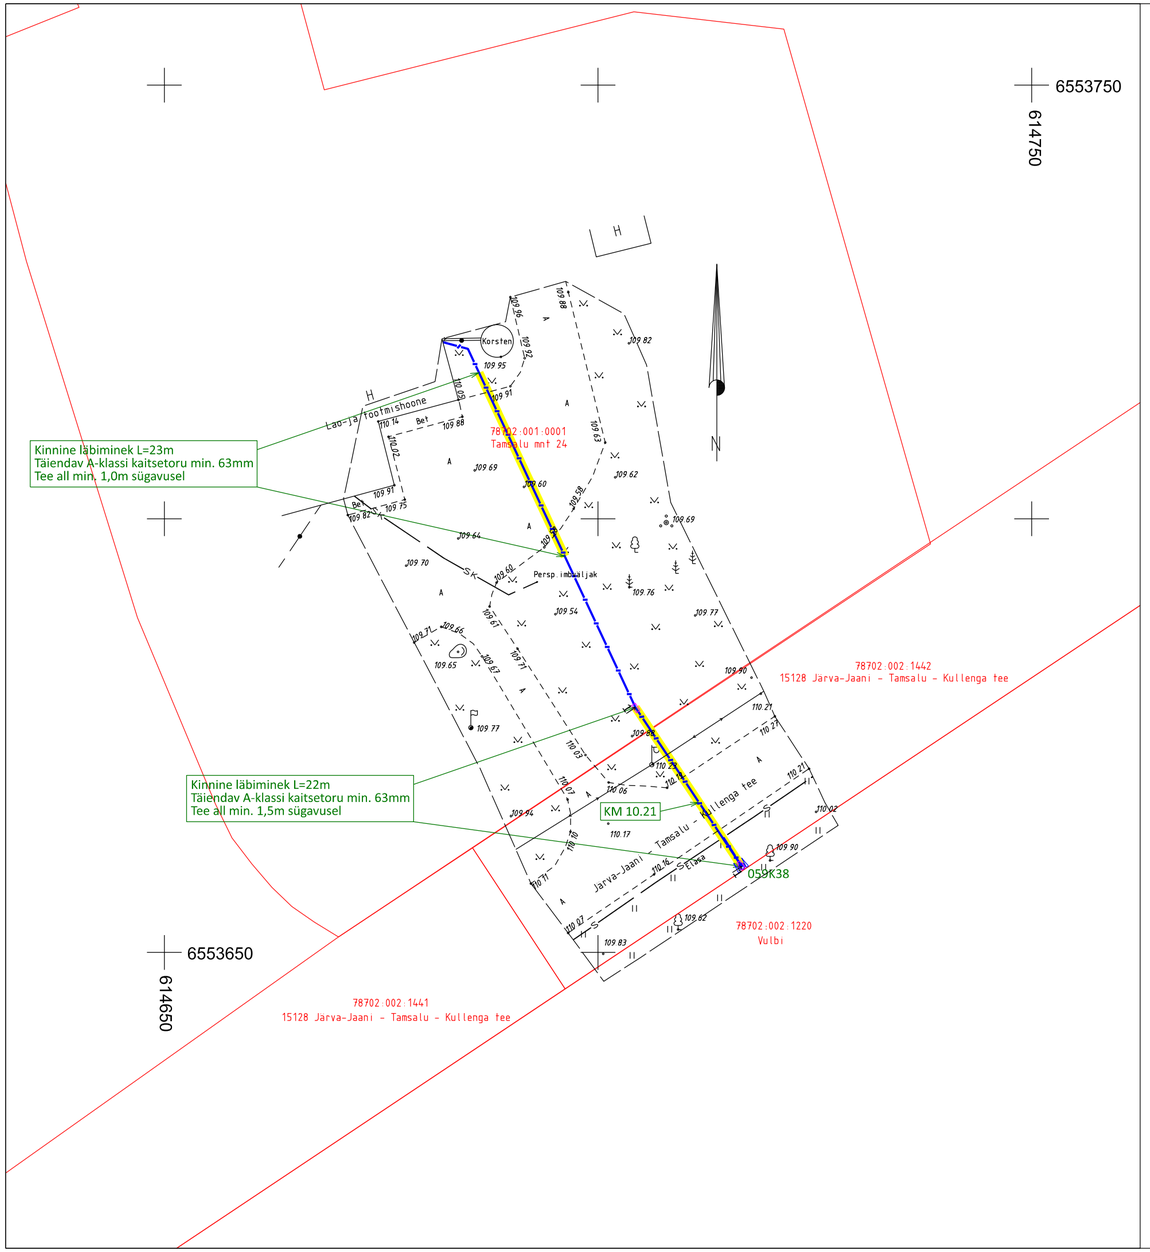

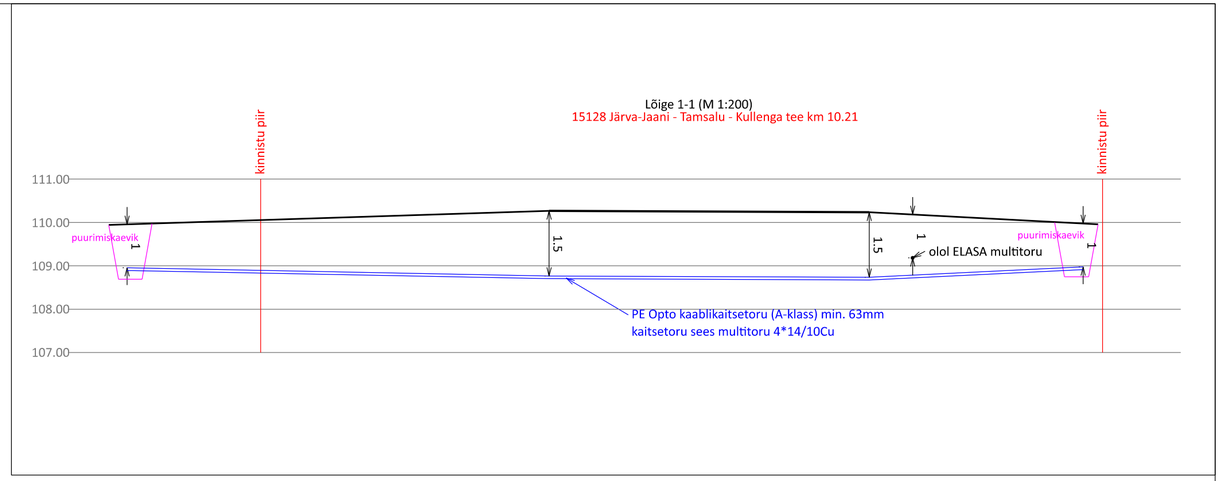

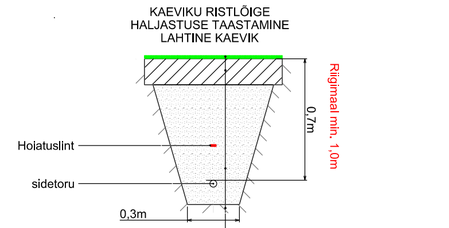

TINGMÄRGID

- kinnistu piir
- projekteeritud multitoru 4*14/10cu
- kinnine läbiminek puurimiskaevikutega
- projekteeritud plastkaev
- projekteeritud kaablitähispost
- projekteeritud markerpall

Märkused:

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kagu Geodeesia OÜ koostatud alusplaan, töö nr 25T031, 2025.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Torude minimaalne paigaldamissügavus haljasalal on 0,7m, tee all 1,0m.
4. Riigiteede maa-aladel min. paigaldamissügavused:
   - kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast maapinnast.
   - ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil minimaalselt 1,5m sügavuselt.
5. Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "10.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.
6. Kinnistel läbimineku tel määrata olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide sügavused enne puurimistööde algust võrguvaldaja juuresolekul.

sideprojekt oü sideprojekt OÜ reg-kood 12067096 www.sideprojekt.ee; info@sideprojekt.ee	Töö nr E2510	Kuupäev aprill 2025	
	Projekti nimetus Sidekanalisatsioon		
Tellija Elisa Eesti AS	Objekti aadress Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Vajangu küla	Staadium TP	Mõõt 1:500 / Joonis/Leht(Lehti) 1/1(1)
Proj. René Ots	Joonise nimetus Asendiplaan	Fail E2510_TP_EN-4-01_asendiplaan.dgn	