
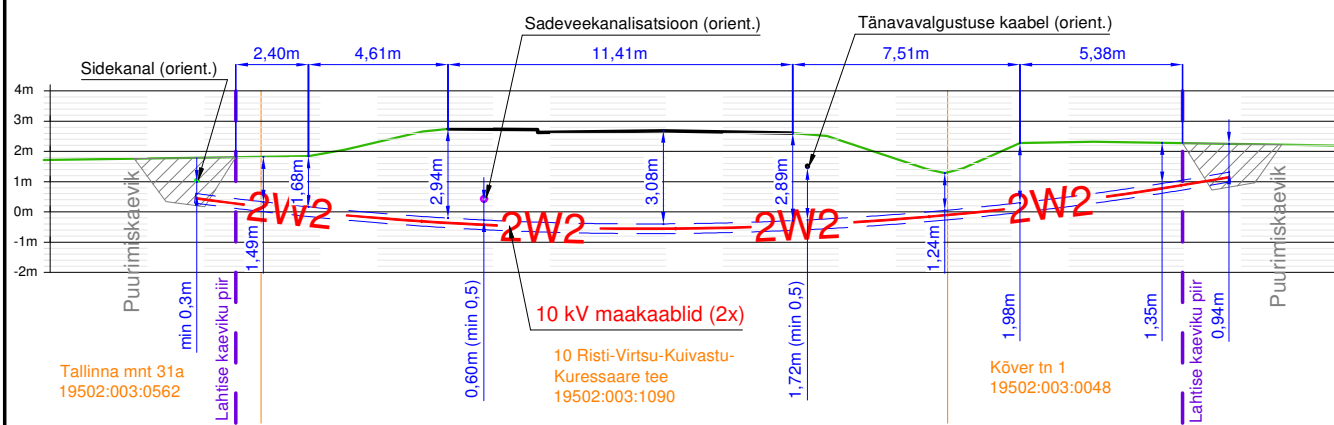


**(Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, km 66,69)**

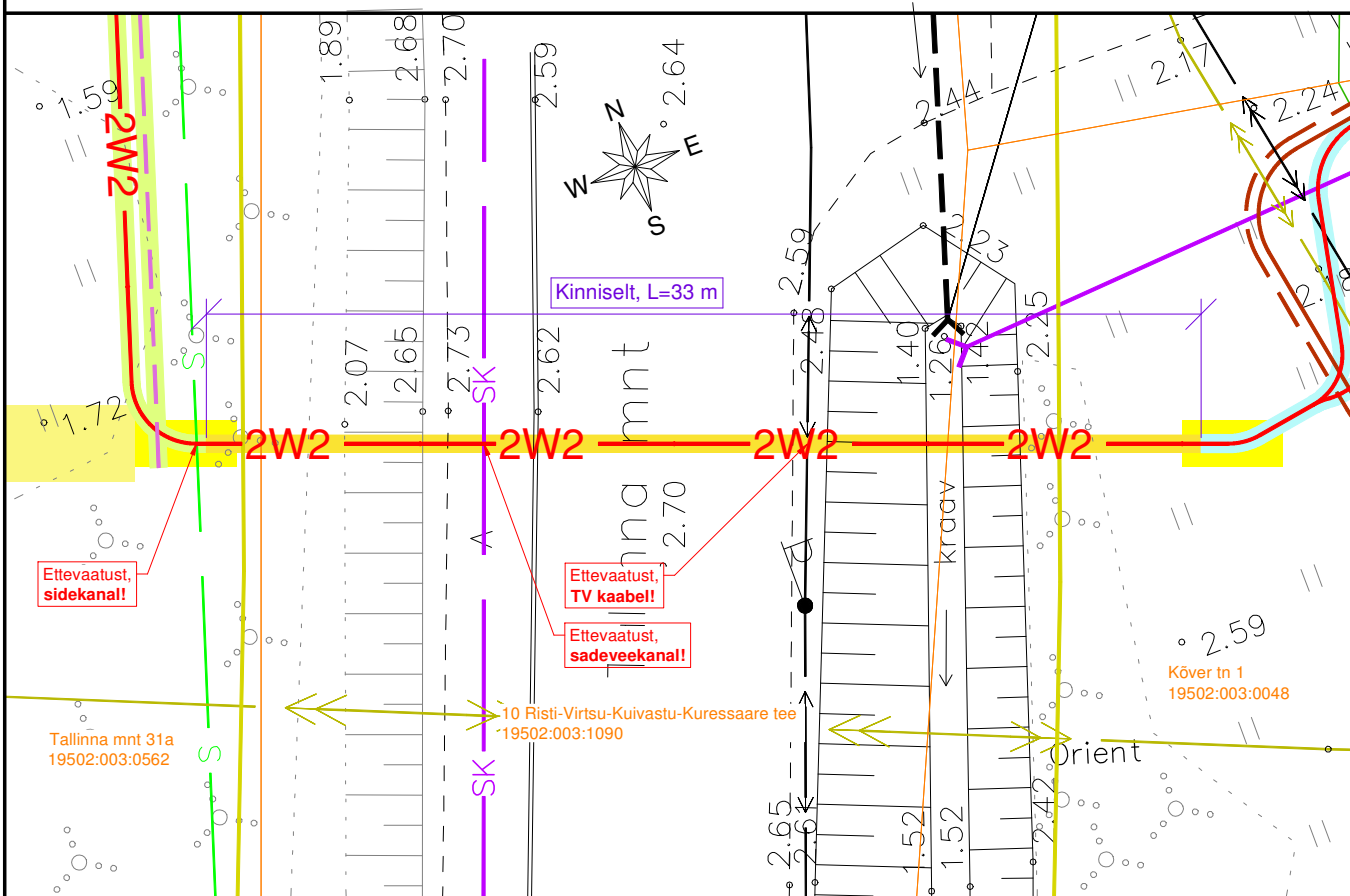

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=33 m)
- Paigaldatavad torud peavad olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastorud.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Torud paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:			Virtsu-Kalakonservi I ja II fiidri uuendamine Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnumaa			Tellija:			Elektrilevi OÜ		
Joonis:			10 kV kaablite ristumine põhimaanteeaga nr 10			Joonise nr:			JTI405-3		
<div><div>DRAFTIT</div><div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div></div>			Projekteeris	Aro Kivisild	24.10.2025	Mõõtkava			1:250	Leht	Lehti
			Kontrollis	Mikk Reiter	24.10.2025						
						Staadium			Tööprojekt	1	1