



RISTUVA KOMMUNIKATSIOONI TOESTAMINE Põhimõtteline skeem

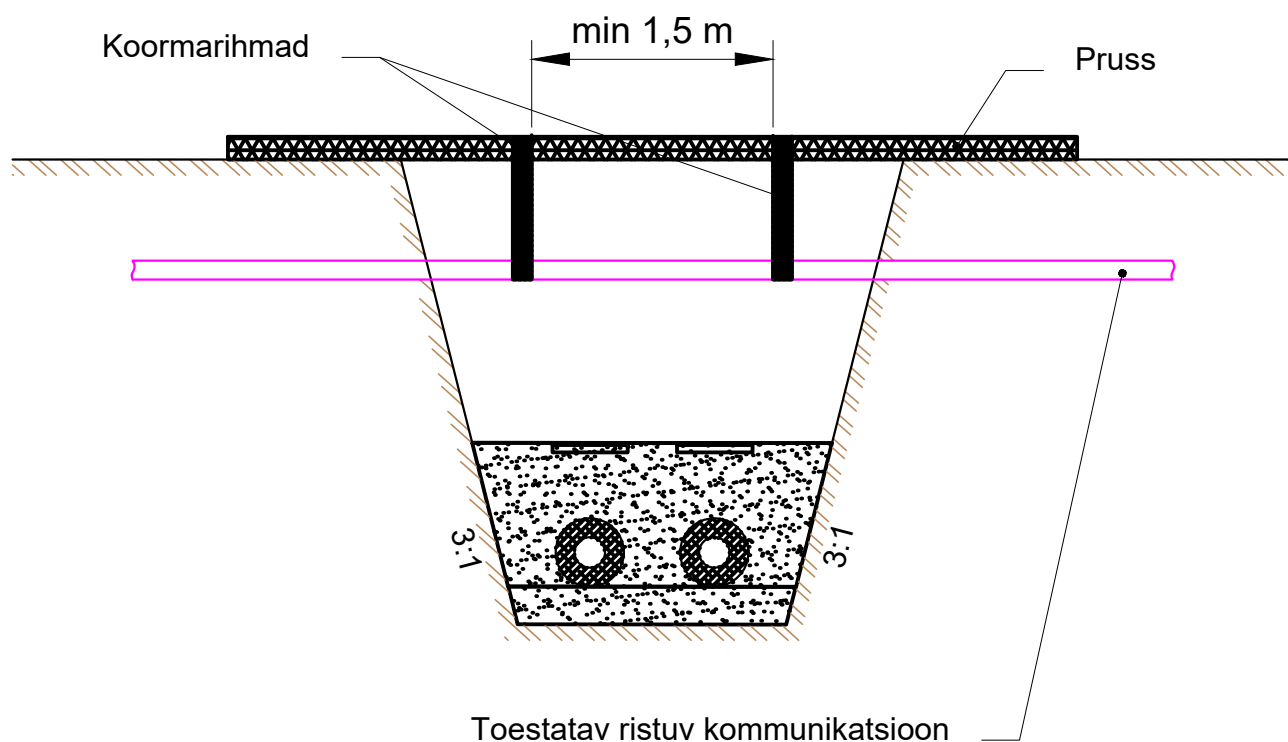

MÄRKUSED

1. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele
2. Tõstvate rihmade minimaalne vahekaugus on 1,5 meetrit.

 <p>TERMOPIILT PROJEKTEERIMISTÖÖD</p> <p>Suur-Jõe 63, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termopilt.ee</p> <p>OÜ TERMOPIILT Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638 TELO03100</p>	Tellija: Pärnu Linnavalitsus		Töö nr.	Stadium
	Töö nimetus: Raba-Lille, Pärnu linn Kaugküttetorustik		1139	TP
	Joonise nimetus: Ristuva kommunikatsiooni toestamine		Kaust nr.	
	Projektijuht T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/		Joonise nr: 7-31	
	Vastutav spets. T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/	Insener R. Maide /allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: -	
	Faili nimi: 1139_TP_SVV.dwg		Trükitud: 11.07.2024	