


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



Märkus:

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmise arvestada hilisemat vajumist, tagasitõstetav pinnas tihendada.

Kaablite paigaldussügavus min 0,7m.



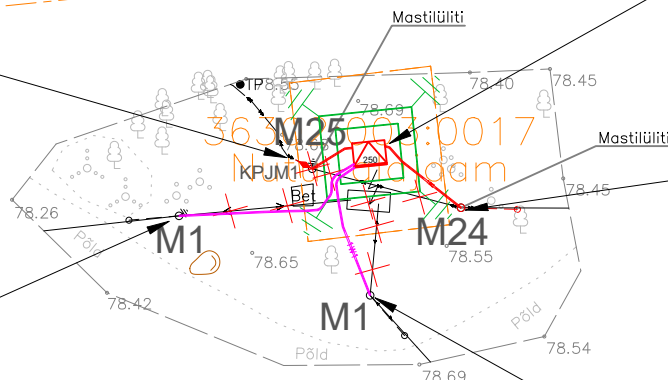
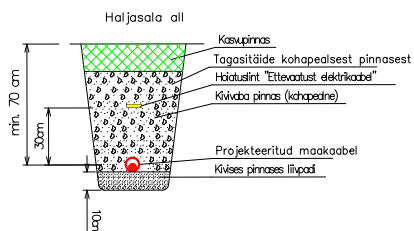
Mast M25 koos mastitarvikutega ning Pisara LP'ga demonteerida. Masti asukohas teostada jätkumuhv ning paigaldada maakaabel AXAL-TT 3x50/25 (KPL240148) kuni AJ16505-ni, L=3/11m. Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse D160mm, 750N.

Mastist M1 rajada maakaabel AXPk 4G120 (MPL426925) kuni AJ16505-ni, L=14/29m. Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse D110mm, 750N.

Demonteerida AJ Nutu:(Kose) ning asendada see Polar:(Kose) alajaamaga (HEKA1VM250). Alajaamale anda uus tunnus AJ16505.

Asendada olemasolev r/b mast ning tugi uue puitmasti ning toega - 11m, IV klass, tanalith. Mastist M24 rajada maakaabel AXAL-TT 3x50/25 (KPL240140) kuni AJ16505-ni, L=7/24m. Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse D160mm, 750N.

Mastist M1 rajada maakaabel AXPk 4G120 (MPL426926) kuni AJ16505-ni, L=10/25m. Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse D110mm, 750N.

36302:003:0058
Farmi

Tellija:		Töövõtja:		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.07.2024
Töö nimetus:	Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 5 A4	Mõõtkava: 1:500	Töö nr: 06/01/1482
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi			