

NB!
Ristumine sidetrassiga!

11260 Jõelähtme-Kemba tee ristumine teostada kinnisel meetodil, minimaalselt 1,5m sügavuselt.
L= 16m
Paigalduskõrgus: 31,2 - 32,82

Jaotuskilbist ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL426464) kuni uue jaotuskilbini JK68213
L= 238/244m

Haljasalal paigaldada maakaabel minimaalselt 1,2m sügavusele

NB!
Sidetrass ja elektrikaabel


Vii töö välja 40137JK ja 116460LK vaheline maakaabel tunnusega 37829.

Asendada olemasolev liitumiskilp 116460LK voolutrafoodega liitumiskilbi vastu. Tunnus jääb samaks
Peakaitse: 3x400A
Kilbi toide projekteeritud jaotuskilbist.

Paigaldada jaotuskilp JK67768

Kivisilla tee 3 kinnistule KAJ1600, 1600 kVA 21(10,5)/0,41 kV, KOL-KOL-VL (AJ16450)
K01 ja K05 alt ehitada välja maakaablid AHXAMK-W 3x120Al+35Cu (KPL238937) ja (KPL238936), L= 284/584m
F3: Ehitada välja maakaablid 2x 4G300 (MPL426468 ja MPL426465) kuni ol.ol jaotuskilbini 40137JK, L= 49/114m
F5: Ehitada välja maakaablid 2x 4G300 (MPL426468 ja MPL426465) kuni ol.ol jaotuskilbini JK67768, L= 28/72m

Haljasalal paigaldada maakaabel minimaalselt 1,2m sügavusele paigalduskõrgus: 31,29

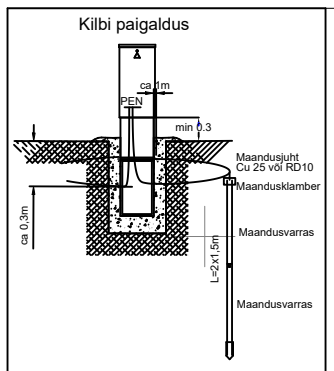

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP maakaabel
- ▭ ▭ Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- ▬ ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- ▬ ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- ▬ ▬ Kinnistu piir
- ● — Olemasolev Telia sidetrass

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-42
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- Alusel arvestatud transpordiameti joonisega: P21014_EP_TL-4-1_v01_Asendiplaan

Tellijä: elektrilevi	enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.02.2024 Töö nr: IH24-05
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 002 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo		