
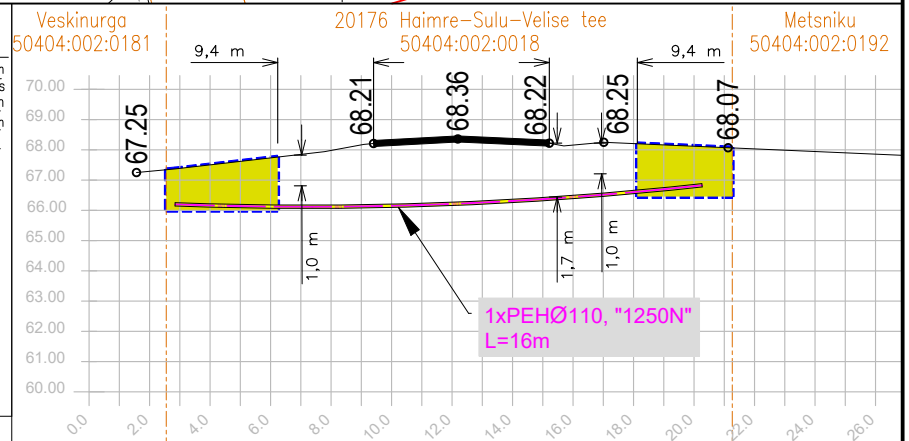



TAASTATAV HALJASALA; Riigitee nr 10123

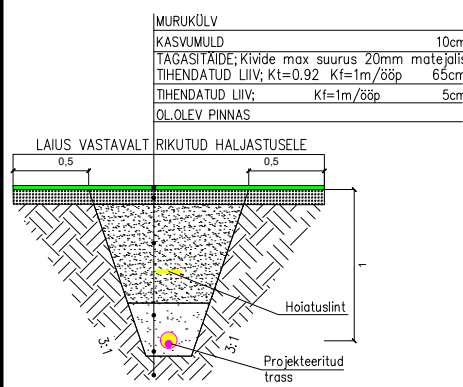

Märkused:

1. Rajada 0,4 kV kaabelliinid ja liitumiskip vastavalt joonistele LC3406-1 ja LC3406-2.
2. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele. Ristumisel riigiteega vastavalt profiilile.
3. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Teeääre kinnistu elektriliitumine, Väljataguse küla, Rapla vald, Raplamaa			Tellija:			Elektrilevi OÜ					
Joonis:			0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC3406-1					
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>			Projekteeris	L. Saamel		25.08.2025		Möötkava			M 1:500		Leht	Lehti
			Kontrollis	L. Saamel							Staadium		TP	