


Taastatav ala:
S=25m²

Lõige A
Taastatav murukate

Kaeviku taastamine
M 1:20

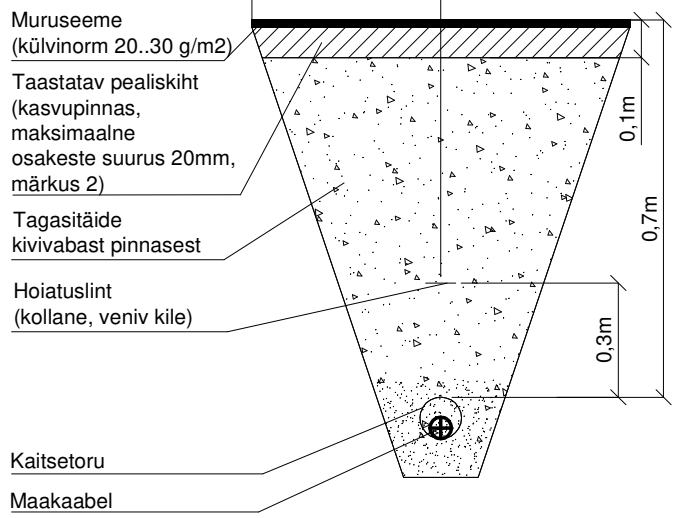

- Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääneranna valla kaevetööde eeskirjast.
 2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike.
 3. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
 4. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
 5. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Märkused: Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades Katastrilüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 30.12.2024		Objekti asukoht Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõmsi küla Keskuse tee 1	
Lehti kokku: 9	Leht nr: 8	Maa-ala plaan tehnoorkudega	
Mõõdistuse liik	Mõõdikava: 1:500	RADIAN OÜ Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti	
MTR REG NR: EEG000321	T88 nr: 2670G24	REG NR 12514402 TEL +372 56242854 E-POST info@radiaan.eu	
Mõõstis: A.ERIT	Kuupäev: 17.12.2024	Telli: Draftit OÜ	
Joonestaj: A.ERIT			
Kontrollis: A.ERIT			

Projekt: Keskuse tee 1 laadimispunkti liitumine elektrivõrguga Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnumaa	Tellija: Elektrilevi OÜ
Joonis: DRAFTIT	Joonise nr: JT3068-1
Asendi plaan	Möötkava
Projekteeris: Aro Kivisild	1:250
Kontrollis: Aro Kivisild	Leht
	Lehti
Stadium	Tööprojekt
	1
	1