15904:003:0847
Rallimaa

Asendada ol.ol 30kVa trafo uue 50kVa trafoga.
Uued KP sularid 4A, Uus F2 mastiüliti.

Vaade 1

15904:003:0261
Tammekalda

Ettevaatust! Ristumine drenaaši,
Side ja kanalisatsiooni trassiga.
Trasside kõrgus vajalik eelnevalt selgitada.

15904:003:1809
19123 Nurme-Papsaare tee

Kinnine läbimine tee alt L=46m
Toru D=110, 1250N, L=46m

Geodeetilise märgi
"Sulu" kaitsevöönd

15904:003:0420
Ralliserva

15904:003:0800
19123 Nurme-Papsaare tee

15904:003:0420
Ralliserva

15904:003:0800
19123 Nurme-Papsaare tee

Vaade 2

Paigaldada MPL439747
Kaabel Al 4G240 L(trass/varuga)=315/331m
Toru= D=110, 450N, L=269m

15904:003:1386
Hiiuväljа

Nurme-Papsaare te

Vaade 3

15904:003:0420
Ralliserva

15904:003:1386
Hiiuväljа

Paigaldada Liitumis ja jaotuskilp
LK236342, Soklil, 1 kohaline
JK70723, soklil.
Tarbija toru D=75, L=2m, 450N

15904:003:0800
19123 Nurme-Papsaare tee

Tingmärgid projekteeritud

1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin torus

1W1 1W1 0,4 kV maakaabelliin torus
kinnise läbimisega

Tingmärgid olemasolevad

Katastriüksuse piir

Ol.ol 0,4 kV maakaabel

Ol.ol 0,4 kV õhuliin

Ol.ol 10 kV õhuliin

K Kanalisatsioon

Sidetrass

D D Drenaaž

KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVISES

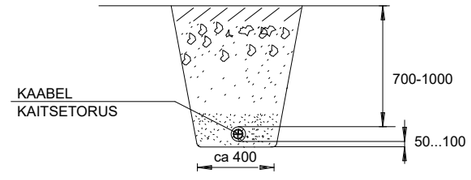

Projekt	Ralliserva kinnistu elektriliitumine, Papsaare Küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis	Asendiplaani vaated 1, 2 ja 3			Joonise nr	LC3718-1
	Projekteeris	J.Hövel		05.2025	53051974	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis	K.Maaten				Staadium Tööprojekt
						Keel EST / Leht 1 / Lehti 1