



Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480249.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

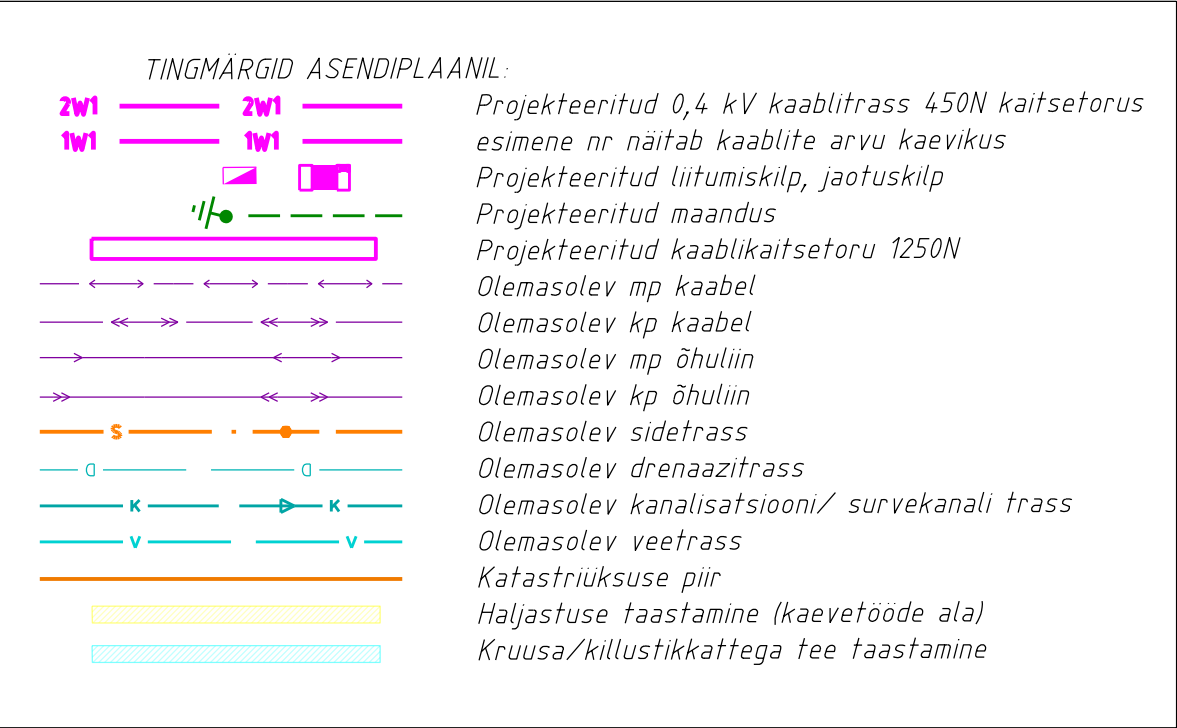

Tellijä:			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 18.10.2024
Elektrilevi OÜ			MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Töö nr: 24-168
Töö nimetus:	Järveäärse kinnistu liitumine elektrivõrguga Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. LC2367 Tööprojekt		Projekteerija: Jaanus Kaldoja		Joon nr: 00Y
Joonise nimetus:	Asendiplaan				Mõõtka: M1:1250 A2