


Koormatava ala asendiplaan

| Ala Pos. nr. (plaanil) | Kinnistu registriosa nr. | Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve | Asukoht riigitee (nr. ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp) | Ala pindala (m ²) |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| Pos_3 | 8406250 | 15905:002:0077; 19101 Audru-Tõstamaa- Nurmsi; transpordimaa | 19101 Audru - Tõstamaa - Nurmsi; ristumine 3.15-3.16 km | 55 |

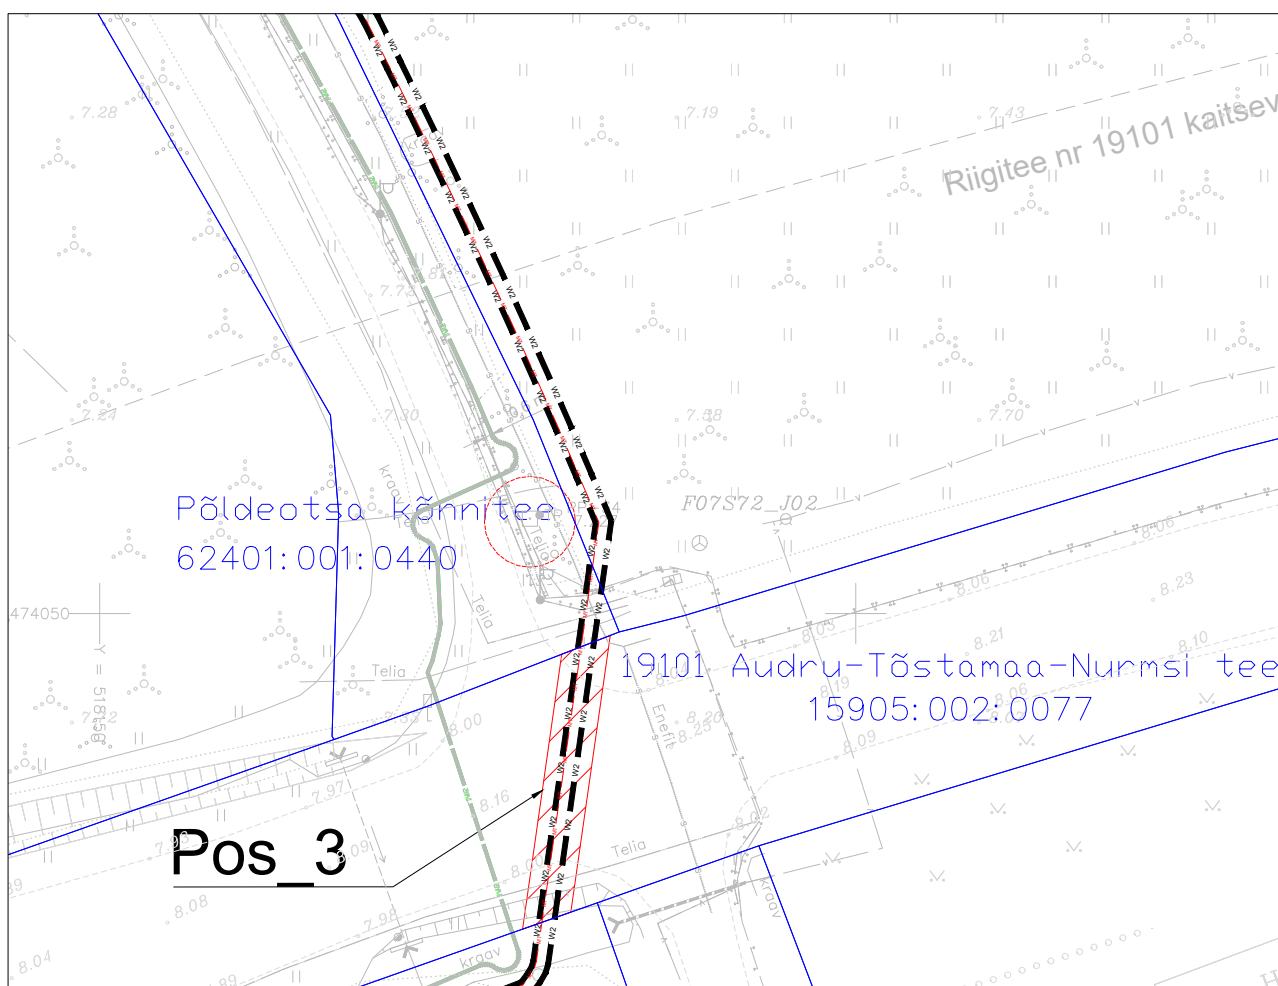

Tingmärgid

| | |
|--|--|
| | Koormatav ala |
| | Projekteeritud 2 x (≤110 kV) maakaabel kaitsetorus - 37 m |
| | Projekteeritud 4x14 multitoru - 18 m |
| | Katastriüksuse piirid |

Märkus:

Maaüksusele paigaldatavad kuni 110 kV nimipingega maakaablid on tähistatud musta joonega.

Maakaabelliini poolt koormatav maa-ala on piki kaabelliine kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liinide äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Projekti nimi / aadress: | Audru-Suuresilla 30 kv kaablitrass | | | Töö nr. 1083P |
| Koostanud: | AllSpark OÜ K.-E. Mäemurd | Mõõtkava 1 : 500 | Leht / formaat 3 / A4 | Kuupäev 08.10.2024 |