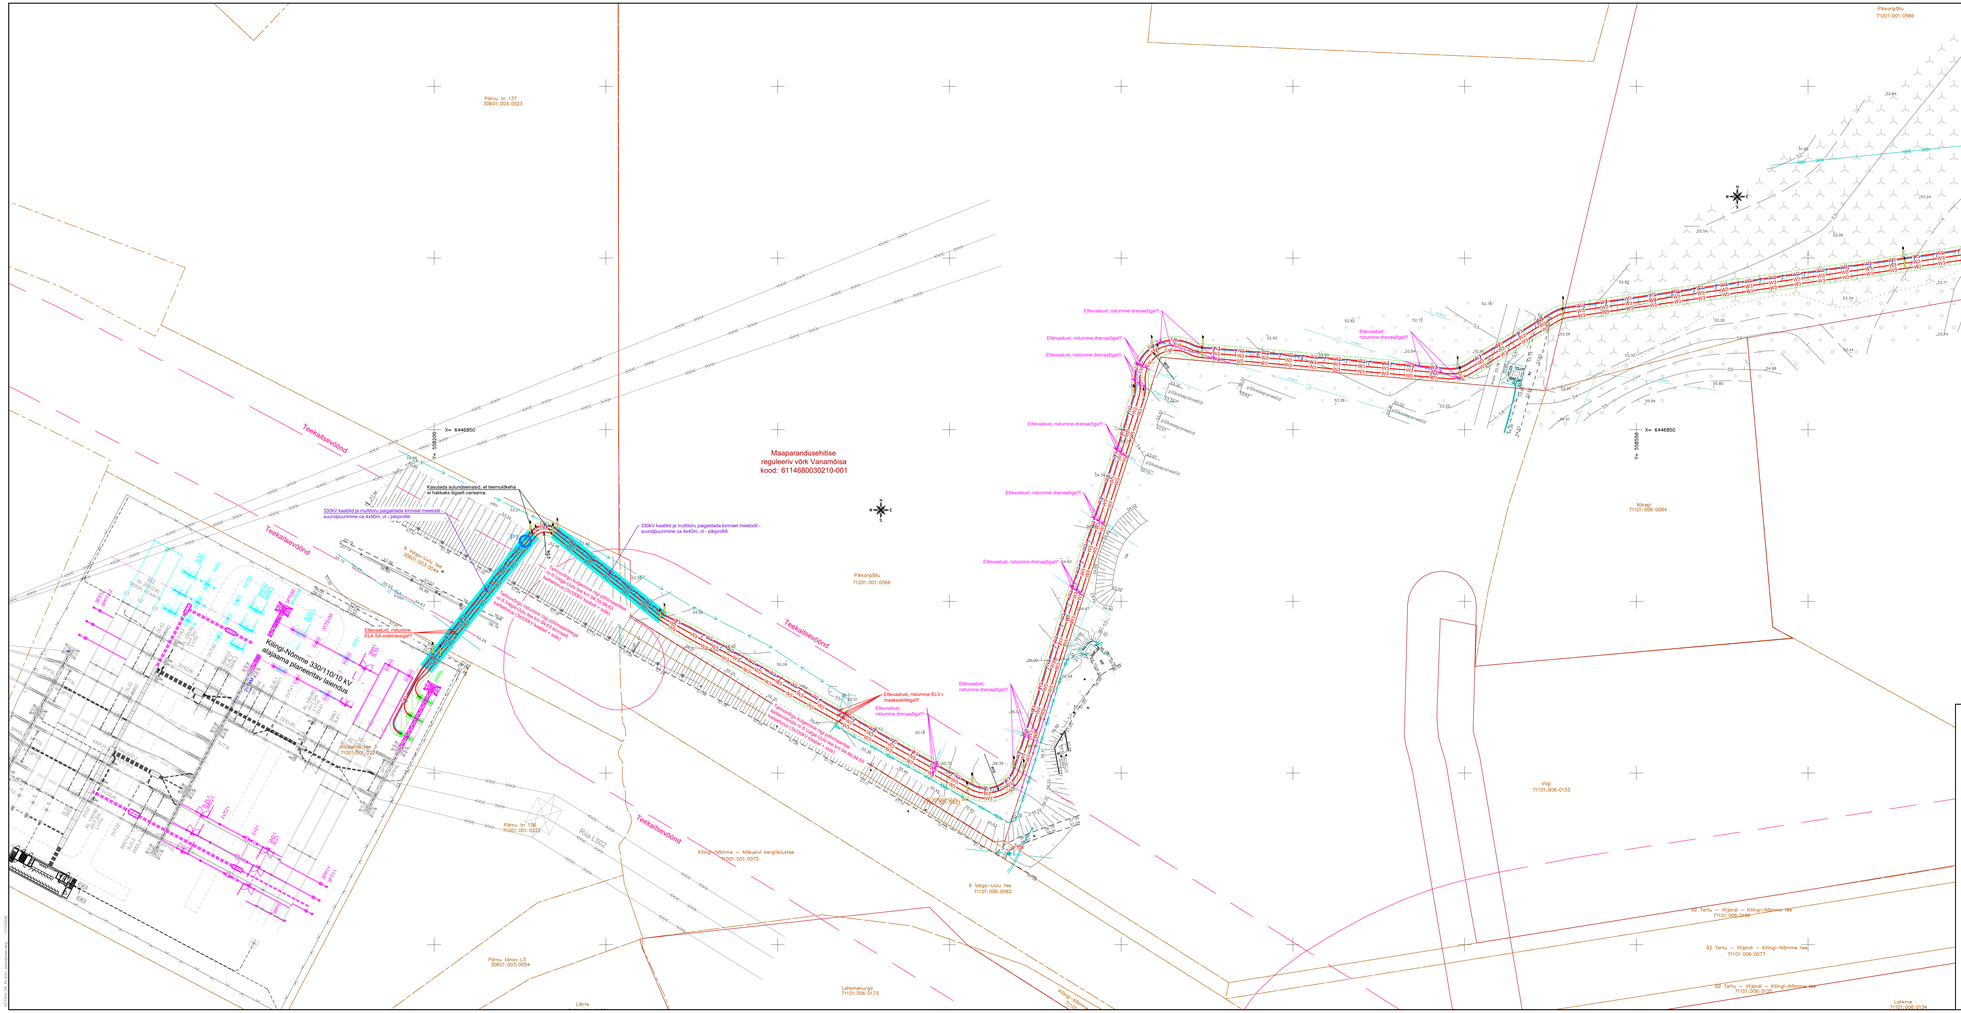

Tingmärgid
"Hertz 3 330/33 kV ALAJAAM"
ELVAC Engineering SL Tõõ nr LA-2V/BEN

PROJEKTERITAV PUITASO - ERALDUS ALAJAAMA JA MUPINGA PIIRDEAIA VAHEL	5.0 JM
PROJEKTERITAV METALLASO - ALAJAAM	302.0 JM
PROJEKTERITAV METALLASO - MUPINK	463 JM
TEE - ASFALT	998 M²
KILLUSTIK - ALAJAAMI IÜLE 3 M ABS	4575 M²
KILLUSTIK - TEE SERV	58 M²
KILLUSTIK - MUDE PARK	1020 M²
HOONE	136 M²
TRAFO VUNDAMENT	234 M²
KASVUMULD, TÄIENDAMINE	6431 M²
PROJEKTERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOON SK1	
PROJEKTERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOON SK2 - TRAFOD	
PROJEKTERITAV REOVEE KANALISATSIOON	
PROJEKTERITAV DRENAAŽ	
OLEMASOLEV DRENAAŽ	
TULEVIKU SEADMED JA RAJATISED	
20 kV ÕHULIINI KAITSEVÖÖND - 10 M KESKTELEST	
TEE KAITSEVÖÖND - 30 M TEE SERVAST	

Tingmärgid

	Projekteeritud 330kV maakaabel
	Projekteeritud maasisene multitoru(sõõr)
	Orienteeruv olemasoleva drenaaži taastamine
	Kaabelliini kaevik
	Kinnine meetod - suunadpuurimine
	Projekteeritud mõõtekilp
	Projekteeritud jõiluinuhv
	Orienteeruv piezomeetri asukoht
10101:003:0174	Katastriüksus ja aadress
	Katastripiirid
	Olemasolev 110 kV õhuliin
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev keskpinge maakaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev drenaaž
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev sidekanalisatsioon
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev kanalisatsioon

Märkused:
- Topo-geodeetilise alustaseme tehnovõrkudega - RADAAN OÜ, töö nr 24-10024 ja 2363G24
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
- Kõrgused EH2000 süsteemis
- Kaabelliini pikiprofiil - vt joonist 10773KS_EP_EL-6-01_pikiprofil
- Lattice kaevise ristlõige - vt joonist 10773KS_EP_EL-6-02_kaevik
- Maakaablelliini kaitsevöönd on piki kaablit kuljen ala, mida mõlemalt poolt piiravad liin äärmisteel kaablitest 1 meetri kaugusel paikneval mõõtelisel verikaaltaasandil. Kaitsevöönd kogulaius on 5m.

Projekt:	330 kV maakaabel Kõlingi-Nõmme AJ – Hertz 3, Saarde vald, Pärnu maakond					Tellija: Elecon OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan					Joonise nr: 10773KS_EP_EL-6-01	
LEONHARD WEISS OÜ	Projekteerisi:	Janek Lõhmus			02.417.120	Mõõtkava:	M 1:500
E-post eesti@leonhard-weiss.com	Kontrollis:	Janek Lõhmus			02.417.120	Staadium:	Ehitusprojekt
Telefon +372 651 2200	Projektijuht:	Hargo Luik			02.452.0000	Kuupäev:	Leht: Lehti:
Registrikood 10582846						2025	6/21 1

Kasutada aulundsemaid, et ümbritsev pinnas ei hakkaks liigselt varisema kaevikuse.

330kV kaablid ja multitoru paigaldada kinniset meetodit - suunduurimine ca 4x150m, vt - pikiprofiil

330kV kaablid ja multitoru paigaldada kinniset meetodit - suunduurimine ca 4x150m, vt - pikiprofiil

330kV kaablid ja multitoru paigaldada kinniset meetodit - suunduurimine ca 4x45m, vt - pikiprofiil

Ettevaatust, naturmine drenaažigari

Ettevaatust, naturmine drenaažigari

Ettevaatust, naturmine drenaažigari

Planeeritav Hertz 3 akupargi 330/33 kV alajaam

Maaparanduseehitise - reguleeriv võrk Valjakõla kood: 61138400300080-001

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

Jalgsimuhvide vinetsesvool akukõrval

110 kV õhuliin Saarde – Kilingi-Nõmme LO8B
330 kV õhuliin Tartu – Kilingi-Nõmme LO01

LO8B Saarde–Kilingi–Nõmme tee

92 tarka – Kilingi – Kilingi-Nõmme tee 71101:001:0215

92 tarka – Kilingi – Kilingi-Nõmme tee 71101:001:0366

92 tarka – Kilingi – Kilingi-Nõmme tee 71101:001:0362

Kõrgepingeliin

Kõrgepingeliin

Kõrgepingeliin