



# TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev MP kaabel
	Proj. liitumiskilp		Tööst välja minev MP kaabel
			Ol.olev ELA SA

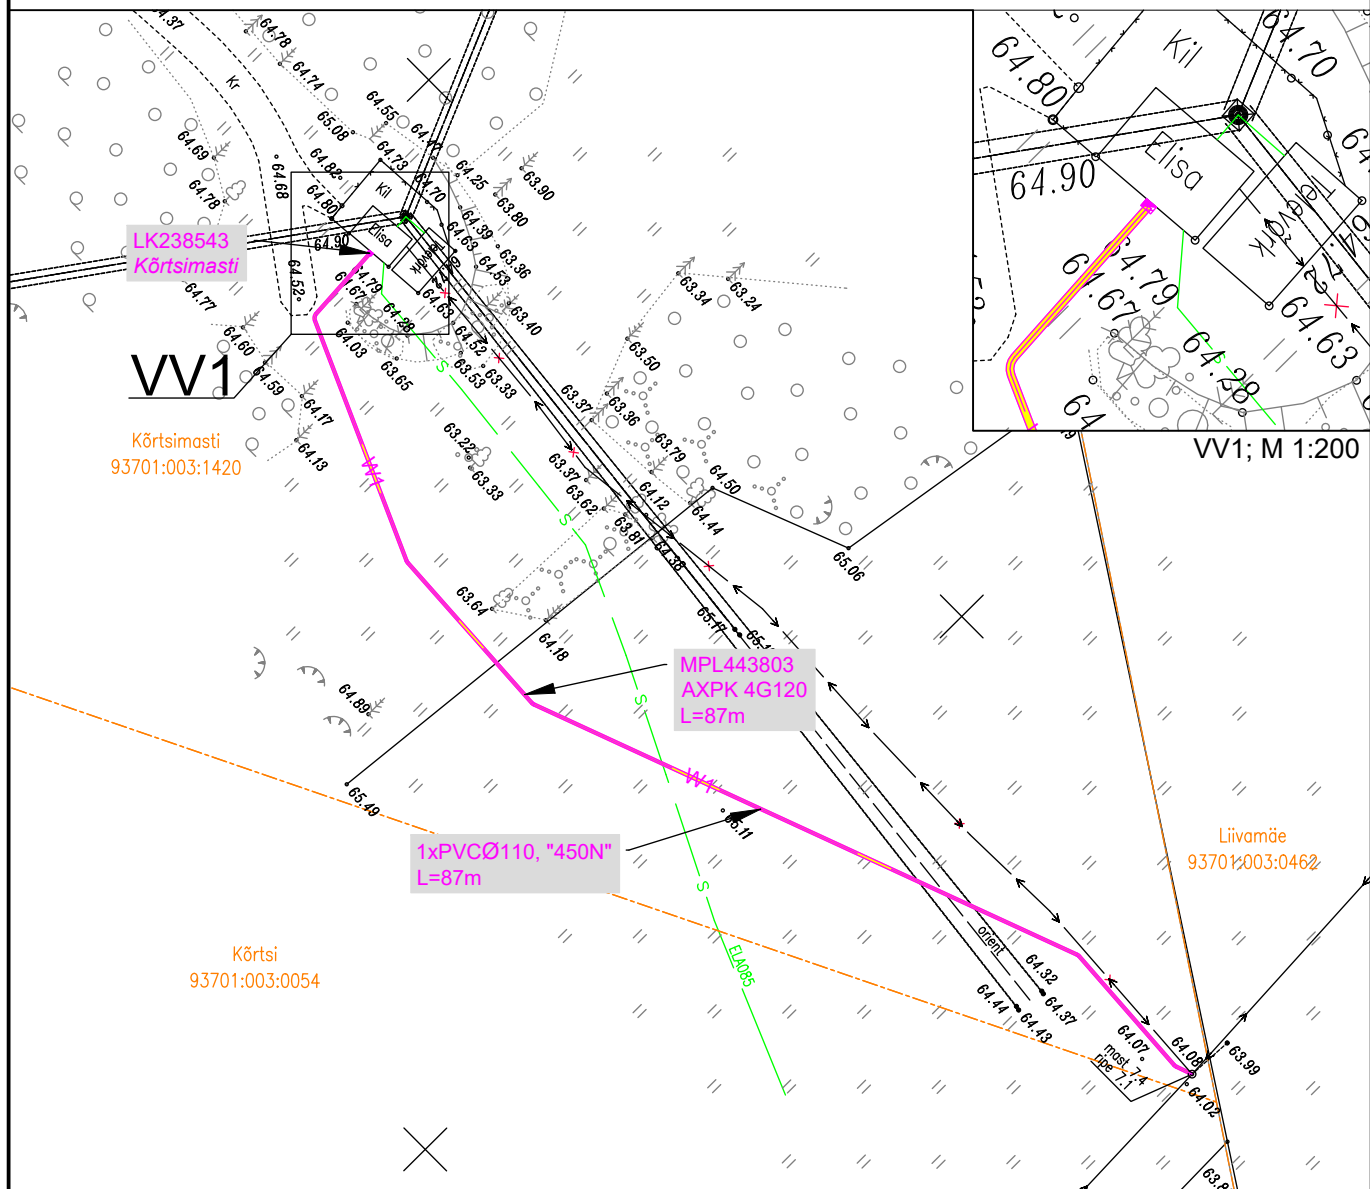

## Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 503524
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumiskilp vastavalt joonistele LC4467-1 ja LC4467-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Väätsa tugijaama peakaitsme suurendamine Kõrtsimasti kinnistul, Aasuvälja küla, Türi vald, Järva maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr: LC4467-1			
<div> <b>CONNECTO</b>  AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur	19.12.2025				
		Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava 1:500			Leht	Lehti
				Stadium TP			1	1