
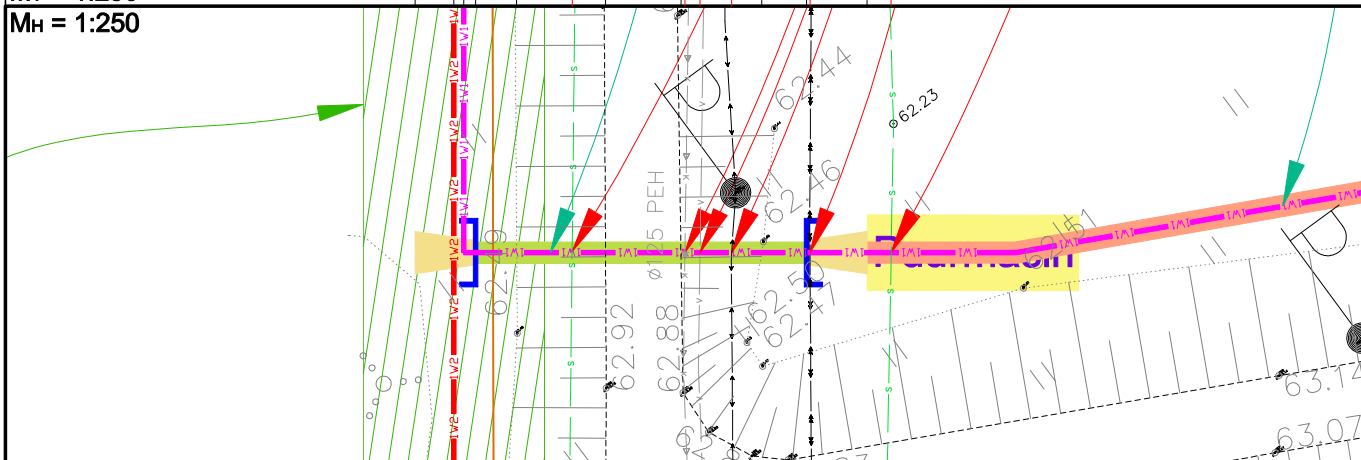


0,4 kV maakaabli ristumine kergliiklusteega  
Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee, km 91,51

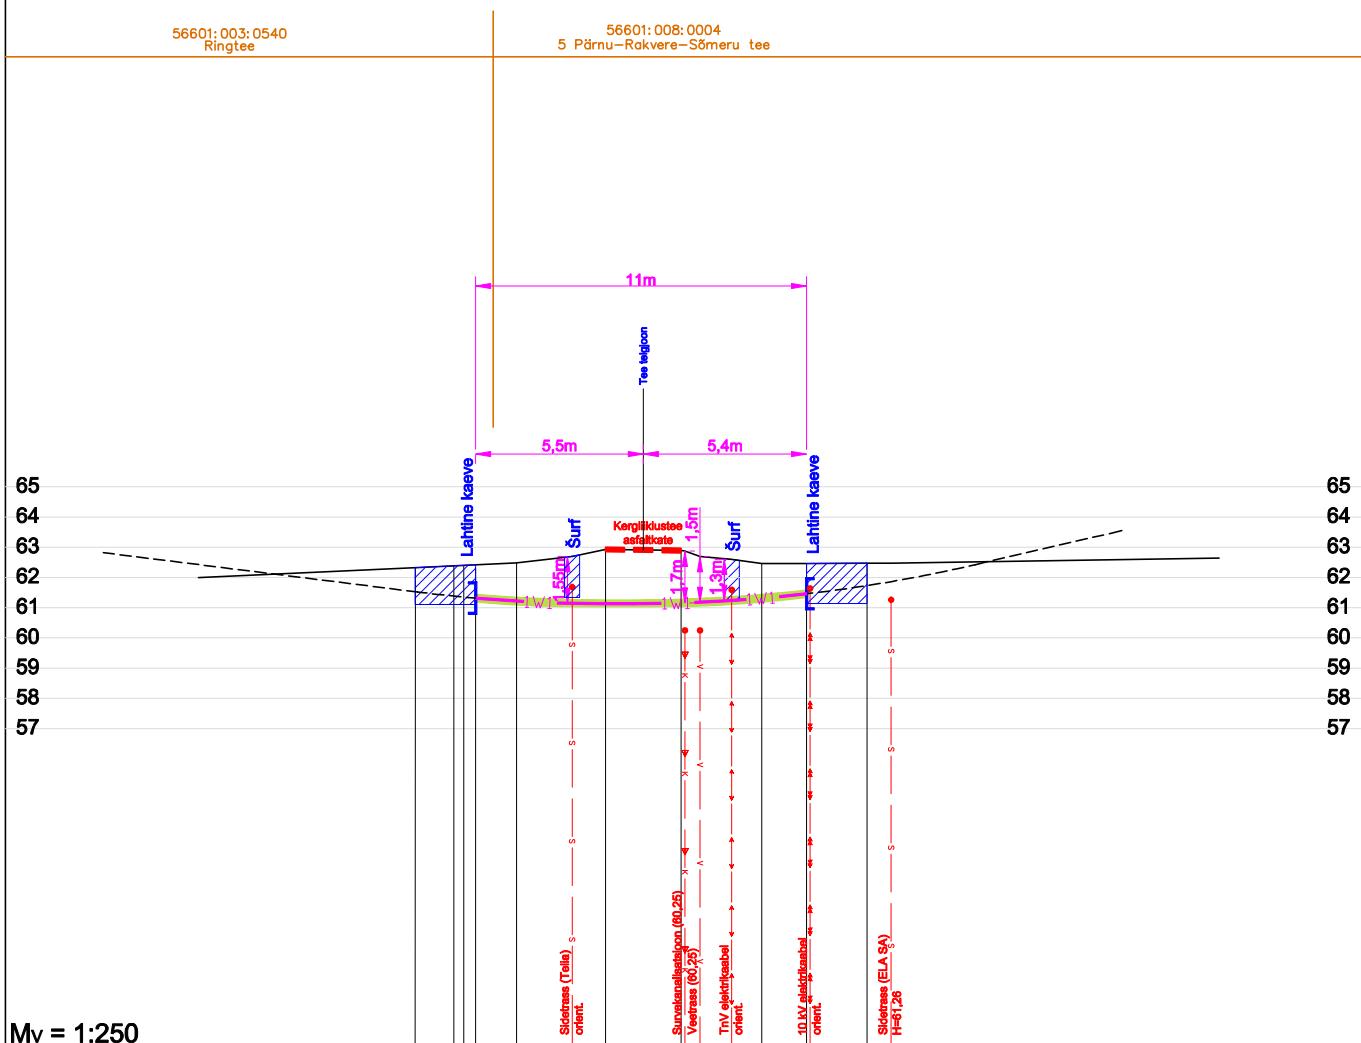

Projekt:				Tellija:						
Lageda tee 5 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga Mäo küla, Paide linn, Järva maakond				Elektrilevi OÜ						
Joonis:				Joonise nr:						
Ristmäväl				LR9614-6						
<div><div>DRAFTIT</div><div><div>DRAFTIT OÜ</div><div>Reg. koode: 14231335</div><div>Ilmatsalu 3, 50412 Tartu</div><div>info@draftit.ee</div></div></div>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		Möötkava		1:250	Leht	Lehti
		Kontrollis	Aro Kivisild							
								Staadium	Tööprojekt	2