
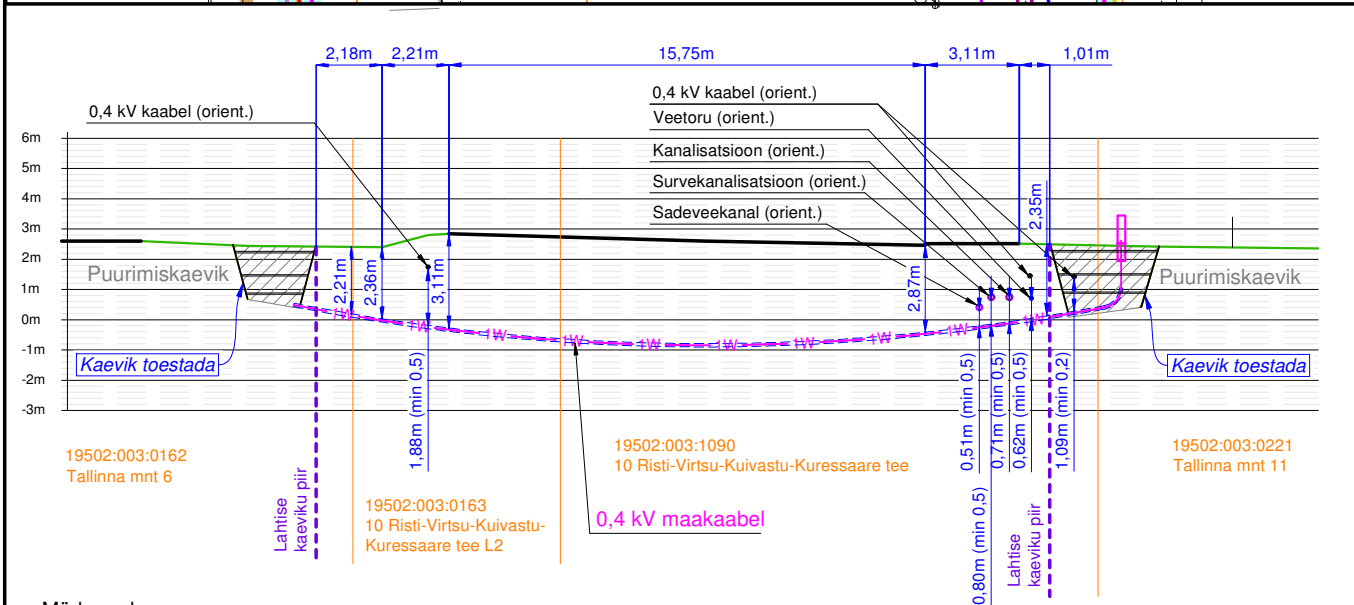


## 0,4 kV kaabli ristumine põhimaanteega nr 10 (Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, km 67,35)

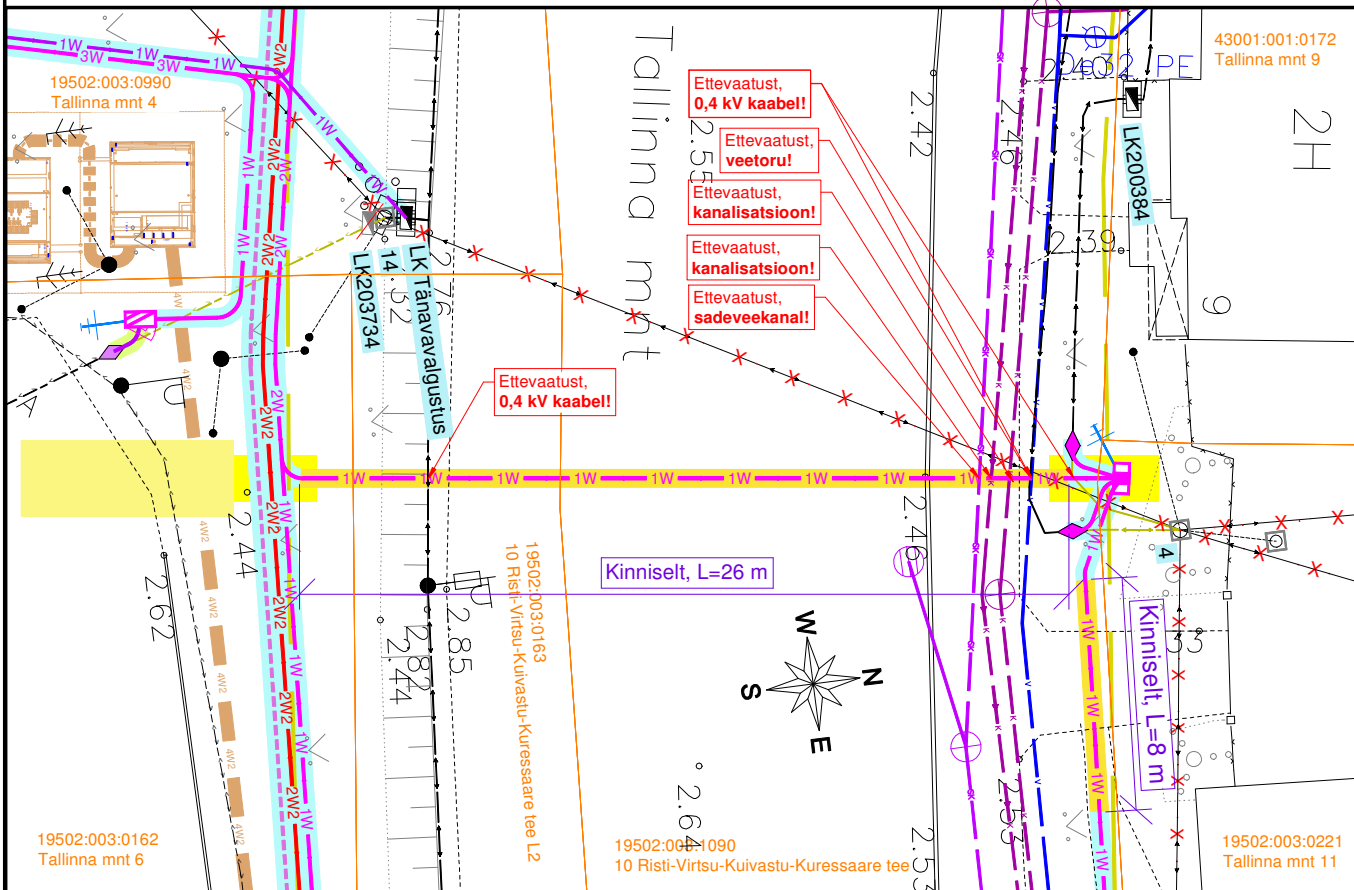

### Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=26 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:	<b>Virtsu sadama liitumine elektrivõrguga keskpingel Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnumaa</b>	Tellija:	<b>Elektrilevi OÜ</b>		
Joonis:	<b>0,4 kV kaabli ristumine põhimaanteega nr 10</b>	Joonise nr:	<b>JT2703-7</b>		
<p>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</p>	Projekteeris	<b>Aro Kivisild</b>	...2024		
	Kontrollis	<b>Mikk Reiter</b>	...2024		
Stadium	<b>Tööprojekt</b>	Möötkava	<b>1:250</b>	Leht	Lehti
				3	4