

Kaabel kinnisel meetodil


13182 Jaama-Kuningaküla tee alt

22901:007:0153


0,4 kV maakaabel 4x50
kaablikaitsetorus 1250N Ø110

Kassi
22901:007:0029

Haraka
22901:007:0236

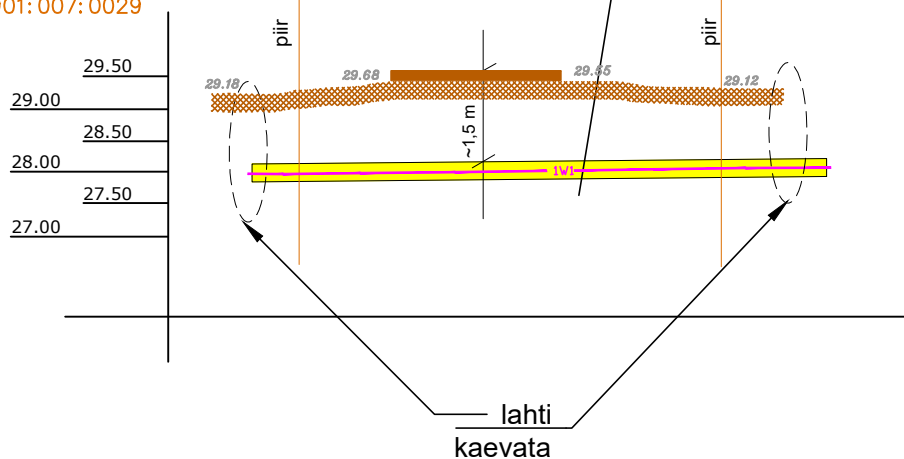

PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

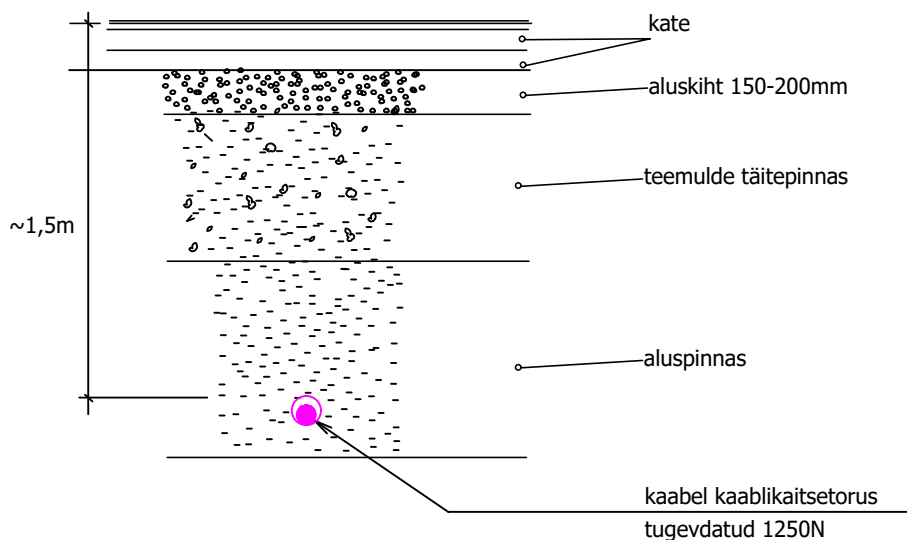

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 1,5 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt:		Suvila elektrivõrguga liitumine Kassi kinnistu, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond		Tellija:		ELEKTRILEVI OÜ	
Joonis:		Ristmäväl		Töö nr:		LC4556	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Projekteeris		Irina Massejeva		Joonise nr:	
Kontrollis		Priit Mürsepp		11.01.2026		EL-5-03	
Mõõtkava:		1:-		Leht		Lehti	
Stadium:		Tööprojekt		1		1	