


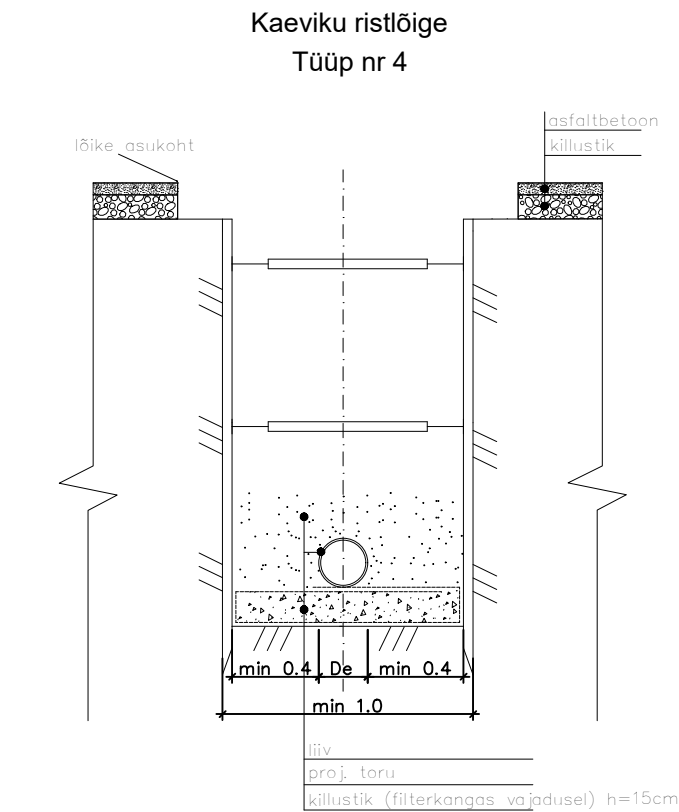


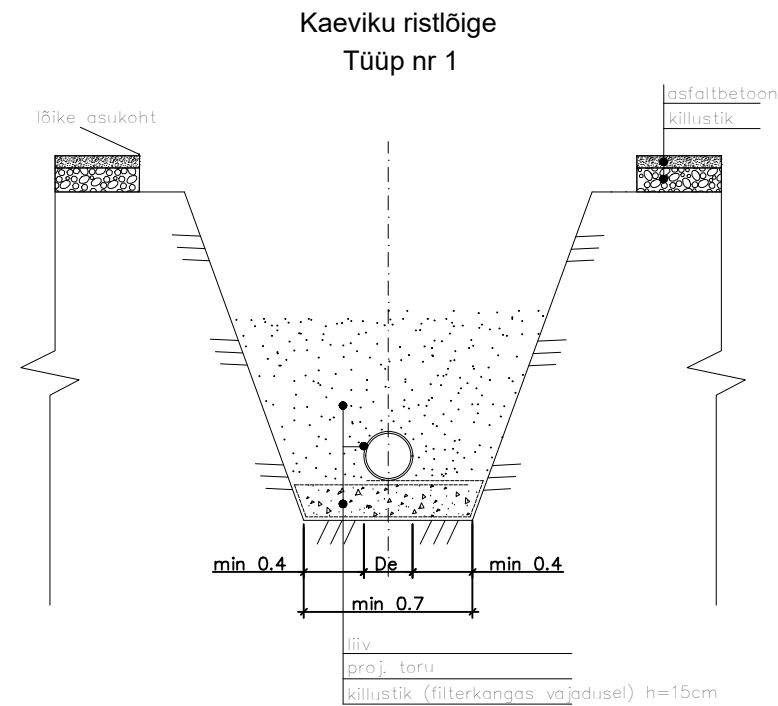


Soojustatud veetoru ristlõige
maaküttetoru kõrval

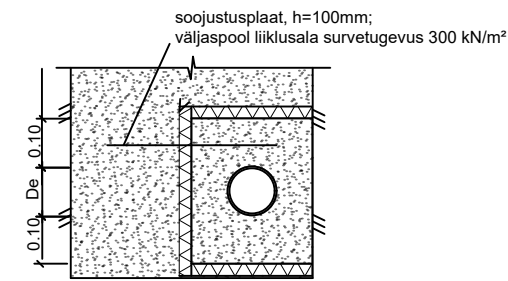


Soojustatud toru ristlõige 2

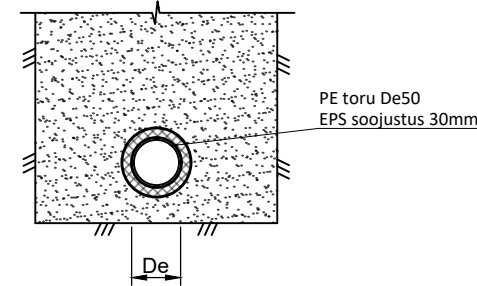

ASFALTKATTE TAASTAMISE LÕIGE
asfaldi paigaldamine laoturiga

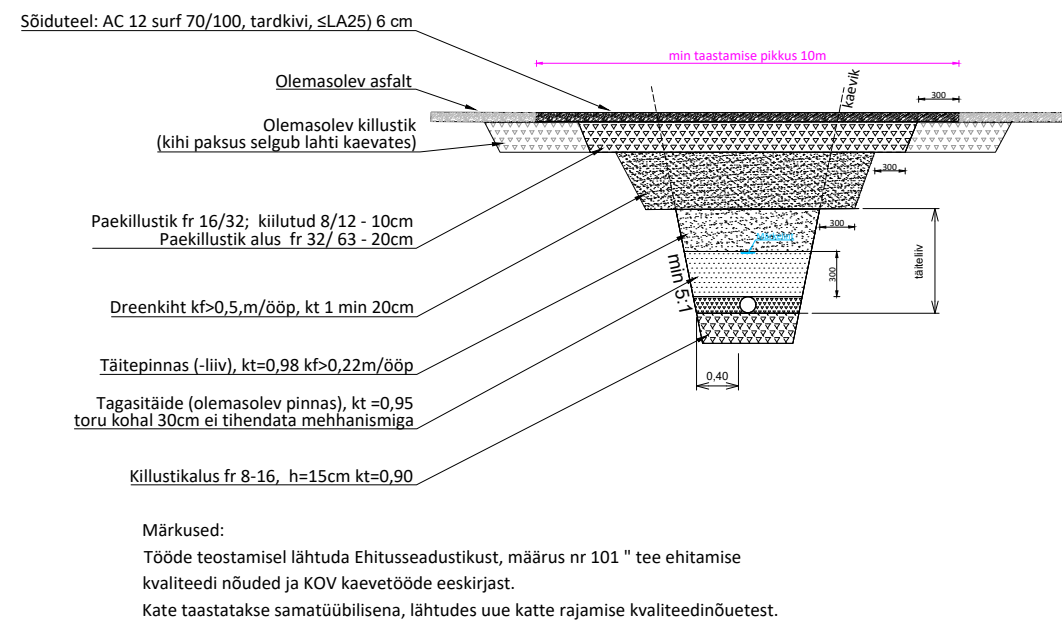


Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

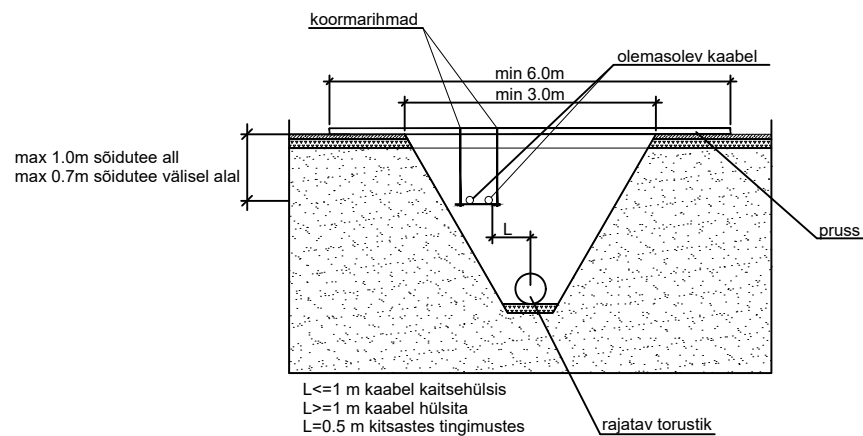


Märkused:
1. Kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivkihiga ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga
2. Kui teostatakse ehitustöid kaabli kaitsetsoonis (kas siis paralleelsel kulgemisel kuni 2m kaablist või ristumisel), siis tuleb enne tööde algust võtta kaablivaldajalt kaablite paiknemissügavused.

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

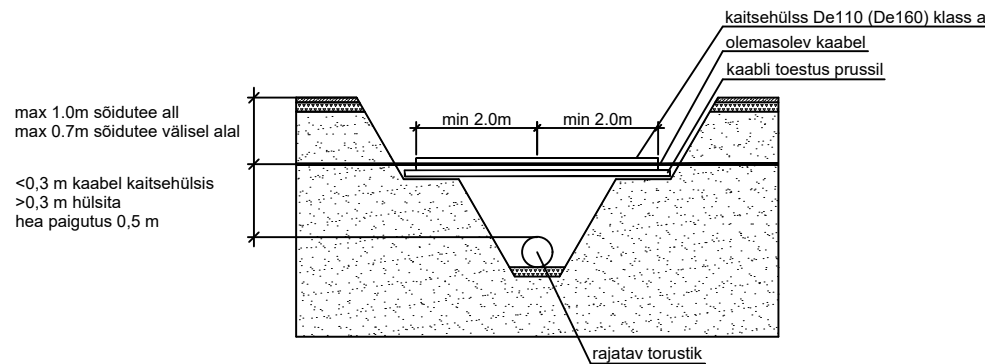

HALJASALA TAASTAMINE

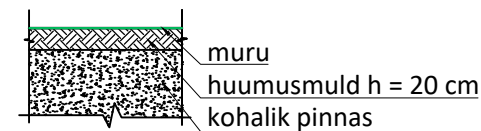

 VESIRATAS OÜ Registrikood: 11564409 Lillapuu, Kullimaa küla Põhja-Pärnumaa vald tel 5330 3737	Tellija: Tori vald		Töö nr.	Staadium
	Töö nimetus: Tuletõrjeveemahuti Sauga kool, Nurme küla, Tori vald		2603	PP
	Joonise nimetus: Veetoru sõlmeskeemid		Kaust nr. VKV-12	
	Projektijuht	M. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nr: 7-01
	Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:
				Trükitud: 04.08.2026
Faili nimi: 2603_PP_VKV.dwg				