


A diagram of a 1D lattice with a single electron. The lattice is represented by a horizontal chain of sites. The top part shows a segment with two sites, each labeled $1W1$. Below this, a single electron is shown as a blue square with a diagonal line. A green line with a double slash indicates a boundary or a specific site. Below the lattice, a yellow bar represents a region, and a green hatched square represents a localized state or impurity.



Projekteeritud 0,4 kV kaabliitrass
kaitsetorus


Projekteeritud liitumiskilp

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

Paigaldus kinnisel meetodil

Puurimiskaevik

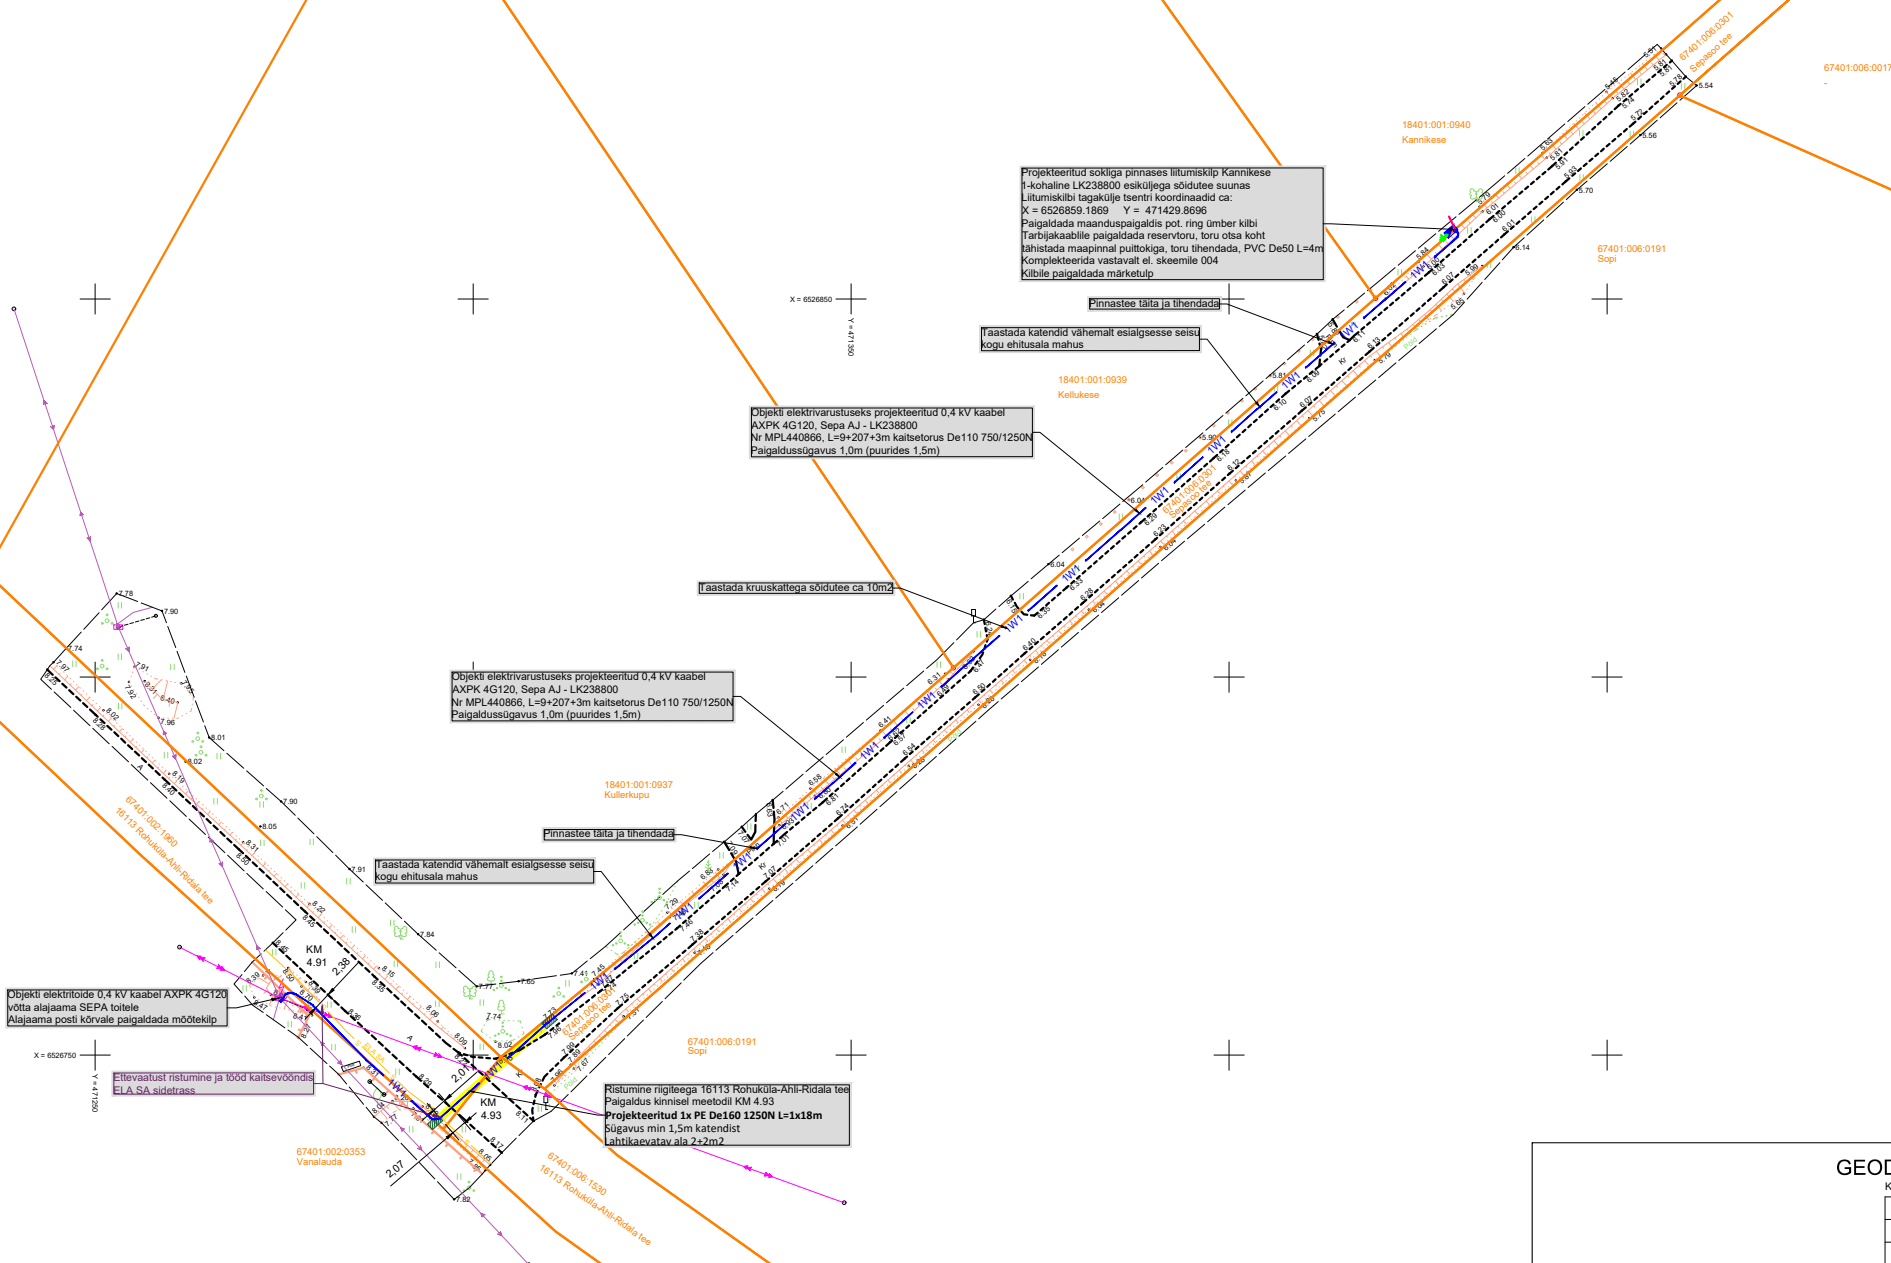

JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA	Puudub	18.11.2025
2.	IMATRA ELEKTER AS	34091	14.11.2025

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastrirüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 18.11.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed

Käideldakse teie pinda vajavate teadete ja teavituste kohta. Teie kontaktandmed on salvestatud ja kasutatakse teie teavitamiseks. Teie kontaktandmed on salvestatud ja kasutatakse teie teavitamiseks.			
TOO NR	14316G	OBJEKT	Kannikese maakoduse elektriliitumine
TOO KOOD	JT3246	ADDRESS	Lääne maakond Haapsalu linn Sepaküla
KOOSTAS	K. Kuurberg	FAIL	14316G geoval
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕOTAVAKA	LEHT
MOODISTAMISE	17.11.25	1:500	1/1
			JONNIS
			Geodeetiline aluspiaan



Kiriannurk
 TEL:0303887 EE00003160 EEP004044
 eel@kiriannurk.ee, riigikod 12592563
 Lõss 33 Põhimaantee 10.ajavee 48104



1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Imatra Elekter AS poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr **LT-33779L**.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabliitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,0m sügavusele, ristumisel maanteega sügavus 1,5m.
6. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumisel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
7. Kõik trassid on kooskõlastatud maamanageriga ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Kannikese kinnistu elektriliitumine, Sepaküla, Haapsalu linn, Lääne maakond (JT3246)

Elektrilevi OÜ



E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Üldasendiplaan

Projekteeris	Ivo Rehula
--------------	------------

Projekteers	IVO Kollula
Kontrollis	A Erik

Kontrollis	A.ETIK

001

Mõõtkava	M 1:100
----------	---------

Moolkava	M 1.100
Stedium	Täänreio

Stadium	Toekomst	
Keel	Lecht	Lecht

EST	1	
-----	---	--