



- Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 464637.
 2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töö nr 11895G "Geodeetiline alusplaan" 30.04.2024. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
 3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
 5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
 6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
- Nõuded ehitusele:
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.
 2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, kui asendiplaanil pole märgitud teisiti. Vähim sügavus põhimaantee katte ja mulde all 2,2m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.
 3. Üksteise kõrval olevad kilbid paigaldada samala kõrgusele.

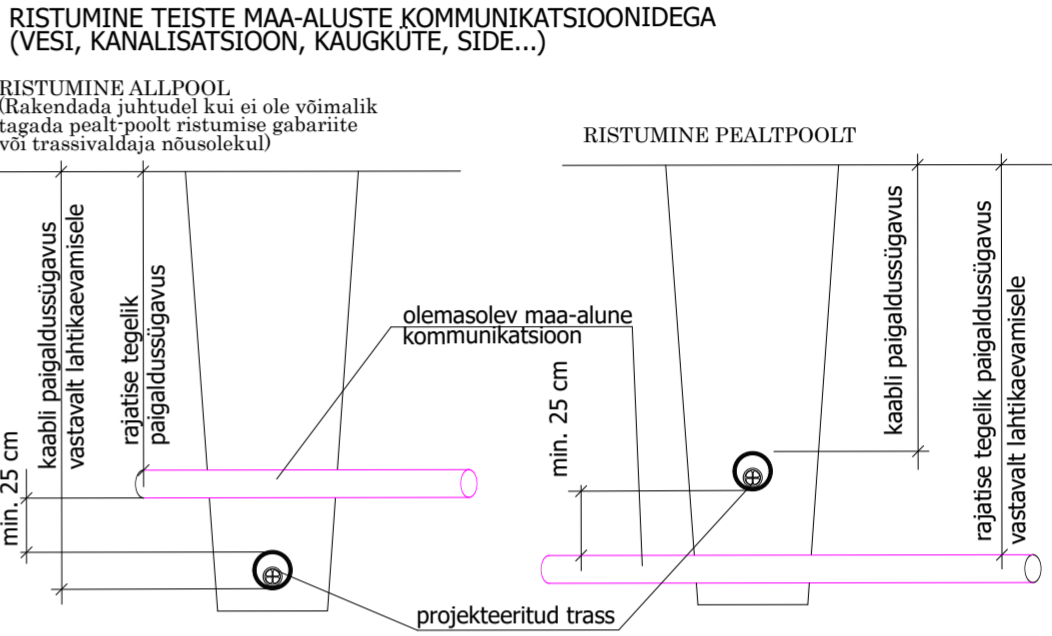

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

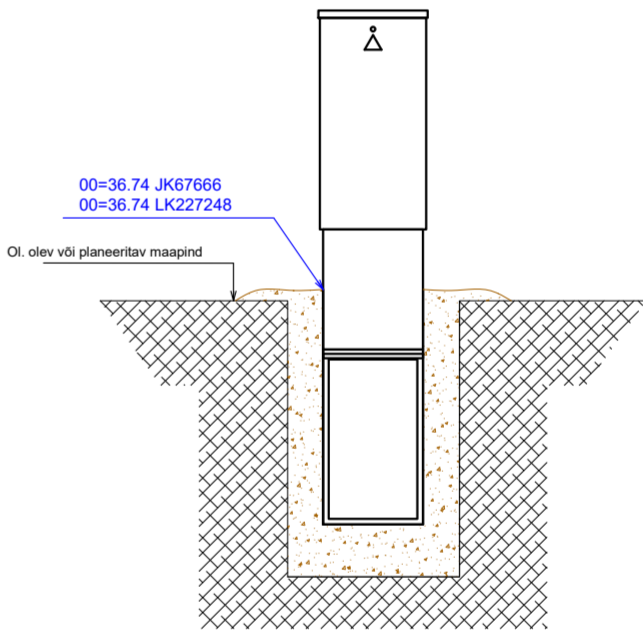

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-69 TINGMÄRGID

- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge jaotuskilp
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. masti tõmmits
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Kaeviku piir
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev madalpinge õhuliin
- Ol. olev madalpinge maakaabel
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev sidetrass

Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC		Address: Tartumaa; 61714	Päevalille 2-2, Ülenurme,	Kuupäev: 23.05.2024
Töö nimetus:		Helina kinnistul elektrisõidukite laadimistaristu liitumine elektrivõrguga Ruila ja Hingu küla, Saue vald, Harju maakond. LC1124. Tööprojekt.		MTR: Reg. nr: Telefon: E-mail:	TEL002388 12688881 +372 553 4119 jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 24-69 Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500/A2
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935		Kontrollis: Jaanus Kaldoja