


Tähistused

- W2 Varem projekteeritud KP kaabelliin
- S Olemasolev MP maakaabel
- S Olemasolev sidekanalisatsioon
- W1 Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav MP kaabelliin
- Projekteeritav jaotuskilp (punasega on näidatud kilbi reaalsed mõõdud)
- Projekteeritav liitumiskilp (punasega on näidatud kilbi reaalsed mõõdud)
- Olemasolev MP maakaabel uuel trassil
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Puurimiskaevik

Märkused:

- Lähteülesanne nr. 464245.
- Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 9581G, 2023 veebruar.
- Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristumisele tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
- Peale kaevetööde lõppu taastada tööde eelnenud olukord. Taastada katted.
- Paigaldus- ja ehitustöödele juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Elektrikaabli sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

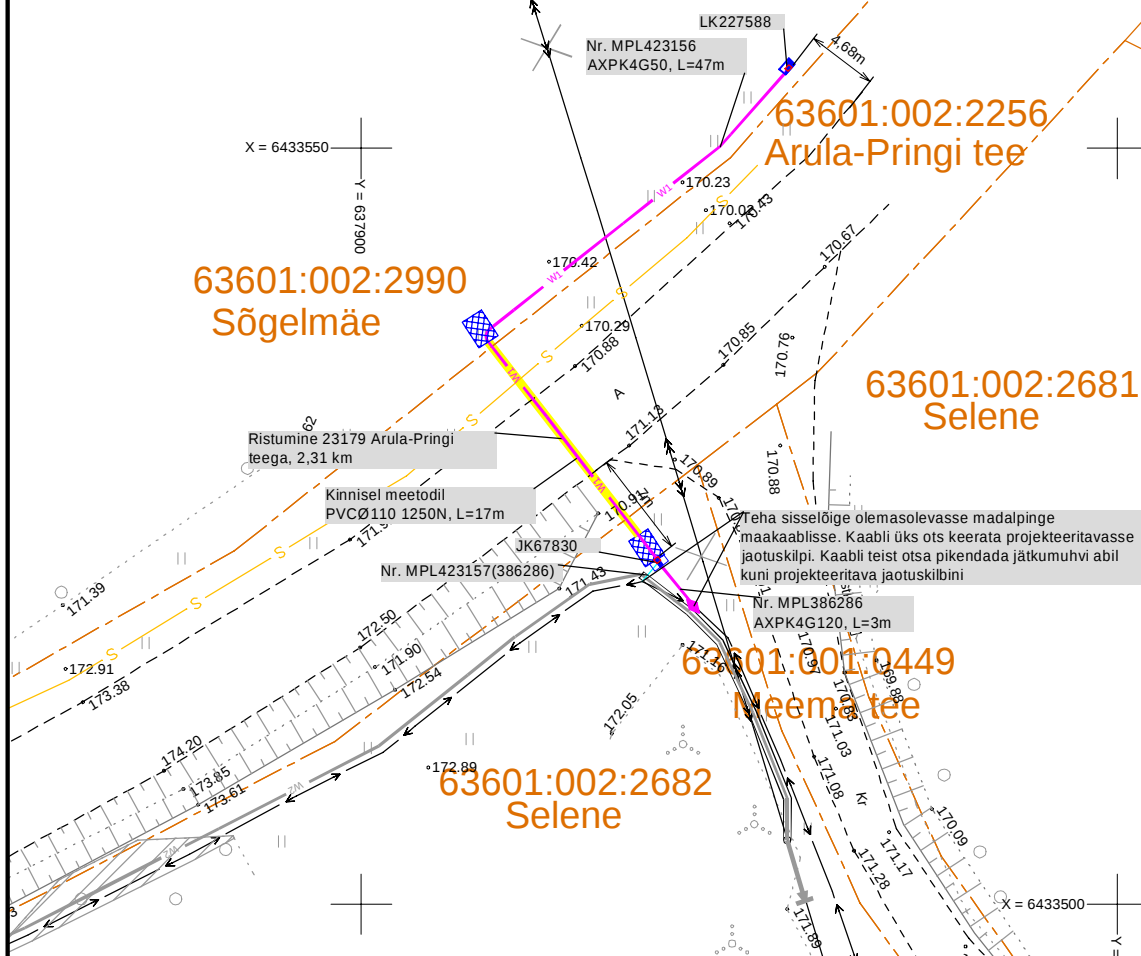

Projekt					Tellija				
Sõgelmäe kinnistu 0,4 kV elektrivarustus, Arula küla, Otepää vald, Valga maakond					Elektrilevi OÜ				
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis				Joonise nr				
	Elektripaigaldise plaan				LC0889-1				
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500		
	Projekti juht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt		
	Kontrollis	Keio Altoja				Keel	Leht	Lehti	
					EST	1	1		



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348