


TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. kaitsetoru
- Katastriüksuse piir
- Ol.olev MP õhuliin
- Ol.olev sidekanal
- Ol.olev sidekaabel
- Riigitee kaitsevöönd
- Ol.olev jaotuskilp
- Haljastuse taastamine

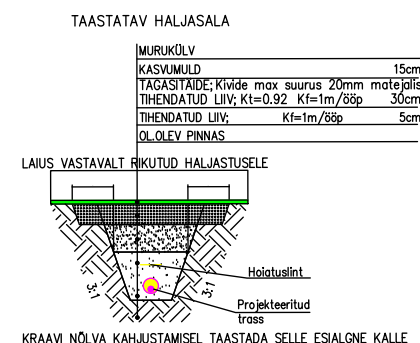

x= 6421250
y= 677600

91801:003:1580
Tamme-Kivi

x= 6421200
y= 677650

Puurimise
kaevik

1xPVCØ110, "750N"
L=2m

78.14
78.47

80.54
81.41

81.43
83.37

83.47
83.52

83.52
83.34

83.34
83.32

83.27
83.36

83.19
83.07

83.07
82.48

81.12

MPL449806
AXPK 4G240
L=307m

1xPVCØ110, "450N"
L=255m

Ettevaatust!
Ol.olev MP-kaabel

Puurimise
kaevik

Ettevaatust!
Ol.olev MP-kaabel

91801:003:1800
18240 Puskaru-Väimela tee

Ettevaatust!
Ol.olevad sidetrassid

1xPVCØ110, "1250N"
L=28m
Kinnisel meetodil!

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr 515756.
- Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5351-1 ja LC5351-2.
- Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele, riigitee alas min 1,5 m sügavusele.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Tamme-Kivi kinnistu peakaitsme suurendamine, Loosu küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ			
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC5351-1			
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuiisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101		Projekteeris	Egert Siigur		01.09.2026					
		Kontrollis	Egert Siigur				Mõõtkava	1:500	Leht	Lehti
							Stadium	TP	2	2