N

39201:001:2410
Hiiu-Kadakavälja

39201:001:1821
Rannaniidu

39201:001:1822
Rannametsa

39201:001:2820
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee

39201:001:0297
Saviaugu

39201:001:0296
Paavli

Paigaldada jaotuskilp JK67040.
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kinnistul 2,57 km-l.

Olemasolev Kiduspäe 3 AJ F2 maakaabel lõigata katki ja ühendada uude JK-sse.
Taastada toide kaabliga MPL416359 (AXPK 4G70, L=3 / 5m) ja jätkumuhviga.
Kaabel kaitsetorus 450N D75 L=3m.

Kaabel MPL416360 (AXPK 4G120, L=70 / 76m), JK67040 - LK224737.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus 750N D110 L=70m, min 1,0m sügavusel.
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee maal 2,57 - 2,60 km-l
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kaitsevööndis 2,60 - 2,64 km-l.

Projekteeritud Saviaugu kinnistu liitumiskilp
LK224737 (1-arvestiga).
Kilp tähistada märketulbaga.
LK põhja paigaldada reservtoru 450N, D50, L=2 / 4m tarbija kaablite tarbeks.
12138 Märjakaasiku-Kiduspe-Kõpu tee kaitsevööndis 2,64 km-l.

Kilpide paigaldus

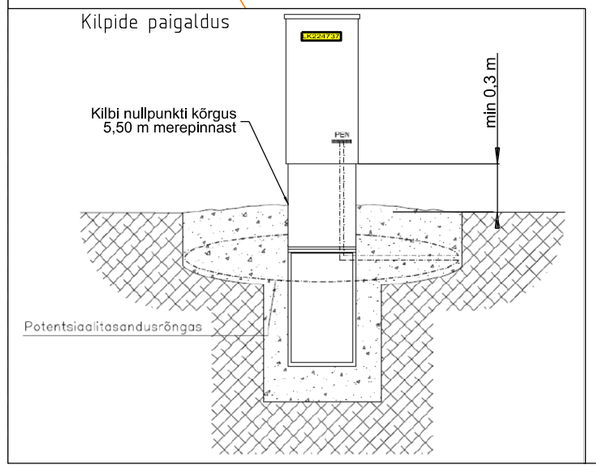

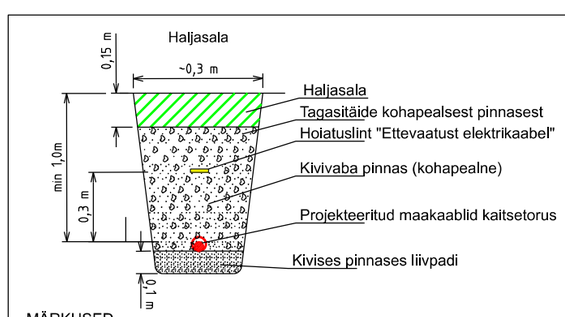

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Kui kaablitrass tuleb rajada paesesse pinnasesse löökhaamri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 450N
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru tarbija kaablile
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- S — Olemasolev sidetrass
- Kinnistu piir

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 10913G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiiajal

Tellija: Enefit / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 01.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LE0173
Töö nimetus:	Saviaugu mü liitumine elektrivõrguga Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Tööprojekt	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Joon nr: 001
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	Mõõtkava: 1:500 (A3)