


x= 6557550

y= 629350

92801:001:0760
Mäe

Km 25,81

Olemasolev maa-alune plastkaev 059K22 demonteerida
asendada sidekappiga – 059J06
Sidekapp HETR85
1000x850x290

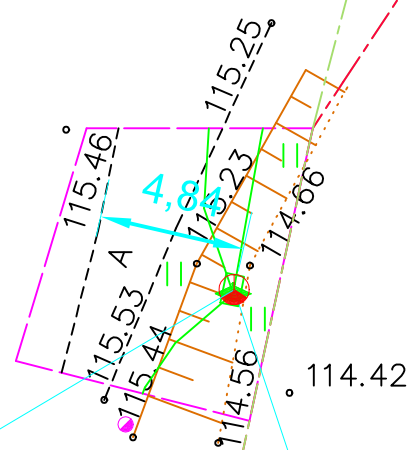

MÄRKUSED:
1. Lähteülesanne nr 2400459.
2. Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 2024.a koostatud töö nr 9364G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
4. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
5. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,5m tee pinnast.
6. Paigaldus- ja ehitustööde juhenduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide koostööst esitatud nõuetest.
7. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, teostada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
8. Peale ehitustööd taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
9. Kasvavate puude ja põsaste kasvatsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.
Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritav sidekapp
- Ol. ol. kaev
- Kaevik
- Ol. ol. sidetrass

Projekt:		059K22 Sidekaevu asendamine		Tellija:		Eesti Lairiba Arenduse SA	
Joonis:		Asendiplaan		Töö nr:		2400459	
Joonise nr:		EN-4-01		Möötkava:		1:500	Leht
Staadium:		TP		1		1	



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekteeris	Kristjan Toro
Kontrollis	