


TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV MASTALAJAAM
- OLEMASOLEV JAOTUS-LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV ÕHULIINI PUITMAST TOEGA
- OLEMASOLEV ÕHULIINI MAST
- ASENDATAV ÕHULIINI MAST
- OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- ASENDATAV MP ÕHULIIN
- KINNISTUTE PIIRID
- RIIGITEE KAITSEVÖÖND

M=1:50
TAASTATAV HALJASALA

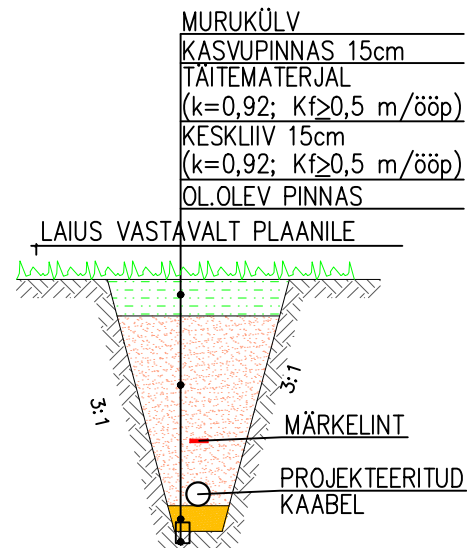

MÄRKUSED:

1. ASENDADA ALAJAAMA KÄÄRI:(KOSE) F2 FIIDRI VINNAKLÜLITI SULARID.
2. PAIGALDADA UUS 3-KOH. JAOTUSKILP JK67781 ALLIKA JA LAUGE KINNISTUTE PIIRILE. PAIGALDADA UUS 2-KOH. LIITUMISKILP LK226137 KOOS P2P ARVESTIGA JA PEAKAITSMEGA 3x25 A ALLIKA KINNISTU JAOKS. ÜKS KOHT JÄTTA RESERVI LAUGE KINNISTU TARBEKS.
3. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPK 4G50, MPL419694, MASTIST M23 KUNI PLANEERITUD JK67781 . KAABEL PAIGALDADA HALJASALAL LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min.0,7m, KAITSETORUS PVC, Ø110, 450N.
4. ASENDADA MP ÕHULIIN AMKA 3x50+70 (M30 (MAJ KÄÄRI: F2) – M23) UUE AMKA 3x70+95 VASTU. VAJADUSEL ASENDADA ÕHULIINI MASTID M26, M27, M29 UUTE MASTIDEGA. PAIGALDADA MASTILE 23 TÕMMITSA.
5. EEMALDADA PUUD JA PÕOSAD KILBI PAIGALDAMISE ASUKOHAL
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
7. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.		
	Töö nimi	Allika, Kirivalla küla, Kose vald, Harju maakond liitumine madalpingel	Joonise nr.		EL-4-03
Kontrollis	T. Roosna	01.2024	staadium	leht/lehti	Möötkava
Projekteeris	D.Kondaev	01.2024	TP	3/3	1:500: A3
Faili nimi	LC0384_TP_EL_4-01_asendiplaan.dwg		Joonise nimi	Asendiplaan	