Tingmärgid (10539_EP):

- Projekteeritud 110 kV kaabel + sidekaabel
- Projekteeritud optiline sidekaabel
- Projekteeritud 110 kV kaabelliini kaitsevöönd
- Projekteeritud optilise sidekaabli kaitsevöönd
- Projekti väliselt ehitatav / projekteeritav objekt
- Kohaliku omavalitsuse piir
- Puurimise abikaevis
- Kaabel paigaldada lahtisel meetodil
- 110 kV kaabli jätkumuhv
- Projekteeritud sidekaev
- Demonteeritav objekt või likvideeritav puu/põõsas
- Keskkonnakaitseala kaitsevöönd
- Veehaarde sanitaarkaitseala kaitsevöönd
- Riigitee/raudtee kaitsevöönd
- Muinsuskaitseala kaitsevöönd
- Geodeetilise märgi kaitsevöönd

Tingmärgid (olemasolevad):

- ol. ol. veetrass
- ol. ol. reoveetrass
- ol. ol. sadeveetrass
- ol. ol. gaasitrass
- ol. ol. MP elektrikaabel
- ol. ol. KP elektrikaabel
- ol. ol. tänavavalgustus
- ol. ol. kaugküttetrass
- ol. ol. valguskaabel
- ol. ol. sidekaabel
- ol. ol. drenaaži trass
- kinnistupiir

Kaabli paiknemine muhvikaevises

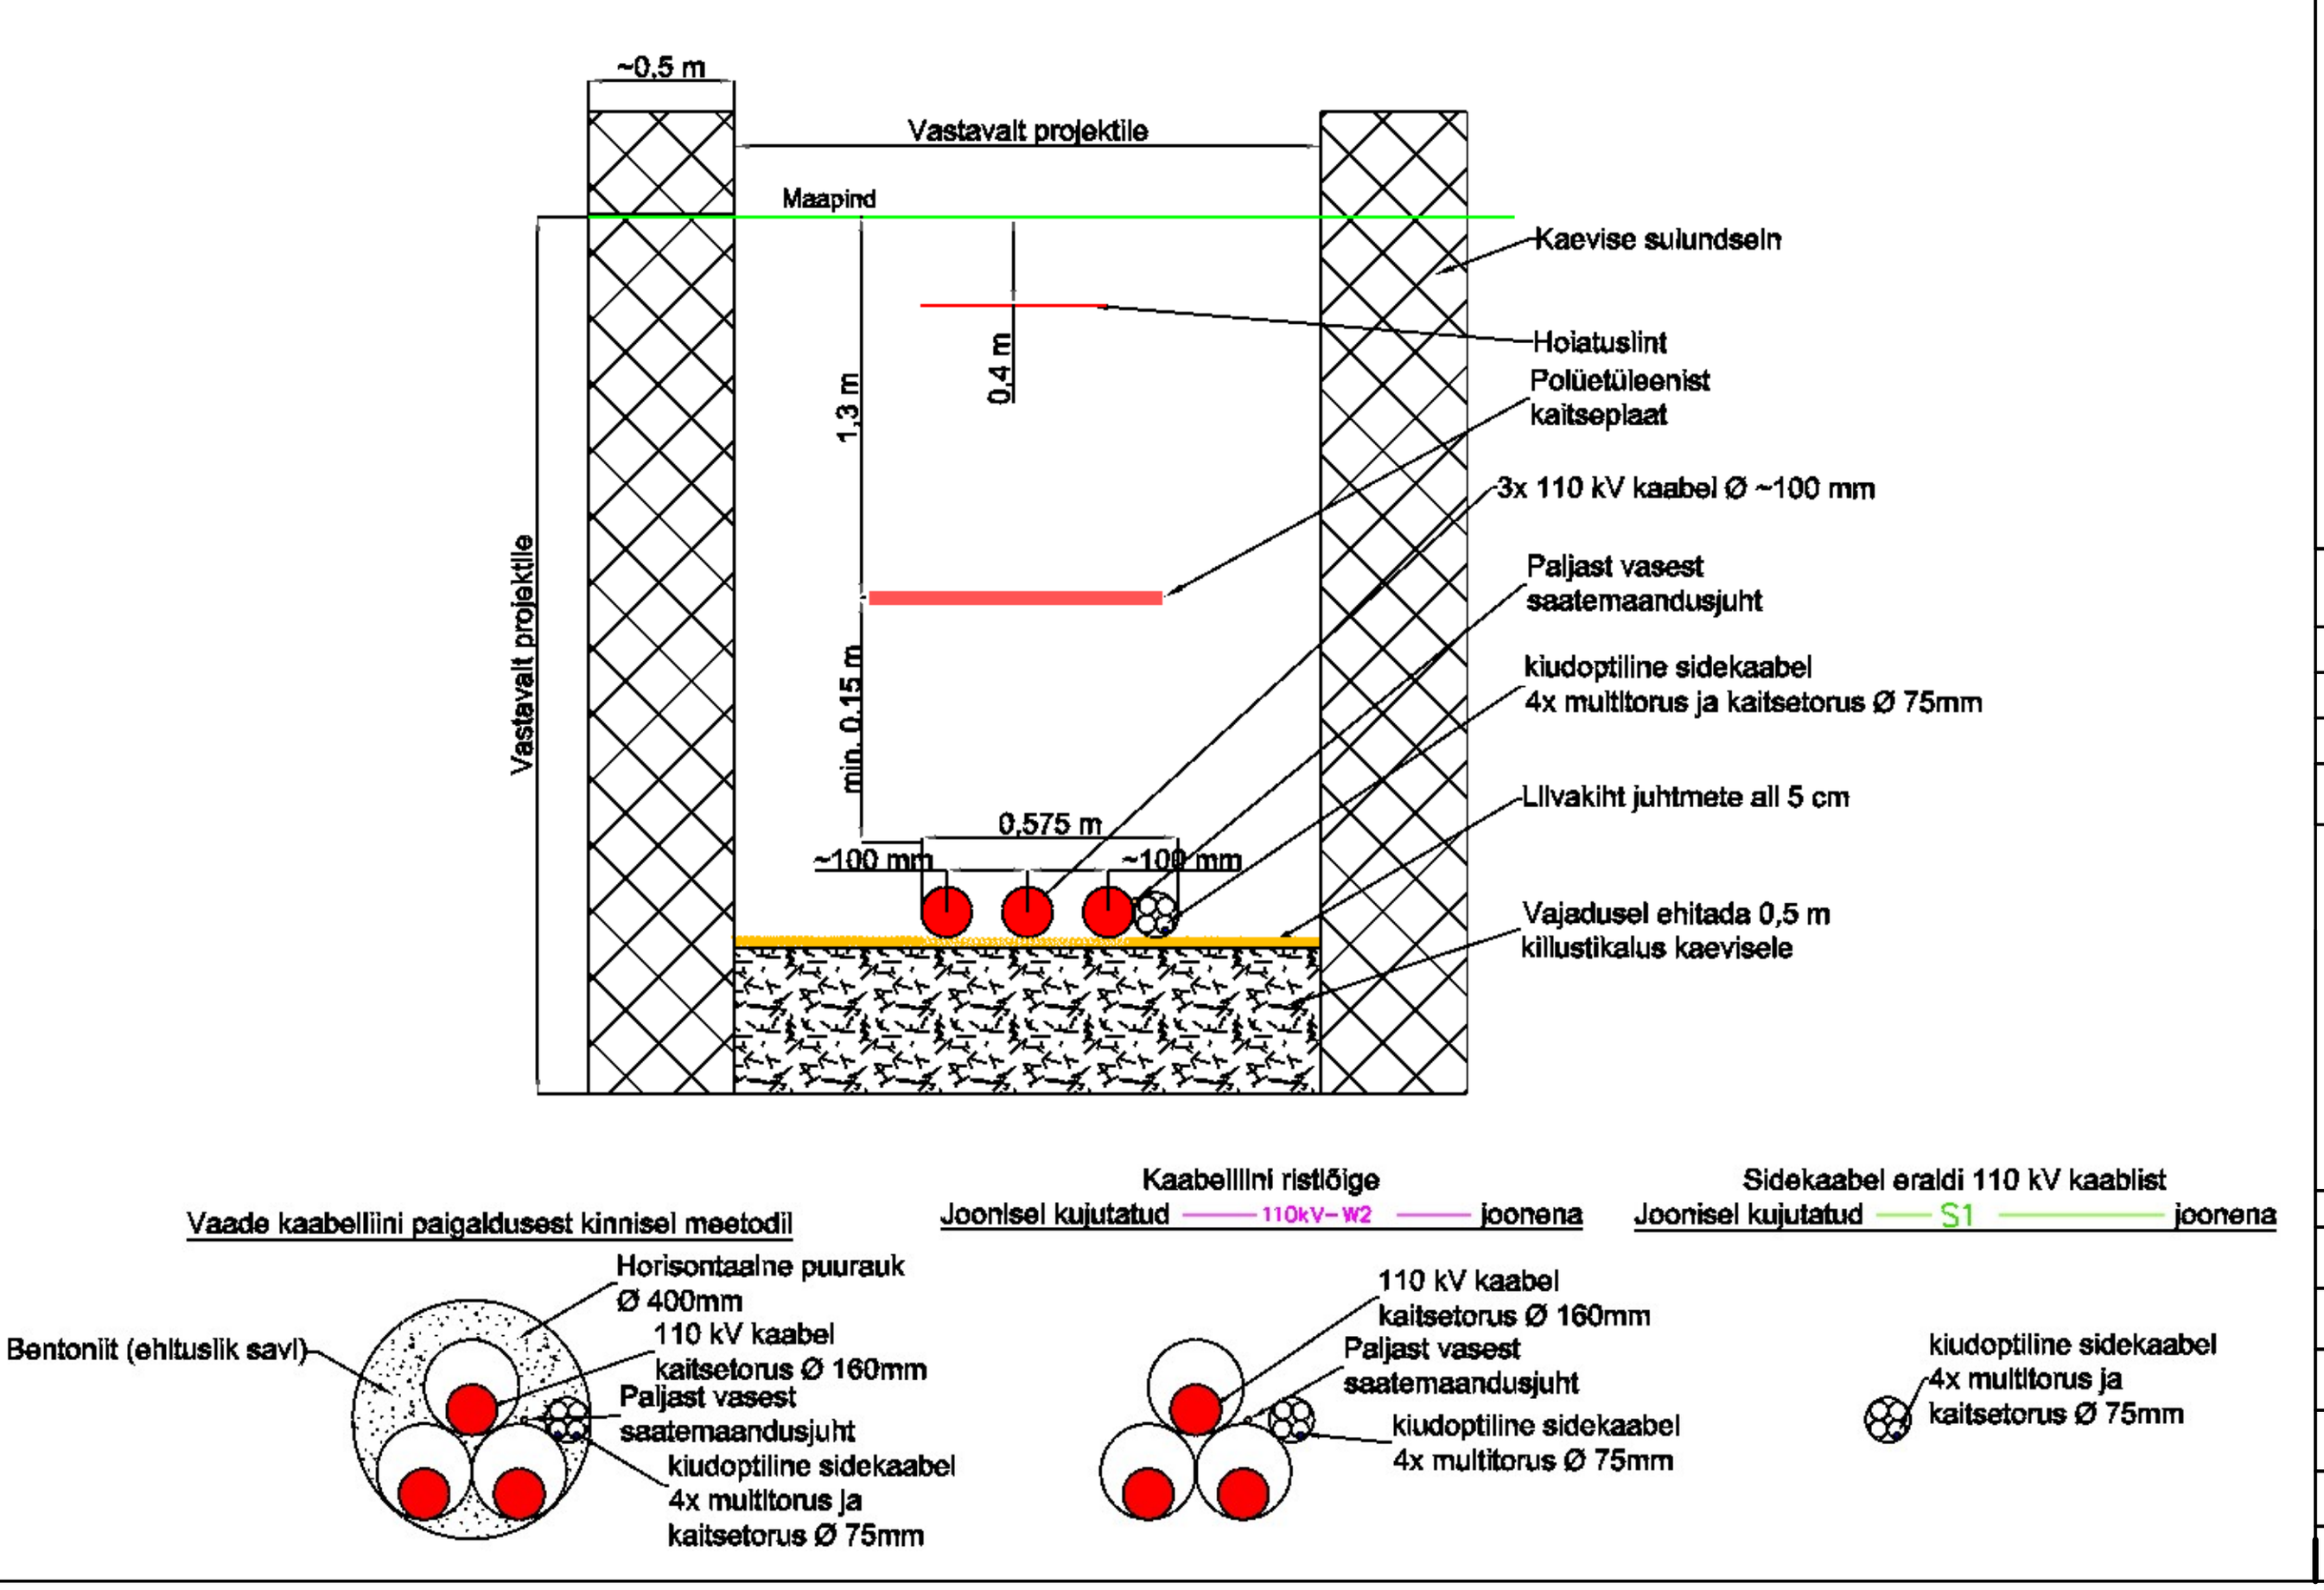

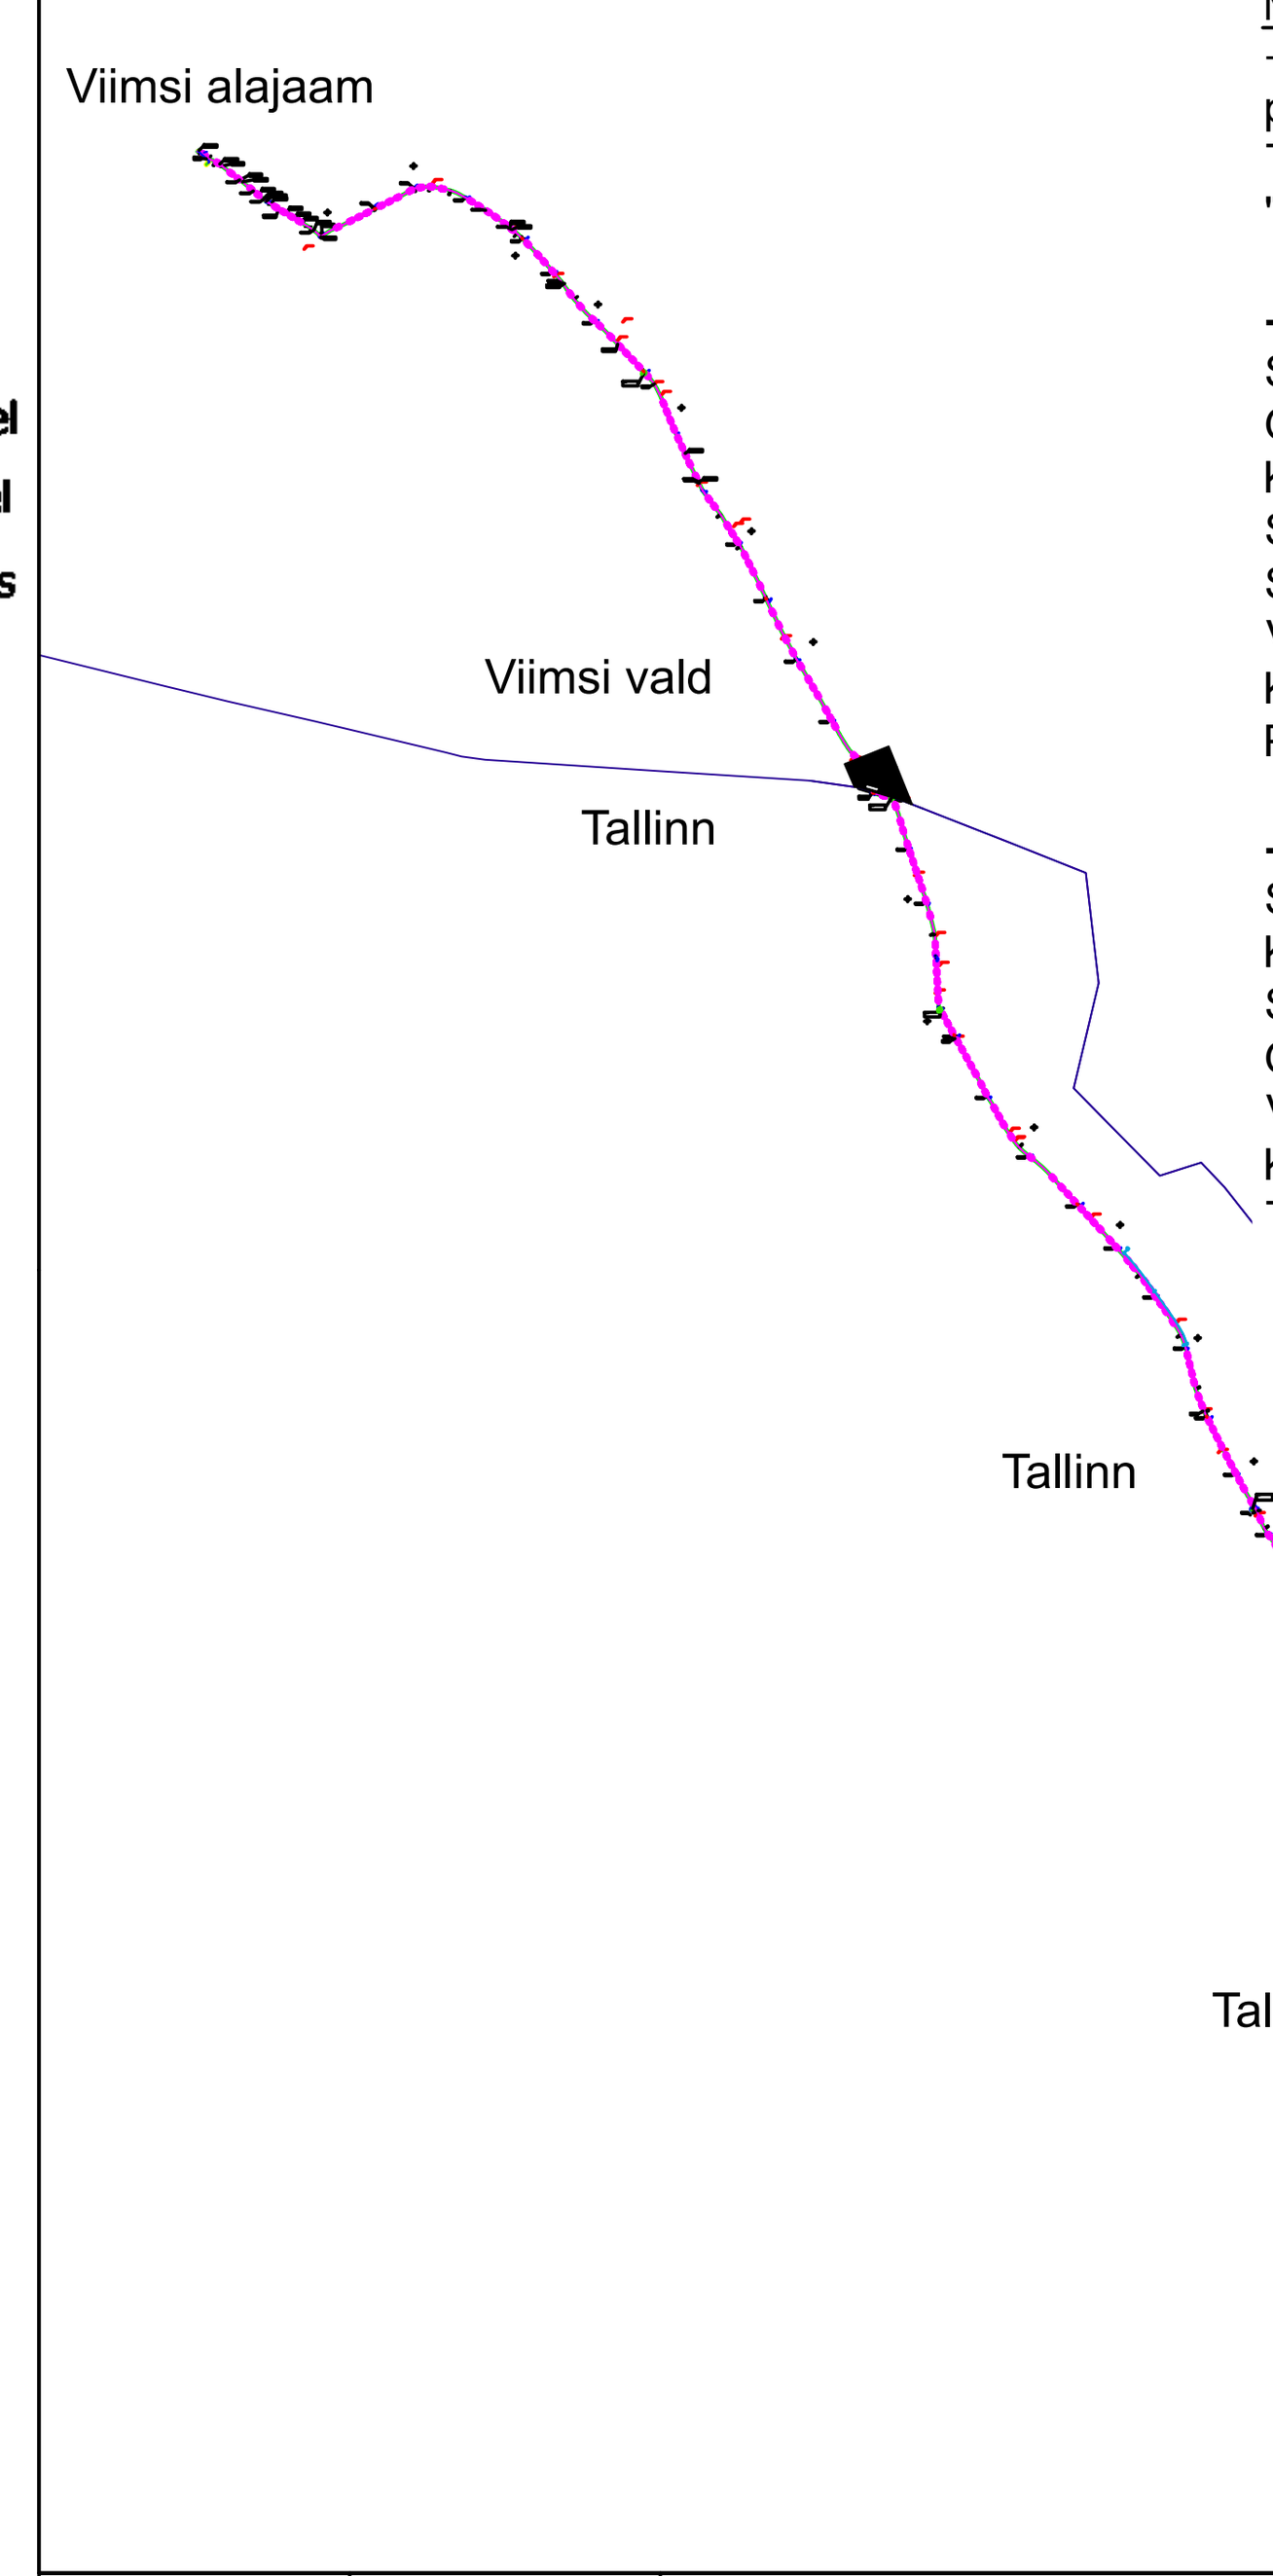

Märkused:

- Kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. Tehnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad".

- Rööbiti kulgemisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,5 m
Gaasitrass - 1,0 m
Kesk- ja madalpinge kaablid - 0,2 m
Soojatrass (eelisoleeritud) - 1,0 m
Soojatrass (künas) - 2,0 m küna seinast
Vee trass - 1 m
Kanalisatsioon - 1 m
Paralleelselt kulgev 110 kV kaabel - min. 1,5 m

- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m
Kesk- ja madalpinge kaablid - 0,2 m
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m /lahtisel meetodil 0,75 m
Veetrass - kinnisel meetodil 1,0 m / lahtisel meetodil 0,5 m
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m
Trammitee/raudtee - 3 m

Kuupäev	Versiooni nr	Muudatuse sisu	Projekteerija

TELLIJA: elering ÜHENDAME ENERGIAD
Elering AS
Kadaka tee 42
12915 Tallinn
+372 715 1222
info@elering.ee

PEATÖÖVÕTJA: LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
Vesse 8, 11415 Tallinn
Telefon +372 601 2285
E-post estonia@leonhard-weiss.com
www.leonhard-weiss.ee
Registrikood 12083348

Koordinaadid: L-EST '97 SÜSTEEMIS
Kõrgused: EH2000 süsteemis
Geodeetiline alusplaan töö nr G-22-35 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekti koostamine"
Rae Geodeesia OÜ, Aprill 2023

PROJEKTI NIMETUS: Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 ja Iru-Viimsi alajaamade vahelise sidekaabli eelprojekt

ERIOSA PROJEKTI NIMETUS: -

OBJEKTI ASUKOHT (AADRESS): Maardu linn, Tallinna linn, Viimsi vald, Jõelähtme vald, Harju maakond

AMET	NIMI	ALLKIRI
PROJEKTEERIJA	M. Kapanen	
KINNITAJA	H. Luik	
INSENER	H. Luik	
PROJEKTIJUHT	H. Luik	

Koostatud / trükitud: 21.02.2024 / 21.02.2024
Faili nimi: 10539_EP_AS-4-02-001_Asendiplaan.dwg

JOONISE NIMI: Asendiplaan K8-K10
MÕÕTKAVA: M 1:500
TÖÖ NR: 10539
JOONISE TÄHIS: AS-4-02-003
STAADIUM: Eelprojekt