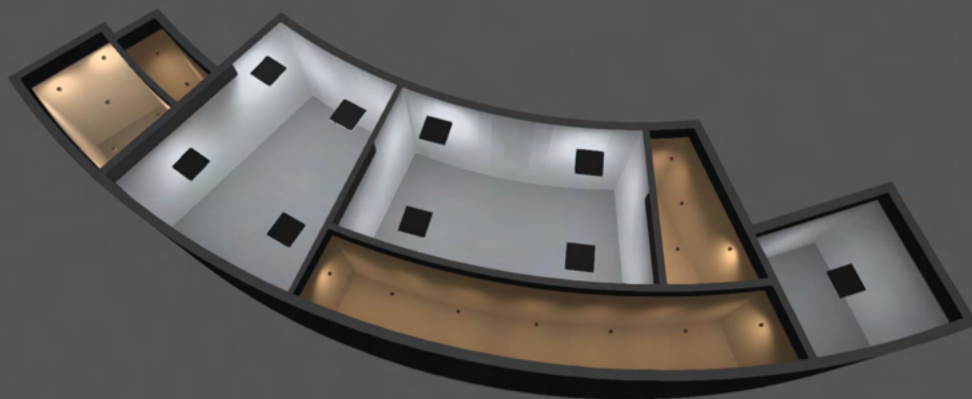




## Sa Viljandi Haigla

Pargi tee 8a

## Eelmärkused

Juhised planeerimiseks:

Energiakulu parameetrid ei arvesta valgusstseene ja nende hämardusolekuid.

## Sisu

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tiitelleht .....  | 1 |
| Eelmärkused ..... | 2 |
| Sisu .....        | 3 |
| Kontaktid .....   | 5 |
| Kirjeldus .....   | 6 |

Territoorium 1 - Hoone 1

### Korrus

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ruumide loetelud / Valgusstseen 1 ..... | 7 |
|-----------------------------------------|---|

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 202

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem .....                                           | 11 |
| Ruum 202 arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... | 13 |

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 202a

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem .....                                            | 14 |
| Ruum 202a arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... | 16 |

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 202b

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem .....                                            | 17 |
| Ruum 202b arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... | 19 |

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 202c

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem .....                                            | 20 |
| Ruum 202c arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... | 22 |

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 202d

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Valgustite asendiskeem ..... | 23 |
|------------------------------|----|

## Sisu

Ruum 202d arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus .....25

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 203

Valgustite asendiskeem .....26

Ruum 203 arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... 28

Territoorium 1 - Hoone 1 - Korrus

### Ruum 204

Valgustite asendiskeem .....29

Ruum 204 arvutuspind / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus ..... 31

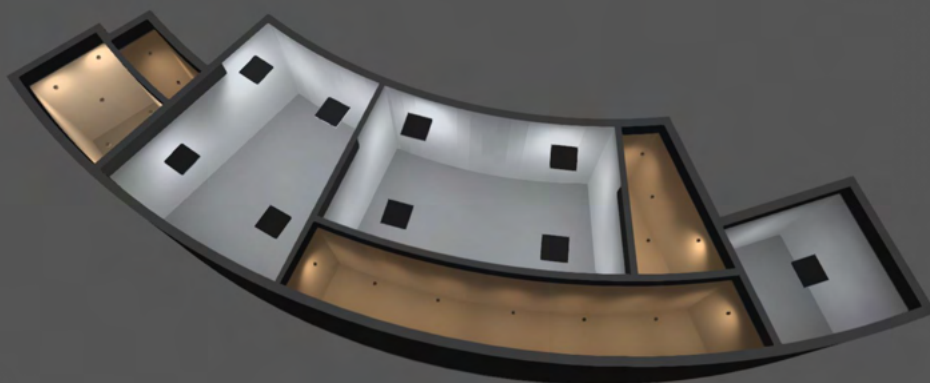
## Kontaktid

**W.EG. EESTI**

Valgustusinsener  
Tarmo Veski

W.EG.EESTI OÜ  
Valukoja 5, Tallinn

T +372 53034 4254  
Tarmo.Veski@weg.ee



## Kirjeldus

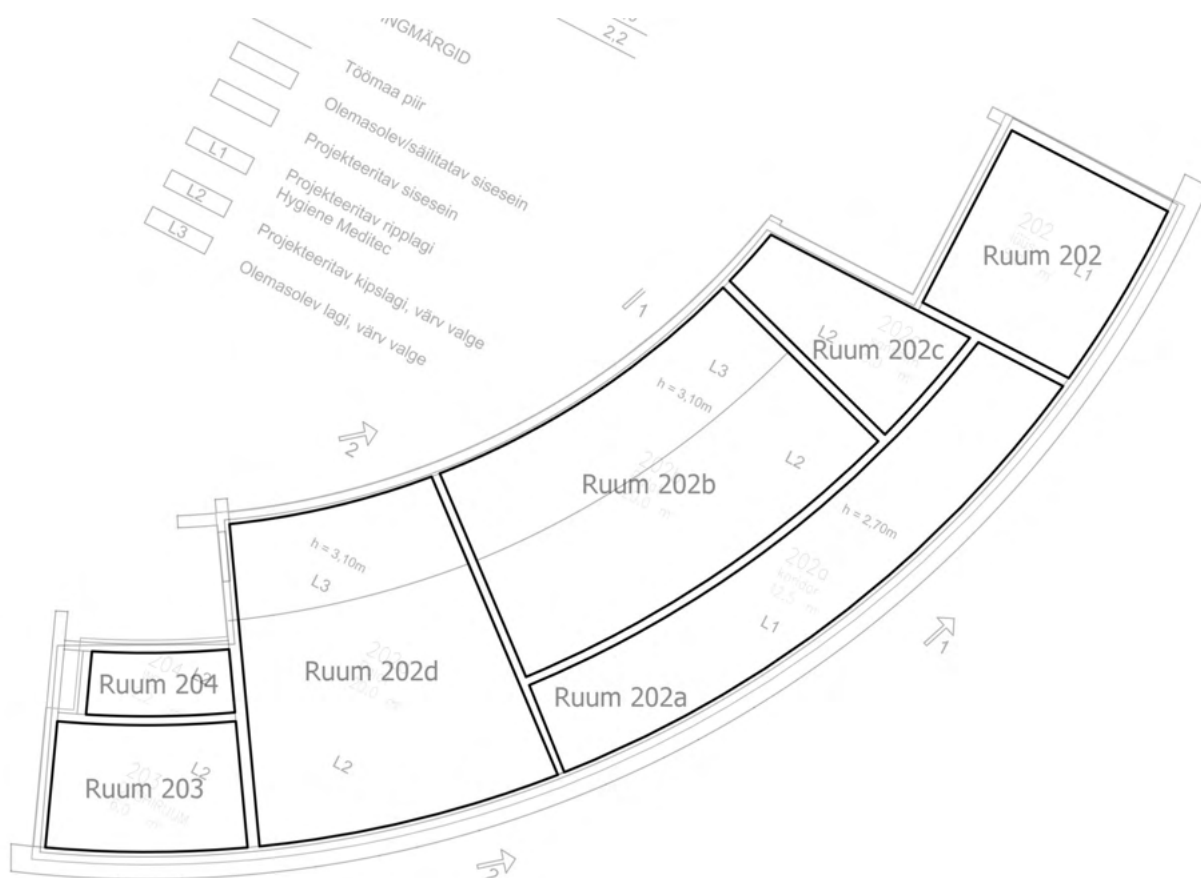
Valgustusinsener  
Tarmo Veski

W.EG.EESTI OÜ  
Valukoja 5, Tallinn

T +372 53034 4254  
Tarmo.Veski@weg.ee

Hoone 1 · Korrus (Valgusstseen 1)

## Ruumide loetelud



Hoone 1 · Korrus (Valgusstseen 1)

**Ruumide loetelud**

## Ruum 202

|                                    |                                                |                                                                                                                                                        |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>33.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>8.34 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>3.96 W/m <sup>2</sup> = 1.21 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Ruum)<br>9.23 W/m <sup>2</sup> = 2.81 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Töötasand) | <b>E<sub>vertikaalne</sub></b> (Töötasand)<br>328 lx |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi              | P      | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | LEDVANCE | 4099854<br>017223 | PL COMP 600 V 33W 840 U19 | 33.0 W | 3630 lm               |

## Ruum 202a

|                                    |                                                 |                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>56.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>14.37 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>3.90 W/m <sup>2</sup> (Ruum) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi                      | P     | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| 7  | LEDVANCE | 4058075<br>799806 | SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT | 8.0 W | 640 lm                |

## Ruum 202b

|                                     |                                                 |                                                                                                                                                        |                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>132.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>20.89 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>6.32 W/m <sup>2</sup> = 1.55 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Ruum)<br>7.28 W/m <sup>2</sup> = 1.79 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Töötasand) | <b>E<sub>vertikaalne</sub></b> (Töötasand)<br>407 lx |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi              | P      | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 4  | LEDVANCE | 4099854<br>017223 | PL COMP 600 V 33W 840 U19 | 33.0 W | 3630 lm               |

Hoone 1 · Korrus (Valgustseen 1)

**Ruumide loetelud**

## Ruum 202c

|                                    |                                                |                                                                                                                                                         |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>32.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>5.20 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>6.16 W/m <sup>2</sup> = 1.55 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Ruum)<br>26.49 W/m <sup>2</sup> = 6.67 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Töötasand) | <b>E<sub>vertikaalne</sub> (Töötasand)</b><br>397 lx |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi                      | P     | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| 4  | LEDVANCE | 4058075<br>799806 | SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT | 8.0 W | 640 lm                |

## Ruum 202d

|                                     |                                                 |                                                                                                                                                        |                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>132.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>20.77 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>6.36 W/m <sup>2</sup> = 1.59 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Ruum)<br>7.29 W/m <sup>2</sup> = 1.83 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Töötasand) | <b>E<sub>vertikaalne</sub> (Töötasand)</b><br>399 lx |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi              | P      | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 4  | LEDVANCE | 4099854<br>017223 | PL COMP 600 V 33W 840 U19 | 33.0 W | 3630 lm               |

## Ruum 203

|                                    |                                                |                                                                                                                                                        |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>kokku</sub></b><br>40.0 W | <b>A<sub>Ruum</sub></b><br>6.01 m <sup>2</sup> | <b>Erivõimsus</b><br>6.65 W/m <sup>2</sup> = 2.76 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Ruum)<br>8.70 W/m <sup>2</sup> = 3.61 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Töötasand) | <b>E<sub>vertikaalne</sub> (Töötasand)</b><br>241 lx |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi             | P     | Φ <sub>Valgusti</sub> |
|----|----------|-------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| 5  | LEDVANCE | 4058075<br>702943 | DL IP44 DN 115 8W 830 WT | 8.0 W | 800 lm                |

Hoone 1 · Korrus (Valgustusseen 1)

**Ruumide loetelud**

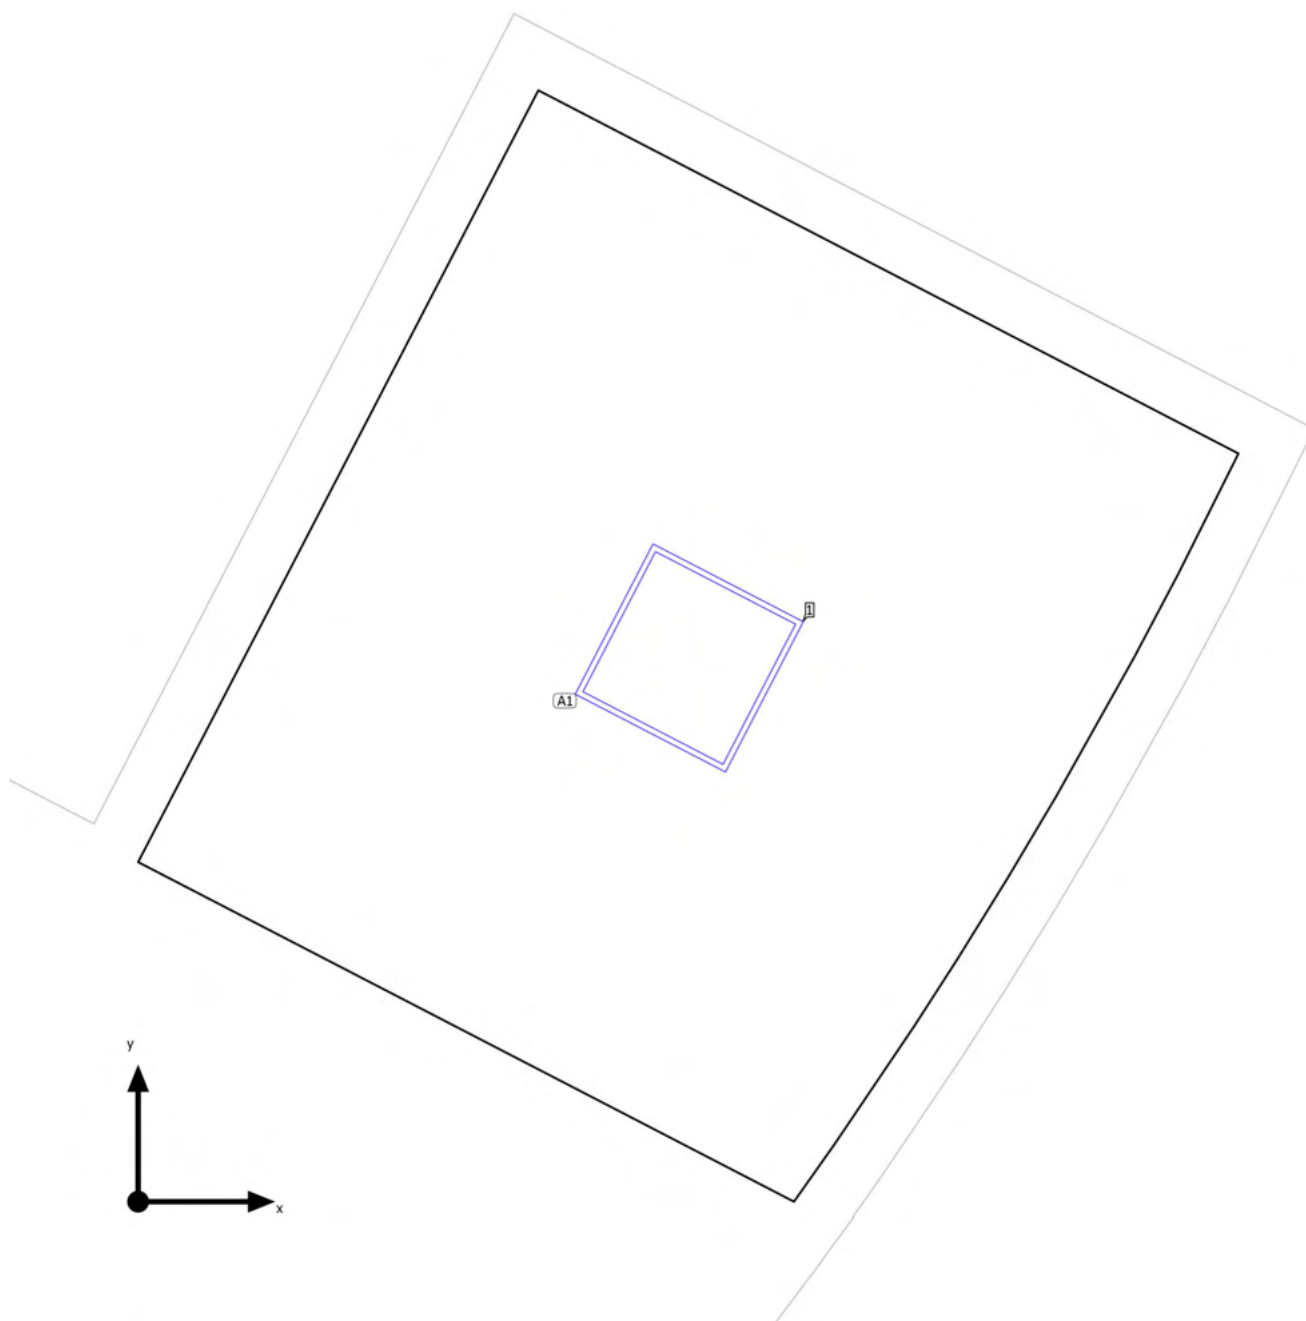
Ruum 204

 $P_{\text{kokku}}$   
16.0 W $A_{\text{Ruum}}$   
2.26 m<sup>2</sup> $E_{\text{rivõimsus}}$   
7.08 W/m<sup>2</sup> (Ruum)  
0.00 W/m<sup>2</sup> (Töötasand)


| tk | Tootja   | Artikli nr.       | Artikli nimi                      | P     | $\Phi_{\text{Valgusti}}$ |
|----|----------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|
| 2  | LEDVANCE | 4058075<br>799806 | SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT | 8.0 W | 640 lm                   |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 202

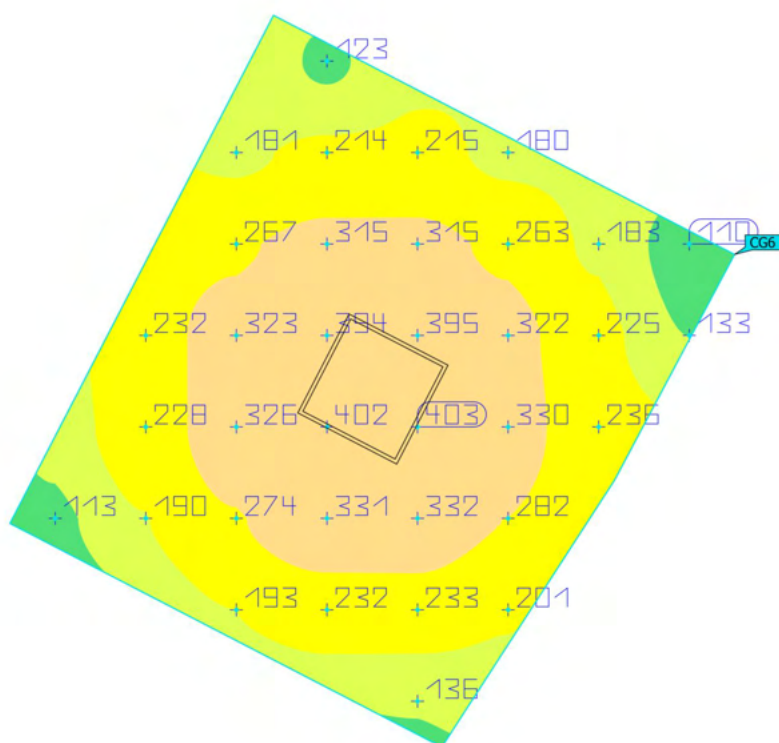

**Valgustite asendiskeem**

|              |                              |                       |         |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| Tootja       | LEDVANCE                     | P                     | 33.0 W  |
| Artikli nr.  | 4099854017223                | Φ <sub>Valgusti</sub> | 3630 lm |
| Artikli nimi | PL COMP 600 V 33W<br>840 U19 |                       |         |
| Varustatus   | 1x LED 4000K / CRI<br>≥ 80   |                       |         |

1 x LEDVANCE PL COMP 600 V 33W 840 U19

| Tüüp                | Väli-paigutus                   | X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1. valgusti (X/Y/Z) | 1.938 m / 1.912 m /<br>2.700 m  | 1.938 m | 1.912 m | 2.700 m         | 1        |
| X-suund             | 1 tk, Kesk - keskel,<br>2.783 m |         |         |                 |          |
| Y-suund             | 1 tk, Kesk - keskel,<br>3.057 m |         |         |                 |          |
| Paigutus            | A1                              |         |         |                 |          |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202 (Valgustusseen 1)

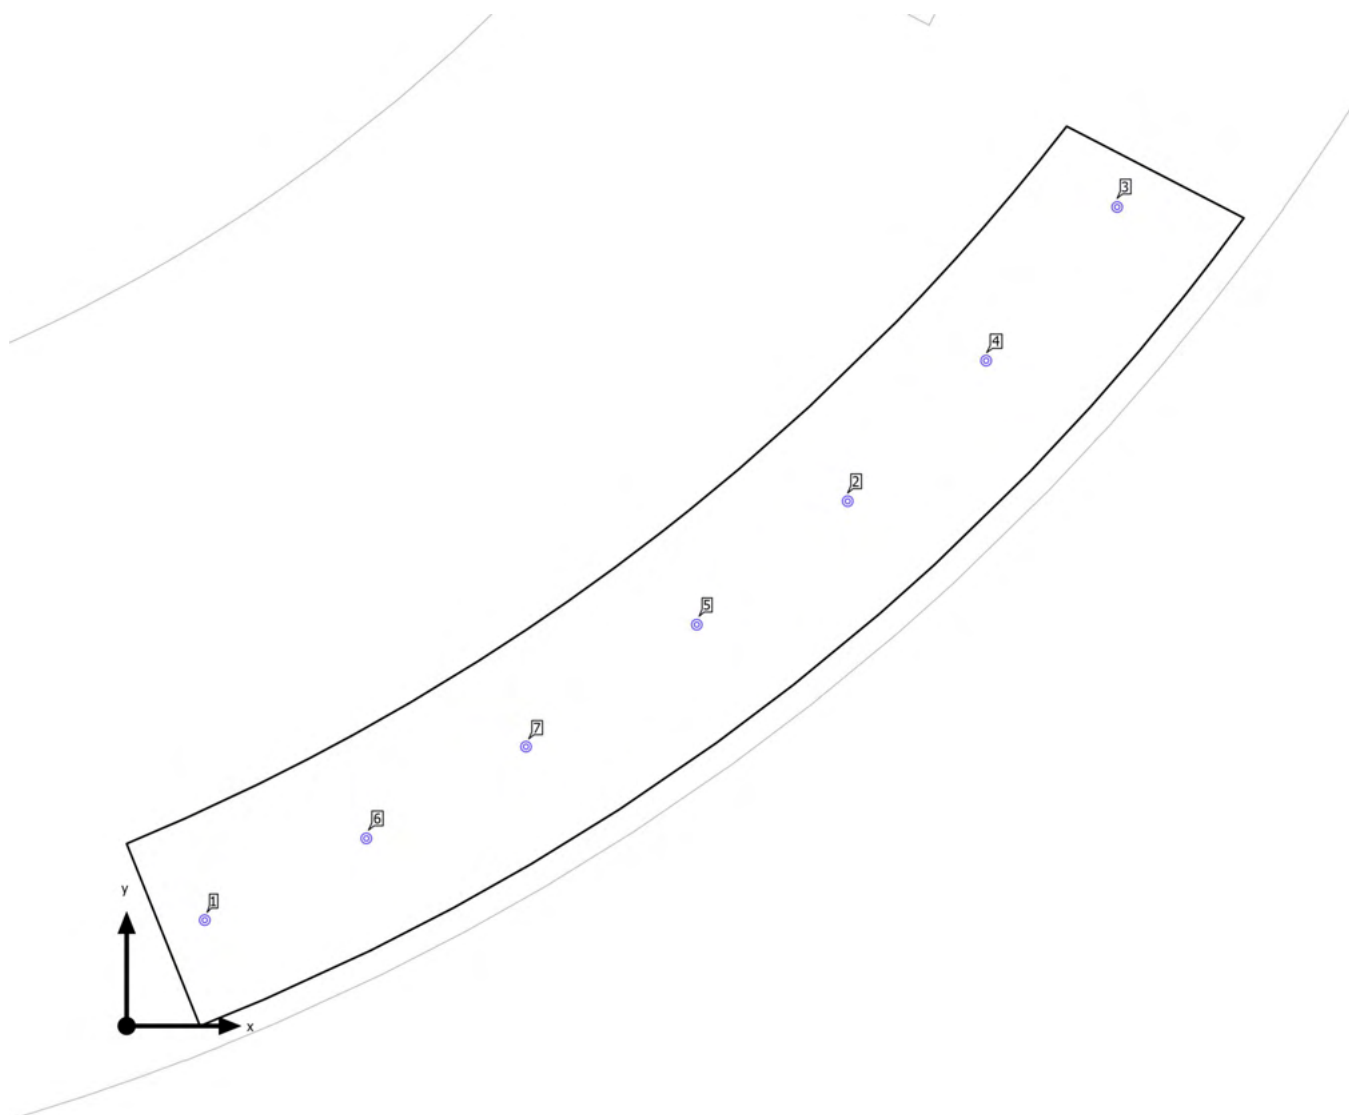
**Ruum 202 arvutuspiind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 202 arvutuspiind    | 252 lx    | 110 lx     | 403 lx     | 0.44  | 0.27  | CG6    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |

Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – üldkasutuses ruumid (45.5 Koridorid mitmel eesmärgil kasutamiseks)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202a

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 202a

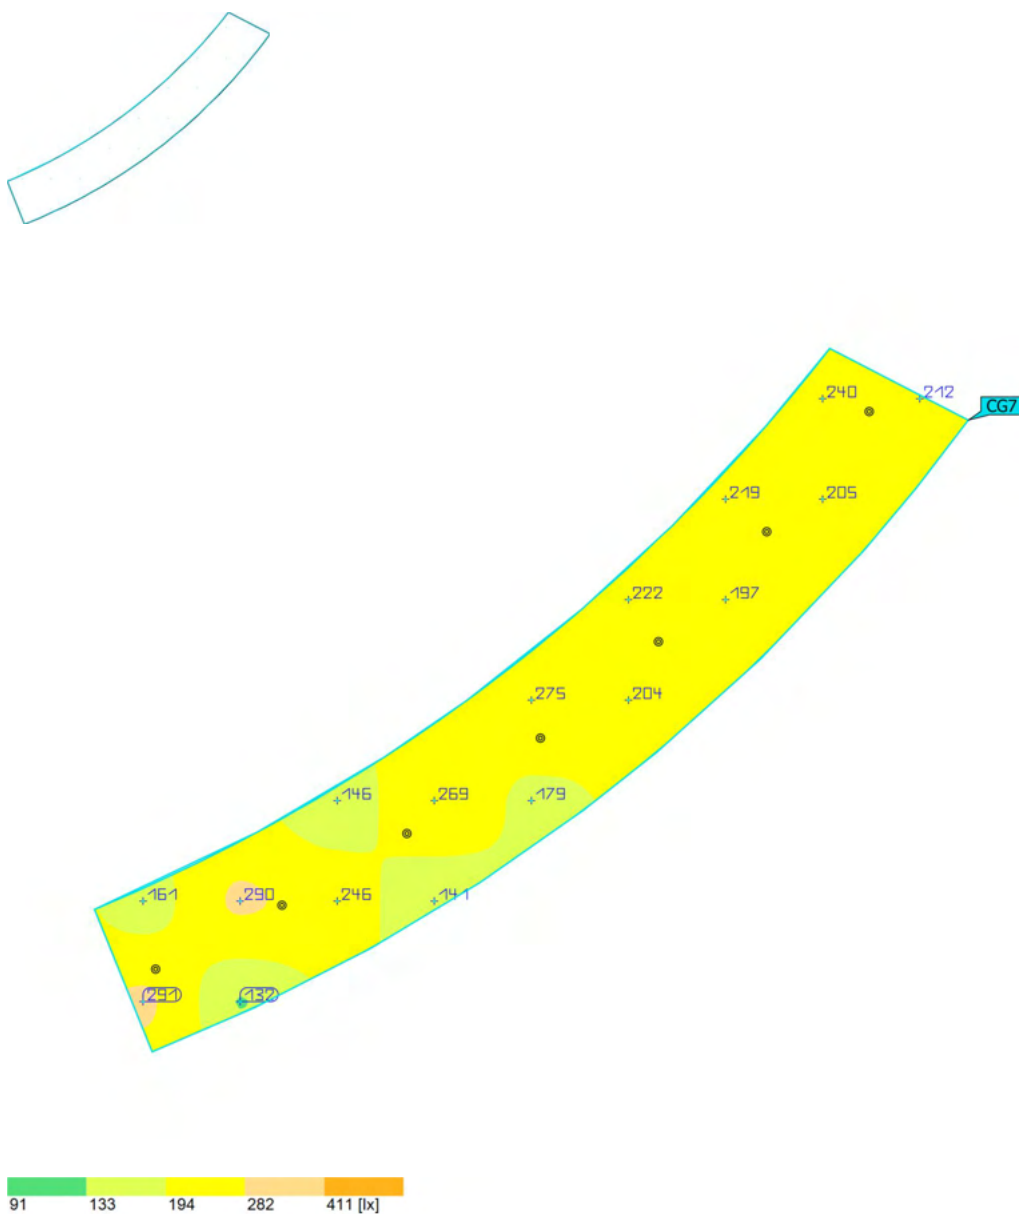
**Valgustite asendiskeem**

|              |                                      |           |        |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Tootja       | LEDVANCE                             | P         | 8.0 W  |
| Artikli nr.  | 4058075799806                        | ΦValgusti | 640 lm |
| Artikli nimi | SP DK FIX P 8W 927<br>PS DIM IP44 WT |           |        |
| Varustatus   | 1x LED 2700K / CRI<br>>= 90          |           |        |

## Üksikud valgustid

| X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------|---------|-----------------|----------|
| 0.589 m | 0.798 m | 2.700 m         | 1        |
| 5.434 m | 3.956 m | 2.700 m         | 2        |
| 7.465 m | 6.174 m | 2.700 m         | 3        |
| 6.478 m | 5.015 m | 2.700 m         | 4        |
| 4.297 m | 3.025 m | 2.700 m         | 5        |
| 1.806 m | 1.414 m | 2.700 m         | 6        |
| 3.010 m | 2.106 m | 2.700 m         | 7        |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202a (Valgustusseen 1)

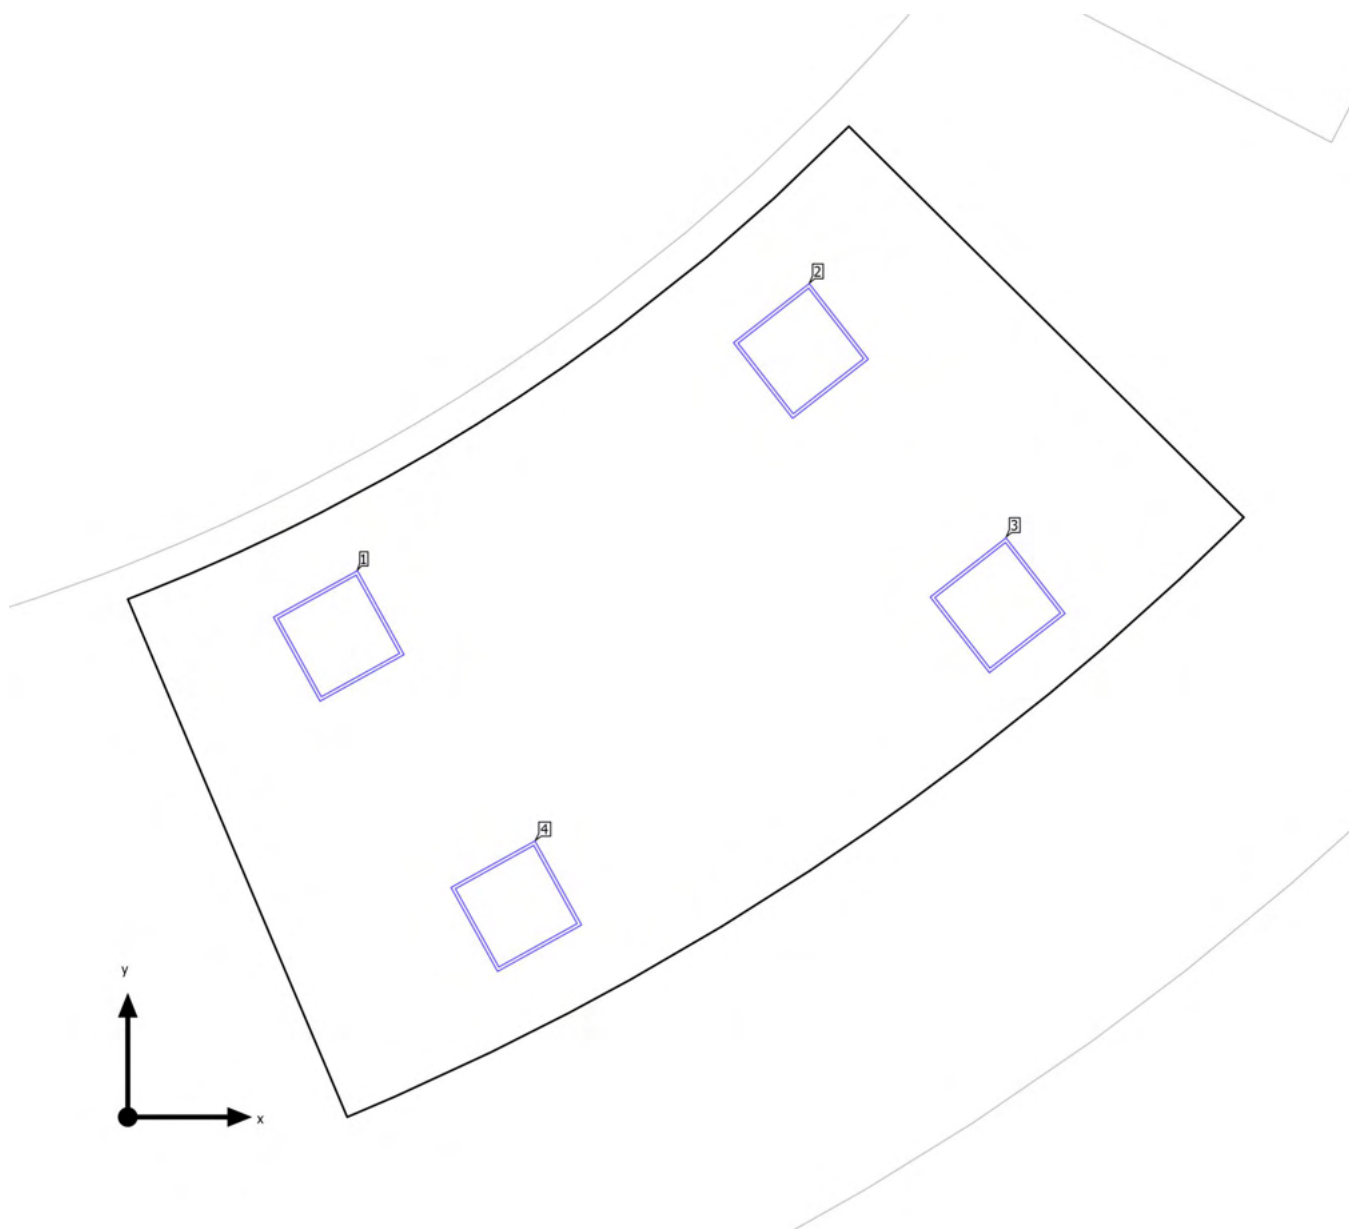
**Ruum 202a arvutuspind**

| Atribuudid               | Ē      | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Indeks |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| Ruum 202a arvutuspind    | 213 lx | 132 lx           | 291 lx           | 0.62           | 0.45           | CG7    |
| Ristine valgustustihedus |        |                  |                  |                |                |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |        |                  |                  |                |                |        |


Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – üldkasutuses ruumid (45.5 Koridorid mitmel eesmärgil kasutamiseks)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202b

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 202b

**Valgustite asendiskeem**

|              |                              |           |         |
|--------------|------------------------------|-----------|---------|
| Tootja       | LEDVANCE                     | P         | 33.0 W  |
| Artikli nr.  | 4099854017223                | ΦValgusti | 3630 lm |
| Artikli nimi | PL COMP 600 V 33W<br>840 U19 |           |         |
| Varustatus   | 1x LED 4000K / CRI<br>≥ 80   |           |         |

## Üksikud valgustid

| X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------|---------|-----------------|----------|
| 1.307 m | 2.982 m | 3.100 m         | 1        |
| 4.172 m | 4.749 m | 3.100 m         | 2        |
| 5.391 m | 3.172 m | 2.700 m         | 3        |
| 2.408 m | 1.307 m | 2.700 m         | 4        |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202b (Valgussteen 1)

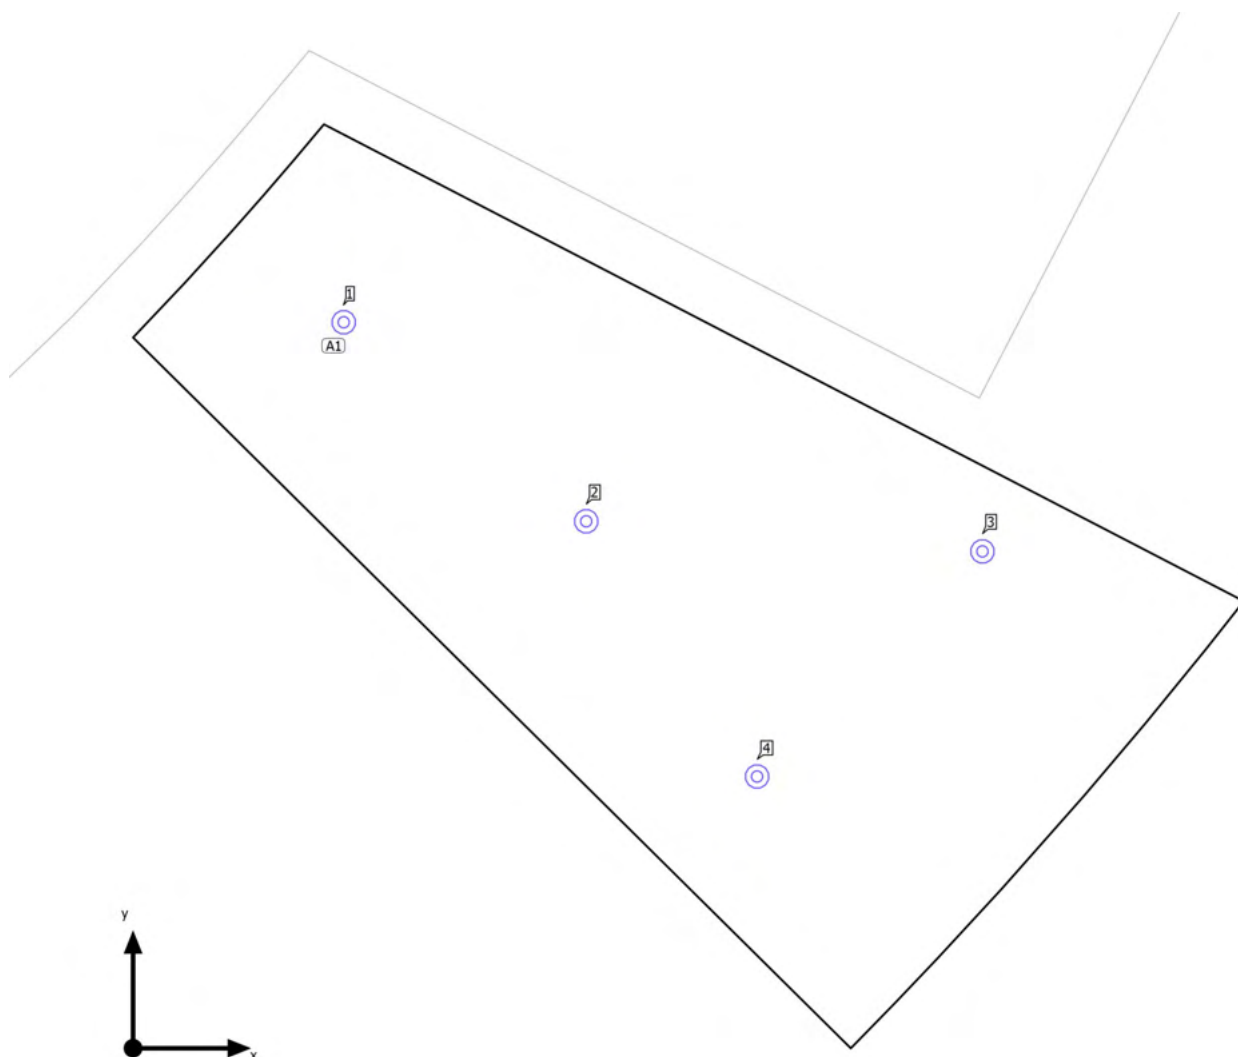
**Ruum 202b arvutuspind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 202b arvutuspind    | 398 lx    | 265 lx     | 556 lx     | 0.67  | 0.48  | CG4    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |


Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – vooditoad, lapsevooditoad (47.3 Lihtsad uuringud)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202c

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 202c

**Valgustite asendiskeem**

|              |                                      |           |        |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Tootja       | LEDVANCE                             | P         | 8.0 W  |
| Artikli nr.  | 4058075799806                        | ΦValgusti | 640 lm |
| Artikli nimi | SP DK FIX P 8W 927<br>PS DIM IP44 WT |           |        |
| Varustatus   | 1x LED 2700K / CRI<br>≥ 90           |           |        |


3 x LEDVANCE SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

| Tüüp                | Väli-paigutus                              | X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1. valgusti (X/Y/Z) | 0.719 m / 2.477 m / 2.700 m                | 0.719 m | 2.477 m | 2.700 m         | 1        |
| X-suund             | 2 tk, Keskel - keskel, Kaugused ebavõrdsed | 1.546 m | 1.798 m | 2.700 m         | 2        |
|                     |                                            | 2.897 m | 1.695 m | 2.700 m         | 3        |
| Y-suund             | 2 tk, Keskel - keskel, Kaugused ebavõrdsed |         |         |                 |          |
| Paigutus            | A1                                         |         |         |                 |          |

## Üksikud valgustid

| X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------|---------|-----------------|----------|
| 2.128 m | 0.927 m | 2.700 m         | 4        |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202c (Valgustusseen 1)

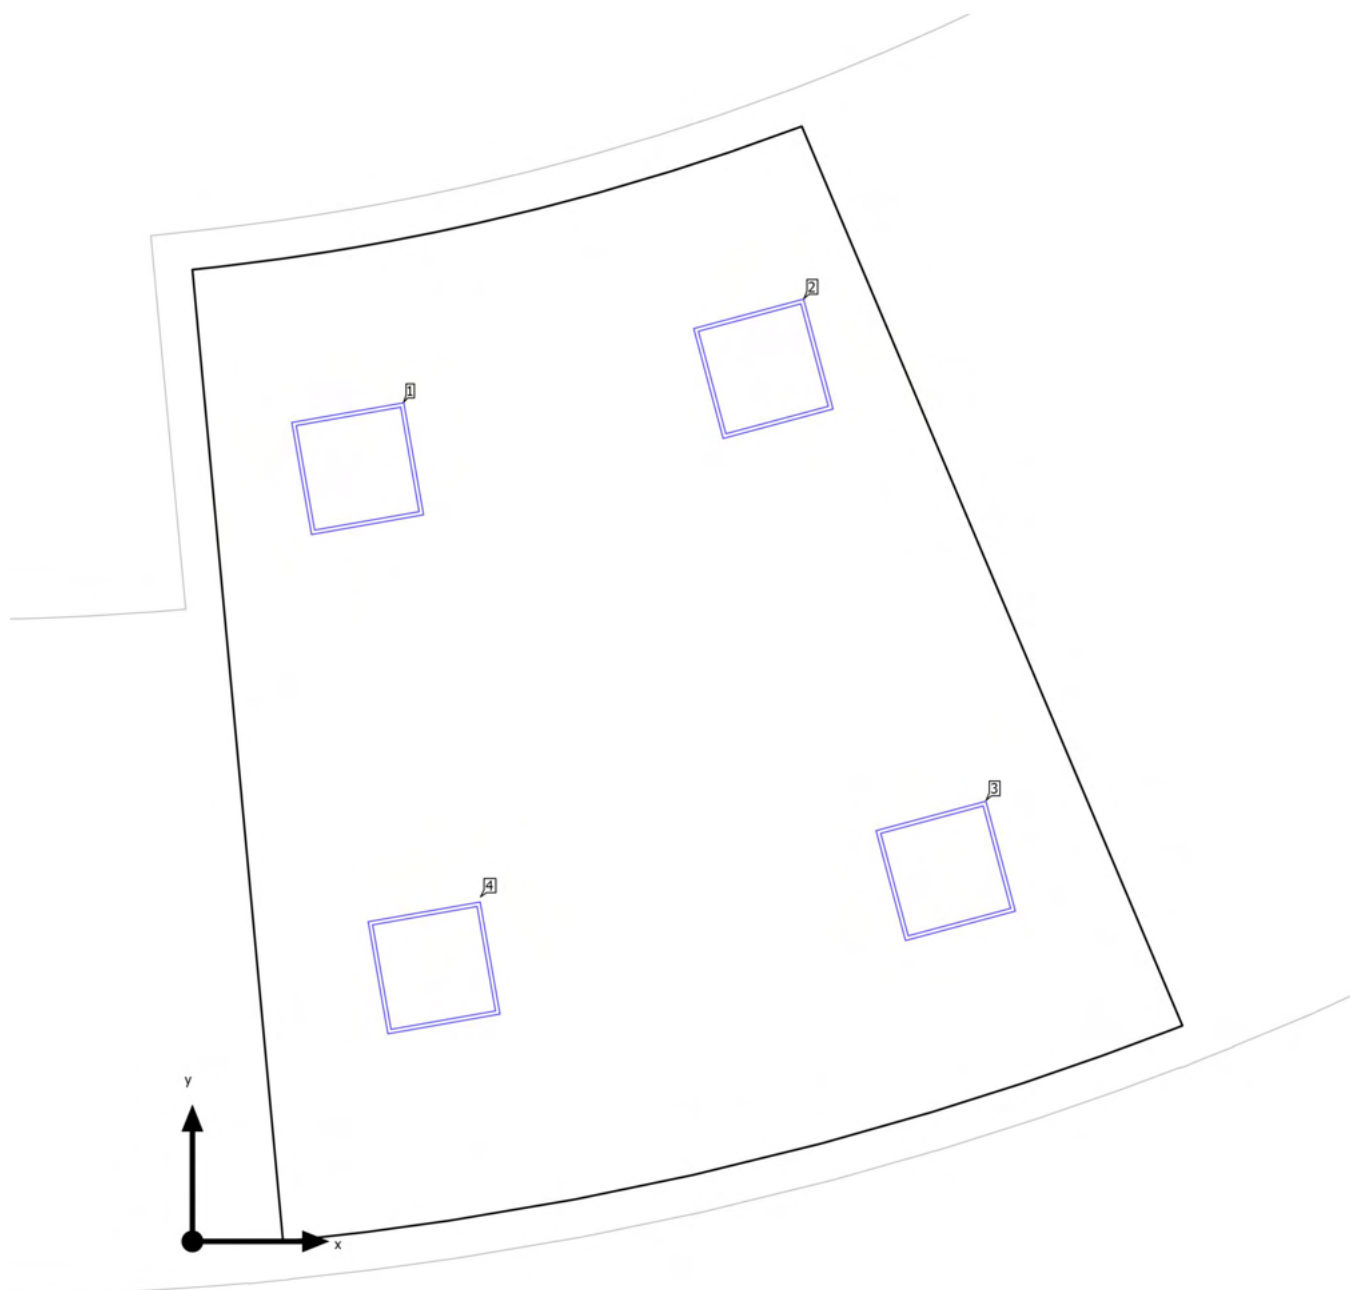
**Ruum 202c arvutuspind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 202c arvutuspind    | 308 lx    | 139 lx     | 424 lx     | 0.45  | 0.33  | CG5    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |


Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – vooditoad, lapsevooditoad (47.6 Vannitoad ja tualetid patsientidele)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202d

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 202d

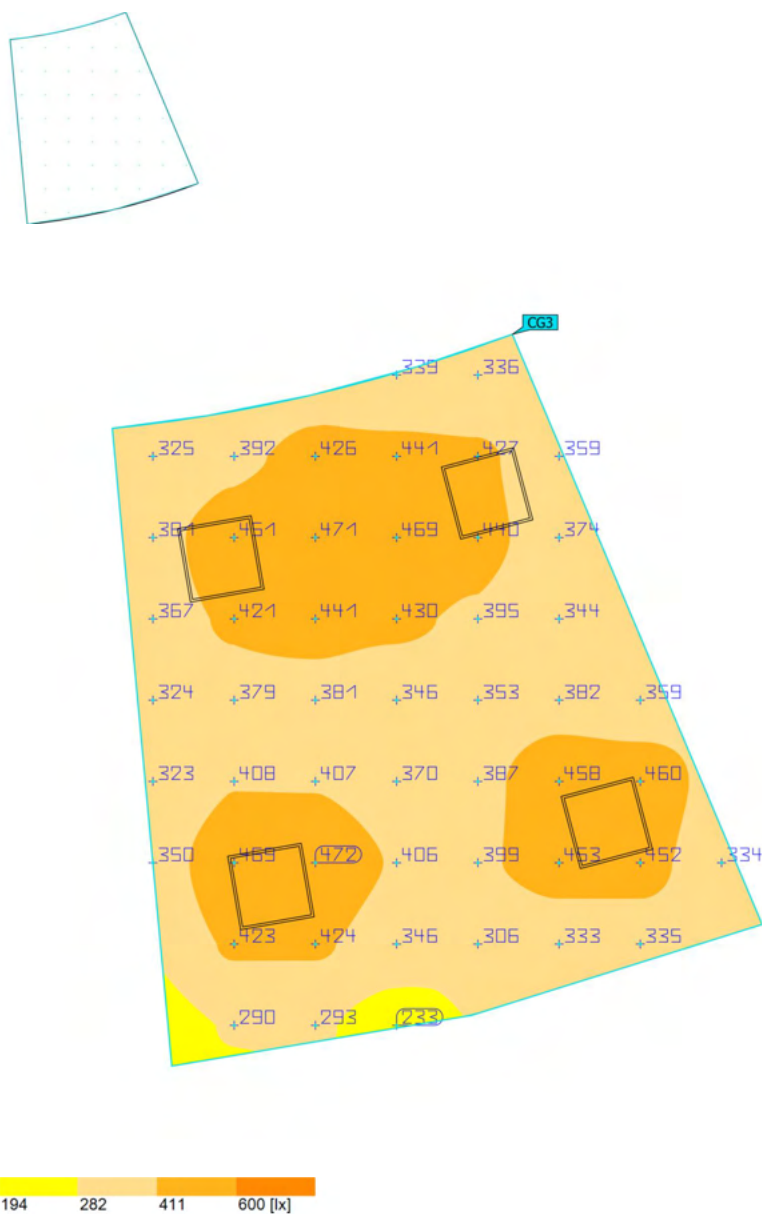
**Valgustite asendiskeem**

|              |                              |           |         |
|--------------|------------------------------|-----------|---------|
| Tootja       | LEDVANCE                     | P         | 33.0 W  |
| Artikli nr.  | 4099854017223                | ΦValgusti | 3630 lm |
| Artikli nimi | PL COMP 600 V 33W<br>840 U19 |           |         |
| Varustatus   | 1x LED 4000K / CRI<br>≥ 80   |           |         |

## Üksikud valgustid

| X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------|---------|-----------------|----------|
| 0.865 m | 4.042 m | 3.100 m         | 1        |
| 2.987 m | 4.565 m | 3.100 m         | 2        |
| 3.941 m | 1.938 m | 2.700 m         | 3        |
| 1.264 m | 1.455 m | 2.700 m         | 4        |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 202d (Valgustusseen 1)

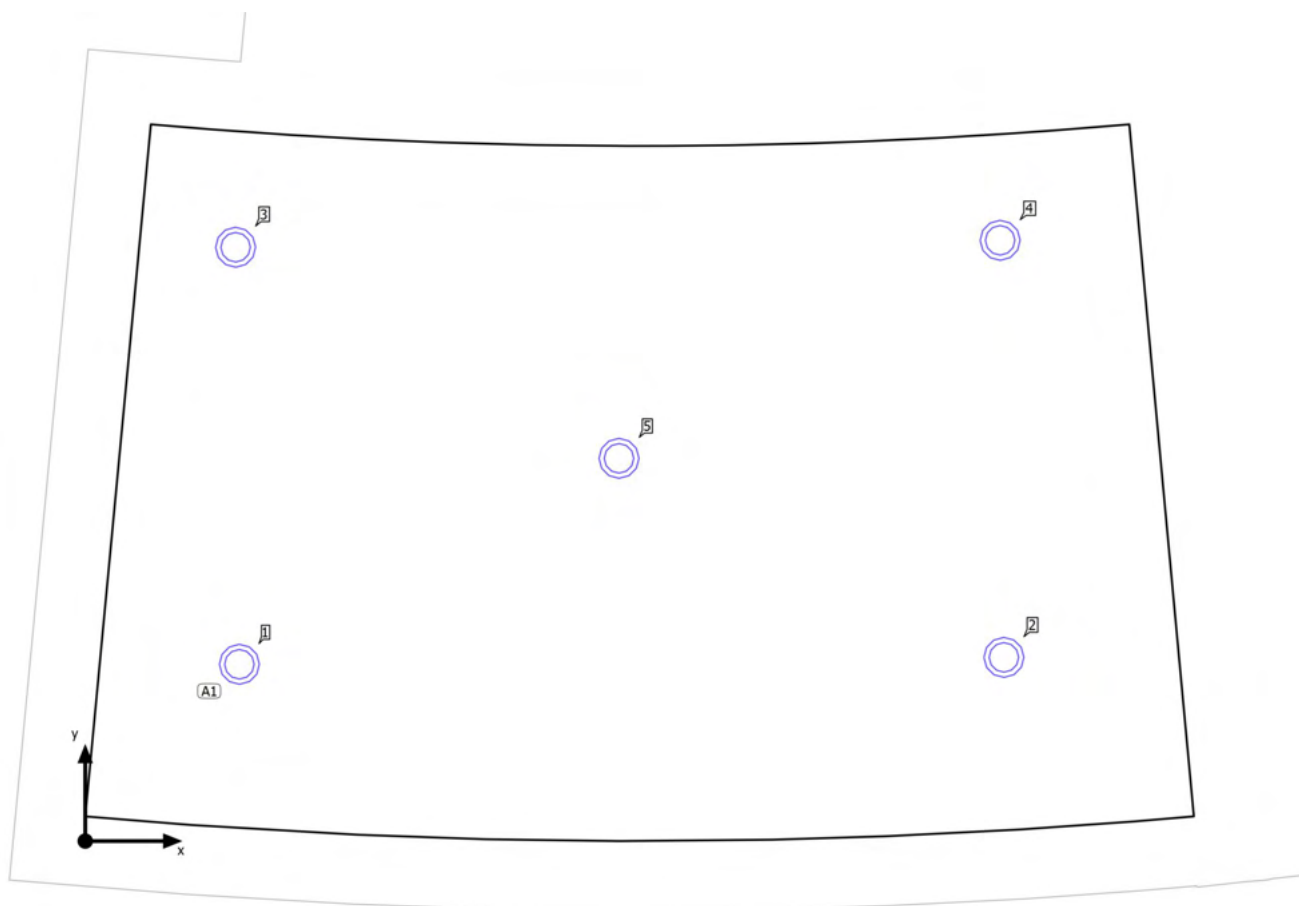
**Ruum 202d arvutuspind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 202d arvutuspind    | 386 lx    | 233 lx     | 472 lx     | 0.60  | 0.49  | CG3    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |


Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – vooditoad, lapsevooditoad (47.3 Lihtsad uuringud)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 203

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 203

**Valgustite asendiskeem**

|              |                          |           |        |
|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| Tootja       | LEDVANCE                 | P         | 8.0 W  |
| Artikli nr.  | 4058075702943            | ΦValgusti | 800 lm |
| Artikli nimi | DL IP44 DN 115 8W 830 WT |           |        |
| Varustatus   | 1x LED / CRI >= 80       |           |        |

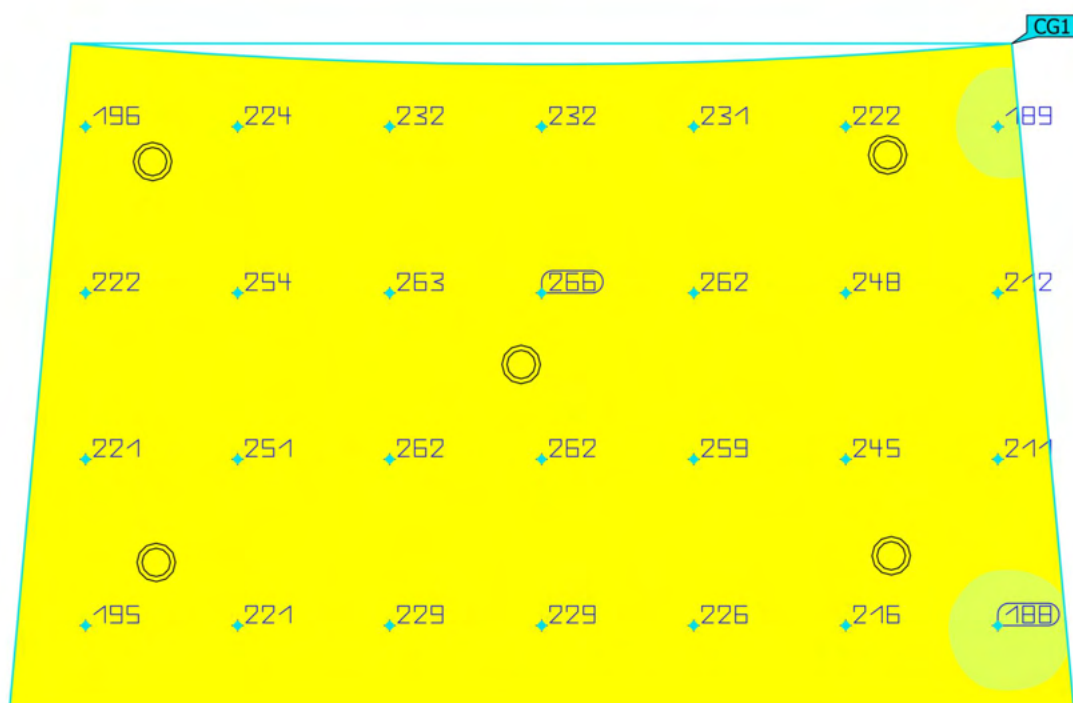
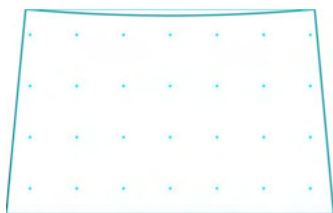
4 x LEDVANCE DL IP44 DN 115 8W 830 WT

| Tüüp                | Väli-paigutus                              | X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1. valgusti (X/Y/Z) | 0.444 m / 0.509 m / 2.700 m                | 0.444 m | 0.509 m | 2.700 m         | 1        |
| X-suund             | 2 tk, Keskel - keskel, Kaugused ebavõrdsed | 2.643 m | 0.529 m | 2.700 m         | 2        |
|                     |                                            | 0.433 m | 1.709 m | 2.700 m         | 3        |
| Y-suund             | 2 tk, Keskel - keskel, Kaugused ebavõrdsed | 2.633 m | 1.729 m | 2.700 m         | 4        |
| Paigutus            | A1                                         |         |         |                 |          |

**Üksikud valgustid**

| X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------|---------|-----------------|----------|
| 1.536 m | 1.101 m | 2.700 m         | 5        |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 203 (Valgustseen 1)

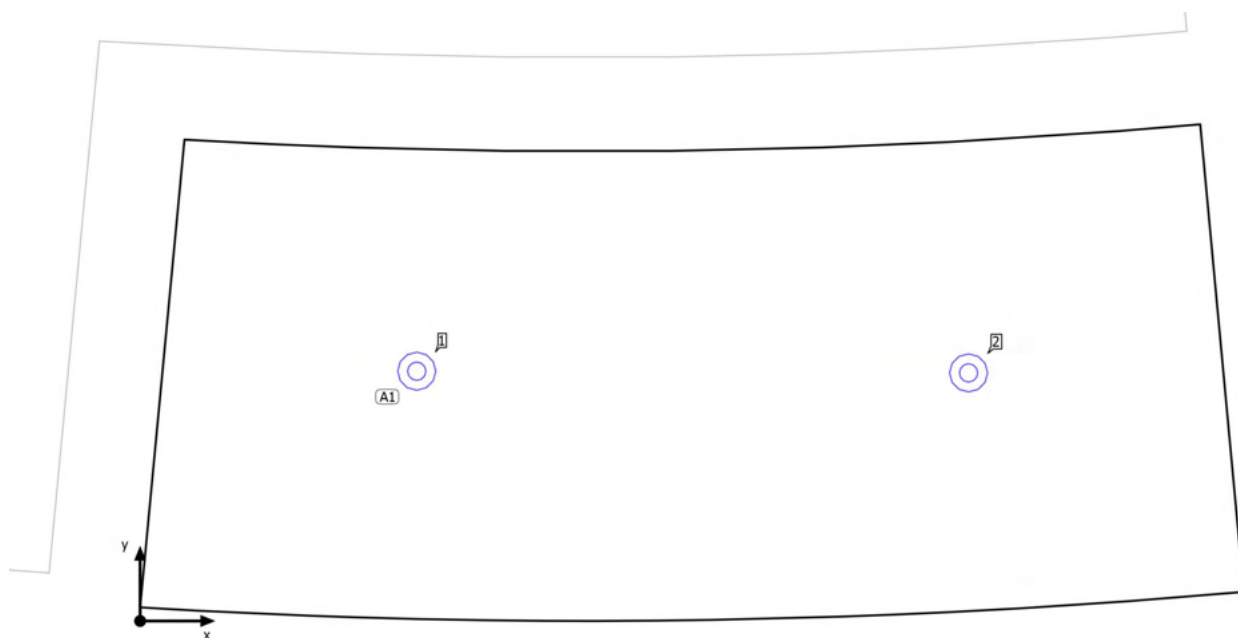
**Ruum 203 arvutusplind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 203 arvutusplind    | 231 lx    | 188 lx     | 266 lx     | 0.81  | 0.71  | CG1    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |


Kasutamisprofiil: Tervishoiuasutused – vooditoad, lapsevooditoad (47.6 Vannitoad ja tualetid patsientidele)

Hoone 1 · Korrus · Ruum 204

## Valgustite asendiskeem



Hoone 1 · Korrus · Ruum 204


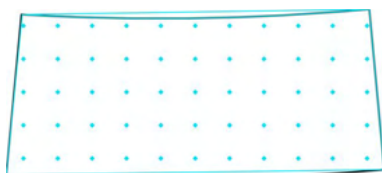
**Valgustite asendiskeem**

|              |                                      |                       |        |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| Tootja       | LEDVANCE                             | P                     | 8.0 W  |
| Artikli nr.  | 4058075799806                        | Φ <sub>Valgusti</sub> | 640 lm |
| Artikli nimi | SP DK FIX P 8W 927<br>PS DIM IP44 WT |                       |        |
| Varustatus   | 1x LED 2700K / CRI<br>≥ 90           |                       |        |

2 x LEDVANCE SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

| Tüüp                | Väli-paigutus                   | X       | Y       | Paigalduskõrgus | Valgusti |
|---------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 1. valgusti (X/Y/Z) | 0.589 m / 0.532 m /<br>2.700 m  | 0.589 m | 0.532 m | 2.700 m         | 1        |
| X-suund             | 2 tk, Kesk - keskel,<br>1.175 m | 1.764 m | 0.528 m | 2.700 m         | 2        |
| Y-suund             | 1 tk, Kesk - keskel,<br>1.062 m |         |         |                 |          |
| Paigutus            | A1                              |         |         |                 |          |

Hoone 1 · Korrus · Ruum 204 (Valgustusseen 1)

**Ruum 204 arvutuspind**

| Atribuudid               | $\bar{E}$ | $E_{\min}$ | $E_{\max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Indeks |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|
| Ruum 204 arvutuspind     | 292 lx    | 167 lx     | 389 lx     | 0.57  | 0.43  | CG2    |
| Ristine valgustustihedus |           |            |            |       |       |        |
| Kõrgus: 0.800 m          |           |            |            |       |       |        |

Kasutamispriifil: Tervishoiuasutused – vooditoad, lapsevooditoad (47.6 Vannitoad ja tualetid patsientidele)