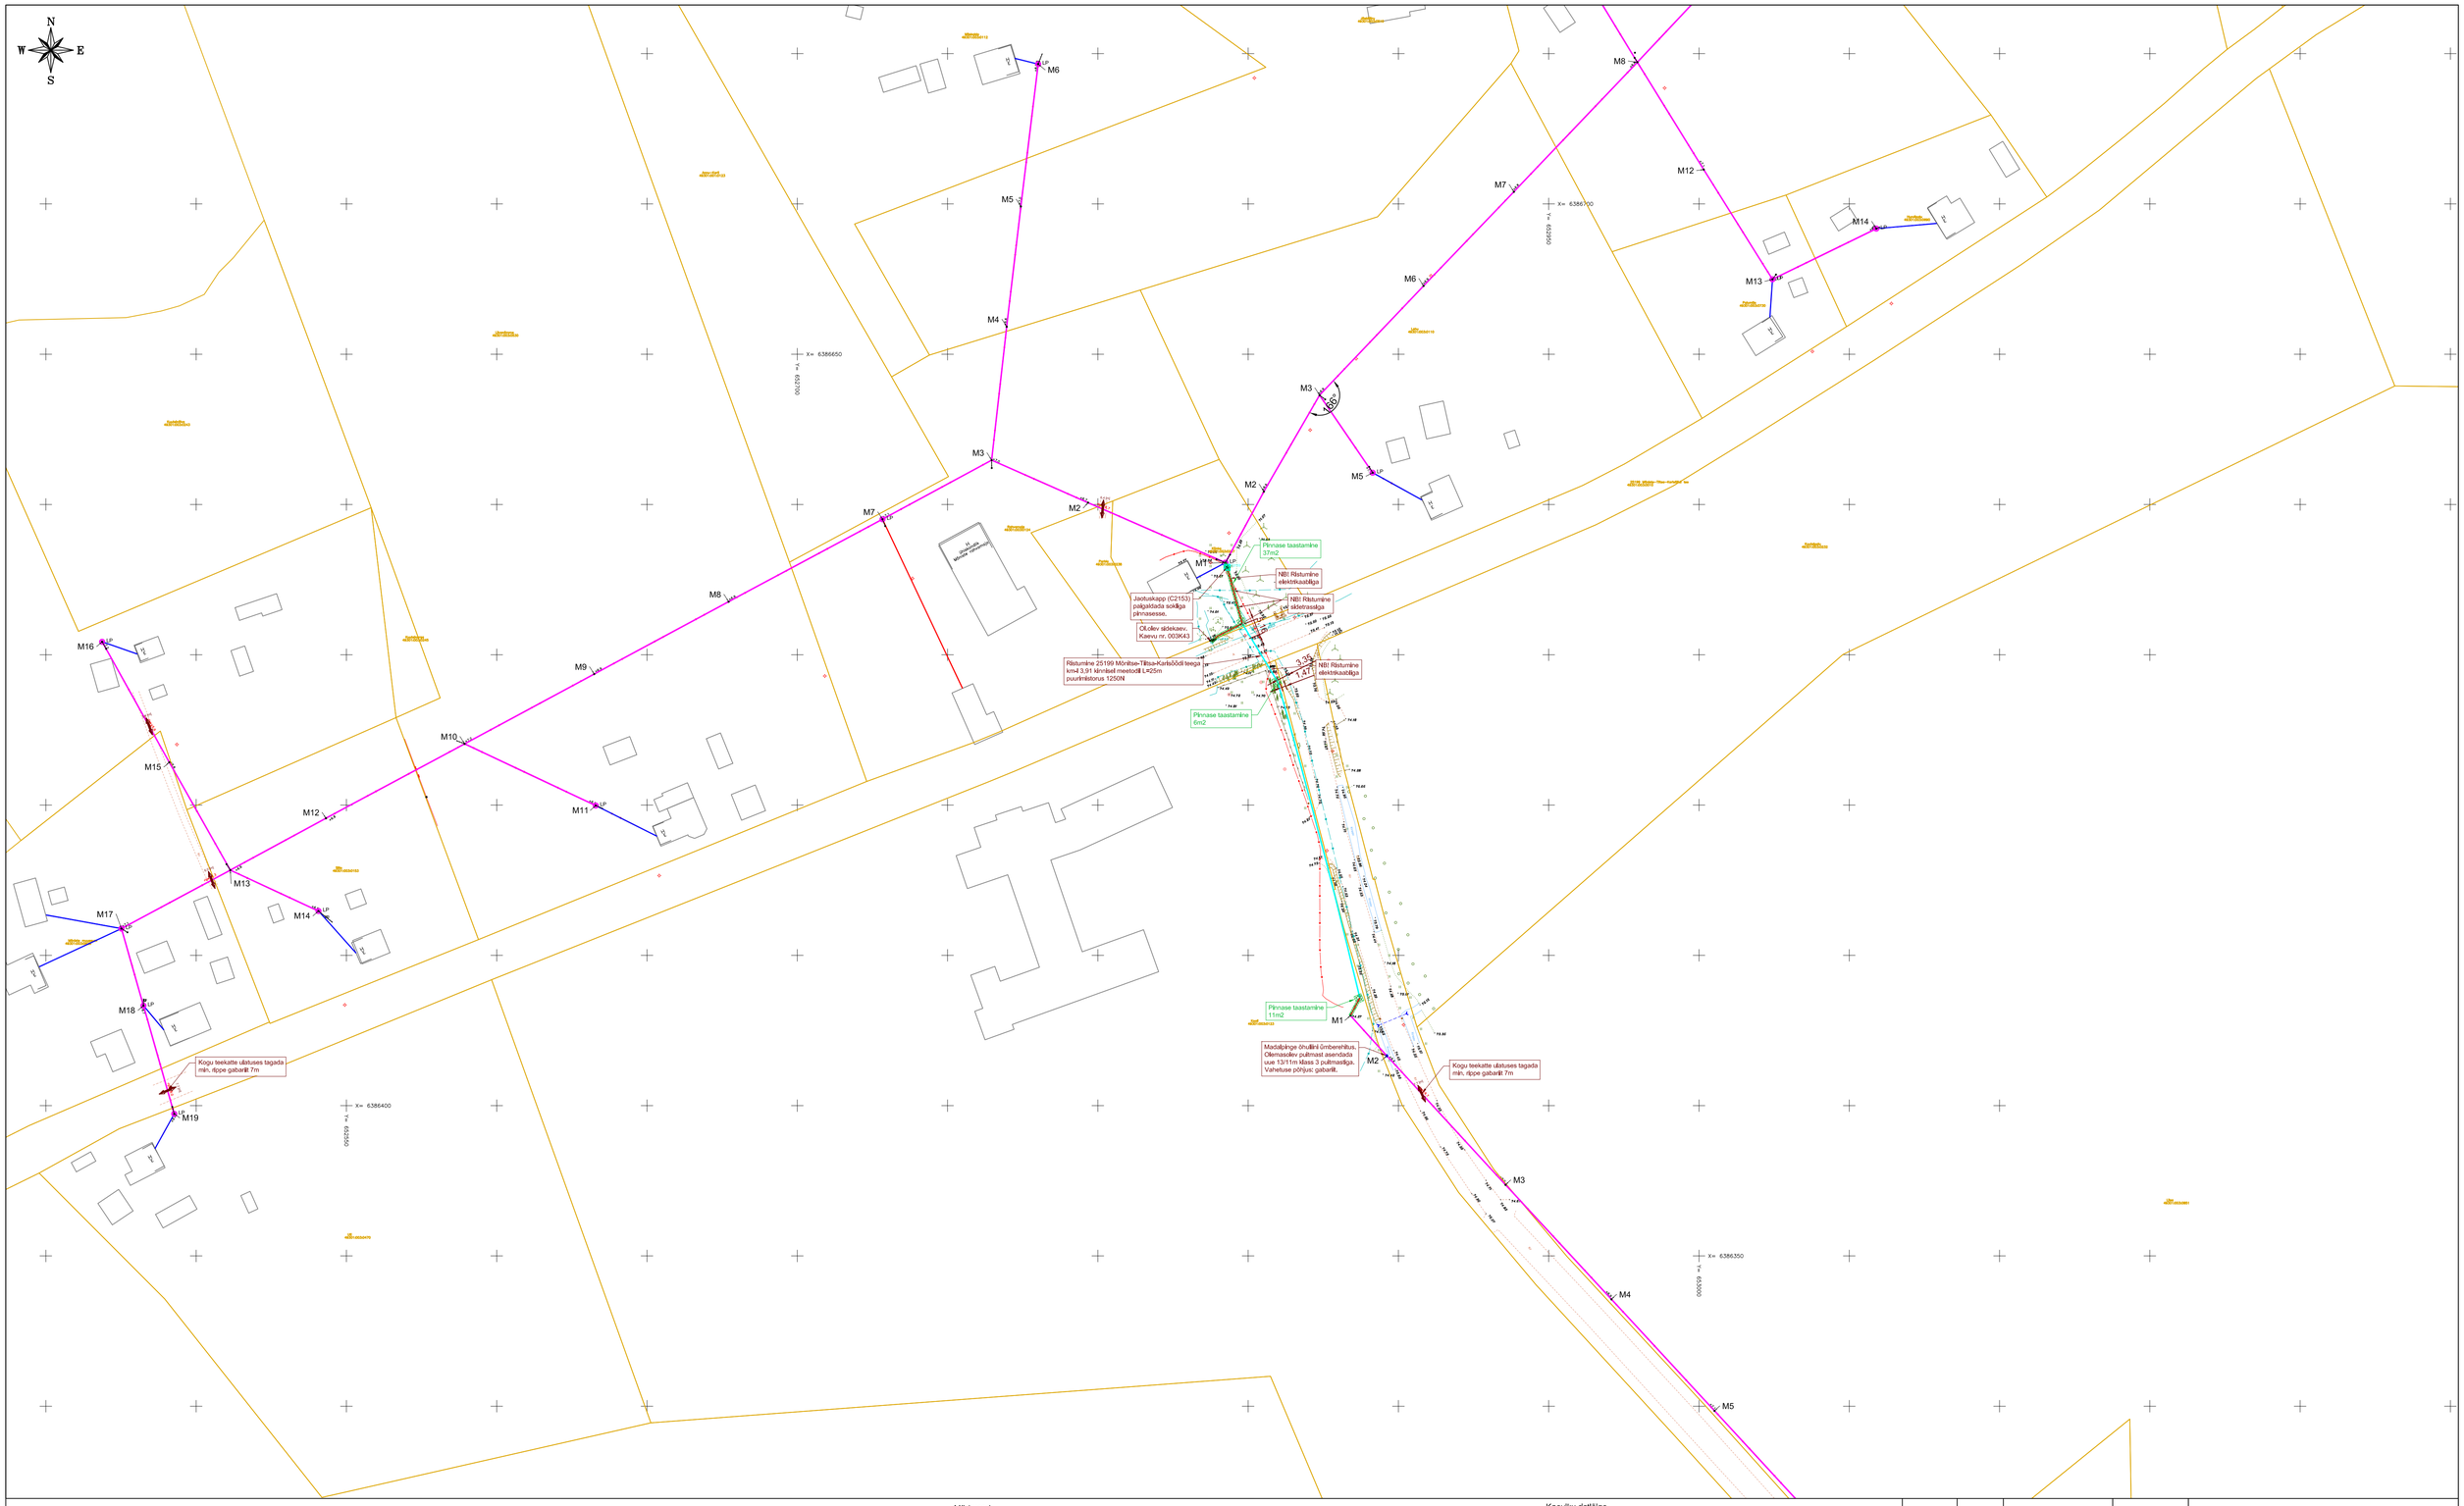

Projekteeritud maasisene multitoru

Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N

Projekteeritud multitoru ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maakaabel

Projekteeritud mast

C2007 Projekteeritud jaotuskapp

LP Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm

Haljasala taastamine

Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)

Märkused

1.Õhisrjputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervevisangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
Õhisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasisteste teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast ripe madalaimas osas.
3. Riigimaanteede puhul min. 7,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahlise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsioonministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteednõuded".
2. Ühikuta möödud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõld taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24073G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.





Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Töö nimetus Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kuutsi küla Rõuge vald Võru maakond	Töö tellija Enefit AS
		Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 16.09.2024
			Joonise digiaadress
Kontrollis Marek Uiboupin	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Kuutsi küla, Rõuge vald, Võru maakond	Projekti staadium EP
			Töö number VT2153
Projekteeris Robert Putnik	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:1000
			Joonise number EN-4-01