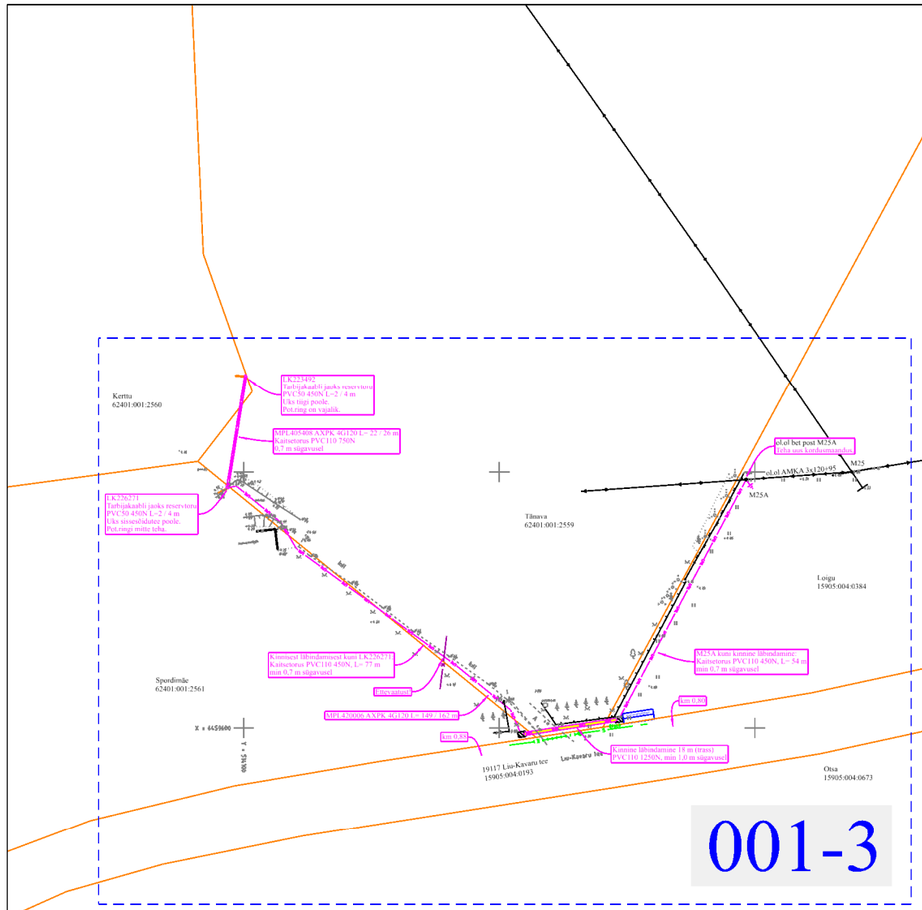

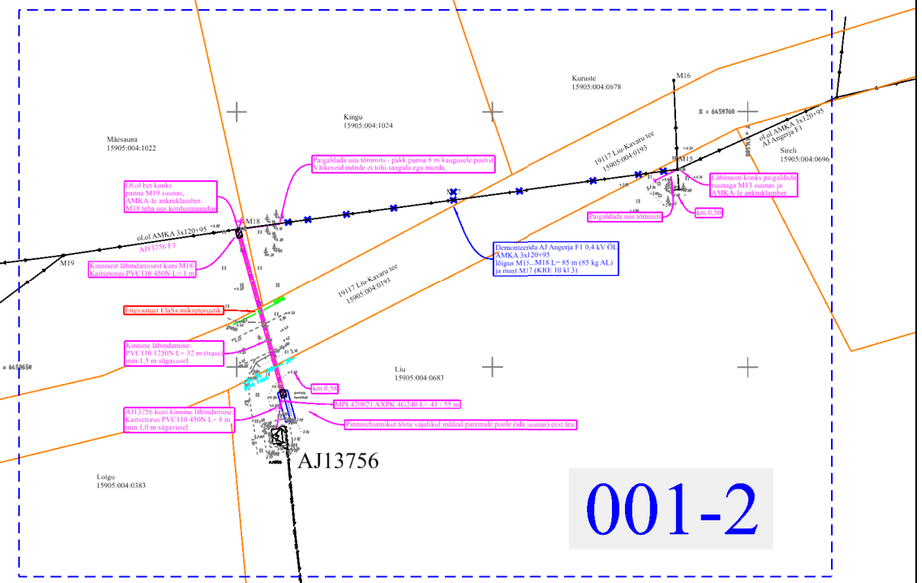

Pot ring teha ainult Kerttu LK223492

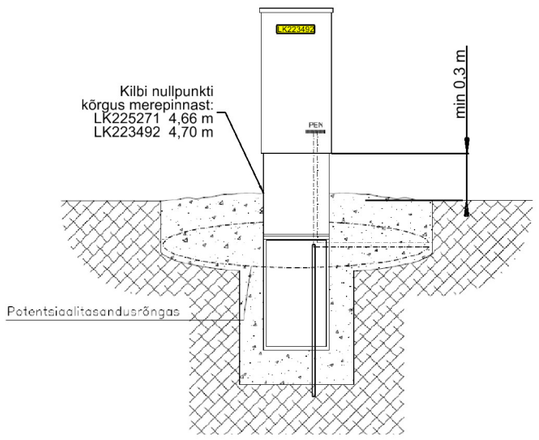

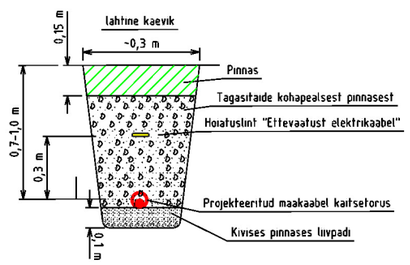

Tehnorajatise nimetus	Rõhtvahekaugus rööpkulgemisel	Püstvahekaugus ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru, drenaaž	1	0,3/0,2[2)]
Gaasitoru kuni 16 bar	1	0,3
Kaugküttetorustiku kanali või torukatte välispind	2/0,5[1)]	0,2
Elektrikaabel kuni 35 kV võrgus[3)]	0,5[5)]	0,3/0,1[4)]
Sidekaabel või -kanalisatsioon	0,5/0,25[4)] [7)]	0,3[3)]/0,1[4)]

[1)] Väikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.
[2)] Kaabel torus. Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest min ±2 m kummalegi poole.
[3)] Sidekaabel mehhaaniliselt kaitstud ristumiskohast 0,3 m mõlemile poole.
[4)] Mõlemad kaablid kaitstud torus (ristumiskl min 2 m kummalegi poole).
[5)] Kui teise kaabli valdaja ei ole Elektrilevi. Kui mõlemi kaabli valdaja on Elektrilevi *või Eesti Energia tütarettevõtted*, lähtuda käesoleva standardi joonisest EE2.4-10.
Energia tütarettevõtted, lähtuda käesoleva standardi joonisest EE2.4-10.
[7)] Kui nii side- kui ka elektrikaablid kuuluvad Eesti Energiale või tema tütarettevõtetele, võib kaugusi vähendada lähtudes sidekaablitele esitatud nõuetest.

Tellija: elektrilevi	Toovõtja: enersense	Aadress: Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev: märts 2024
		Reg nr: 11445550	Too nr: LC0415
Too nimetus: Spordimäe ja Kerttu elamute liitumiste tööprojekt. Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.		Telefon: 5642985	Joon nr: 001-1
		e-mail: ain.talts@enersense.com	Mõõtkava: 1:1200 (A3)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Ain Talts	
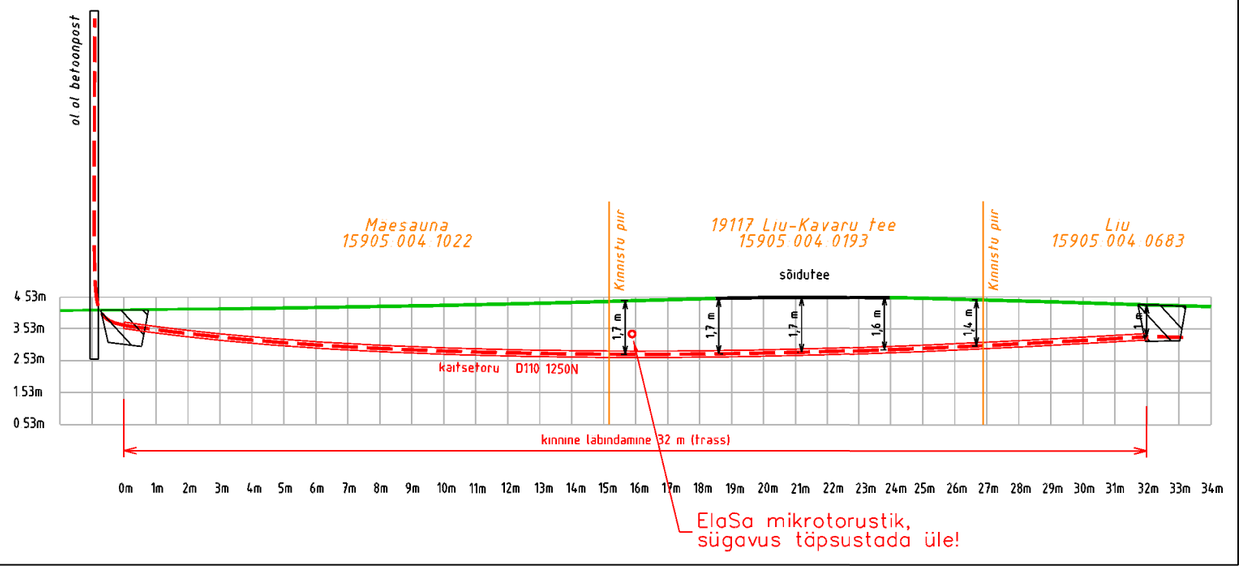
19117 Liu-Kavaru tee 15905:004:0193
kinnine läbindamine km-l 0,58