


ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE PLAAN
Juuliku-Tabasalu tee, 71801:001:1293
Reg 13996102, M1:2000 (A4), leht 1/3

Tingmärgid (vastavalt torude paigutuse joonisele)



Kasutusala
Proj. keskpinge-kaabel
Proj. reservtorud
Proj. sidekaabel
Proj. saatemaandus
Katastriüksuse piir


Kaitsevööndid:

1. Keskpinge-kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
2. Reservtoru kaitsevöönd on 1 m toru äärtest
3. Sidekaabli kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
4. Saatemaanduse kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist

Topi - Pääsküla 20kV ühendus. Jälgimäe küla, Saku vald, Laagri alevik, Saue vald. Tööprojekt. IP3628.

ASENDIPLAANI KOOSTAS:
RAIT VALGMA
STROMTEC OÜ
PROJEKTEERIJAL
+372 5855 9845
RAIT@STROMTEC.EE
KUUPÄEV 02.07.2024


Torude paigutus

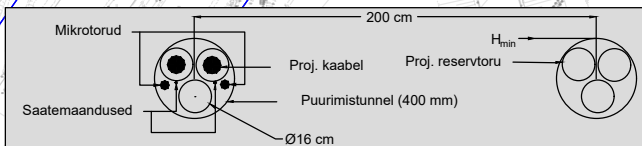

leht 2

leht 3

| Jrk nr. | IKÕ ala Pos nr. (plaanil) | Kinnistu registriosas number | Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve: | Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km.) | Ala pindala ruutmeetrites m2 |
|---------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Pos 1 | 13996102 | 71801:001:1293; Juuliku-Tabasalu tee; transpordimaa | - | 936 |

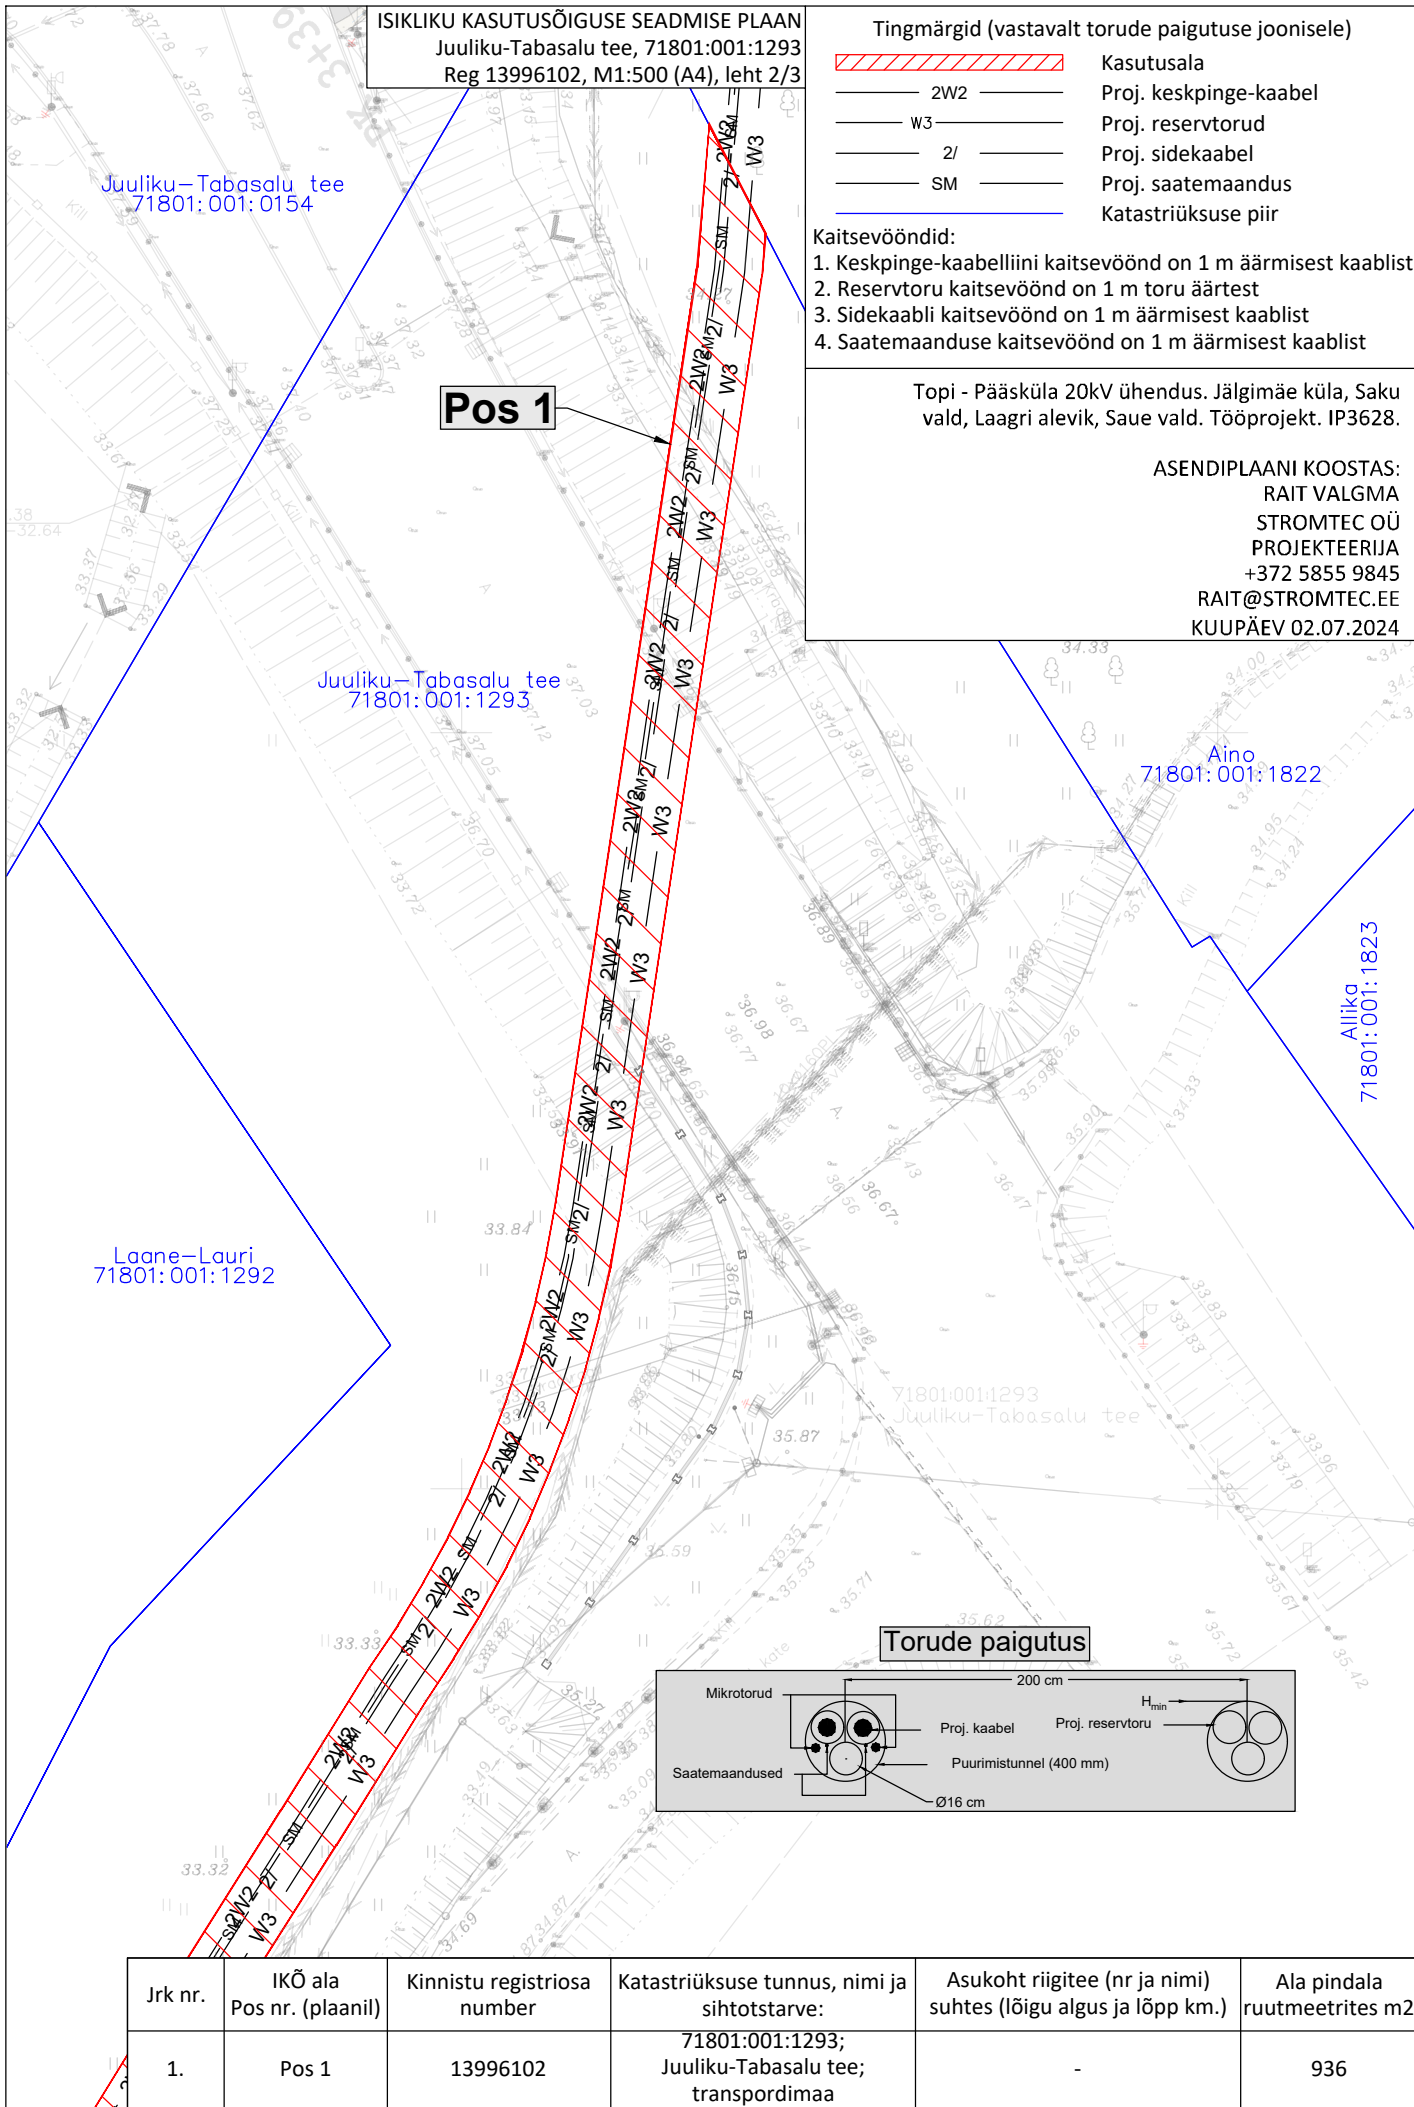

| Jrk nr. | IKÕ ala Pos nr. (plaanil) | Kinnistu registriosa number | Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve: | Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km.) | Ala pindala ruutmeetrites m2 |
|---------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Pos 1 | 13996102 | 71801:001:1293; Juuliku-Tabasalu tee; transpordimaa | - | 936 |

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE PLAAN
Juuliku-Tabasalu tee, 71801:001:1293
Reg 13996102, M1:500 (A4), leht 3/3

Tingmärgid (vastavalt torude paigutuse joonisele)

| | |
|--|------------------------|
| | Kasutusala |
| | Proj. keskpinge-kaabel |
| | Proj. reservtorud |
| | Proj. sidekaabel |
| | Proj. saatemaandus |
| | Katastriüksuse piir |

Kaitsevööndid:


1. Keskpinge-kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
2. Reservtoru kaitsevöönd on 1 m toru äärtest
3. Sidekaabli kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
4. Saatemaanduse kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist

Topi - Pääsküla 20kV ühendus. Jälgimäe küla, Saku vald, Laagri alevik, Saue vald. Tööprojekt. IP3628.

ASENDIPLAANI KOOSTAS:
RAIT VALGMA
STROMTEC OÜ
PROJEKTEERIJAL
+372 5855 9845
RAIT@STROMTEC.EE
KUUPÄEV 02.07.2024

Laane-Lauri
71801:001:1292

Torude paigutus

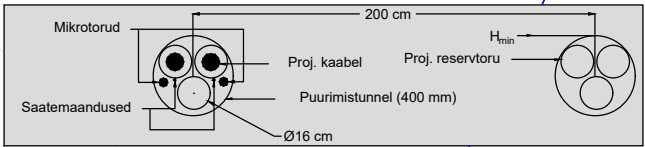

Pos 1

Ubinga
71801:001:0411

71801:001:0411
Ubinga

Juuliku-Tabasalu tee
71801:001:1293

| Jrk nr. | IKÕ ala Pos nr. (plaanil) | Kinnistu registriosas number | Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve: | Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km.) | Ala pindala ruutmeetrites m2 |
|---------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Pos 1 | 13996102 | 71801:001:1293; Juuliku-Tabasalu tee; transpordimaa | - | 936 |