
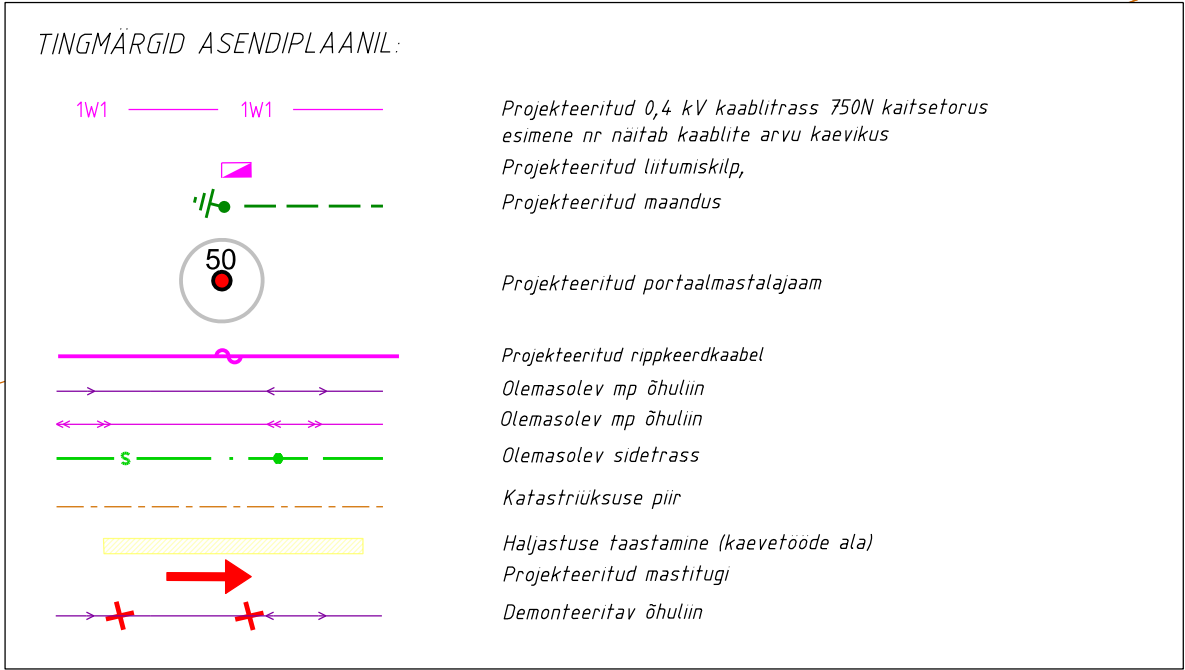


- Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OU poolt väljastatud projekteerimisülesandele
 2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
 3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
 4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
 5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
- Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikuga ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

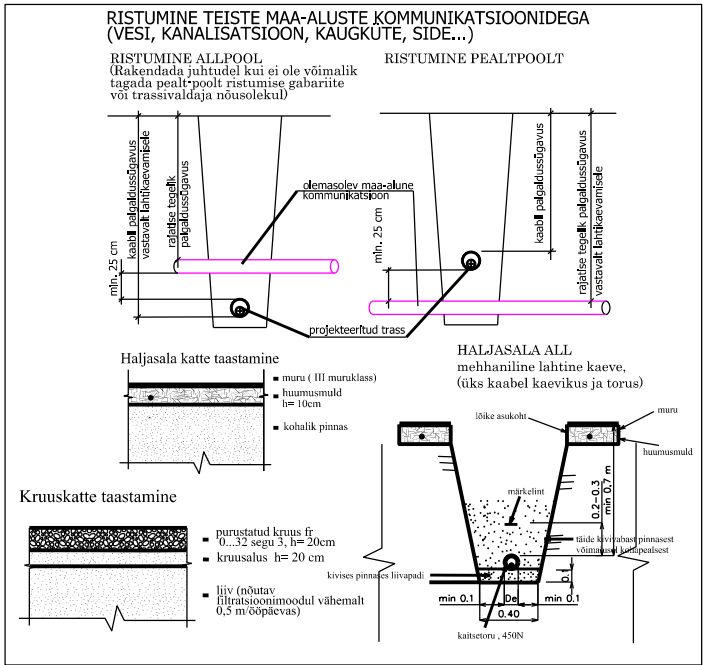

Projekteeritud masti kilp LK240749

Kilbi ukse avanemissuund teostada ida suunas.

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6484112.08
Y = 599654.04

Demonteerida MP õhuliin mast 4 ja hoone vahelt

Taastada kliendi ühendused

Paigaldada mast 5-le maandus

Paigaldada mast 3-le maandus

54502.003.0145
Nõmme

54502.003.0010
Laane

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päävalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 10.03.2026
			MTR: TEL002388		Töö nr: 26-10
			Reg nr: 12688881		Joon nr: 001
			Telefon: +372 56 890 611		Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:		Aimla:(Võhma) F2 PJ asendamine. IP8013		e-mail: Andres.Koppel@stromtec.ee	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Projekteerija: Andres Koppel	
				Kontrollis: Jaanus Kaldoja	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

1W1 ——— 1W1 ———



Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus
esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
Projekteeritud liitumiskilp,
Projekteeritud maandus

Projekteeritud portaalmastalajaam

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev sidetrass

Katastrirüksuse piir

Haljastuse taastamine (kaevetoode ala)

Projekteeritud mastitugi

Demonteeritav õhuliin

54502.003.0062
Kungla




Vahetada välja vana betoonmast 198 uue puitmasti
(11m KREO kl.4) vastu.Paigaldada uuele mastalajaamale tugi (12m KREO kl.3).
Tunnus jääb M198
Paigaldada uus mastalajaam AJ27128 trafoga 50 kVA (21(15,75)/0,41)

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESTI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusoleku)

RISTUMINE PEALPOOLT

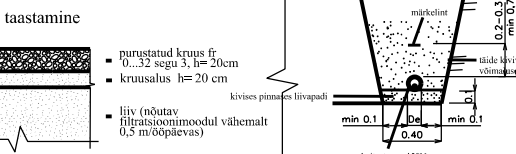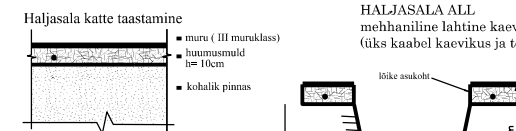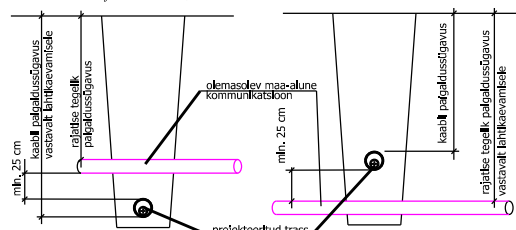

Haljastuse taastamine ca 94m2

Demonteeritav olemas olev KPT alajaam.
Olemasolev mõttesüsteem tõsta ümber uude
mastalajaama AJ27128

Demonteerida KP mast 1 koos toega

Demonteerida KPT alajaama ja
uue AJ27128 vaheline vaheline
KP kaabel L=35m

Demonteerida KPT alajaama ja
mastide vaheline KP kaabel.
L=8m

54502.003.0102
24120 Jaska-Aimla tee

Ühendada kokku olemas oleva fiidri F4 all
olevad ühendused, uuele mastalajaamast
(AJ27128) tulevatele fiidritele F2

Demonteerida olemas olev fiider F4 (alumise
juhe) kuni mastini 4 ja viia tarbijad üle uuest
mast alajaamast (AJ27128) tulevatele uuele
fiidritele F2

Ühendada kokku olemas oleva fiidri F4 all
olevad ühendused, uuele mastalajaamast
(AJ27128) tulevatele fiidritele F2

Muuta õhuliinil tähistus, fiider F3 saab nüüd
tähistuse F2

Paigaldada mast 1-le maandus

Projekteeritud
AXPK 4x120
AJ27128 F2- Mast M1
MPL446203,
L= 7+43+10m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 110 750N kaitsetorus
L=43m

Projekteeritud
AXPK 4x120
AJ27128 F1 - Mast M1
MPL446202,
L= 7+46+10m
Paigaldussügavus 0.7m
PVC 110 750N kaitsetorus
L=46m

Paigaldada mast 1-le maandus

Asendada MP õhuliini paljasjuhtmete visangud
M1-M5 AMKA.3x70+95 vastu L=191m
Taastada klientide toited

Paigaldada mast 2-le maandus

Asendada MP õhuliini paljasjuhtmete visangud
M1-M16 AMKA 3x70+95 vastu L=419m
Taastada klientide toited


Taastada kliendi ühendused
Asendada MP õhuliini paljasjuhtmete visangud
M5-M6 AMKA 3x70+95 vastu L=30m
Taastada klientide toited

Asendada MP õhuliini paljasjuhtmete visangud
M4-M7 AMKA 3x70+95 vastu L=57m
Taastada klientide toited

Paigaldada mast 5-le maandus


Paigaldada mast 4-le maandus

Õhuliini rippe joonis

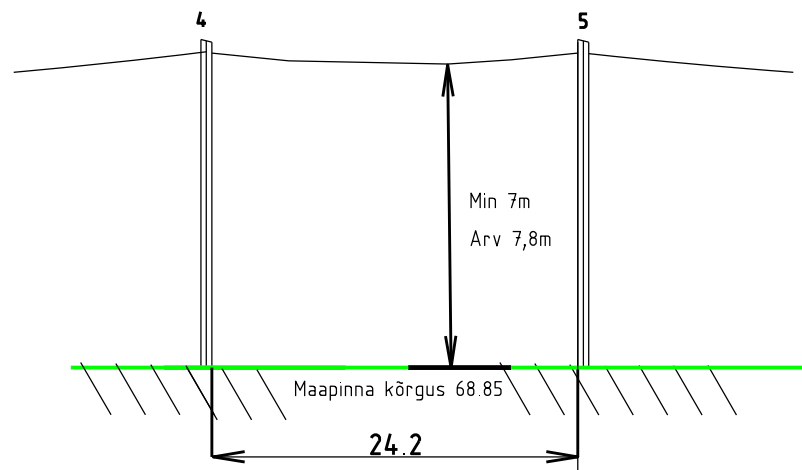

Madalpinge õhuliini paigaldamine. Ristumine
24120 Jaska-Aimla tee
km 9.33


- Märkused:
- Projekt on teostatud digitaliseeritud alugaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele.
 - Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatahtsuse nõudeid.
 - Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
 - Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukoht looduses maha märkida.
 - Maakabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
 - Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
 - Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

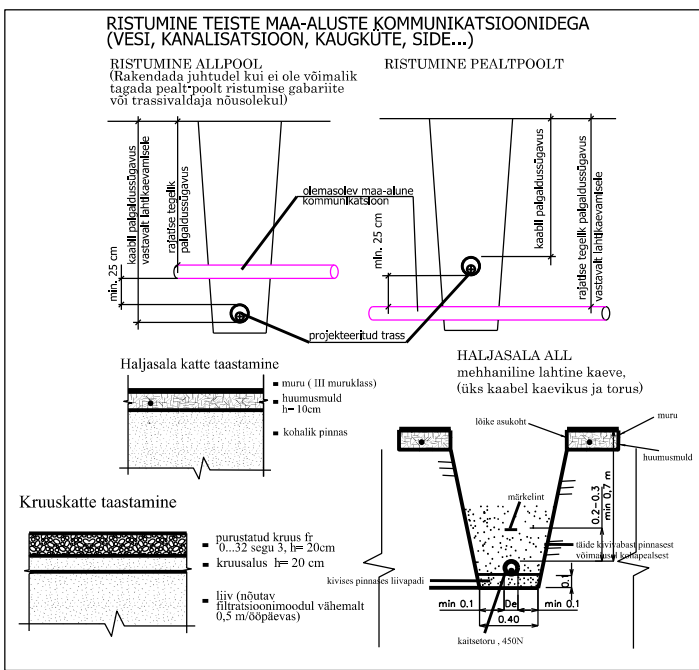

TINGMARGID ASENDIPLAANIL:

- 1w1 1w1
- 50
- Projekteeritud 0,4 kV kaabitrass 750N kaitsetorus
esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
Projekteeritud lühimiskiig, Projekteeritud maandus
- Projekteeritud portaalmastlajaam
- Projekteeritud rippeerdkaabel
Olemasolev mp õhulin
Olemasolev mp õhulin
Olemasolev sidefrass
Kafastriuksuse pür
- Hajastuse taastamine (kaevetööde ala)
Projekteeritud mastihugi
Demonteeritav õhulin

Õhuliini rippe joonis

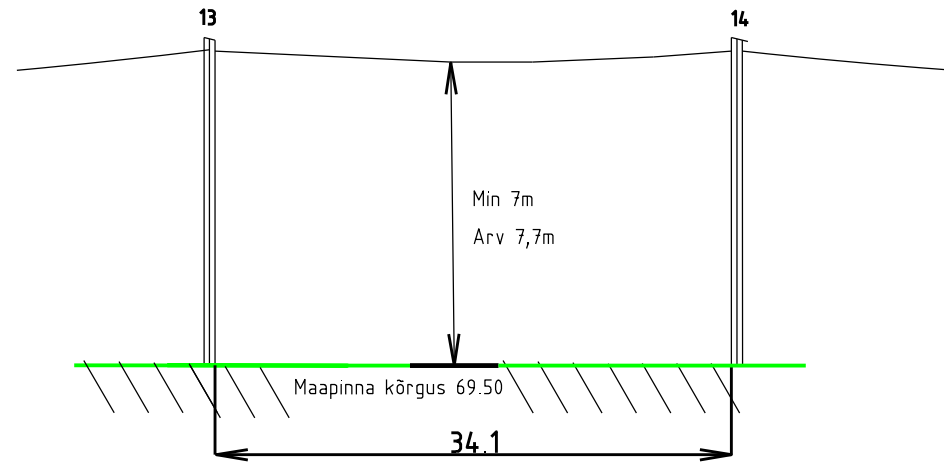

Madalpinge õhuliini paigaldamine. Ristumine
24120 Jaska-Aimla tee
km 9.59

Tellijä:	Elektrilevi OÜ	Address:	Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev:	10.03.2026
Töö nimetus:	Aimla:(Võhma) F2 PJ asendamine. IP8013	Reg nr:	12688881	Töö nr:	26-10
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon:	+372 56 890 611	Joon nr:	003
		e-mail:	Andres.Koppel@stromtec.ee	Mõõtkava:	M1:500 A1
		Projekteerija:	Andres Koppel		
		Kontrolli:	Jaanus Kalsoja		

