VEETORUSTIKU PIKIPROFIIL

HOR. M1:500
VERT. M1:100

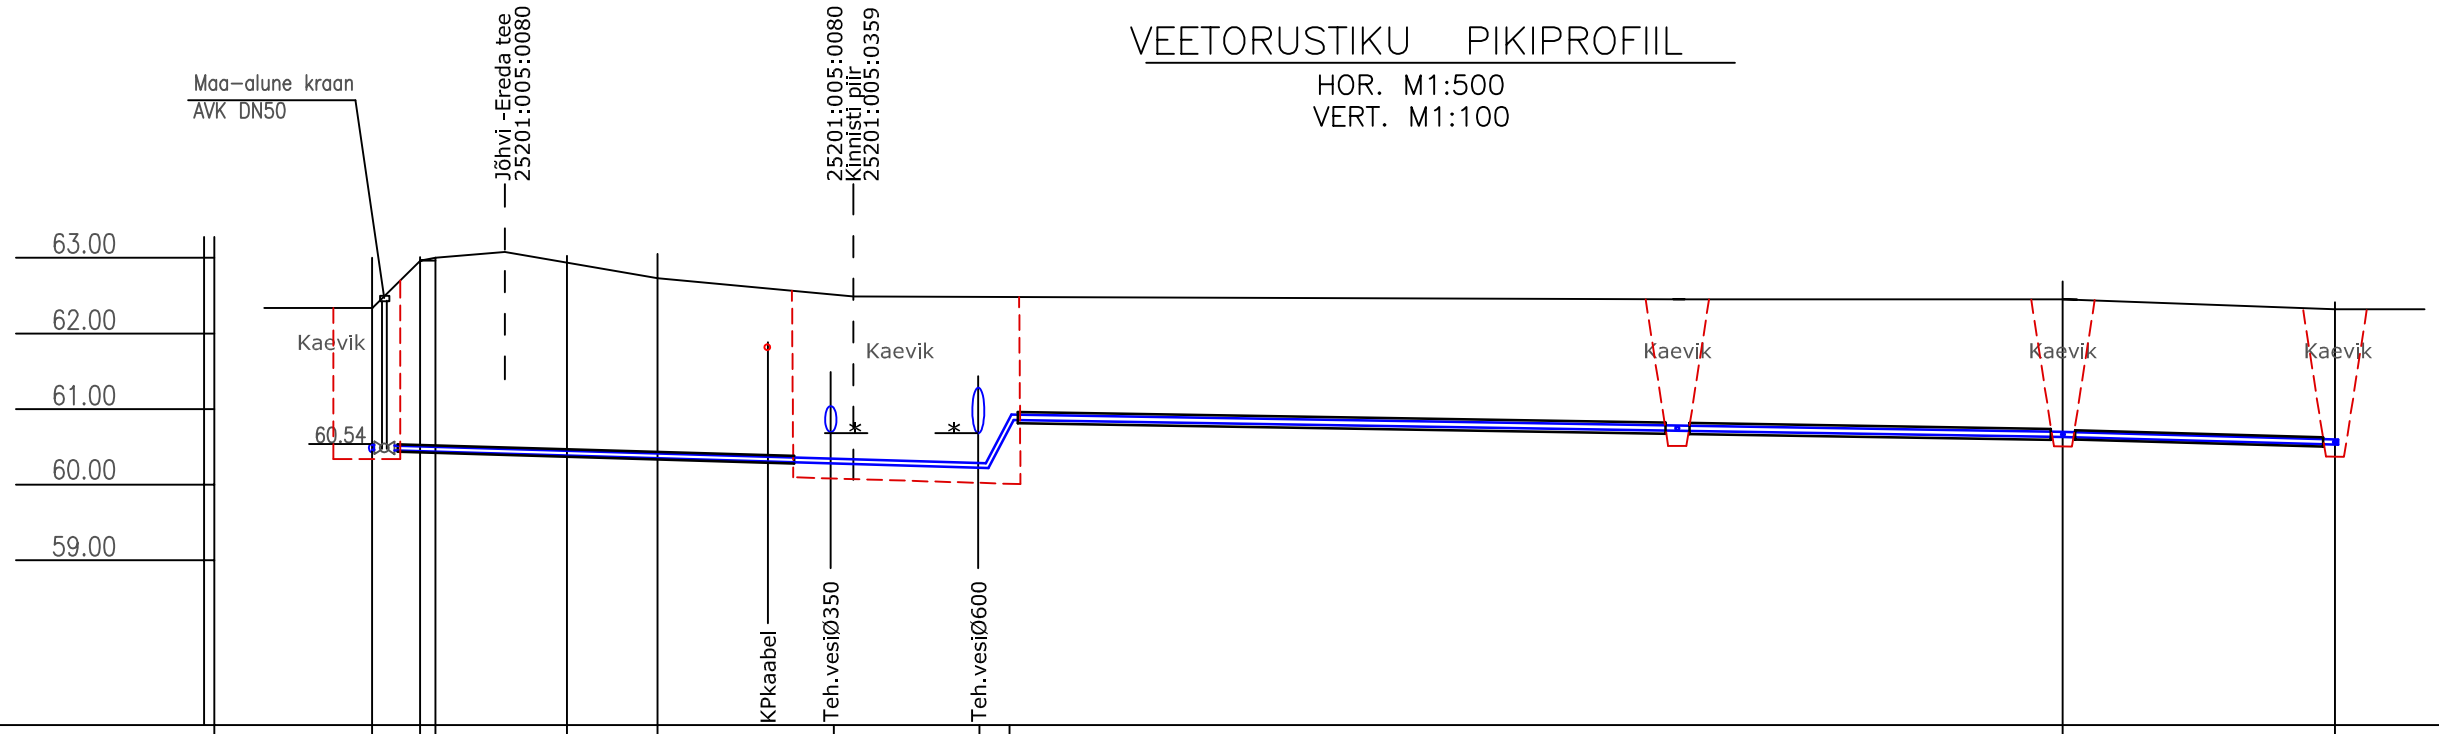

OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUSMÄRK (m)	62.34	62.80	63.08			62.38	62.45	62.45	62.35	
KÕRGUS PROJEKTEERITUD TORU PEALE (m)	60.54*	60.51			60.30*	60.30*	60.68	60.65	60.62	60.55
TORU LÄBIMÕÕT (mm) ja MATERJAL	PE–veetoru PN 10 ø63x3,8									
TORUSTIKU ALUS/KÄTE	alla 150mm liivapadi, peale 350mm liivatäide									
KALLE / PIKKUS (m)	i=0.008 29,0				i=0.00 10,0	2,0	87,0			i=0.0015
VAHEKAUGUS (m)	29,0				10,0	2,0	43,5	25,5	18,0	
SKEEM	Veetoru Ø100 malm ol.ol. DN50 V1 V1 V1 Hülss D100 l=25,5m V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 Pime MK–1 MK–2 MK–3									
PUNKTIDE TÄHIS	MS–1				1		SÕLM2	SÕLM3	SÕLM4	

KPkaabel
Teh.vesiØ300
Teh.vesiØ300

MÄRKUS

1. Enne kaevatööde algust kutsuda kohale ristuvate ja lahenduses asuvate tehnovõrkude esindajad ja täpsustada olemasolevate insenerivõrkude asukoht ja sügavus

TINGMÄRGID

V1 — V1 projekteeritav ühisveevärgi torustik

* kõrgus täpsustada

TÖÖ:	PÄRNA KINNISTU DP ALA LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGIGA	TÖÖ nr.:	P–52–23
AADRESSID:	13101Jõhvi–Ereda tee, Kaasiku tee T2, Jõhvi vald, Ida–Viru maakond, Jõhvi vald, Pauliku küla, Toominga (25101:001:0524),Remmelga (25101:001:0525), Pärna(25101:001:0523)	STAAD.	MÕÕT / LEHT
TELLIJA:	KINNISTU OMANIK:	PP	VKV–02
Projekteerija: N.Krasilnikova	allkirjastatud digitaalselt 11.08.2023	JOONIS: VEETORUSTIKU PIKIPROFIIL	
		FAIL: P5223_PP_VKV–5–02_veetorustik–pikiprofiil	
		TEOSTAJA: AKVILON PROJEKT OÜ reg. nr. 12113131 MTR EEP 002186 tel.55 68 14 34	