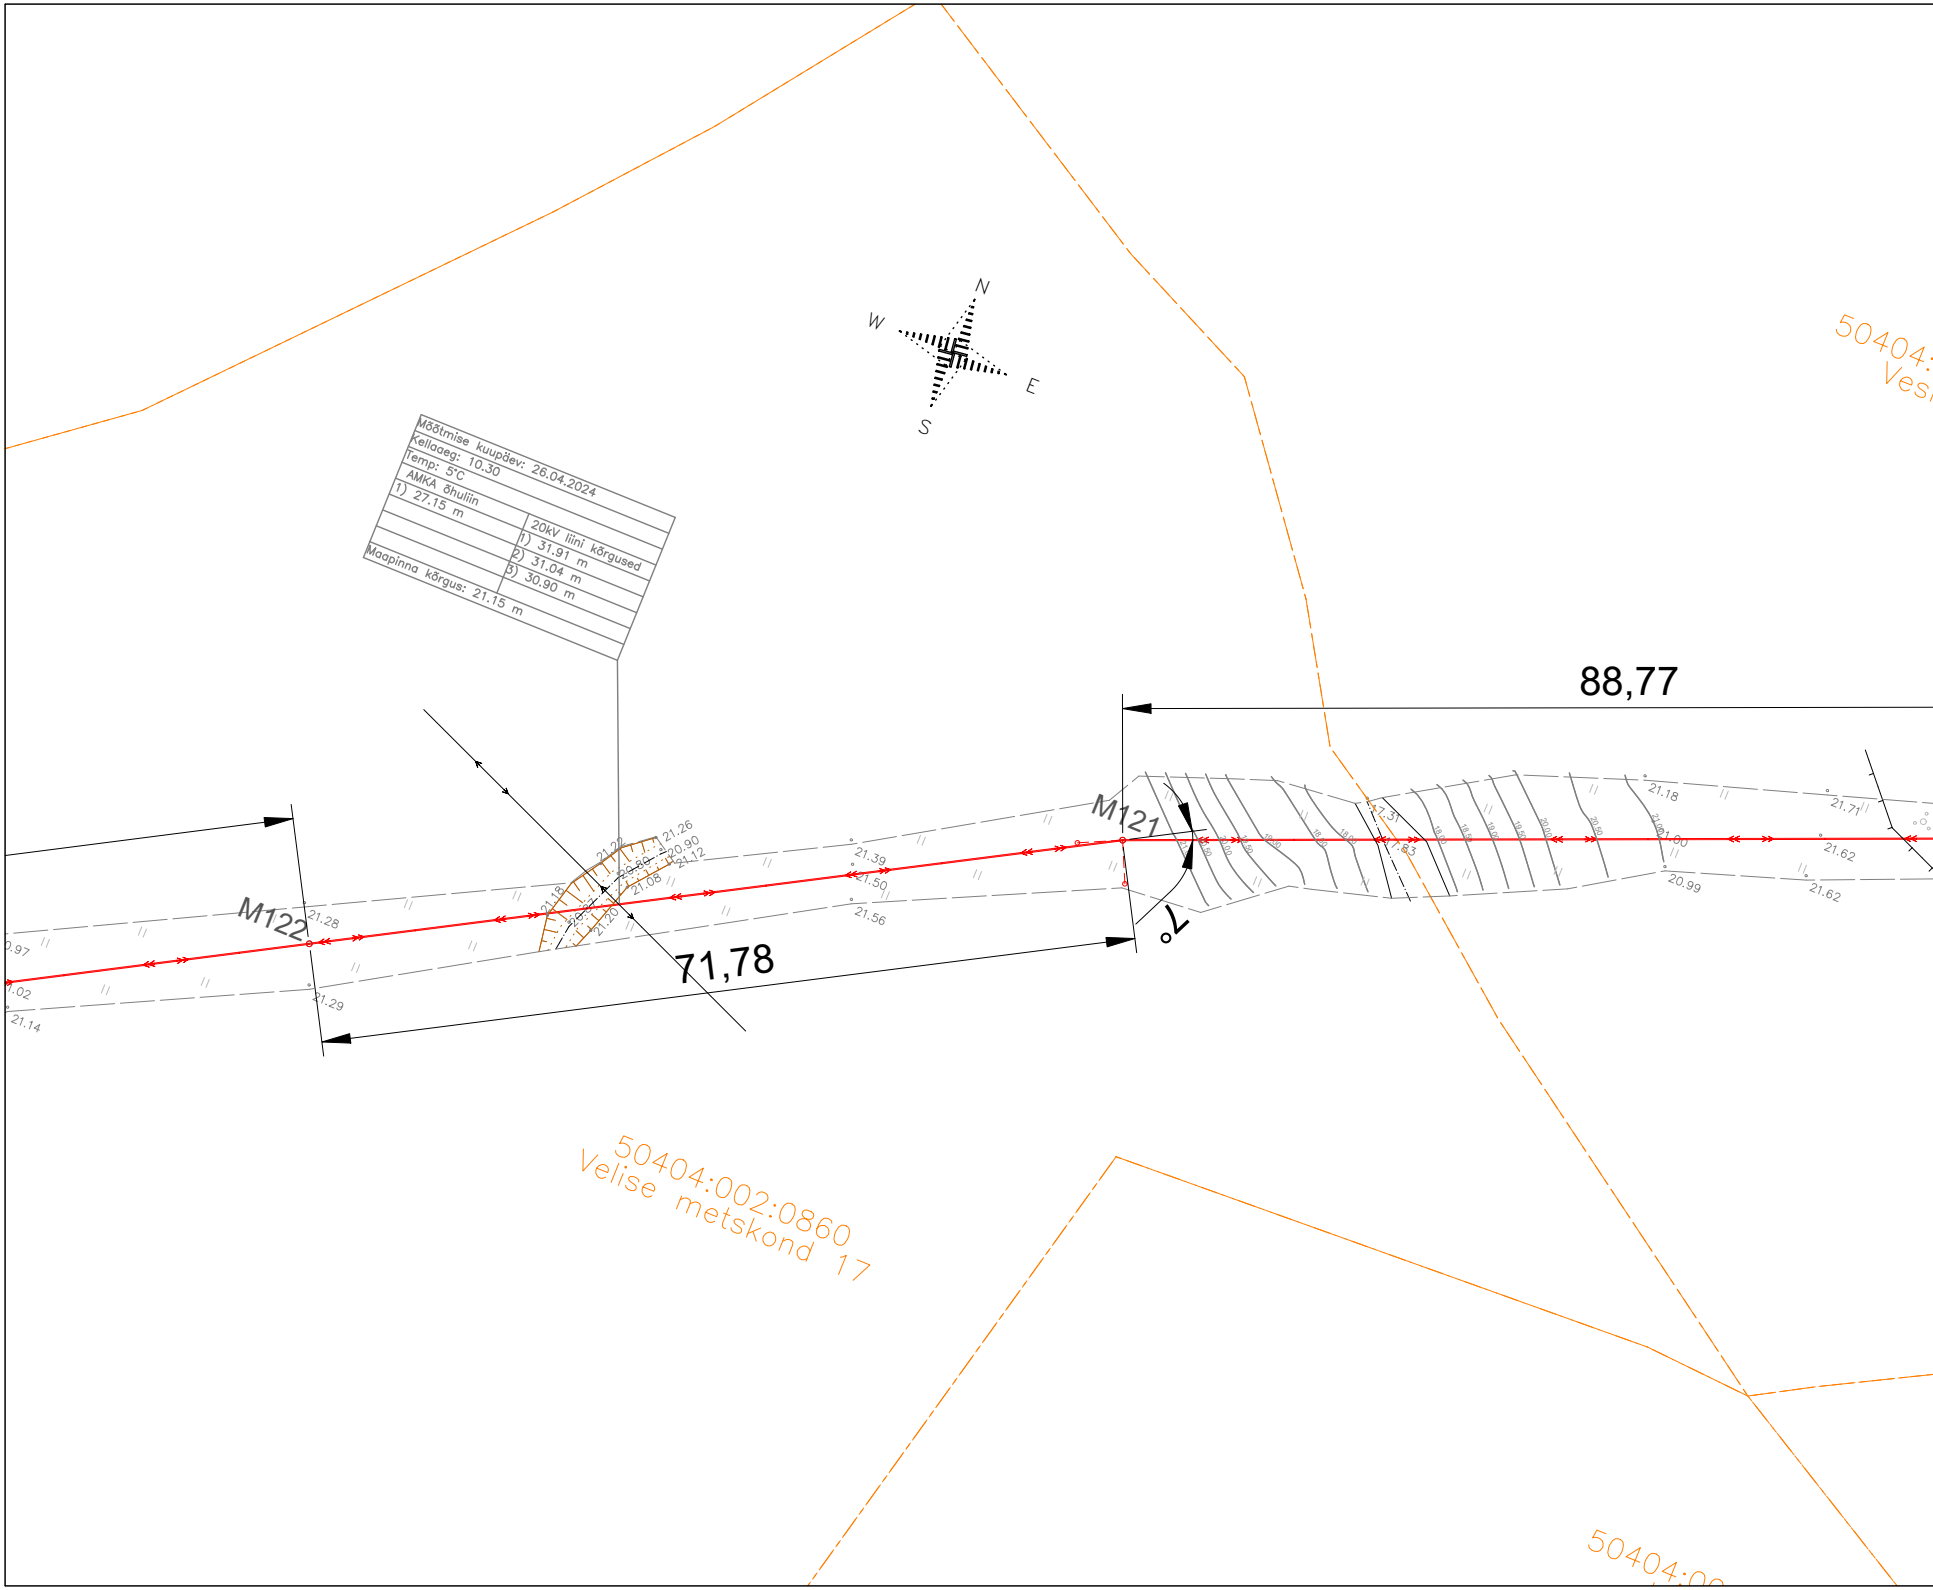
N
W
E
S
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 10.30
Temp: 5°C
AMKA õhuliin
1) 27.15 m
20kV liini kõrgused
1) 31.91 m
2) 31.04 m
3) 30.90 m
Maapinna kõrgus: 21.15 m
88,77
71,78
M122
M121
7°
21.28
21.29
21.14
.97
.02
21.18
21.22
21.26
20.90
21.12
20.80
20.87
21.08
21.20
21.39
21.50
21.56
17.31
17.83
21.18
21.71
21.00
21.62
21.62
20.99
20.50
20.00
19.50
19.00
18.50
18.00
50404:002:0860
Velise metskond 17
50404:
Ves
50404:00

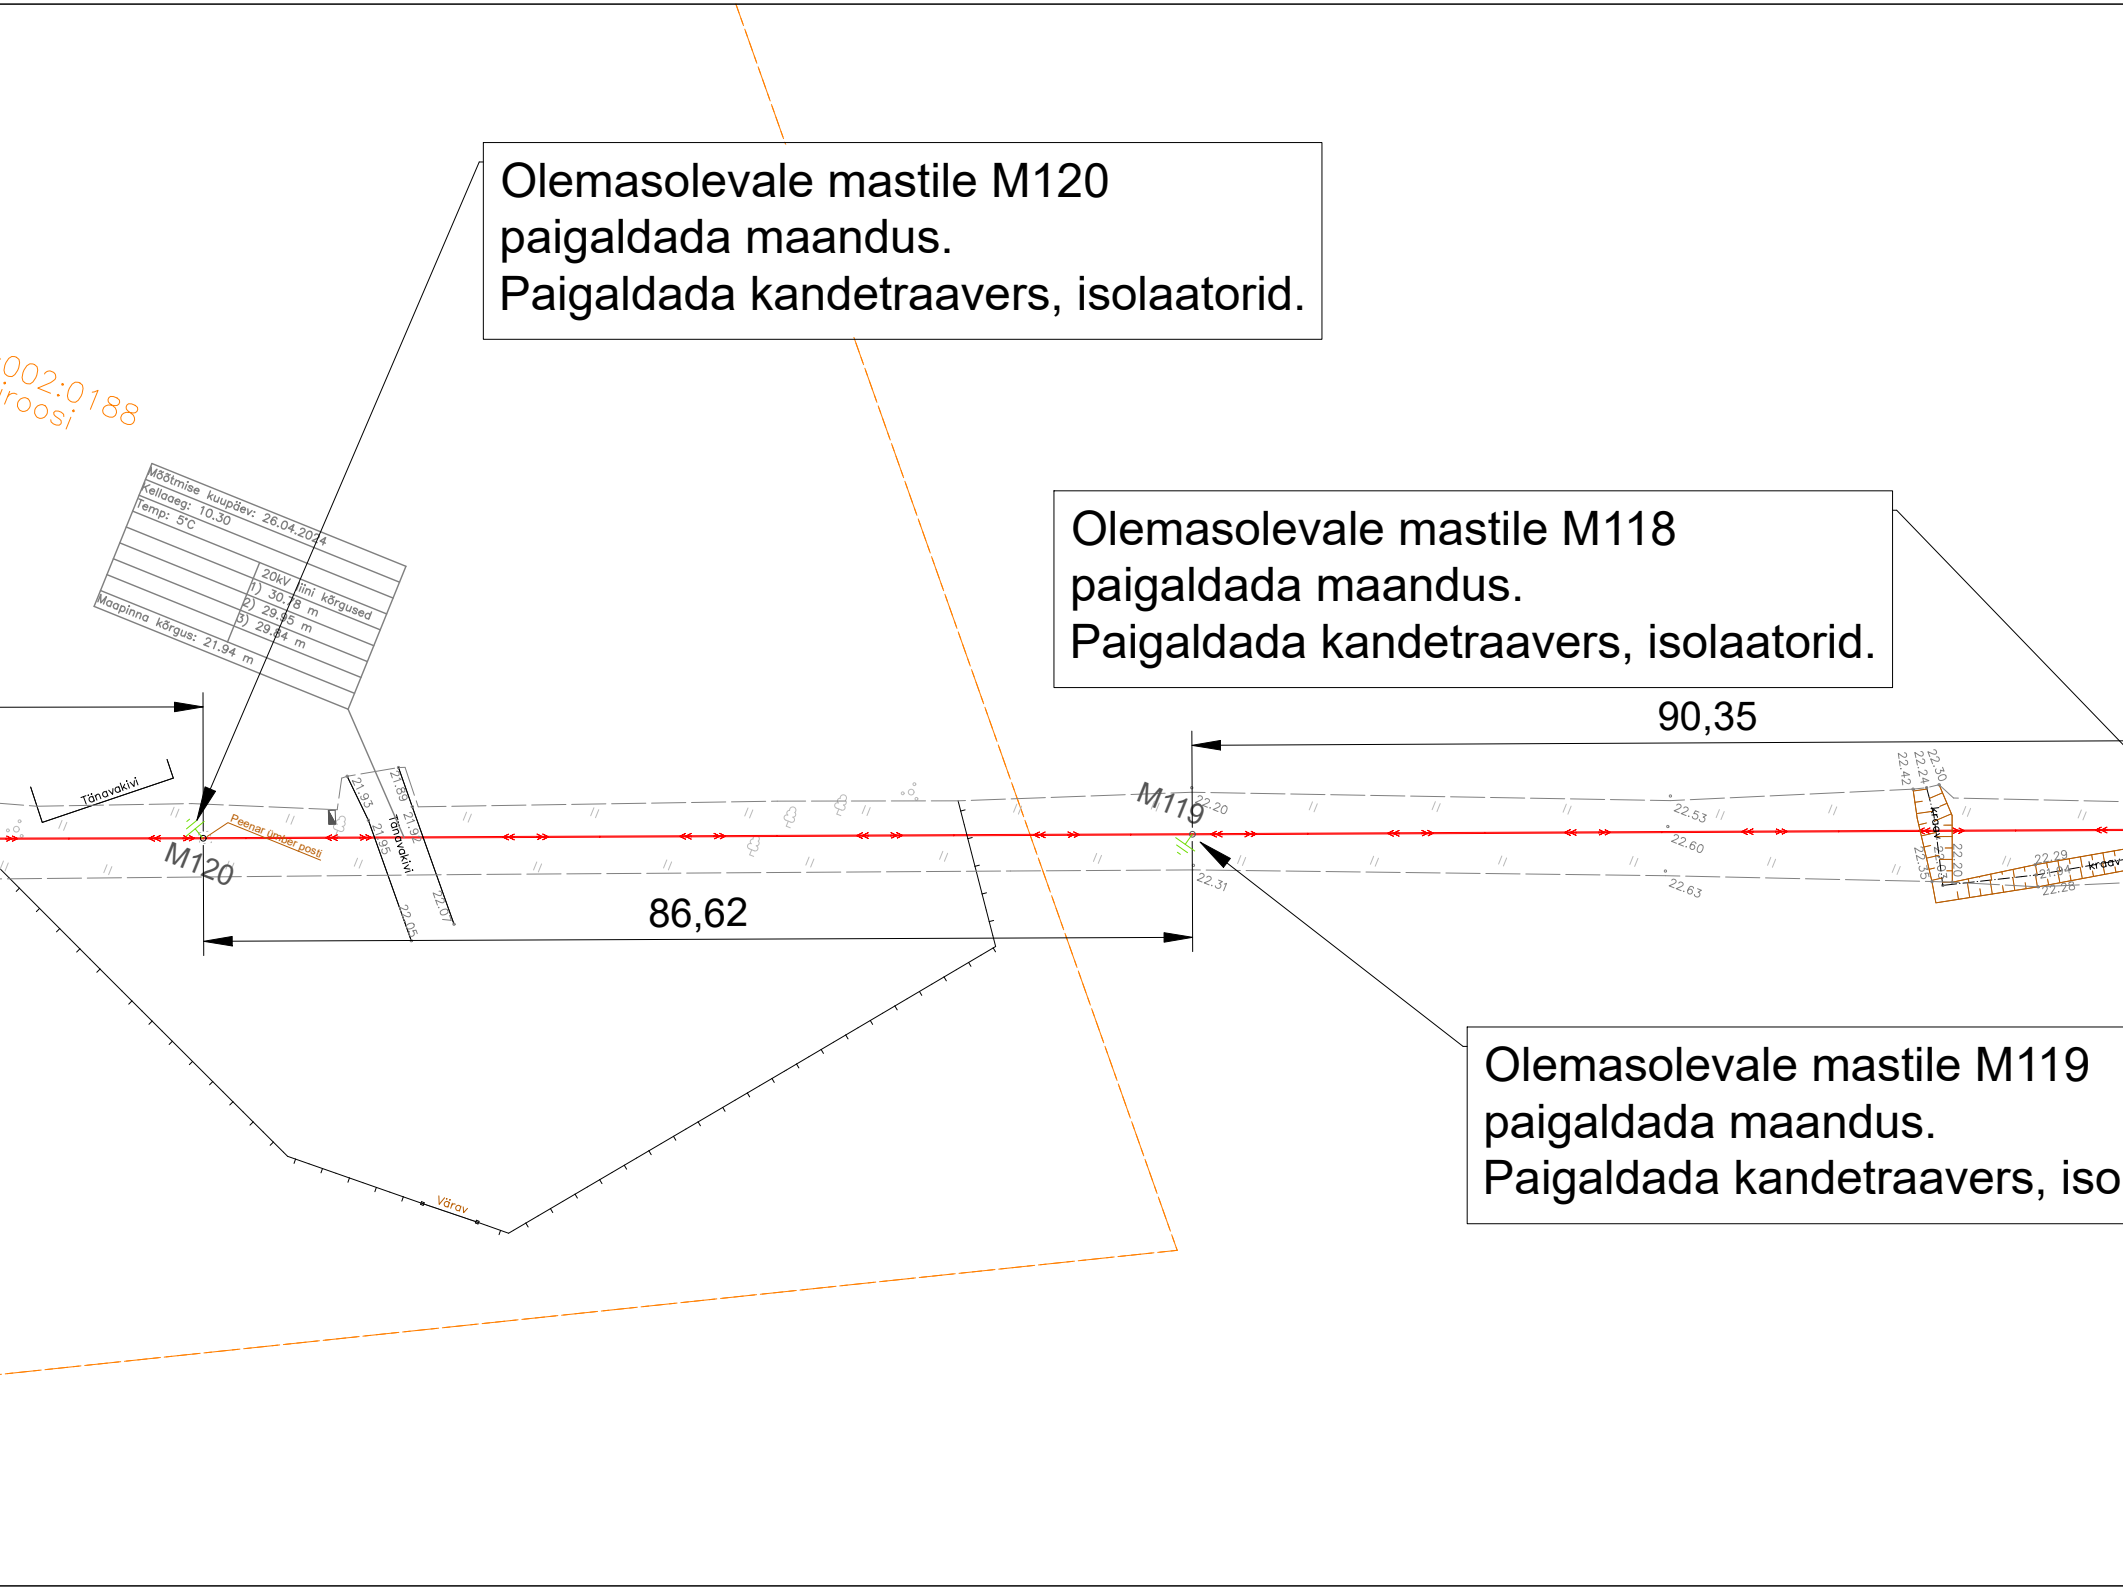
002:0188
iroosi
Tänavakivi
M120
Peenar ümber posti
Tänavakivi
21.93
21.89
21.95
21.92
22.07
22.05
86,62
90,35
M119
22.20
22.31
22.53
22.60
22.63
Kraav
Kraav
Värav

Olemasolevale mastile M120
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M118
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M119
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, iso

Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 10.30
Temp: 5°C
20kV liini kõrgused
1) 30.78 m
2) 29.95 m
3) 29.84 m
Maapinna kõrgus: 21.94 m

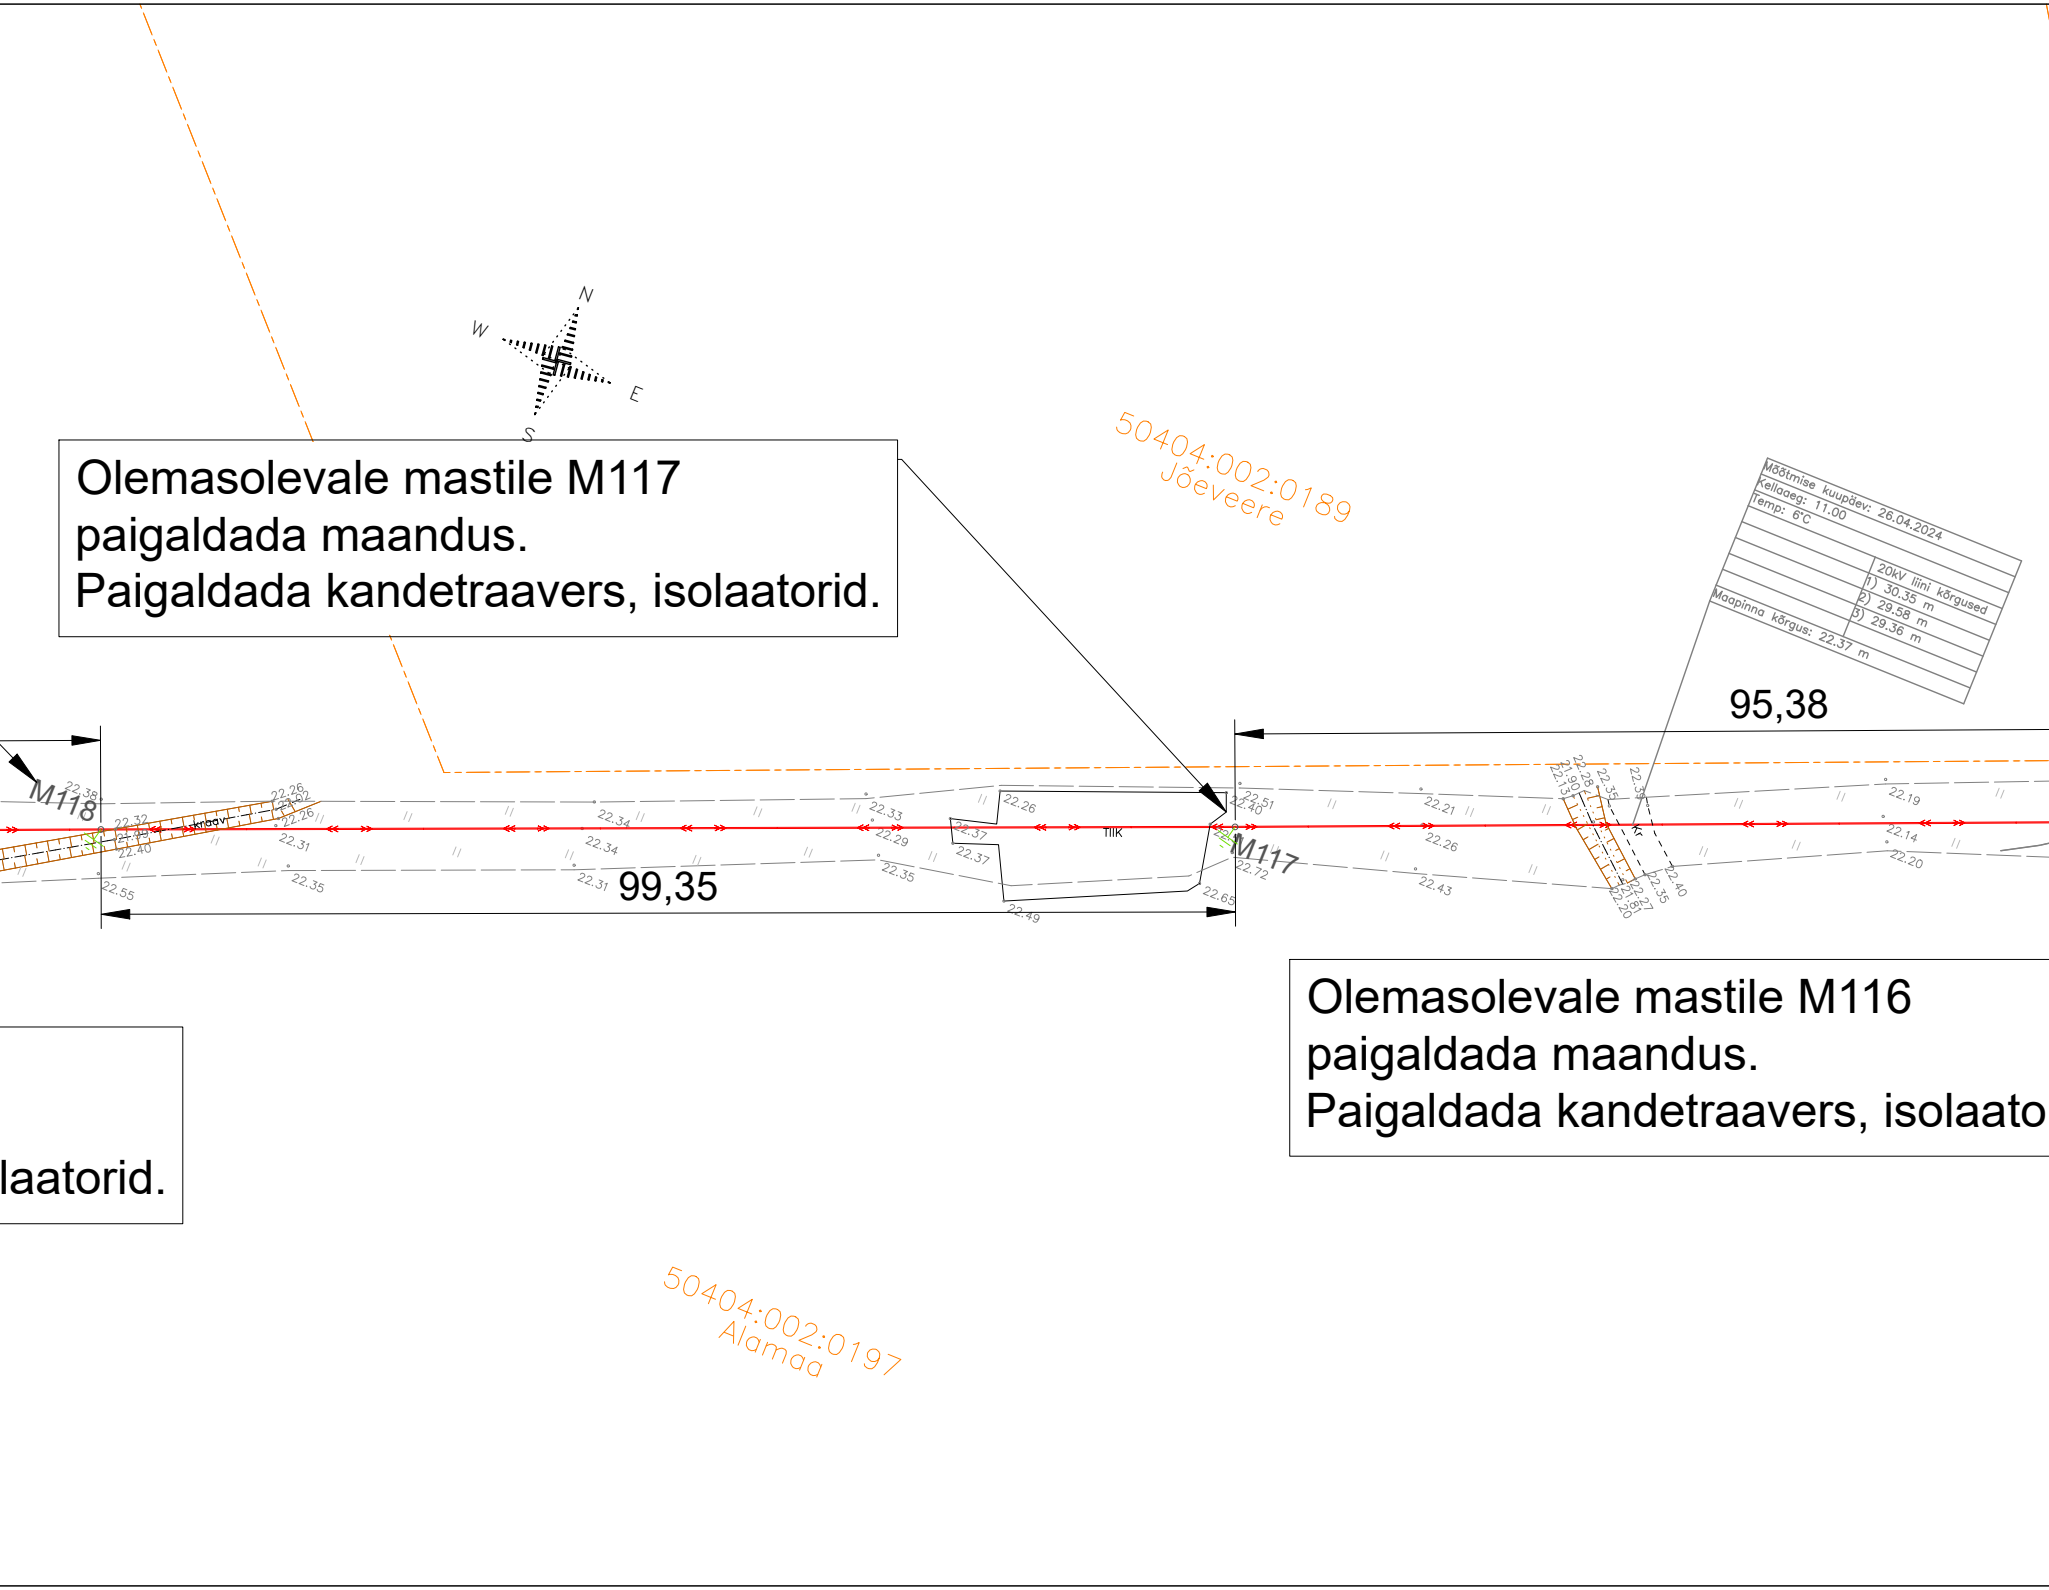
N
W
E
S
50404:002:0189
Jõeveere
50404:002:0197
Alamaa
M118
M117
kraav
Tilk
Kr
99,35
95,38
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 11.00
Temp: 6°C
20kV liini kõrgused
1) 30.35 m
2) 29.58 m
3) 29.36 m
Maapinna kõrgus: 22.37 m
22.38
22.55
22.32
22.40
22.26
22.31
22.35
22.34
22.34
22.31
22.33
22.29
22.35
22.26
22.37
22.37
22.49
22.51
22.40
22.72
22.65
22.21
22.26
22.43
22.19
22.14
22.20
22.35
22.40

Olemasolevale mastile M117
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M116
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaato

laatorid.

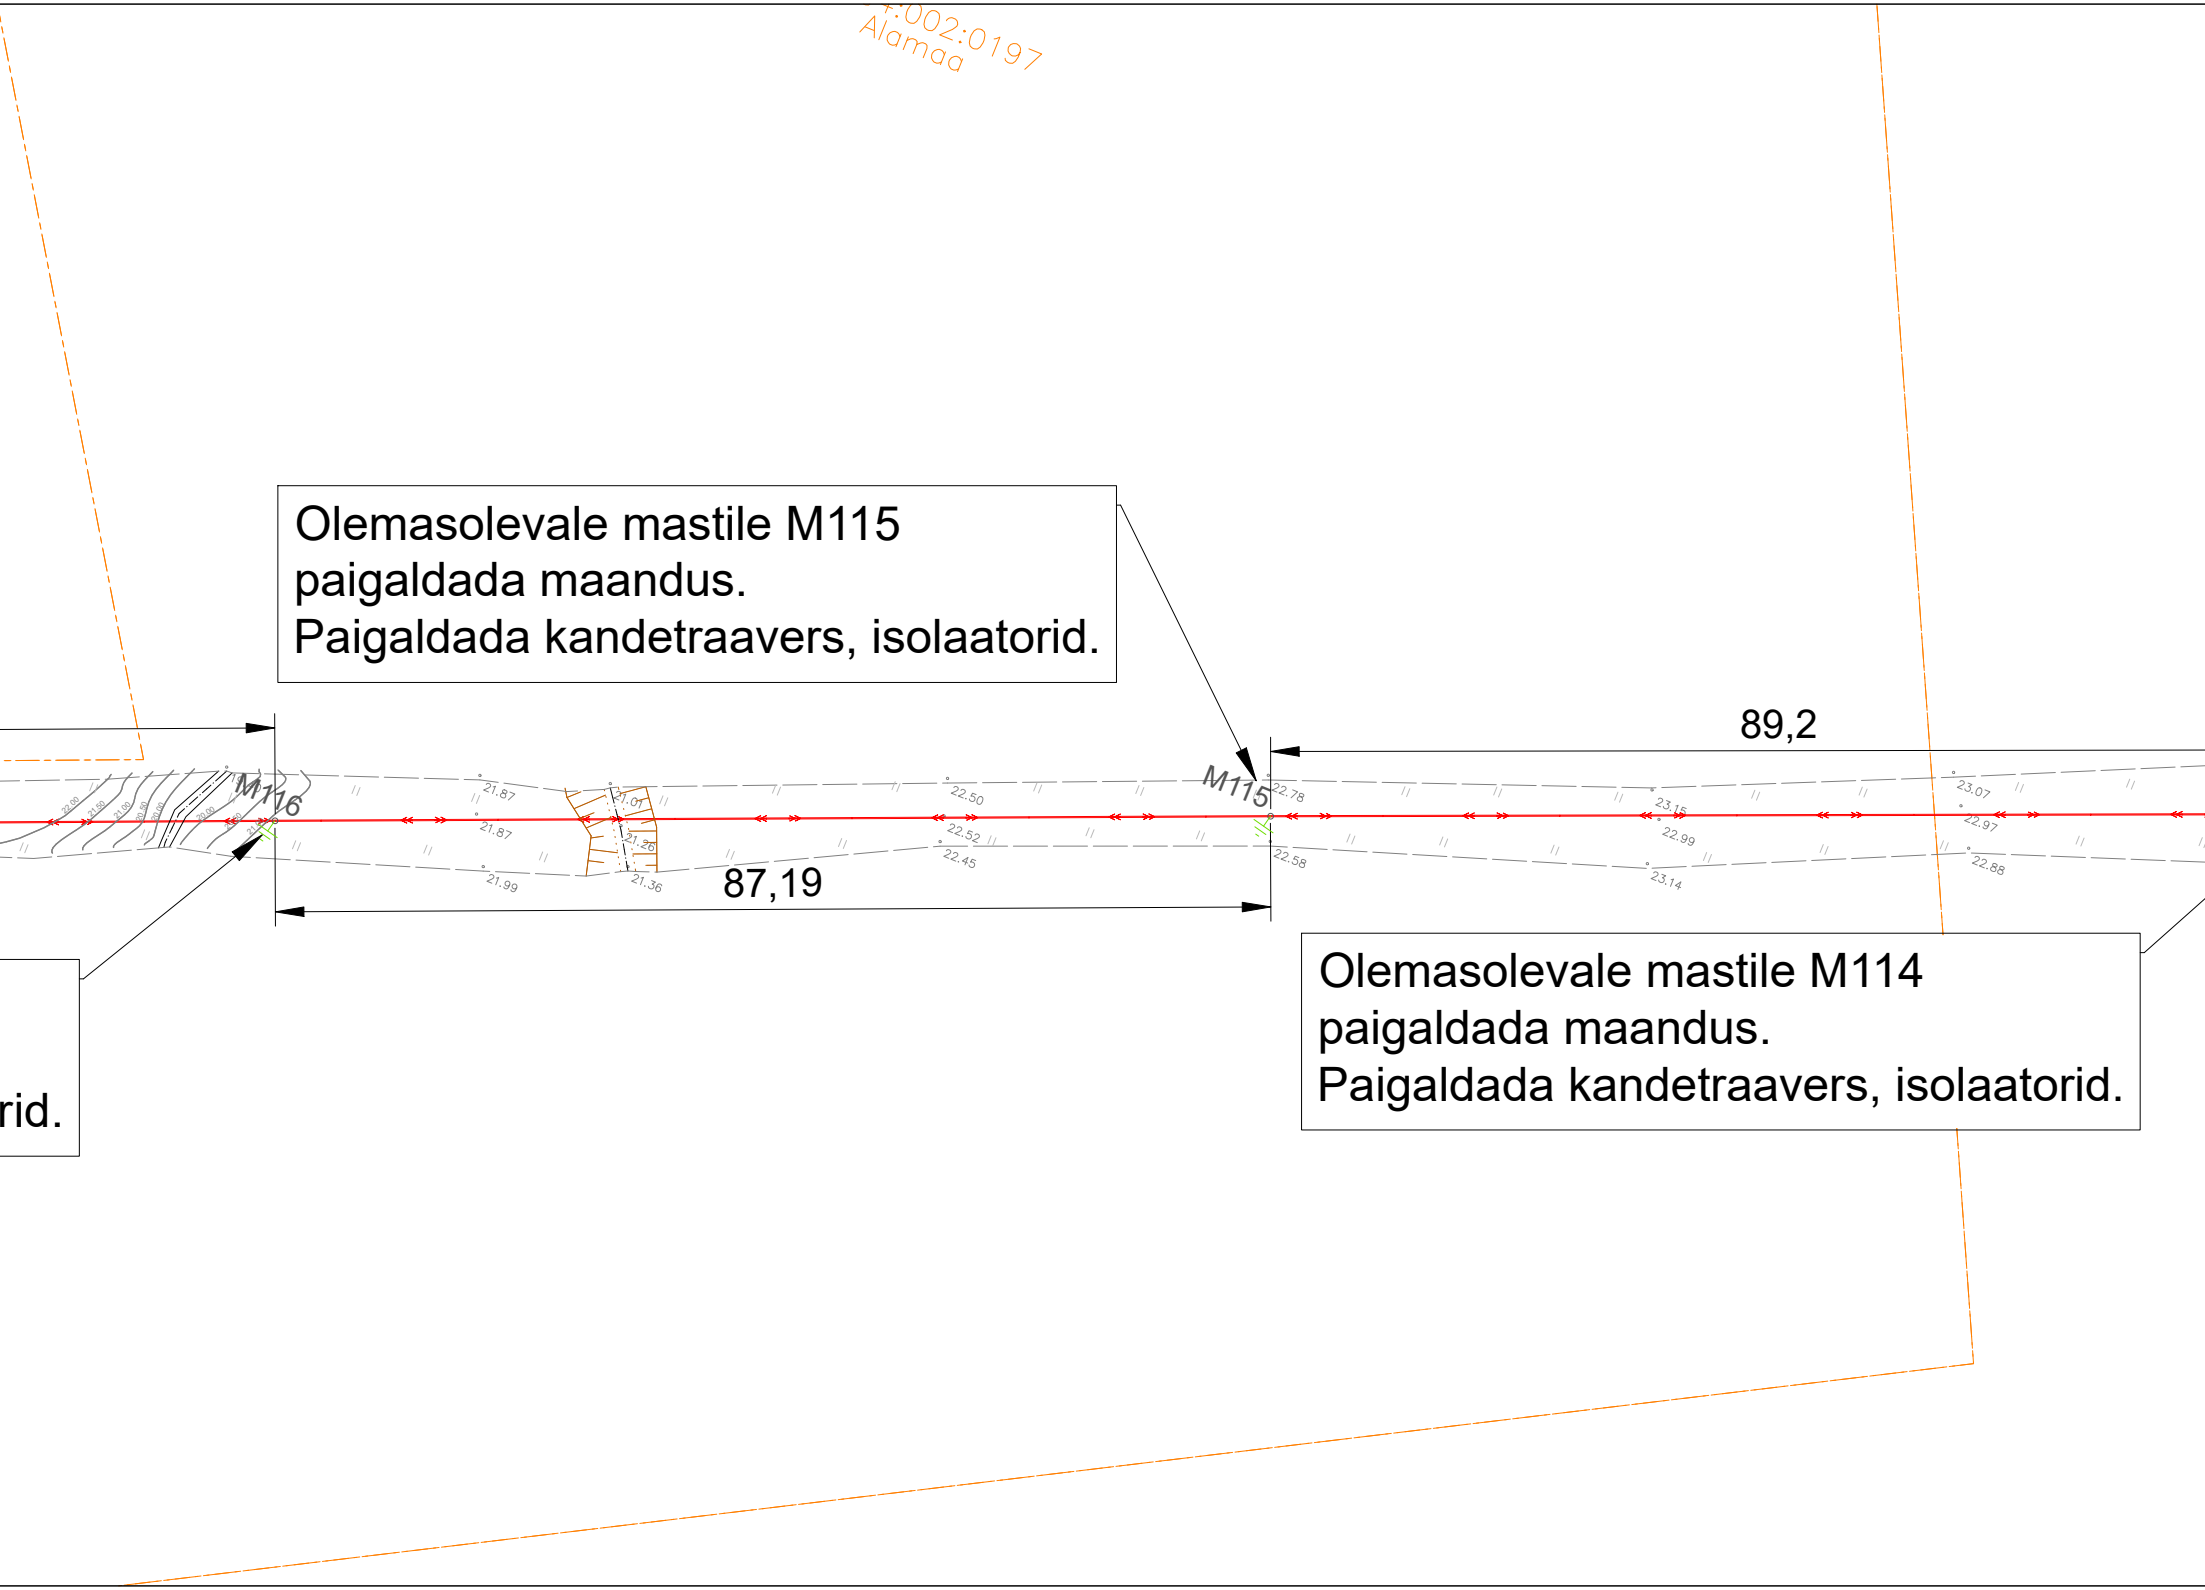
:002:0197
Alamaa
M116
M115
87,19
89,2
21.87
21.87
21.99
21.01
21.26
21.36
22.50
22.52
22.45
22.78
22.58
23.15
22.99
23.14
23.07
22.97
22.88

Olemasolevale mastile M115
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M114
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

rid.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

—— ≪ ≫ ——	Olemasolev KP maakaabel
——	Kinnistu piir
○	Olemasolev puitmast
⊙	Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
——	Olemasolev KP õhuliin
——	Olemasolev madalpinge õhuliin
– – – –●	Olemasolev masti tõmmits
——	Projekteeritud KP õhuliin
○	Projekteeritud puitmast
– – – –○	Projekteeritud masti tugi
⏚	Projekteeritud maandus
✕	Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
—— —○ ——	Olemasolev drenaaž

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



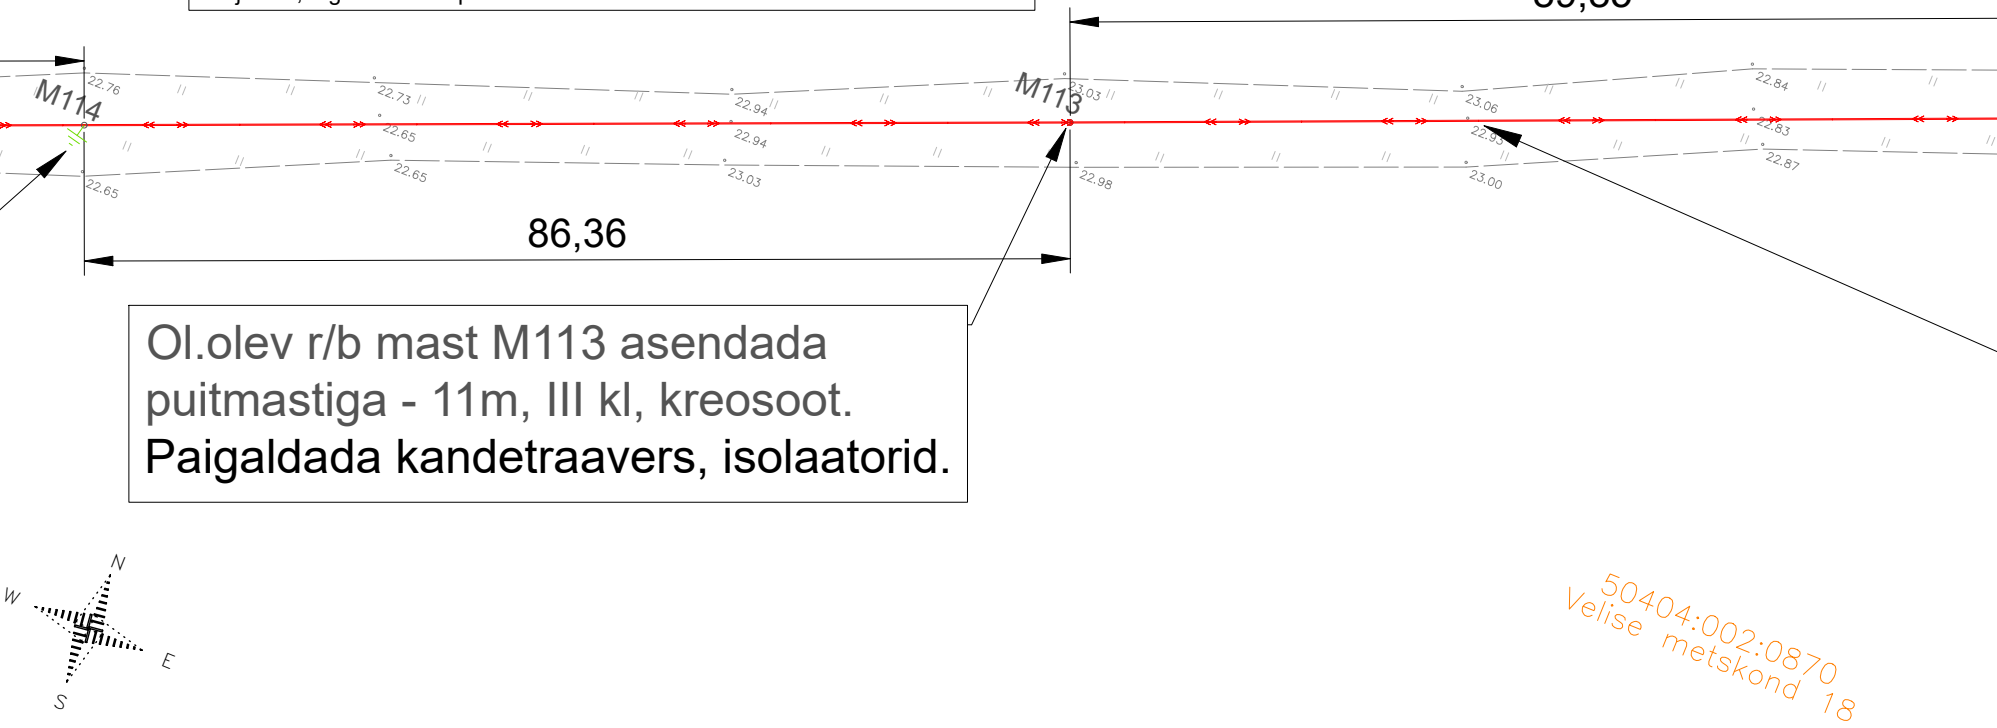
89,85
M114
M113
22.76
22.73
22.94
23.03
22.84
22.65
22.94
23.06
22.93
22.83
22.65
22.65
23.03
22.98
23.00
22.87
86,36
N
W
E
S
50404:002:0870
Velise metskond 18

Ol.olev r/b mast M113 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

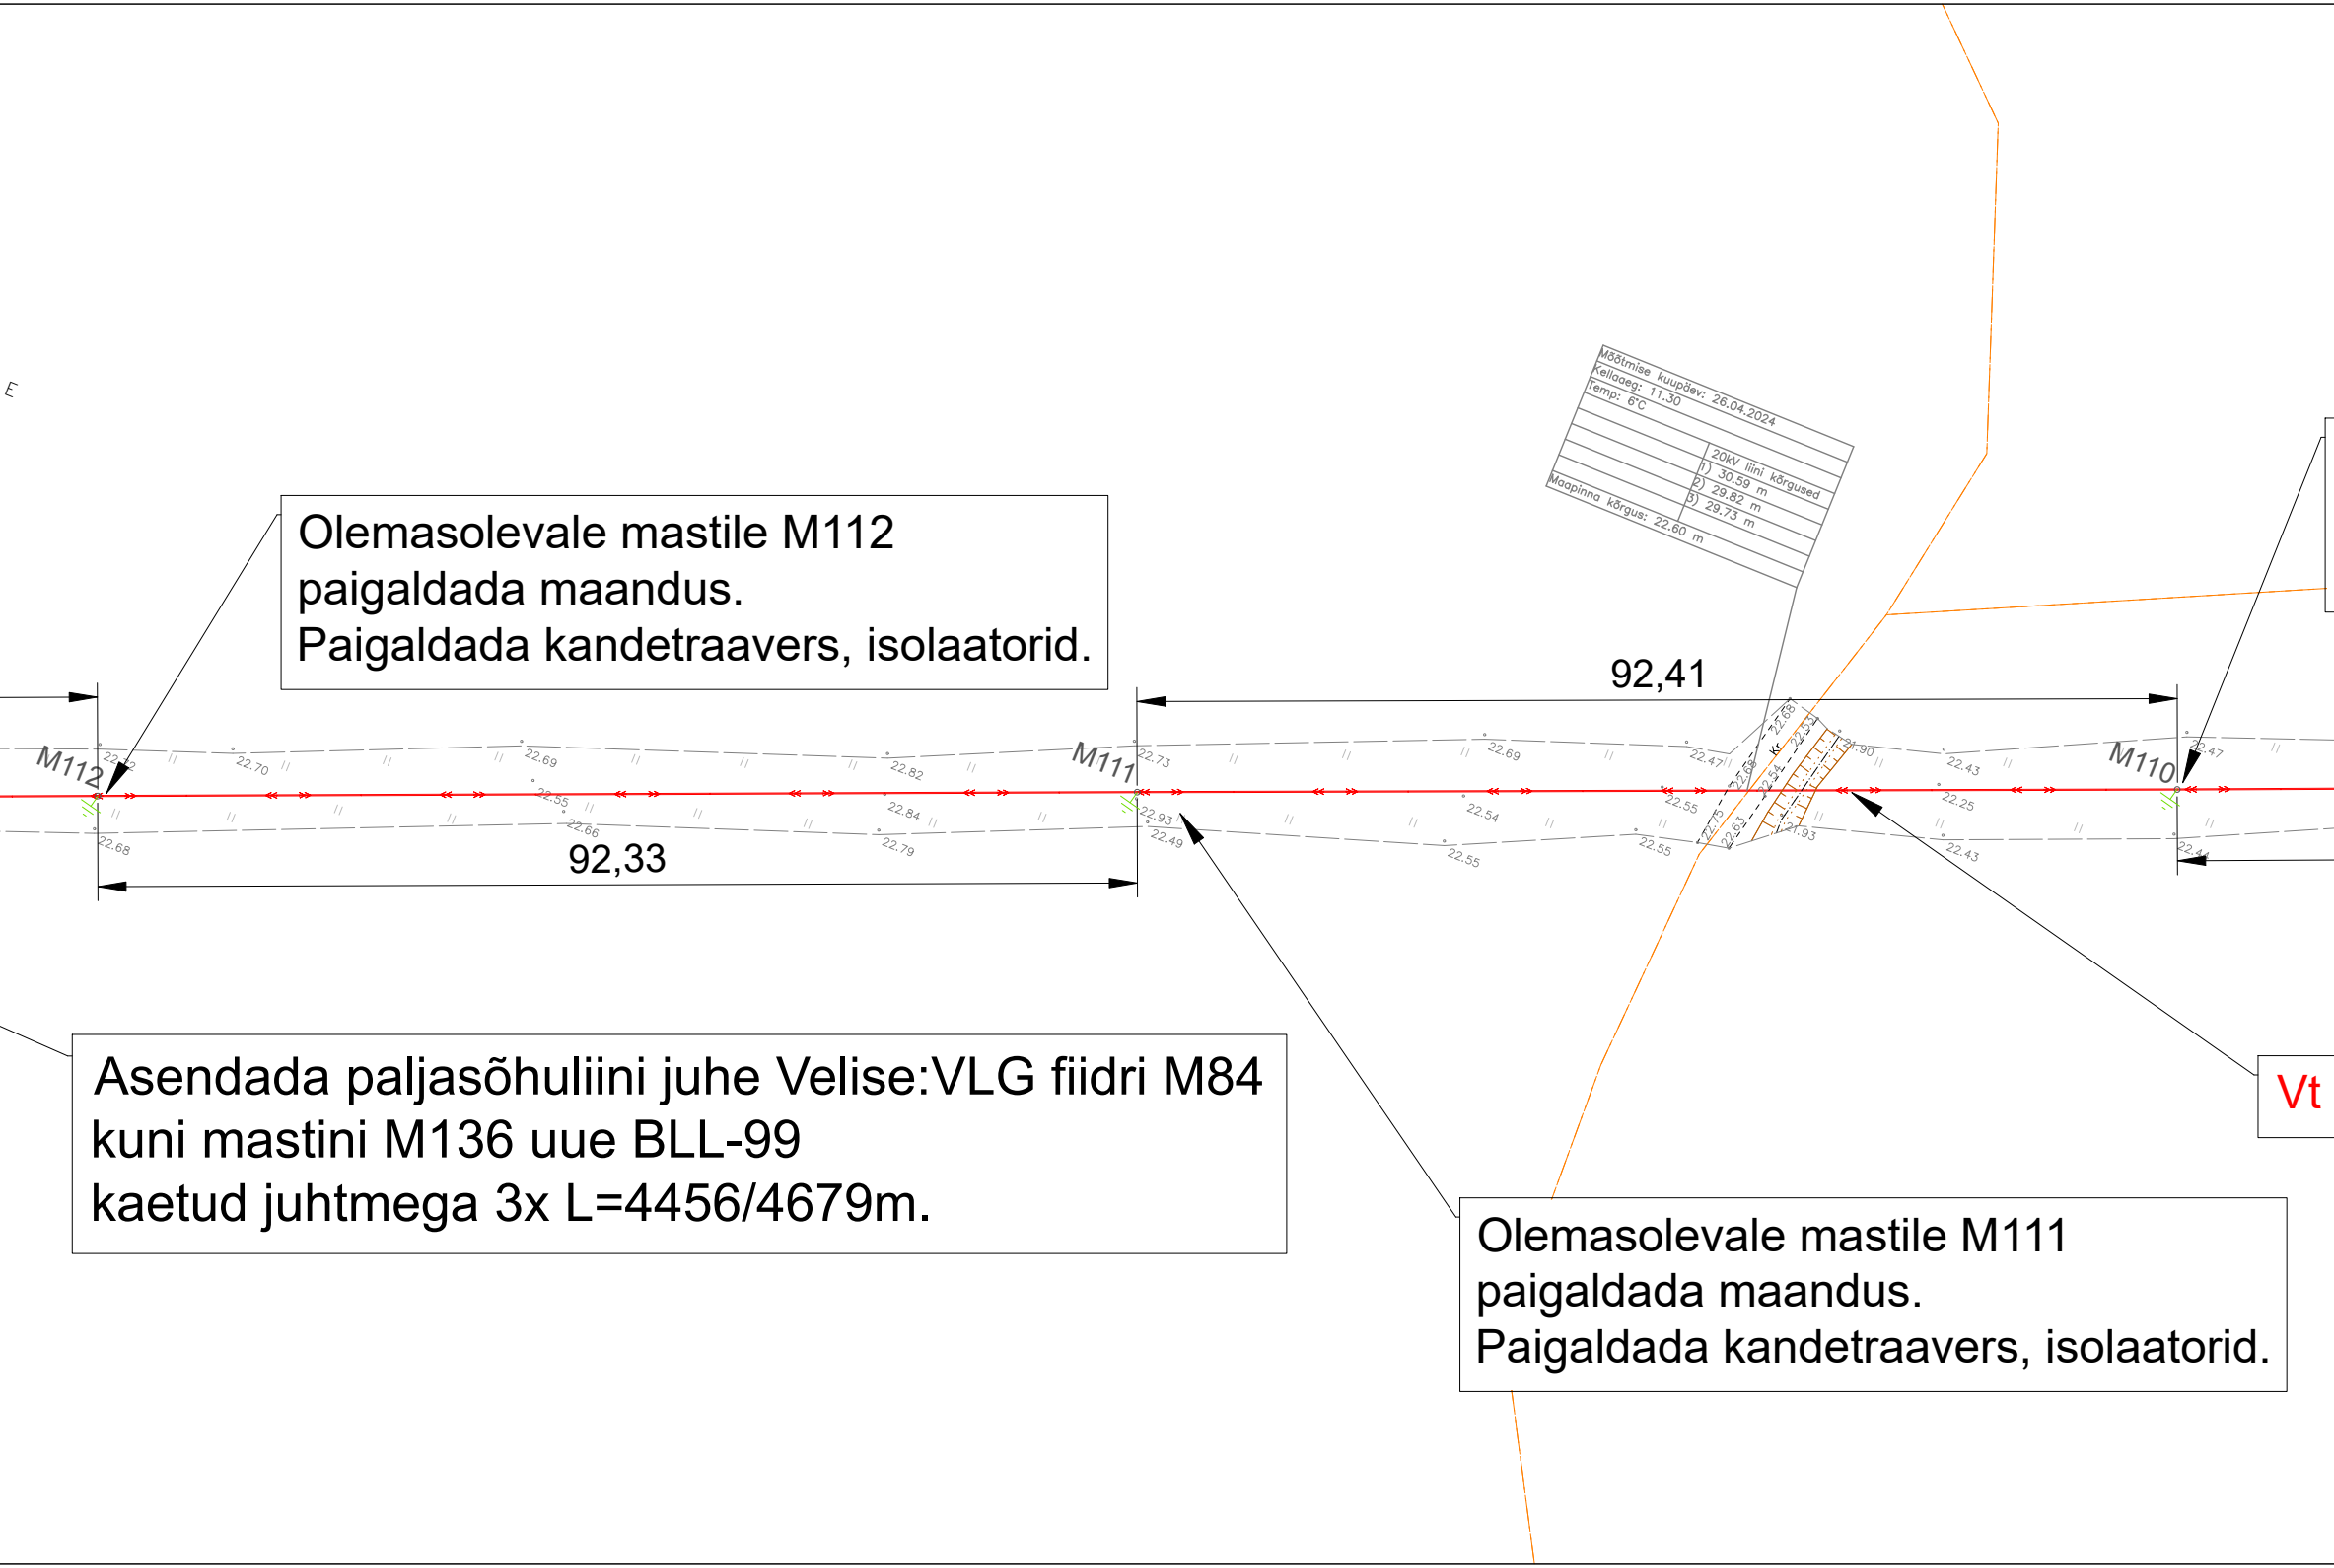
M112
M111
M110
92,33
92,41
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 11.30
Temp: 6°C
20kV liini kõrgused
1) 30.59 m
2) 29.82 m
3) 29.73 m
Maapinna kõrgus: 22.60 m
Kr

Olemasolevale mastile M112
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri M84
kuni mastini M136 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=4456/4679m.

Olemasolevale mastile M111
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Vt

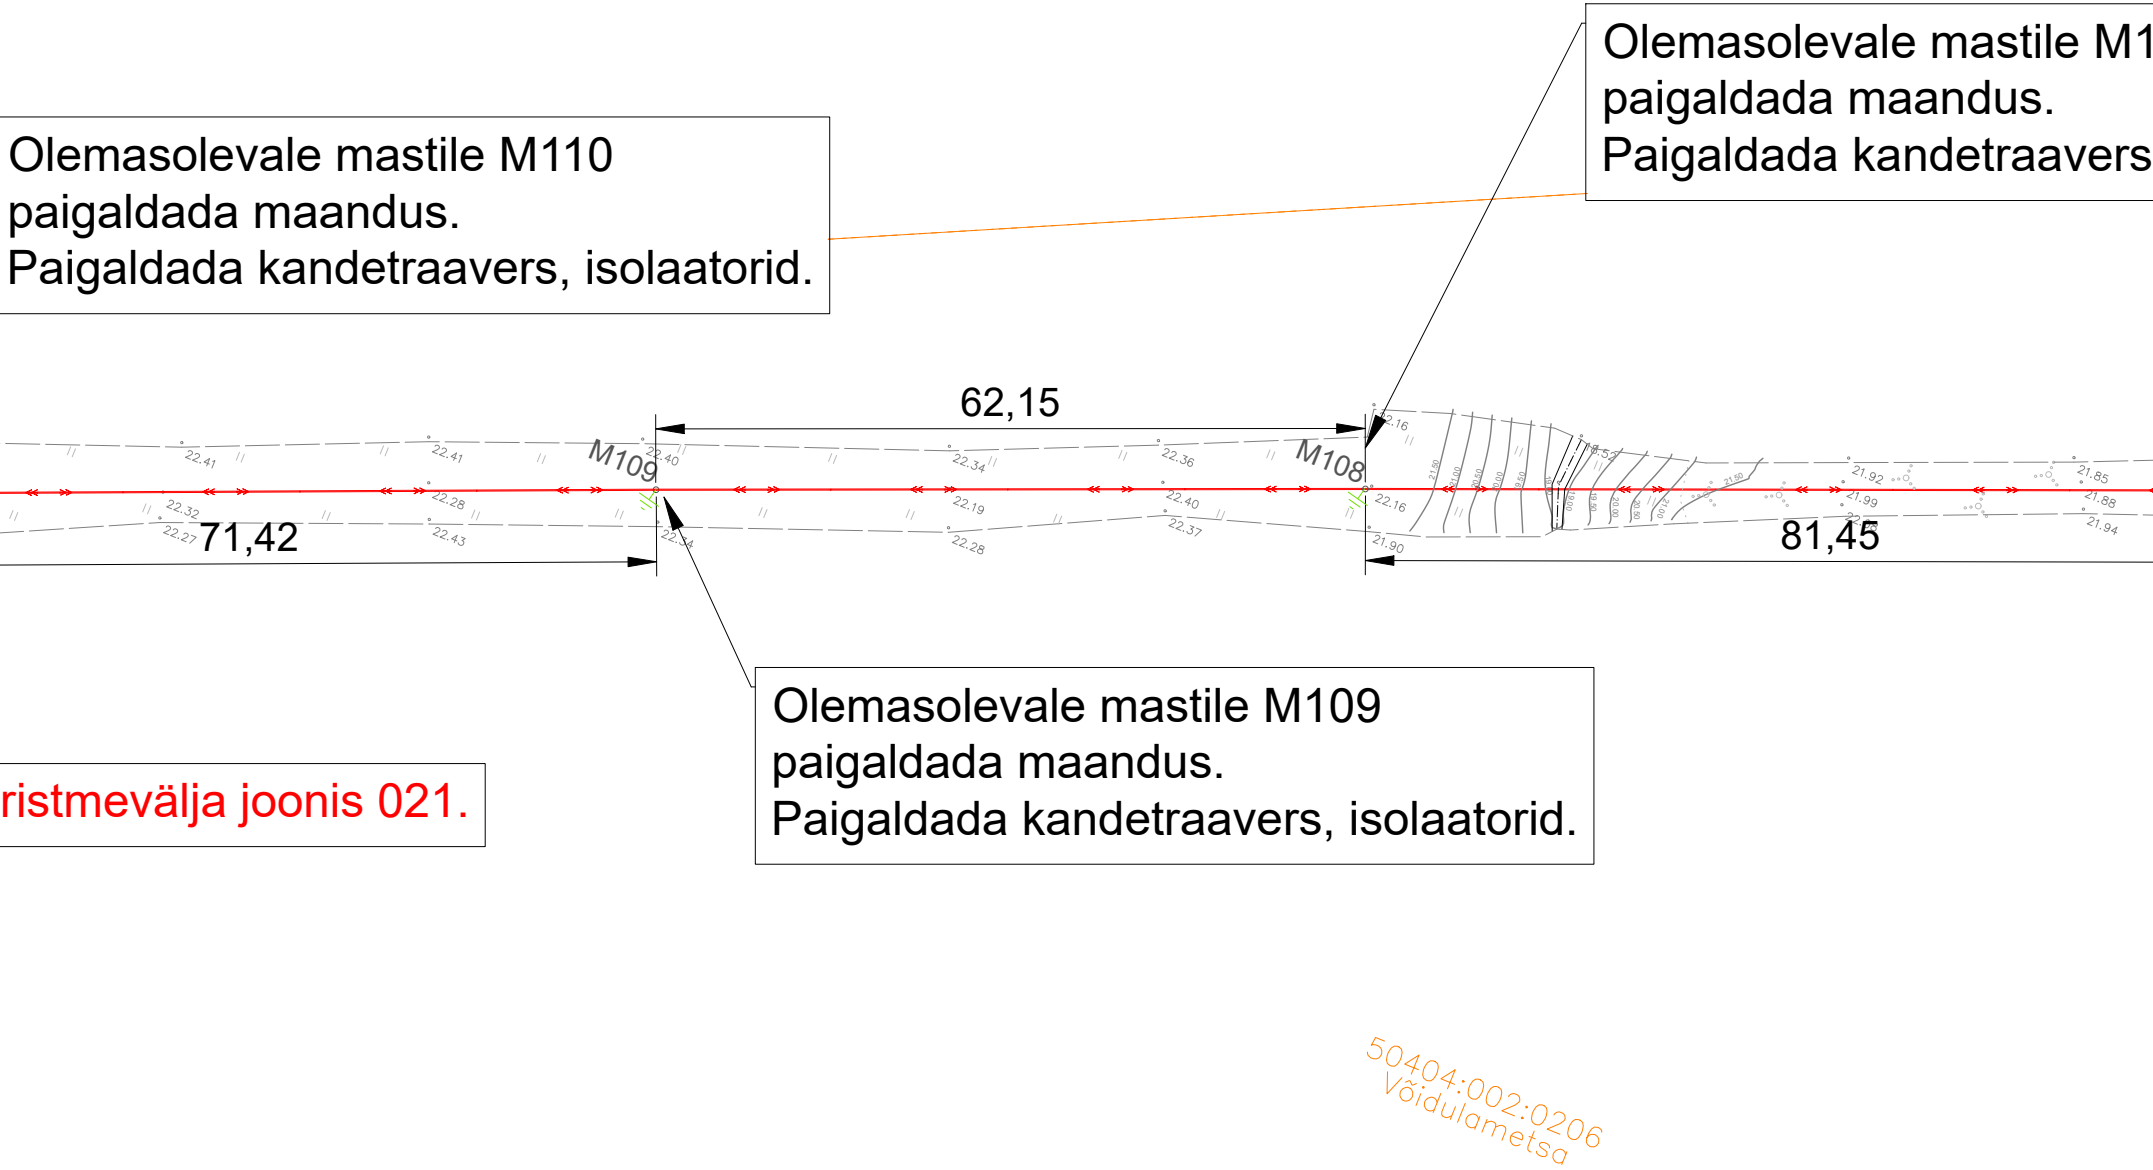
62,15
71,42
81,45
M109
M108
22.41
22.41
22.40
22.34
22.36
22.16
22.32
22.28
22.19
22.40
22.16
22.27
22.43
22.34
22.28
22.37
21.90
21.50
21.00
20.50
20.00
19.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
21.92
21.99
21.85
21.88
21.94
50404:002:0206
Võidulametsa

Olemasolevale mastile M110
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M1
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers

Olemasolevale mastile M109
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

ristmevälja joonis 021.

Mastid, mis vahetusse ei lähe,
vajadusel õiguda!

Olemasolev mast M107.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

08

, isolaatorid.

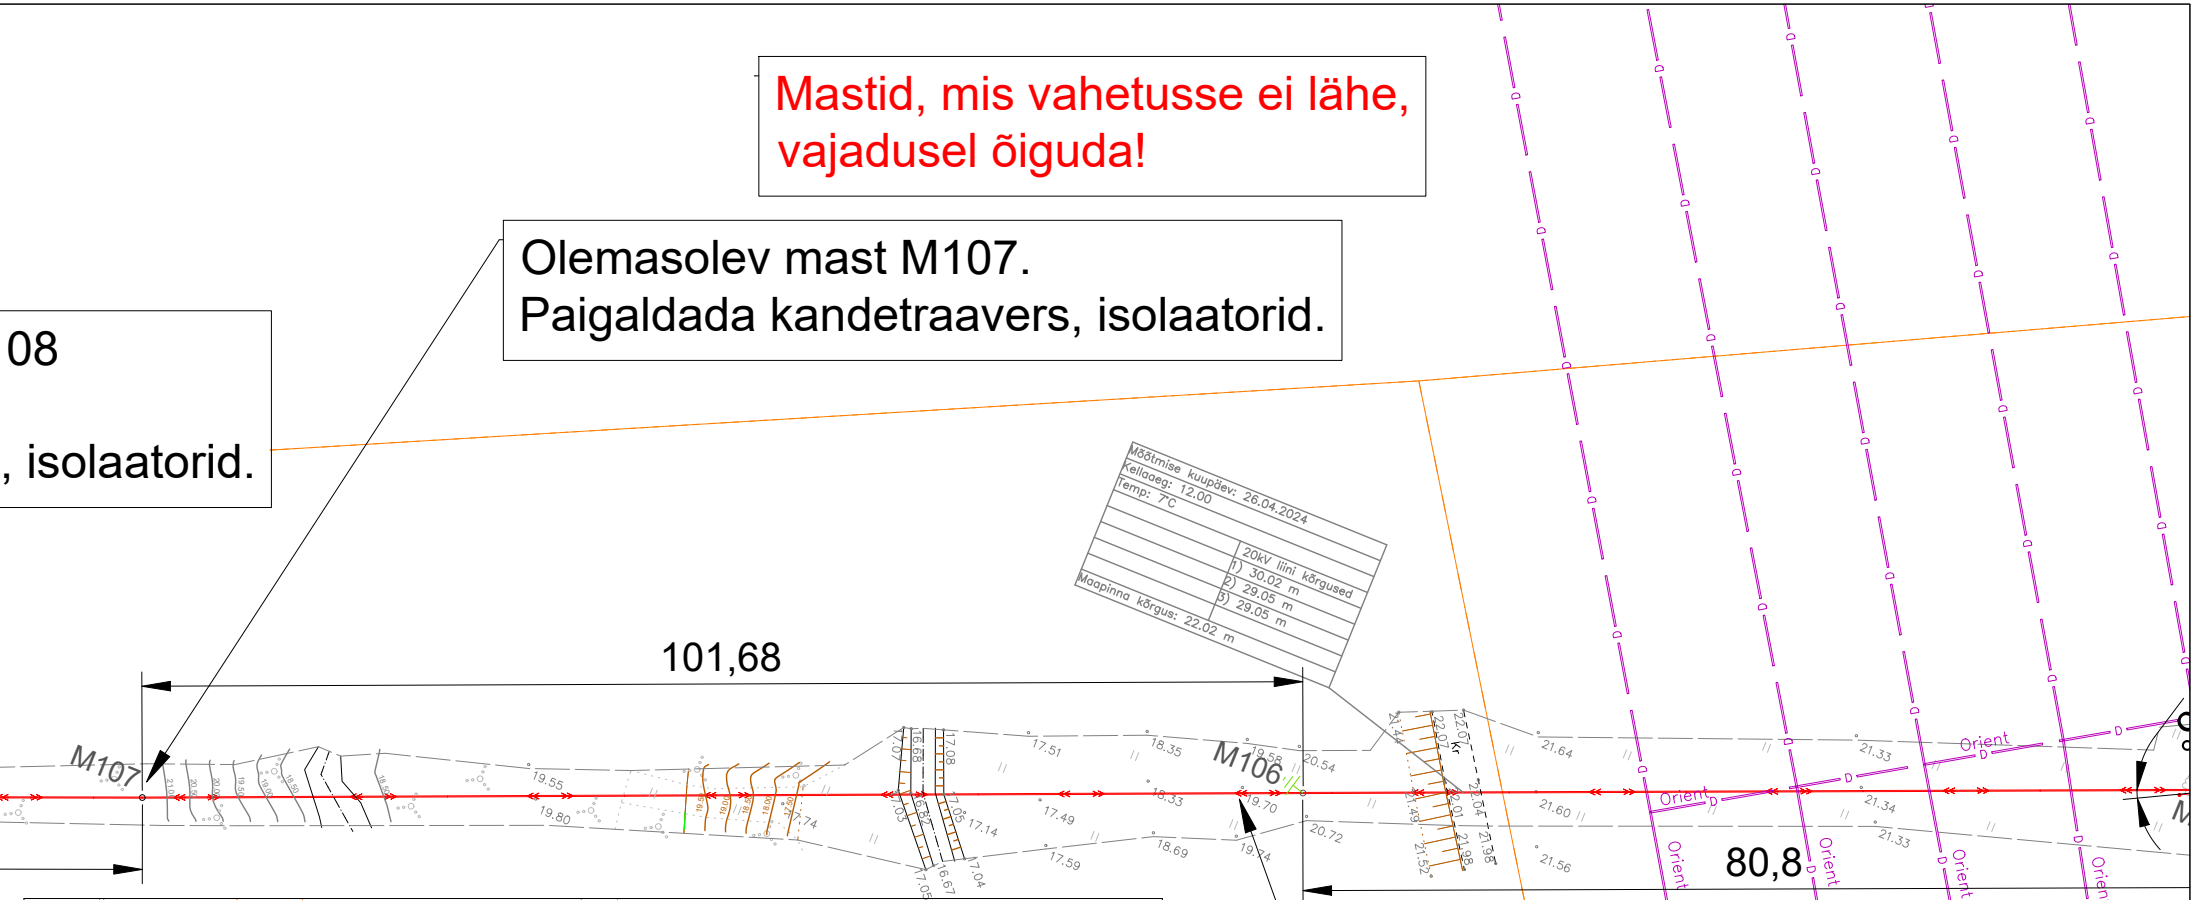
101,68
80,8
M107
M106
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 12.00
Temp: 7°C
20kV liini kõrgused
1) 30.02 m
2) 29.05 m
3) 29.05 m
Maapinna kõrgus: 22.02 m
Orient
17.51
18.35
19.58
20.54
21.64
21.33
21.34
21.60
21.56
20.72
19.70
19.74
18.33
18.69
17.49
17.59
17.14
19.55
19.80

Olemasolevale mastile M106
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

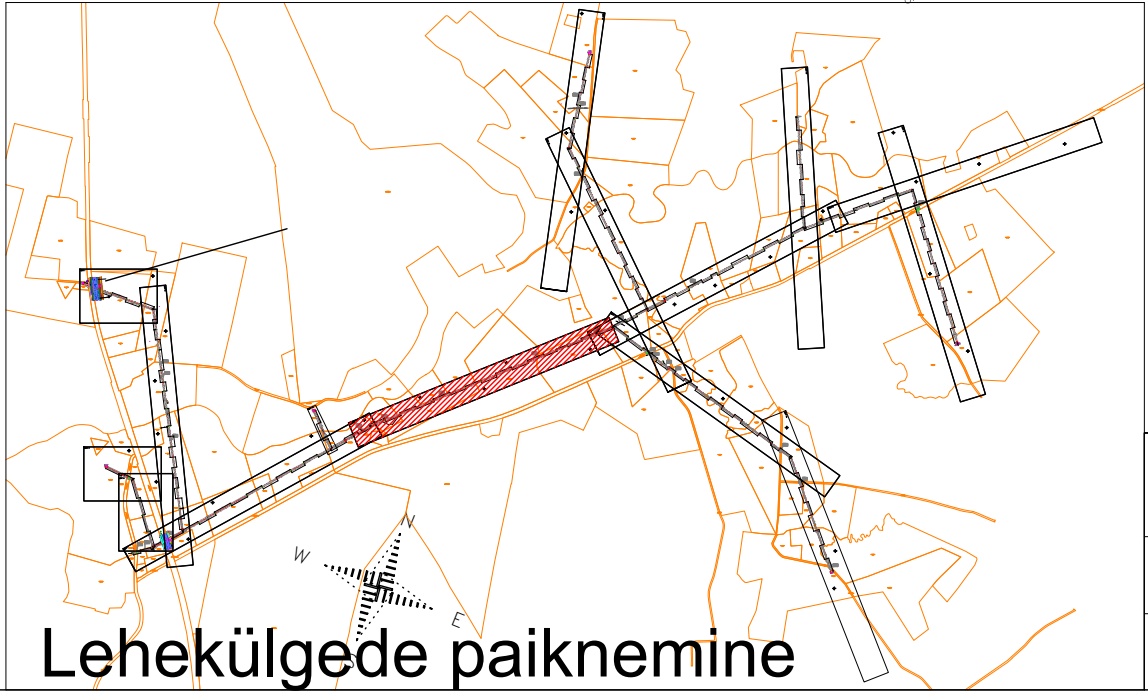

Lehekülgede paiknemine

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 05.07.2024
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059		E-mail:	sander.kotter@enersense.com	Joon nr: 001 / LK6
		Tel nr:	+372 5547 836	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris:	Sander Kotter	Leht: 6/15
		Kontrollis:	Janar Kubbi	