

TINGMÄRGID


- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
- OLEMASOLEV JAOTUS, -LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV MAST TÕMMITSAGA
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
- OLEMASOLEV TEEMÄRK
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP KAABELLIIN
- OLEMASOLEV KP KAABELLIIN
- PROJEKT. MP MAAKAABEL
- × OLEMASOLEV VEETRASS (KASUTUSEST VÄLJA VIIDUD)
- × DEMONTEERITAV VÕRK, SEADE
- OLEMASOLEV SIDETRASS
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- ▨ RIIGITEE KAITSEVÕUND
- KINNISTUTE PIIRID
- PUURIMISKAEVIK

MÄRKUSED:

1. DEMONTEERIDA ÕHULIINI MASTID M3 JA M5 KOOS ÕHULIINIGA JA LIITUMISKILBIGA 96144LK.
2. PAIGALDADA JAOTUSKILP MASTI M3 ASEMELE KINNISTUL PÄRITUULE TEE 3. KILBI TOIDE VÕTTA MAAKAABLIGA MASTIST M9. PAIGALDADA UUS LIITUMISKILP LK230066 PEAKAITSMEGA 3x50A NEEME TEE 4 KINNISTU PIIRILE KILBI 96144LK ASEMELE. LIITUMISKILBI ARVESTI ÜMBER TÕSTA DEMONTEERITAVAST LIITUMISKILBIST 96144LK.
3. PIKENDADA MAAKAABELLIINID AXPk 4G120, TUNNUS 40128 JA AXPk 4G120, TUNNUS 29260.
4. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPk 4G120, TUNNUSEGA MPL428800. ÕHULIINI MASTIST M9 KUNI JK68951. KAABEL PAIGALDADA SÕIDUTEE ALT, SÜGAVUSEL min. 1,0m, KAITSETORUS PE, Ø110, 1250N. HALJASALAL PAIGALDADA KAABEL KAITSETORUS PVC, D110, 450N, SÜGAVUSEL min. 0,7m. KAABLI PIKKUS - 10+57+3m.
5. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPk 4G50, TUNNUSEGA MPL428801, JAOTUSKILBIST JK68951 KUNI LK230066.
6. EEMALDADA PUUD JA PÕÕSAD KAEVIKU TEGEMISE ASUKOHAL. ENNE PUUDE MAHAVÕTMIST, KUTSUDA KLIENDI ESINDAJA OBJEKTILE PUUDE EEMALDAMISE MAHTUDE SELGITAMISEKS.
7. KILBI PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
8. TÕÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
9. TEHNOVÕRKUDE TEEMAAL PAIGALDAMISEL ON KÕRVALEKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.

M=1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL
(k=0,92; Kf>0,5 m/ööp)
KESKLIIV 15cm
(k=0,92; Kf>0,5 m/ööp)
OL.OLEV PINNAS

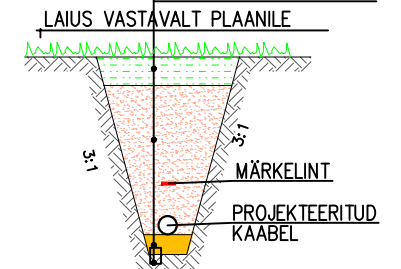

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

<p>Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee</p>	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.		
	Töö nimi	Neeme tee 4 ja PärITUULE tee 3, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond võrgu ümberehitus	Joonise nr.		EL-4-01
Kontrollis	D.Kondaev	06.2024	staadium	leht/lehti	Möötkava
Projekteeris	D.Kondaev	06.2024	TP	1/6	1:500: A3
Faili nimi	TC0317_TP_EL-4-01_asendiplan.dwg		Joonise nimi	Asendiplan	