


TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD MADALPINGE ÕHULIIN
- PUITPOSTIL Luxtella LO-H-N-12-730-3427lm-24W, IP66, IK08
- Enefit connect tarne
- Valgusti tooteleht projekti lisas
- TÕMMITS
- KORDUSMAANDUS
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

	Nimetus	Tüüp, suurus	Ühik	Kogus
1	Valgusti post paigaldus koos konsoliga ja valgustiga ja juhtimis ring juhtimiskitar paigaldus		tk	1
2	Maanduse paigaldus ja paigaldus		tk	1
3	Cu 1,5m 14,2 ja maandusvarras ja klamber 14,2 vardale		tk	2
4	MP kaablite kinnituskamber		tk	11
5	MK16		m	11
6	Koostõlased		kmpl	1
7	Üleandmisdokumentatsiooni koostamine		kmpl	1
8	Kontrolimõõtmiste tegemine		kmpl	1
9	Teostusjooniste koostamine		kmpl	1
10	1 n/60mm kannitsaga kinnitusega konsoli nÕue https://poodesvika.ee/valgustus/valisvalg kandur-1005n-puitpost tile-d60mm-puitpostile -d-d60mm + kannits + üks kruvipoit valgusti koos ühenduskaabliga H07RN 3gl,5mm2 pikkusega 2,5 m , kuna kaabli paigaldus peab toimuma sisetingimustes.		tk	1
11	LuXtella LO-H-N-12-730-3427lm-24W, IP66, IK08		tk	1
12	Immutatud puitpost (vastavalt NTR A klassile puidukaitsevahendiga Tanalith E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 9m, mastimüts		tk	1
13	AMKA 1x16+25		m	63
14	XPK 3g2,5 must, ilmastikukindel jõukaabel 0,6kV		m	7
15	Kandekons SOT15.10, kaablivitsad, ankrukamber S03.25 ja hargnemisklemmid SLW54 ja ENSTO+PEN klemm SL2.11 ja kaitsekate SP14		kmpl	1
16	Kandekons SOT15.10 kaablivitsad, ankrukamber S03.25		kmpl	1
17	Klemmi ja kaitsekomplekt 6A valgusti kaabli ühendamiseks juhtimise (LT) ühendus.Sulevkaite 6A kate K076.05	SV 29.2552 KAITSEMEKARP 6A suloriga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52 SV 29.2552 KAITSEMEKARP 6A suloriga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52	kmpl	1
18	Juhtimiskip MKT1, mastil		tk	1

Märkused:

- Töövõtja vastutab kommunikatsiooni valdajate väljakutse eest (side, kanal, vesi, gaas, elekter jne)
- Valgustid ühendada vastava faasi külge, faseerimis skeemi järgi, mis on kajastatud plaanil.

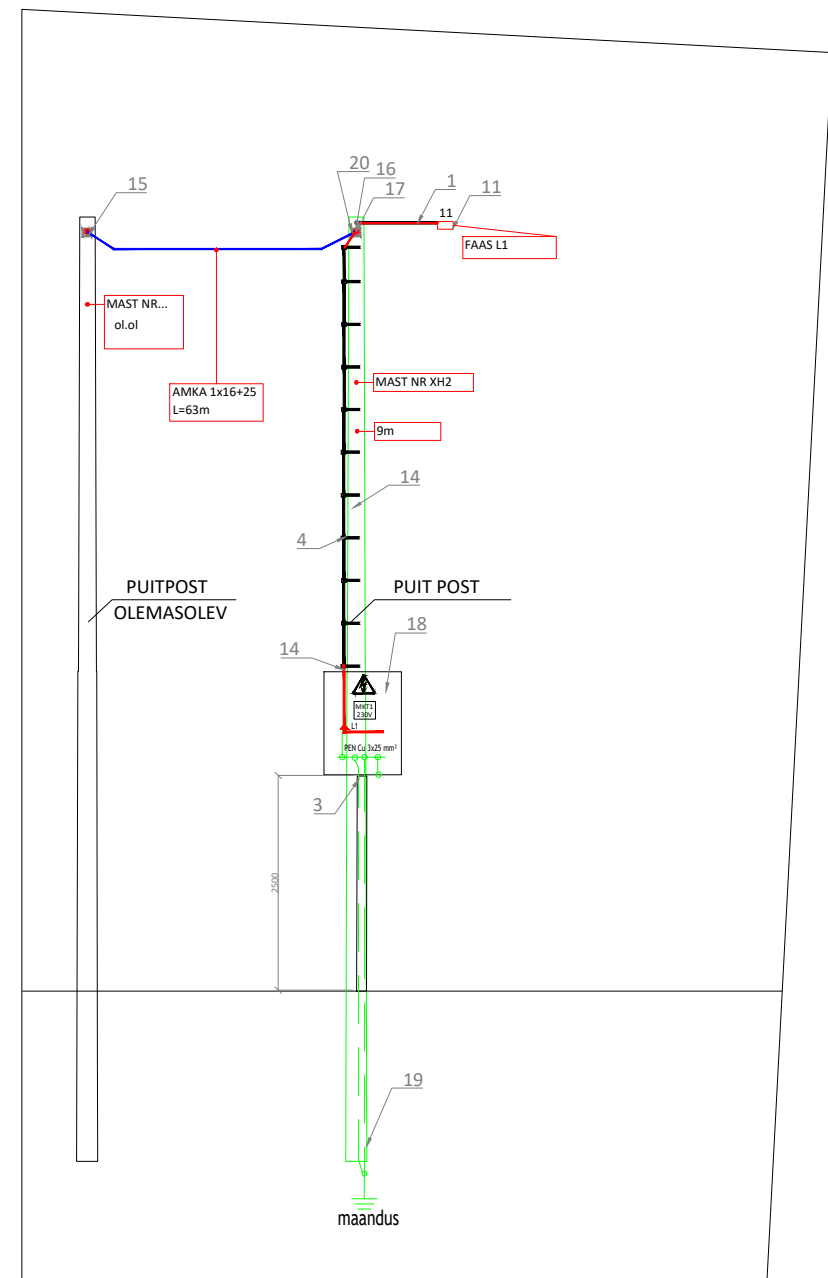

Tellijas Enefit Connect OÜ	Töö KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt Järveselja BUSSIPEATUS	Joonise nr PP-EL-5-02
Joonis TÄNAVAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÕTTELINE SKEEM JA PLAAN	
Raigo Veisberg FIE Tel: +372 53909971 Mail: raigo.veisberg@gmail.com Kadaka tee 165-37 Reg. nr. 12947615, Tallinn	Projekteeris R.Veisberg Kontrollis R.Veisberg Kuupäev 04.08.2024 Fail 202415_PP_EL-5-02_v01_JarveseljaBP.dwg
	Leht/lehti 1/1 Stadium PÕHIPROJEKT Möötkava 1:500