ASENDIPLAAN

27003:001:0341
Pihtla tee 73

43301:001:0173
Väike-Lauda

Olemasolev Helga 10/0,4 kV komplektalajaam (HOLTAB)
10 kVA trafo asendada 160 kVA trafoga
F3 fiidri kaitselüliti asendada SLD1 lülitiga (100A sularid)

Ettevaatust 0,4 kV kaablid!

Kraavi põhjast vähemalt 0,5m sügavamal

Proj. AXPK4G240 maakaabel (51/60m)
Helga aj.F3- JK67302 kaabel (MPL418796)
Kaitsetorus 450N/110mm/26m

Ettevaatust ristumine ELASA sidetrassiga!

Ristumine RV1 maanteega teostada kinnisel meetodil. Kaitsetorus PVC160/1250N L=25m
Ristumisel paigaldus sügavus vähemalt 1,5 m (k.a kinnisel meetodil kraavi ja kergliiklustee alt)

27003:001:0337
21133 Kuressaare-Püha-Masa tee

2,34 km

Kraavi põhjast vähemalt 1m sügavamal

Tööst väljajääv MP kaabel (F3 AXMK4x70)

Ettevaatust ristumine Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumine välisvalgustuse kaabliga!

F2 AXMK4x70

Proj. jaotuskilp JK67302,sokliga pinnases.
Paigaldus 131869LK kõrvale (taastada LK toide)
148674LK toitekaabel ühendada LK-st lahti

Ristumine asfaltteega teostada kinnisel meetodil. Kaitsetorus PVC160/1250N L=8m
Vähemalt 1m sügavusel

Kraavi põhjast vähemalt 0,5m sügavamal

71401:001:1090
Mihkli

Heinakivi tn 1
27003:001:0328

Proj. AXPK4G240 maakaabel (83/90m)
JK67302-JK67303 kaabel (MPL418797)
Kaitsetorus 450N/110mm/56m
Paralleel kulgemisel teega vajalik haljastuse taastamine ca.42m2

Olemasolev liitumiskilp 148674LK. Alajaama poolne kaabel ühendada LK-st lahti.

Heinakivi tänav
71401:001:3745

Ristumisel sissesõiduteega kaevik tihendada. Ristumisel kaabel kaitsta PVC110/750N L=8m kaitsetoruga (paigaldus 1m sügavusel).
Ristumisel kaevik katta uuesti killustikuga ca.5m2

Heinakivi tänav L1
27003:001:0334

28262LK

Proj. AXPK4G50 maakaabel (5/8m)
JK67303-jätkumuhv kaabli nr. (MPL422696)
Kaitsetorus 450N/75mm/5m
Olemasolev AXMK4x35 kaabel ühendada jätkumuhviga pinnases (28262LK toide)

Ristumisel sissesõiduteega kaevik tihendada. Ristumisel kaabel kaitsta PVC110/750N L=11m kaitsetoruga (paigaldus 1m sügavusel).
Ristumisel kaevik katta uuesti killustikuga ca.9m2

Proj. AXPK4G50 maakaabel (4/7m)
JK67303-jätkumuhv, kaabli nr. (MPL422697)
Kaitsetorus 450N/75mm/4m
Olemasolev AXMK4x70 kaabel ühendada jätkumuhviga pinnases (148674LK toide)

Proj. jaotuskilp JK67303,sokliga pinnases.
Paigaldustagaküljega põõsaste ääres

Proj. AXPK4G50 maakaabel (4/7m)
JK67303-jätkumuhv, kaabli nr. (MPL422698)
Kaitsetorus 450N/75mm/4m
Olemasolev AXMK4x70 kaabel ühendada jätkumuhviga pinnases (28224LK toide)

Olemasolev liitumiskilp 28224LK

Paigaldus truubi alt

Proj. AXPK4G120 maakaabel (197/205m)
JK67303-JK67298 kaabel (MPL418777)
Kaitsetorus 450N/75mm/183m
Paralleel kulgemisel teega vajalik haljastuse taastamine ca.63m2

Ristumisel sissesõiduteega kaevik tihendada. Ristumisel kaabel kaitsta PVC110/750N L=8m kaitsetoruga (paigaldus 1m sügavusel).
Ristumisel kaevik katta uuesti killustikuga

Paigaldus truubi alt

KILBI PAIGALDUS

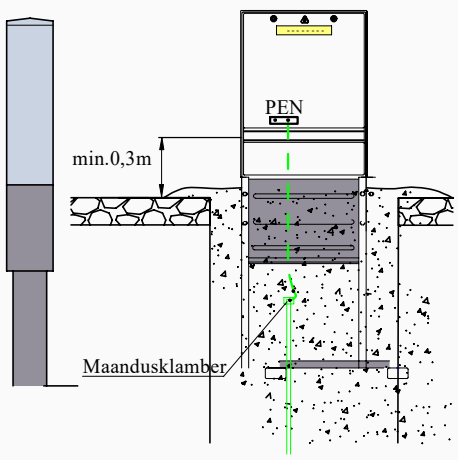

KAKS KAABLIT KAEVISES

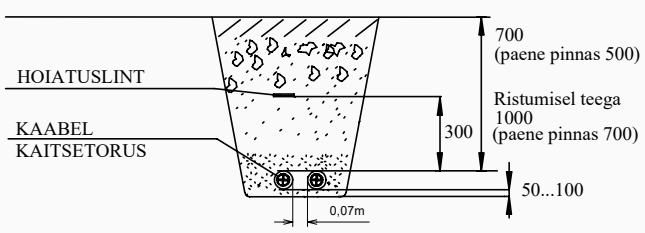

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev tänavavalgustuskaabel
- olemasolev liitumiskilp
- olemasolev Telia sidetrass
- olemasolev ELASA Sidetrass

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.11151G 13.12.2023
Koordinaadid L.EST-97 süsteemis, kõrgused Balti (BK77) süsteemis

Tellija: **Enefit Connect OÜ**	Töövõtja: enersense	Aadress: **Tolli 27 Kuressaare 93813**	Kuupäev: **28.12.2023**
		Reg nr: **11445550**	Töö nr: **LC0276**
Töö nimetus: Heinakivi 7 arenduspiirkond Kudjape alevik Saaremaa vald, Saare maakond. LC0276, 461324, EPP-887156-1		Telefon/fax: **56608245**	Joon nr: **001/1**
		e-mail: **heiki.jakobson@enersense.com**	Mõõtkava: 1:500
Joonise nimetus: **Asendiplaan**		Projekteerija: **Heiki Jakobson**	