

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. kaablikaitsetoru
- Proj. maanduspaigaldis
- Kaevik
- Puurimismasin



A-B
Kaitsetoru 450N, h=-0,7m
L=11m

C-D
Kaitsetoru 1250N,
L=16m

1-kohaline liitumiskilp soklil LK231611 Teeninduskülg
ehitada sissesõidutee poole.
Reservtoru ulatusega 2 m kilbi seinast.
Kõrgusmärk 67,82 m.

B-C (R-1)
Kaitsetoru 1250N,
L=16m

M8 - LK231611
MPL431564 AXPk 4G50
L=33 m (trass)/45 m
Kaitsetoru D110

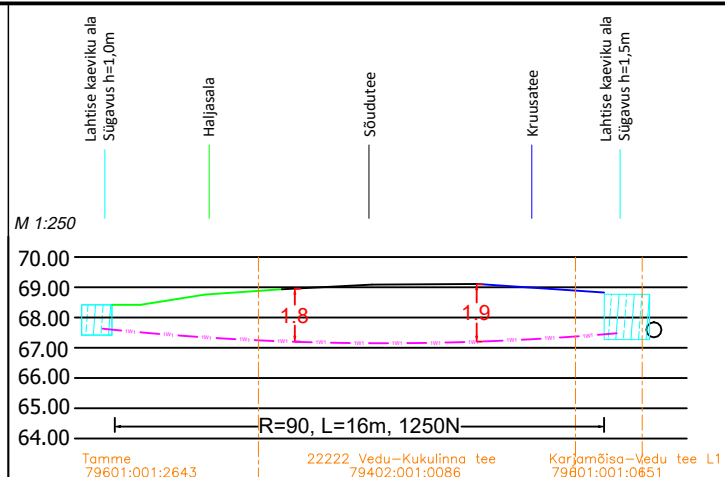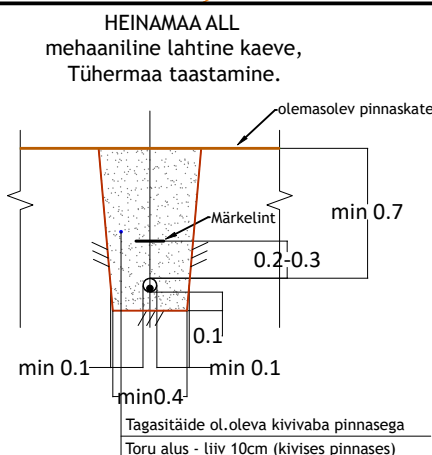

Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 479524
- Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 240906G1 (24.09.2024).
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellijä:

Elektrilevi OÜ



Address: Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Reg nr: 11445550
Telefon: 59194472
e-mail: mariliis.kartau@enersense.com

Projekteerija: Mariliis Kartau

Kontrollija: Siim Holtsmann

Kuupäev: 12.09.2024

Töö nr: LC2186

Joonise nr: AA-4-01

Mõõtkava: M 1:250

Töö nimetus:

Tamme kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kukulinna
küla, Tartu vald, Tartu maakond

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN

Muudatus: Ver 1