









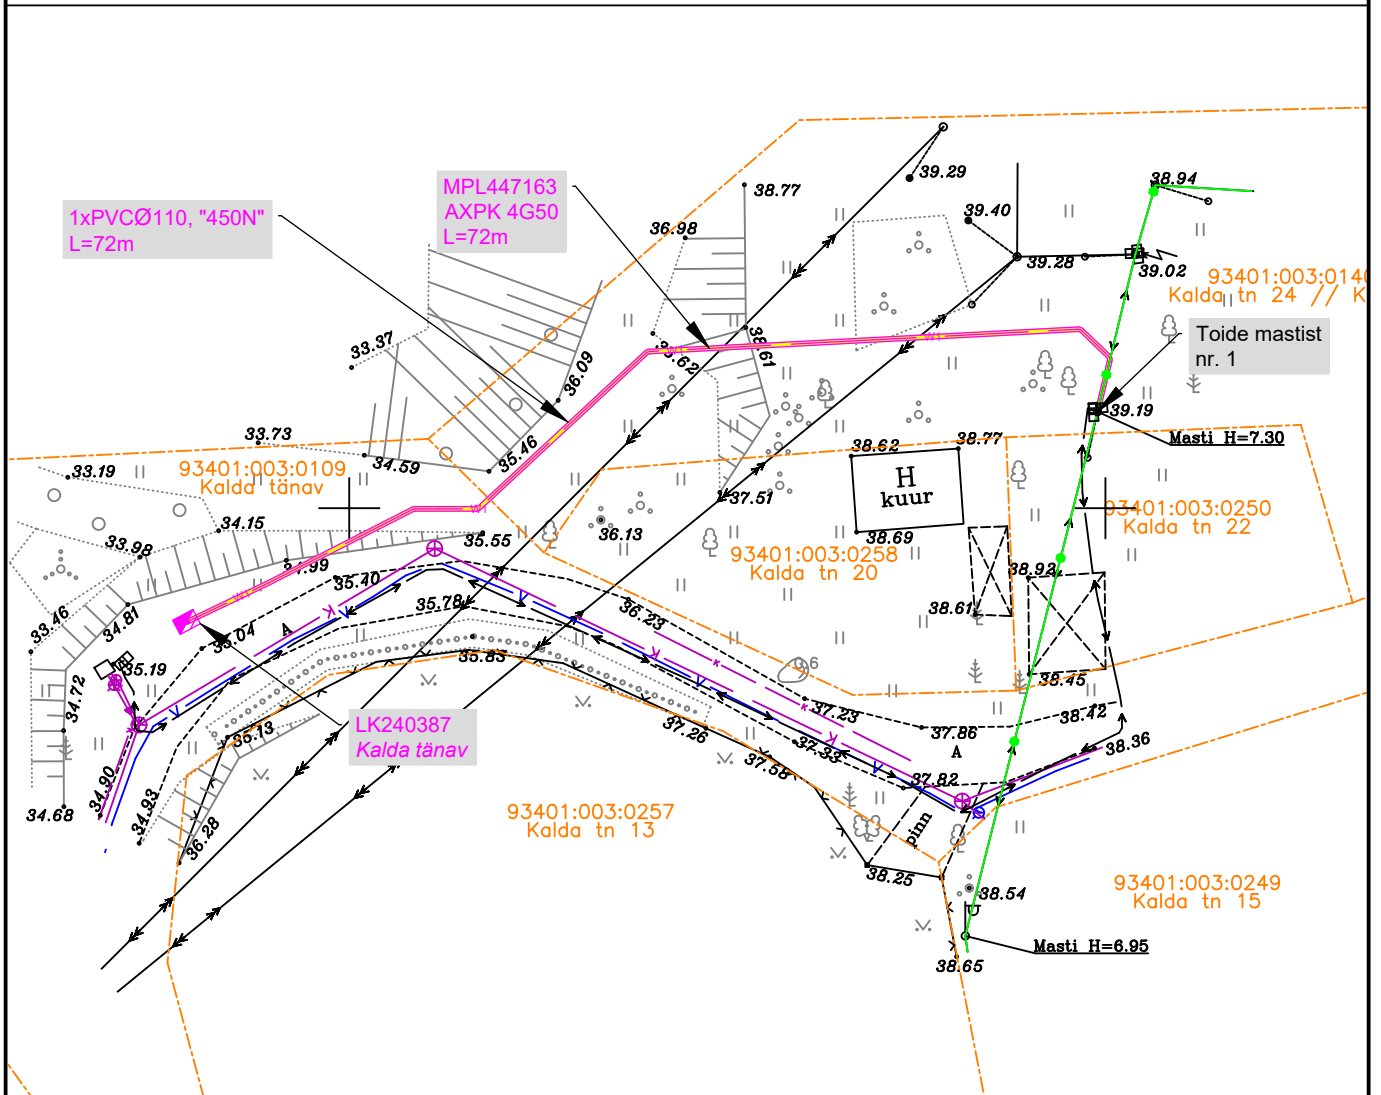



TINGMÄRGID

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|
|  w1 | Proj. MP kaabel |  v | Ol.olev vesi |
|  | Proj. liitumiskilp |  k | Ol.olev kanal |
|  | Proj. kaitsetoru |  | Ol.olev sidekaabel |
|  | Katastriüksuse piir |  | Ol.olev MP õhuliin |
| | |  | Ol.olev MP kaabel |
| | |  | Ol.olev KP õhuliin |



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 509743.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4917-1 ja LC4917-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|----------------|-------|------|-------|
| Projekt: | Reoveepumpla liitumine madalpingel, Kalda tänav, Värskaa alevik, Setomaa vald, Võru maakond | | Tellijä: | Elektrilevi OÜ | | | |
| Joonis: | 0,4 kV elektrivõrgu plaan | | Joonise nr: | LC4917-1 | | | |
|  <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small> | Projekteeris | Egert Siigur | 08.04.2026 | Möötkava | 1:500 | Leht | Lehti |
| | Kontrollis | Egert Siigur | | Staadium | TP | 1 | 1 |