Projekteeritud valgustuskilp TV-JK nr.22, skeem vt.joonis EL-5-02.

Õpetajate tn 8
32205: 002: 0043

Blokeering
Ahtme AJ-st nr.27

Ol.ol.mast
87(27E4)
250W

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.1
avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumiskoht veetorustikuga nr.2
avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumisel soojustrassiga paigaldada
kaabel trassi alt avatud meetodil

Estonia pst 44a
nr. 32205: 002: 0031

Olemasolev Elektrilevi OÜ
liitumiskilp 152652LK 3x63A.

Kaabel paigaldada
avatud meetodil
D75 750N L=16m
min.0,7m sügavusel

78m

ETTEVAATUST,
KP KAABEL!

Ristumine teega
avatud meetodil
2xD75 750N L=2x4m
min.1m sügavusel

Ristumine teega
avatud meetodil
D75 750N L=7m
min.1m sügavusel

Ristumisel soojustrassiga paigaldada
kaabel trassi alt avatud meetodil

58m

1.22.L1
52W.5°
10m.1m

Estonia pst 46
32205: 002: 0011

Ristumine teega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=5m
min.1m sügavusel

Kaabel paigaldada avatud meetodil
parkla alt torus D75 750N L=6m
min.1m sügavusele

5.22.L2
38W.5°
6m.-m

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.6
avatud meetodil 0,7m sügavusel

31m

Ristumiskoht veetorustikuga nr.5
avatud meetodil 0,7m sügavusel

Altserva
32205: 002: 0023

4.22.L1
38W.5°
6m.-m

Ristumiskoht reoveetorustikuga nr.4
avatud meetodil 0,7m sügavusel

Ristumiskoht veetorustikuga nr.5
kinnisel meetodil 1m sügavusel

ETTEVAATUST,
MP KAABEL!

ETTEVAATUST,
MP KAABEL! 2 TK

3.22.L3
38W.5°
6m.-m

34m

Ristumisel soojustrassiga paigaldada
kaabel trassi alt avatud meetodil

ETTEVAATUST,
KP KAABEL!

42m

De90PE,PN10

23m

Ristumisel soojustrassiga paigaldada
kaabel trassi alt avatud meetodil

Altserva tn 2c
32201: 001: 0403

2.22.L2
52W.5°
10m.1m

Ristumine sõiduteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=19m
min.1m sügavusel

40m

Ol.olev valgustuse maakaabel
ühendada proj.mastiga nr.6.22.L3

Õpetajate tänav
32201: 001: 0591

6.22.L3
52W.5°
10m.1m

Ristumisel soojustrassiga paigaldada
kaabel trassi alt avatud meetodil

Ol.ol.mast
65A(27F4)
65W

Ristumine kõnniteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=4m
min.0,7m sügavusel

Ristumiskoht vee-*reoveetorustikega nr.7
kinnisel meetodil 0,7m*1m sügavusel

8.22.L2
52W.5°
10m.1m

Ristumine sõiduteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=13m
min.1m sügavusel

35m

30m

7.22.L1
52W.5°
10m.1m

ETTEVAATUST,
KP KAABEL!

Altserva tn 5
32205: 003: 0023

Puurimiskaeviku
sügavus on 1m.
NB! Kaevata käsitsi

10.22.L1
52W.5°
10m.1m

ETTEVAATUST,
KP/MP KAABLID!

ETTEVAATUST,
SIDEKAABEL!

Ristumiskoht reovee*- veetorustikega nr.8
kinnisel meetodil 1m sügavusel

41m

9.22.L3
52W.5°
10m.1m

Puurimiskaeviku
sügavus on 1m.
NB! Kaevata käsitsi

Ristumine sõiduteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=11m
min.1m sügavusel

Ristumine sõiduteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=13m
min.1m sügavusel

Altserva tn
32205: 00

Altserva tn 3
32205: 003: 0006

Ristumine sõiduteega
kinnisel meetodil
D75 1250N L=12m
min.1m sügavusel

N

SÕIDUTEE (MAHASÕIT) ASFALTKATTE TAASTAMINE

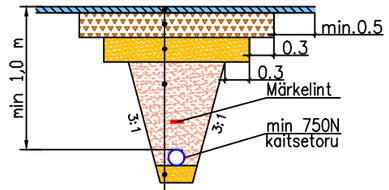

ASFALTBETOON 16 surf	h=6cm
KILLUSTIKALUS fraktsioon 32/63mm	h=25cm
LIIVAST DREENKIHT (k=0,98; Kf≥1 m/ööp)	h=20cm
TÄITEMATERJAL – PEENLIIV (k=0,98; Kf≥0,5 m/ööp)	
ALUS – KESKLIIV (k=0,92)	h=10cm

TINGMÄRGID:

- PROJEKTEERITUD MAAKAABEL AXPK 4G25 KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
- PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE MAAKAABEL SIGNAALJUHTMEGA ARLC 4G25+2,5Cu KAITSETORUS d50mm 450N TRASSI PIKKUS [...]m
- **VALGUSTUSMASTI ANDMED:** *VALGUSTI NR.1 *ALAJAAM NR.22 *FAAS L1 *VALGUSTI VÕIMSUS 52W * MITU VALGUSTIT - (2x...) *VALGUSTI KALDENURK 5° HORISONTAALI SUHTES *MASTIL H=10m *KONSOOLIGA L=1m *(.-m) KONSOOLITA
- PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI PHILIPS BGP281 LED60 38W UUEL METALLMASTIL H=6m
- PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI PHILIPS BGP282 LED85 52W UUEL METALLMASTIL H=10m
- PROJEKTEERITUD ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTI PHILIPS BGP281 LED59/757 R 35,5W UUEL METALLMASTIL H=6m
- PROJEKTEERITUD PUURIMISTORU 1250N Ø75mm (KAABEL PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAISETORU 750N Ø75mm (KAABEL PAIGALDATAKSE LAHTISEL MEETODIL)
- PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
- DEMONTEERITAV MAST *MADALPINGE ÕHULIINI KAABEL

- OLEMASOLEV MADALPINGE MAAKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGE MAAKAABEL
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- OLEMASOLEV GAASITORUSTIK
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS
- OLEMASOLEV VEETRASS
- OLEMASOLEV SADEMEVEETORUSTIK
- OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV KÜTTETRASS
- KINNISTUPIIR
- OLEMASOLEV TEE *ÄÄREKIVI

TINGMÄRGID (KATETE TAASTAMINE):

- TAASTATAV SÕIDUTEE ASFALTKATE
- TAASTATAV KÕNNITEE ASFALTKATE
- TAASTATAV HALJASALA
- ÄÄREKIVI TAASTAMINE

Projekteerija	A.Romanova	allkirjastatud digitaalselt	
Juhataja	A.Volodchenkov	allkirjastatud digitaalselt	

Aadress: Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas tänavavalgustuse rekonstrueerimine Õpetajate-Altserva tn piirkonnas (1.osa)
Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Staad.	Joonise nr.	Leht/Lehti
TP	EL-4-02	1/4

ELEKTRO-SISTEM AS
Järveküla tee 38a, 30328 Kohtla-Järve

KATETE TAASTAMISE PLAAN

Mõõt.	M 1:500 A3
Töö nr.	3/2024
Kuupäev	26.03.2024