


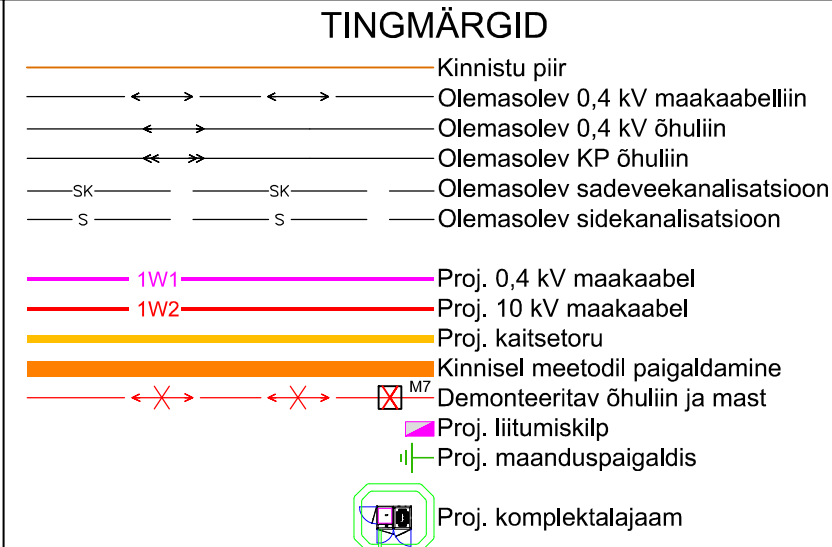

1. Elektri kaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. - ja Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud linnaehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidades kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsvööndis kaevata kätsiti (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoloogilise töö nr. - (-, -).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellija:  elektrilevi		 enersense		Address: Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 14.08.2025	
Töö nimetus:		Olle kinnistul elektrisõidukite laadija liitumine elektrivõrguga, Tähtvere küla, Tartu linn.		Reg nr: 11445550 Telefon: 5918 9813 e-mail: slim.holtsmann@enersense.com		Töö nr: LC3050 Joonise nr: AA-4-01	
Joonise nimetus:		ASENDIPLAAN		Projekteeja: Siim Holtsmann Kontrollija: Siim Holtsmann		Mõõtkava: 1:500 Muudatus: Ver 1	