









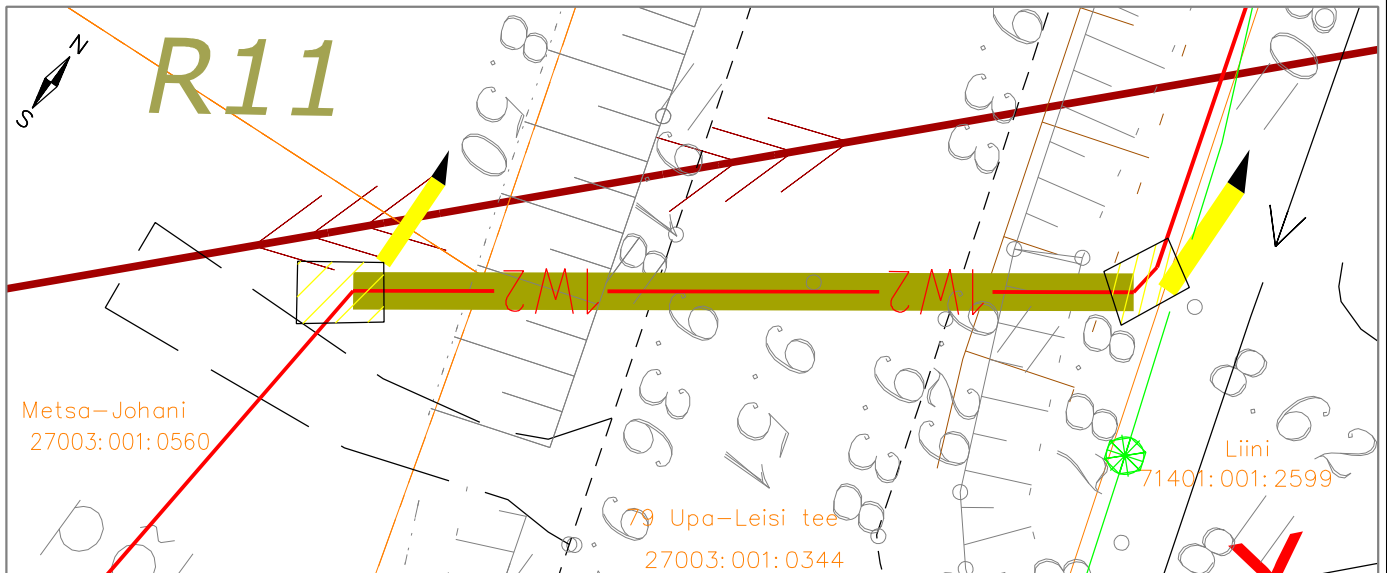

Kaablitrassi ristumine 79 Upa-Leisi tee 1,85 km-l
KINNISEL meetodil.

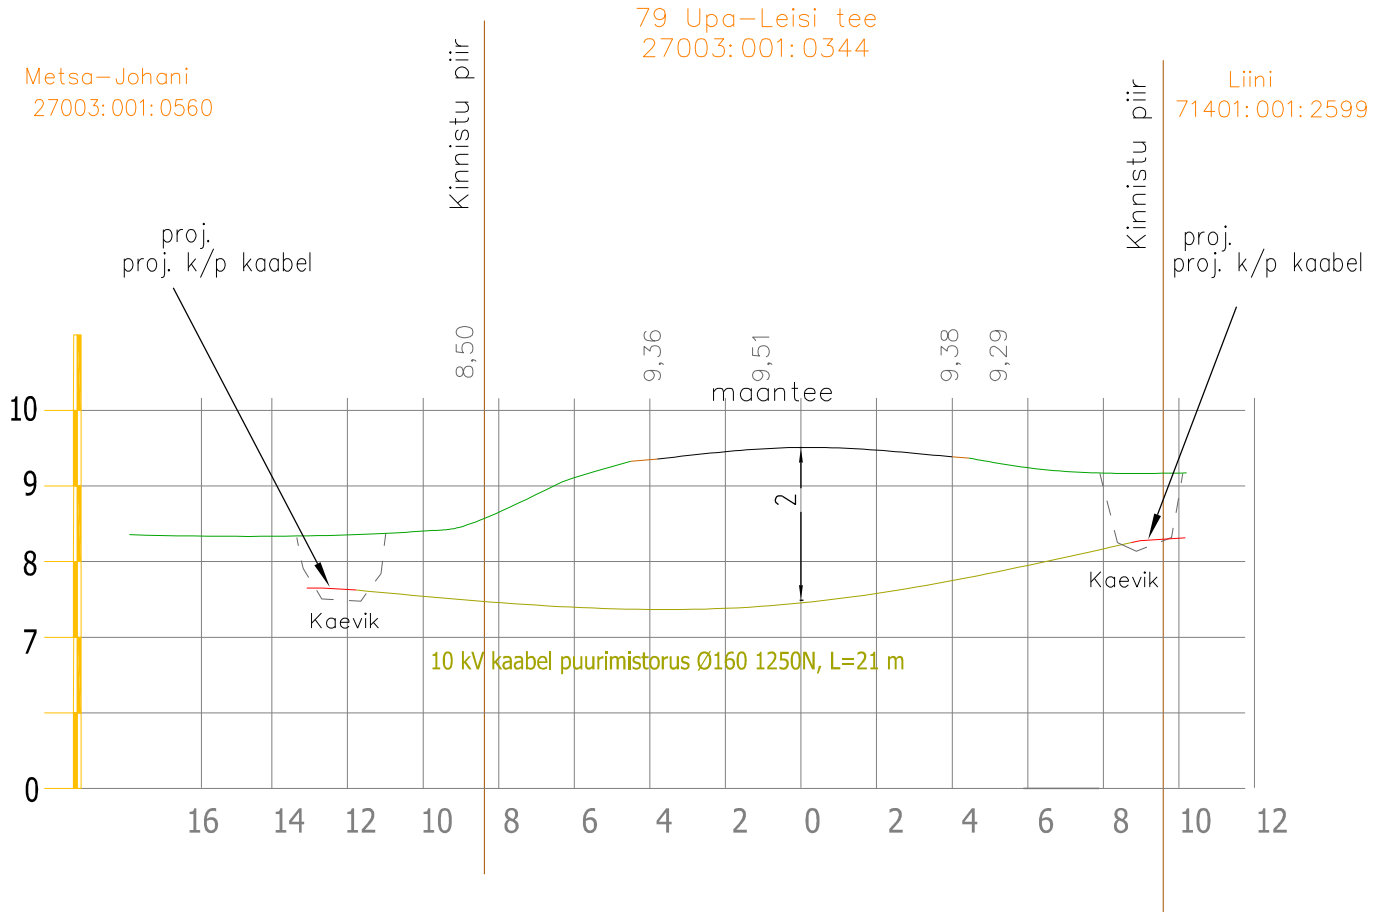

Tellija:	 Enefit Connect OÜ		Address:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	TR1058
			MTR reg.nr:	TEL 001753	Staadium:	TP
Töö nimetus:	Pahi, Arsa ja Kiratsi 10 kV fiidrite ümberehitus Upa - Saue-Putla k., Saaremaa TR1058 IP6354		Reg. nr:	11445550	Leht/Lehti:	R11
			Telefon:	51 64 840	Mõõt:	A4 1:200
Joonise nimetus:	79 Upa-Leisi tee ristumine R11	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:		

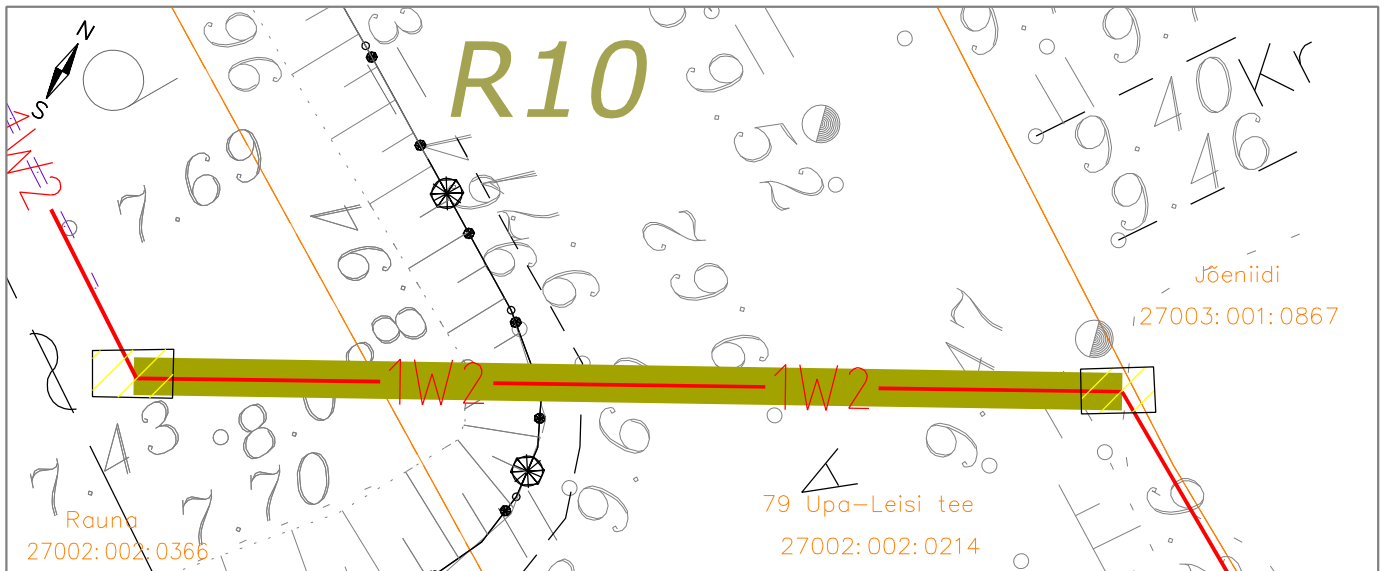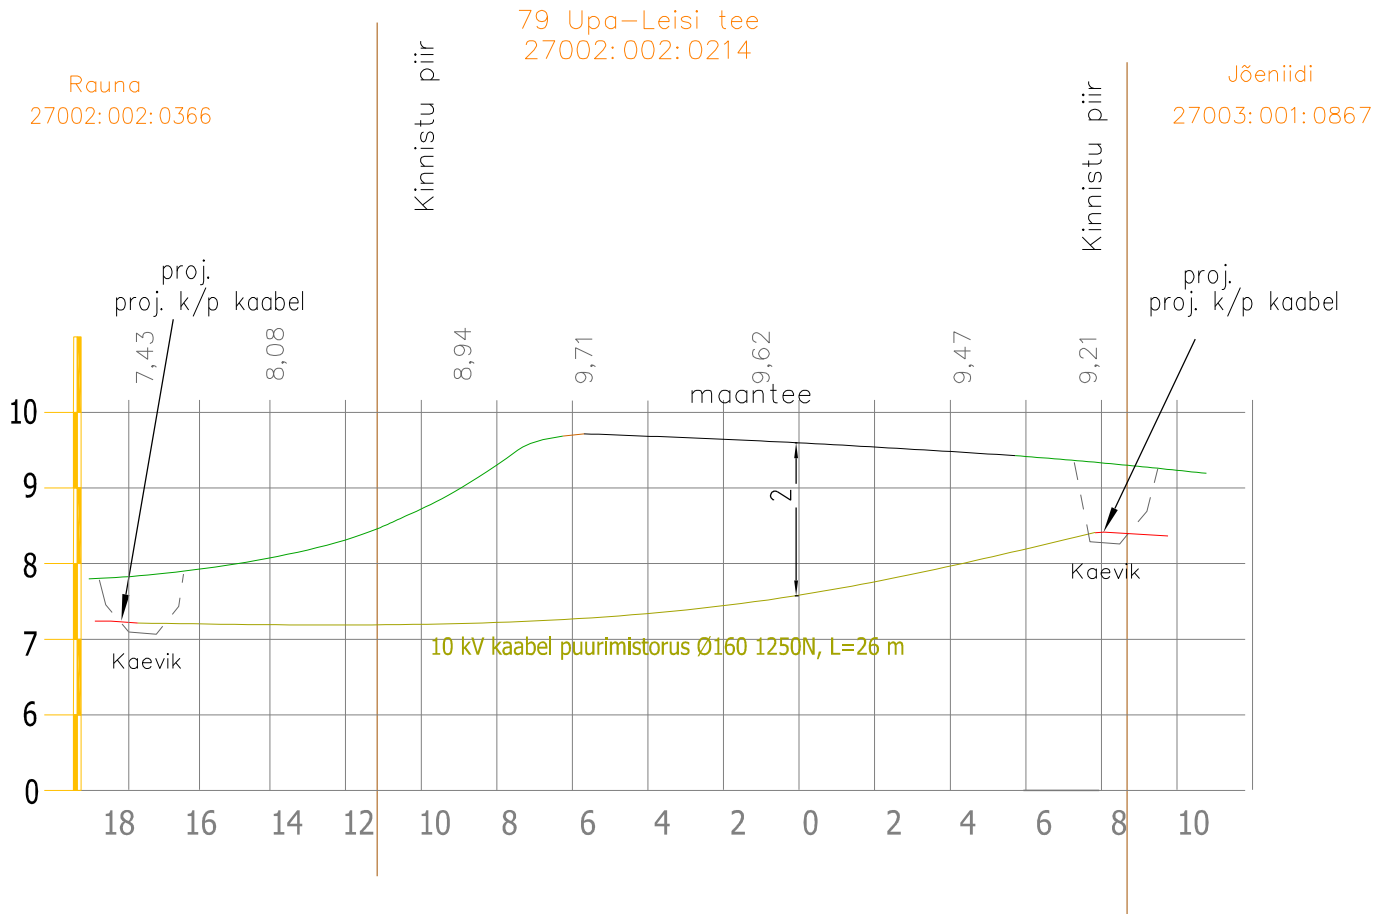Kaablitrassi ristumine 79 Upa-Leisi tee 2,39 km-l
KINNISEL meetodil.



Tellija:	 Enefit Enefit Connect OÜ		Address:	Energia tn. 4 Pärnu	Töö nr:	TR1058
			MTR reg.nr:	TEL 001753	Staadium:	TP
Töö nimetus:	Pahi, Arsa ja Kiratsi 10 kV fiidrite ümberehitus Upa - Saue-Putla k., Saaremaa TR1058 IP6354		Reg. nr:	11445550	Leht/Lehti:	R10
			Telefon:	51 64 840	Mõõt:	A4 1:200
Joonise nimetus:	79 Upa-Leisi tee ristumine R10		e-mail:	leho@tt.ee		
			Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	